

POZNÁMKY:

1. ROZVÁDZAČ H-R JE TYPIZOVANÝ SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ TYP SCHRACK ZLOŽENÝ:
 - POLE I. KS 208040 O ROZMEROCH 2000 x 600 x 400 mm S PODSTAVCOM MSNS 2064 VÝŠKA 200 mm
 - POLE II. KS 201040 O ROZMEROCH 2000 x 1000 x 400 mm S PODSTAVCOM MSNS 2104 VÝŠKA 200 mm
2. KRYTIE ROZVÁDZAČA: IP 55 / IP 20, VHODNÝ PRE OBSLUHU OSOBAMI BEZ ELEKTROTECHNICKEJ KVALIFIKÁCIE
3. ROZVÁDZAČ JE UMIESTNENÝ V PROSTREDÍ - 3.1.1.
4. PRÍVODY ZO SPODU, VÝVODY ZO SPODU A VRCHOM
5. VÝVODY OZNAČIŤ, VÝVODKY KOVOVÉ
6. FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÝ RAL 7032
7. NA VONKAJŠIU STRANU DVERÍ DAŤ VÝSTRAŽNÚ ZNAČKU
8. DO OBALU NA VÝKRESY DAŤ SCHÉMU ROZVÁDZAČA
9. OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ:
 - DVOJITOU IZOLÁCIOU

OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
10. NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3 + PEN str. 50Hz, 400/230V, TN - C
3 + PE + N str. 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S


GENERÁLNY PROJEKTANT: TEPLAN ARCHITEKT spol. s r. o., KOMENSKÉHO UL. 12/A B. BYSTRICA

HL. ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. ARCH. IGOR TEPLAN	FRANTIŠEK POLCER	FRANTIŠEK POLCER		
INVESTOR: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, NÁM. SNP 23, BANSKÁ BYSTRICA				
NADSTAVBA A PRÍSTAVBA SPŠ J. MURGAŠA BANSKÁ BYSTRICA MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA SO-01 NADSTAVBA PODLAŽIA NAD SZ KRÍDLOM – 3. NP			ZÁKAZKA Č.	22/2020
			DÁTUM	10. 2020
			STUPEŇ	DRS
			FORMÁT	7 A4
			PROFESIA	ELEKTRO
ROZVÁDZAČ H-R ZMENA Č. 1			MIERKA	Č. VÝKRESU E-05

ROZVÁDZAČ H-R



ČÍSLO PÍSMENO	OZNAČENIE V SCHÉME	NÁPIS NA ŠTÍTKU
HV	SB 1	HLAVNÝ VYPÍNAČ
1	HL 1	VYPNUTÝ
2	HL 2	ZAPNUTÝ

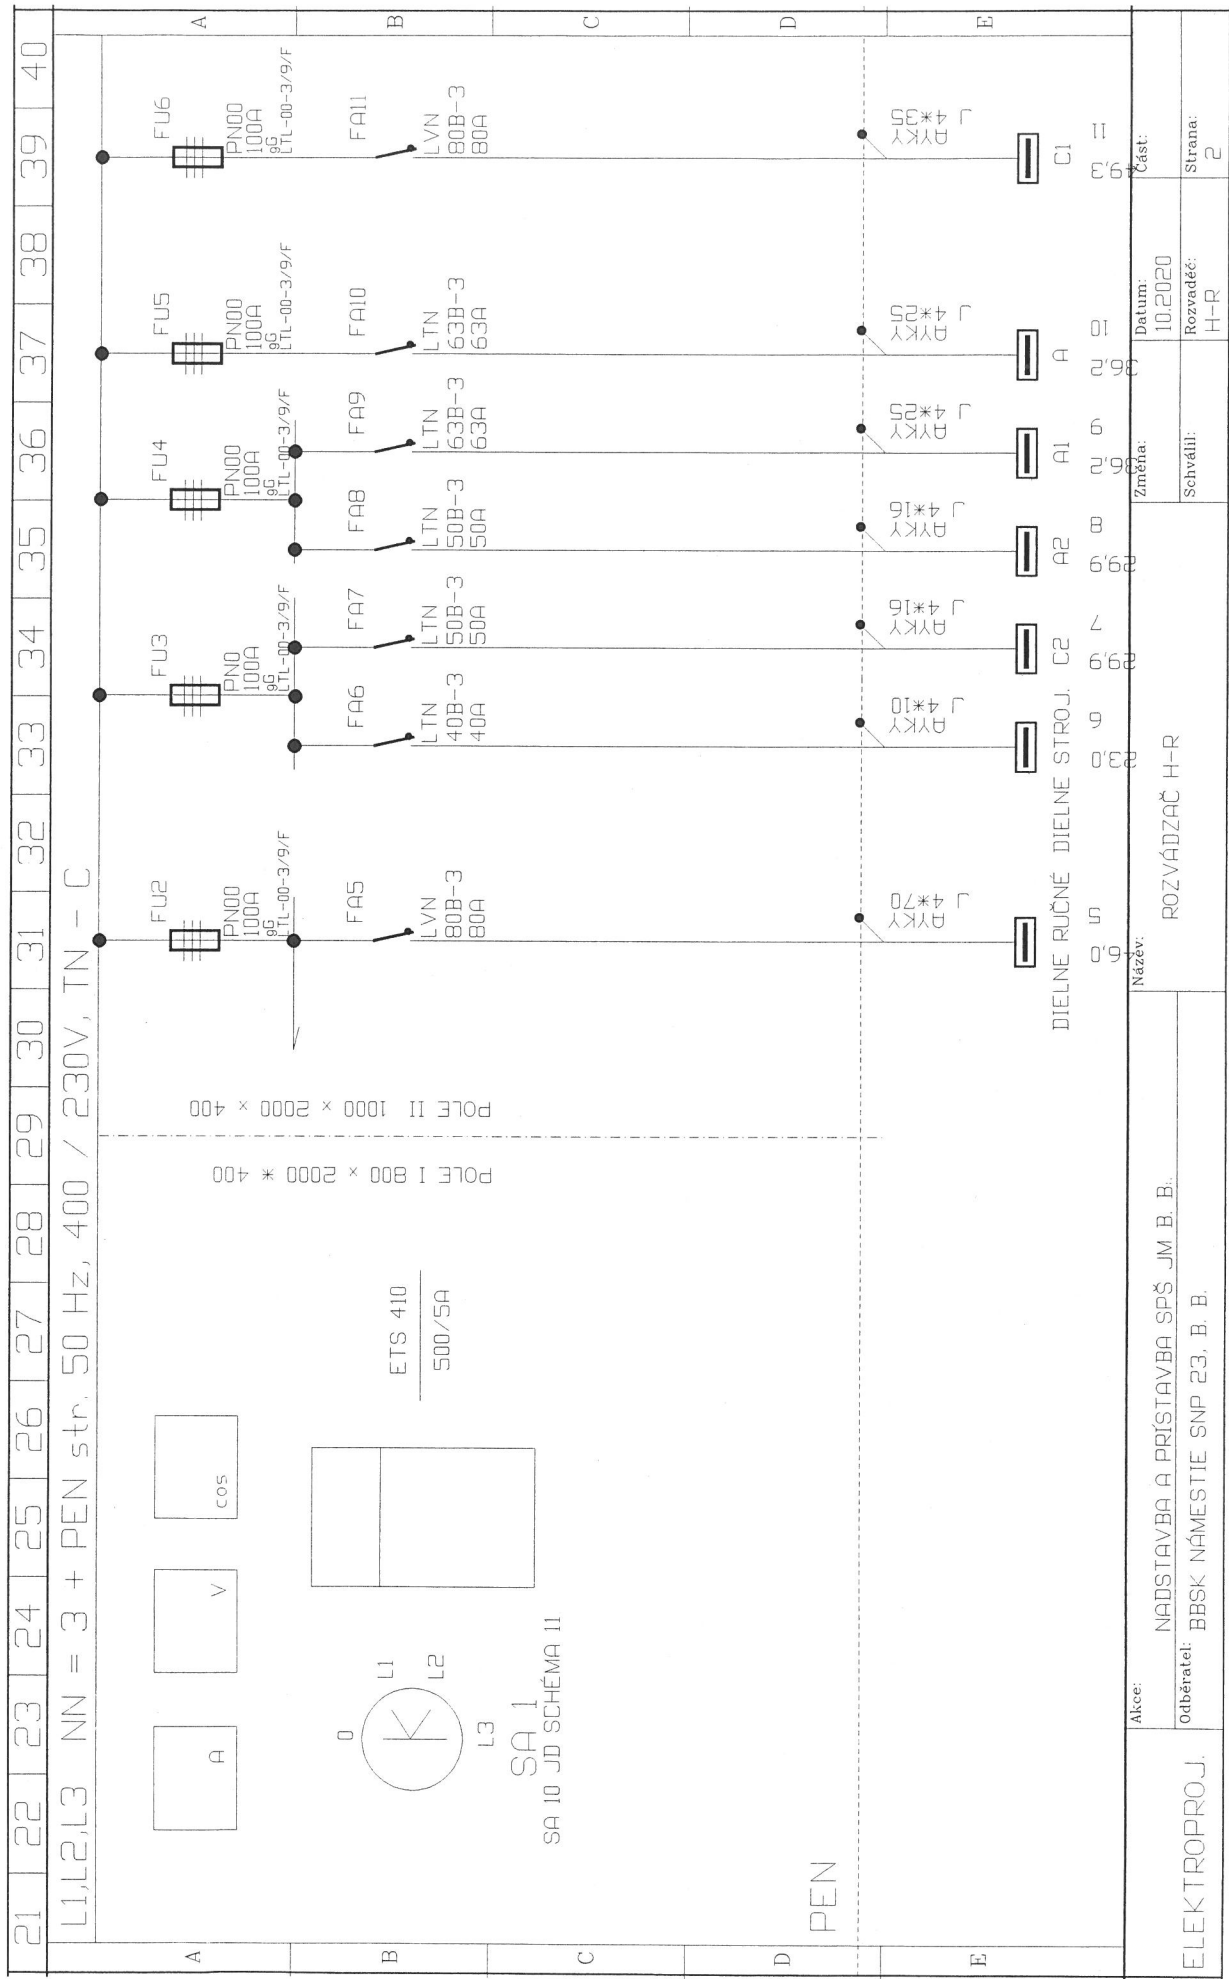

[illegible]

