



30x4 FeZn pásik vo výkope pri základe budovy v hĺbke 1m.
Tvar uzemnovacej sústavy vid' E-39

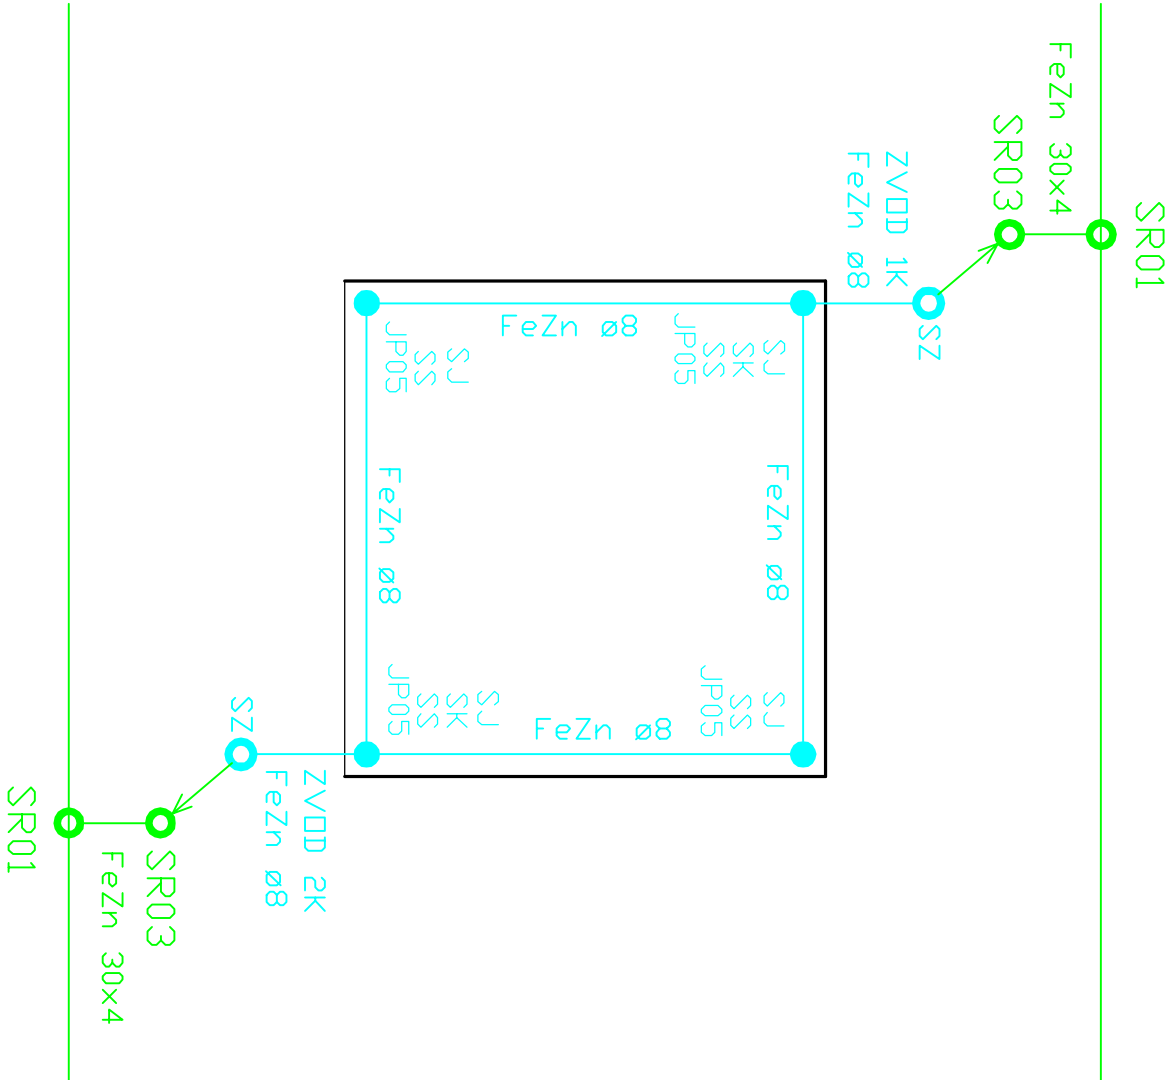

DETAIL L ULOŽENÍ A ZÁKLADOVÉHO PÁSU DO VÝKOPU - UZEMNĚNÍ E

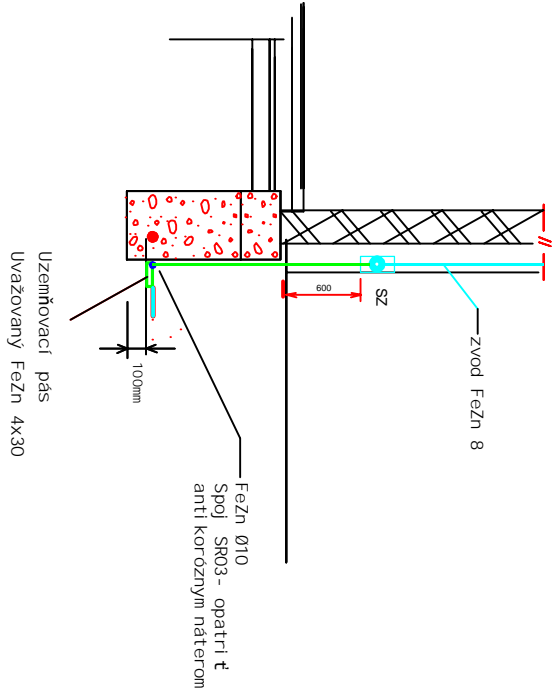

Podpery vedenia rozmiesťniť každých 0,8m.

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT: | | VYPRACOVAL | | KONTROLOVAL | |
| Ing. Pavol Juhás | | Ing. Peter Škodi | | Ing. Marek Balogh | |
| INVESTOR: | | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | | | |
| MESTO STAVBY: | | Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | | | |
| NÁZOV: Zníženie energetickej náro čnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a STAVBY: prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice | | | | | |
| OBJEKT: Kočíkáreň | | | | | |
| NÁZOV VÝKRESU: Kočíkáreň - bleskozvod a uzemnenie-pôdorys | | | | | |
| MIERKA | | 1 : 100 | | Č.VÝKRESU E-34 | |
| BC-01-2020-02 | | | | | |
| FORMAT: | | A3 | | | |
| DÁTUM | | 01/2020 | | | |
| STUPEŇ PD | | RP | | | |
| <div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>becent</div><div>SMART SERVICES</div></div></div> | | | | | |