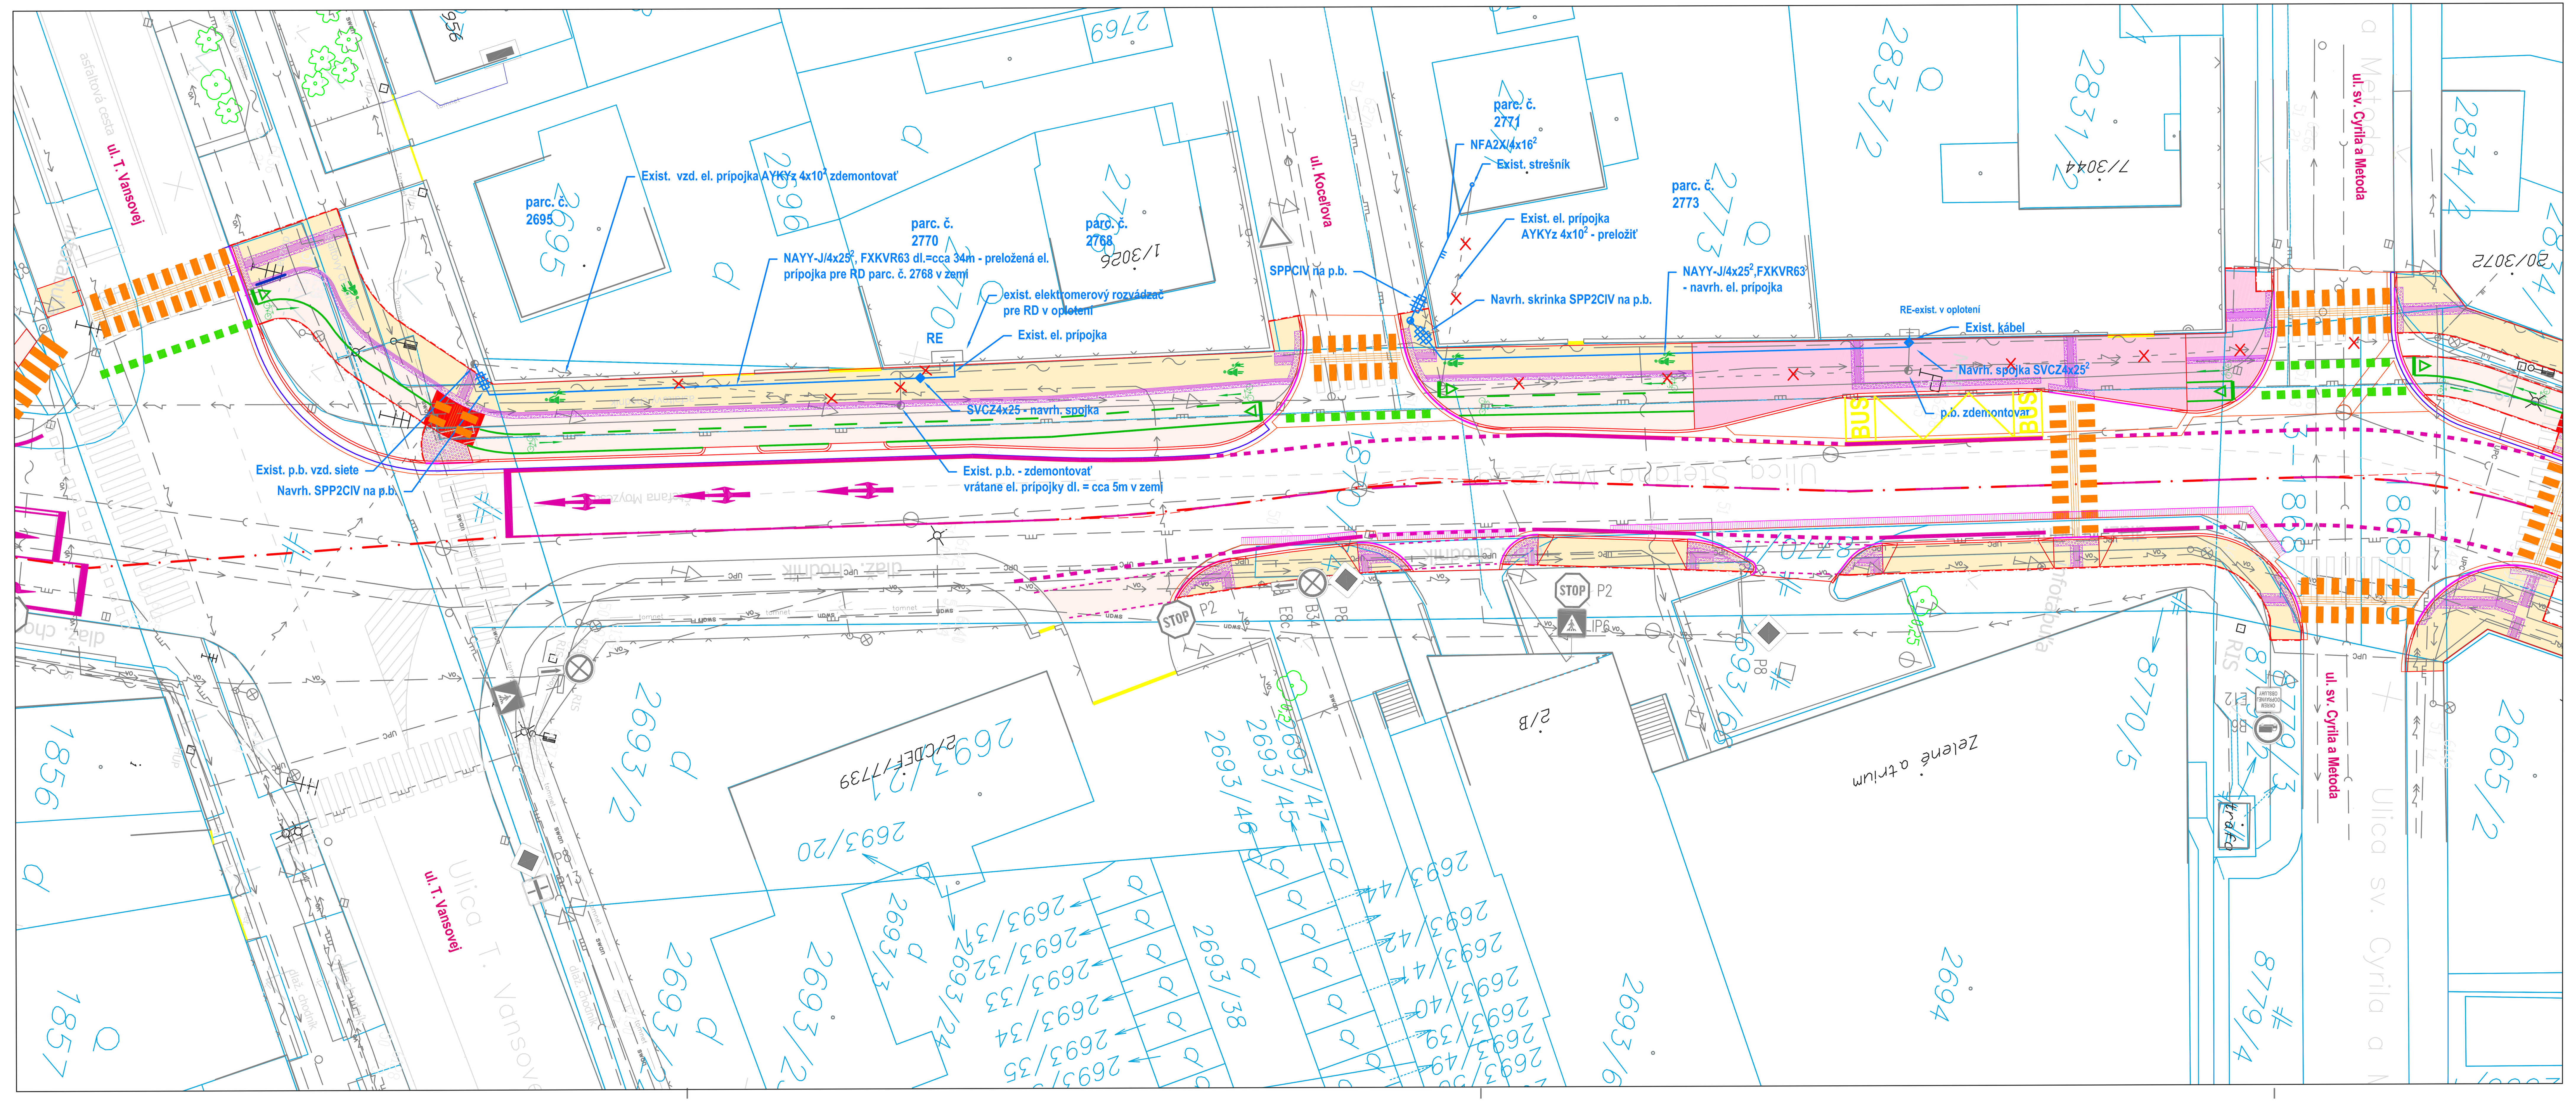

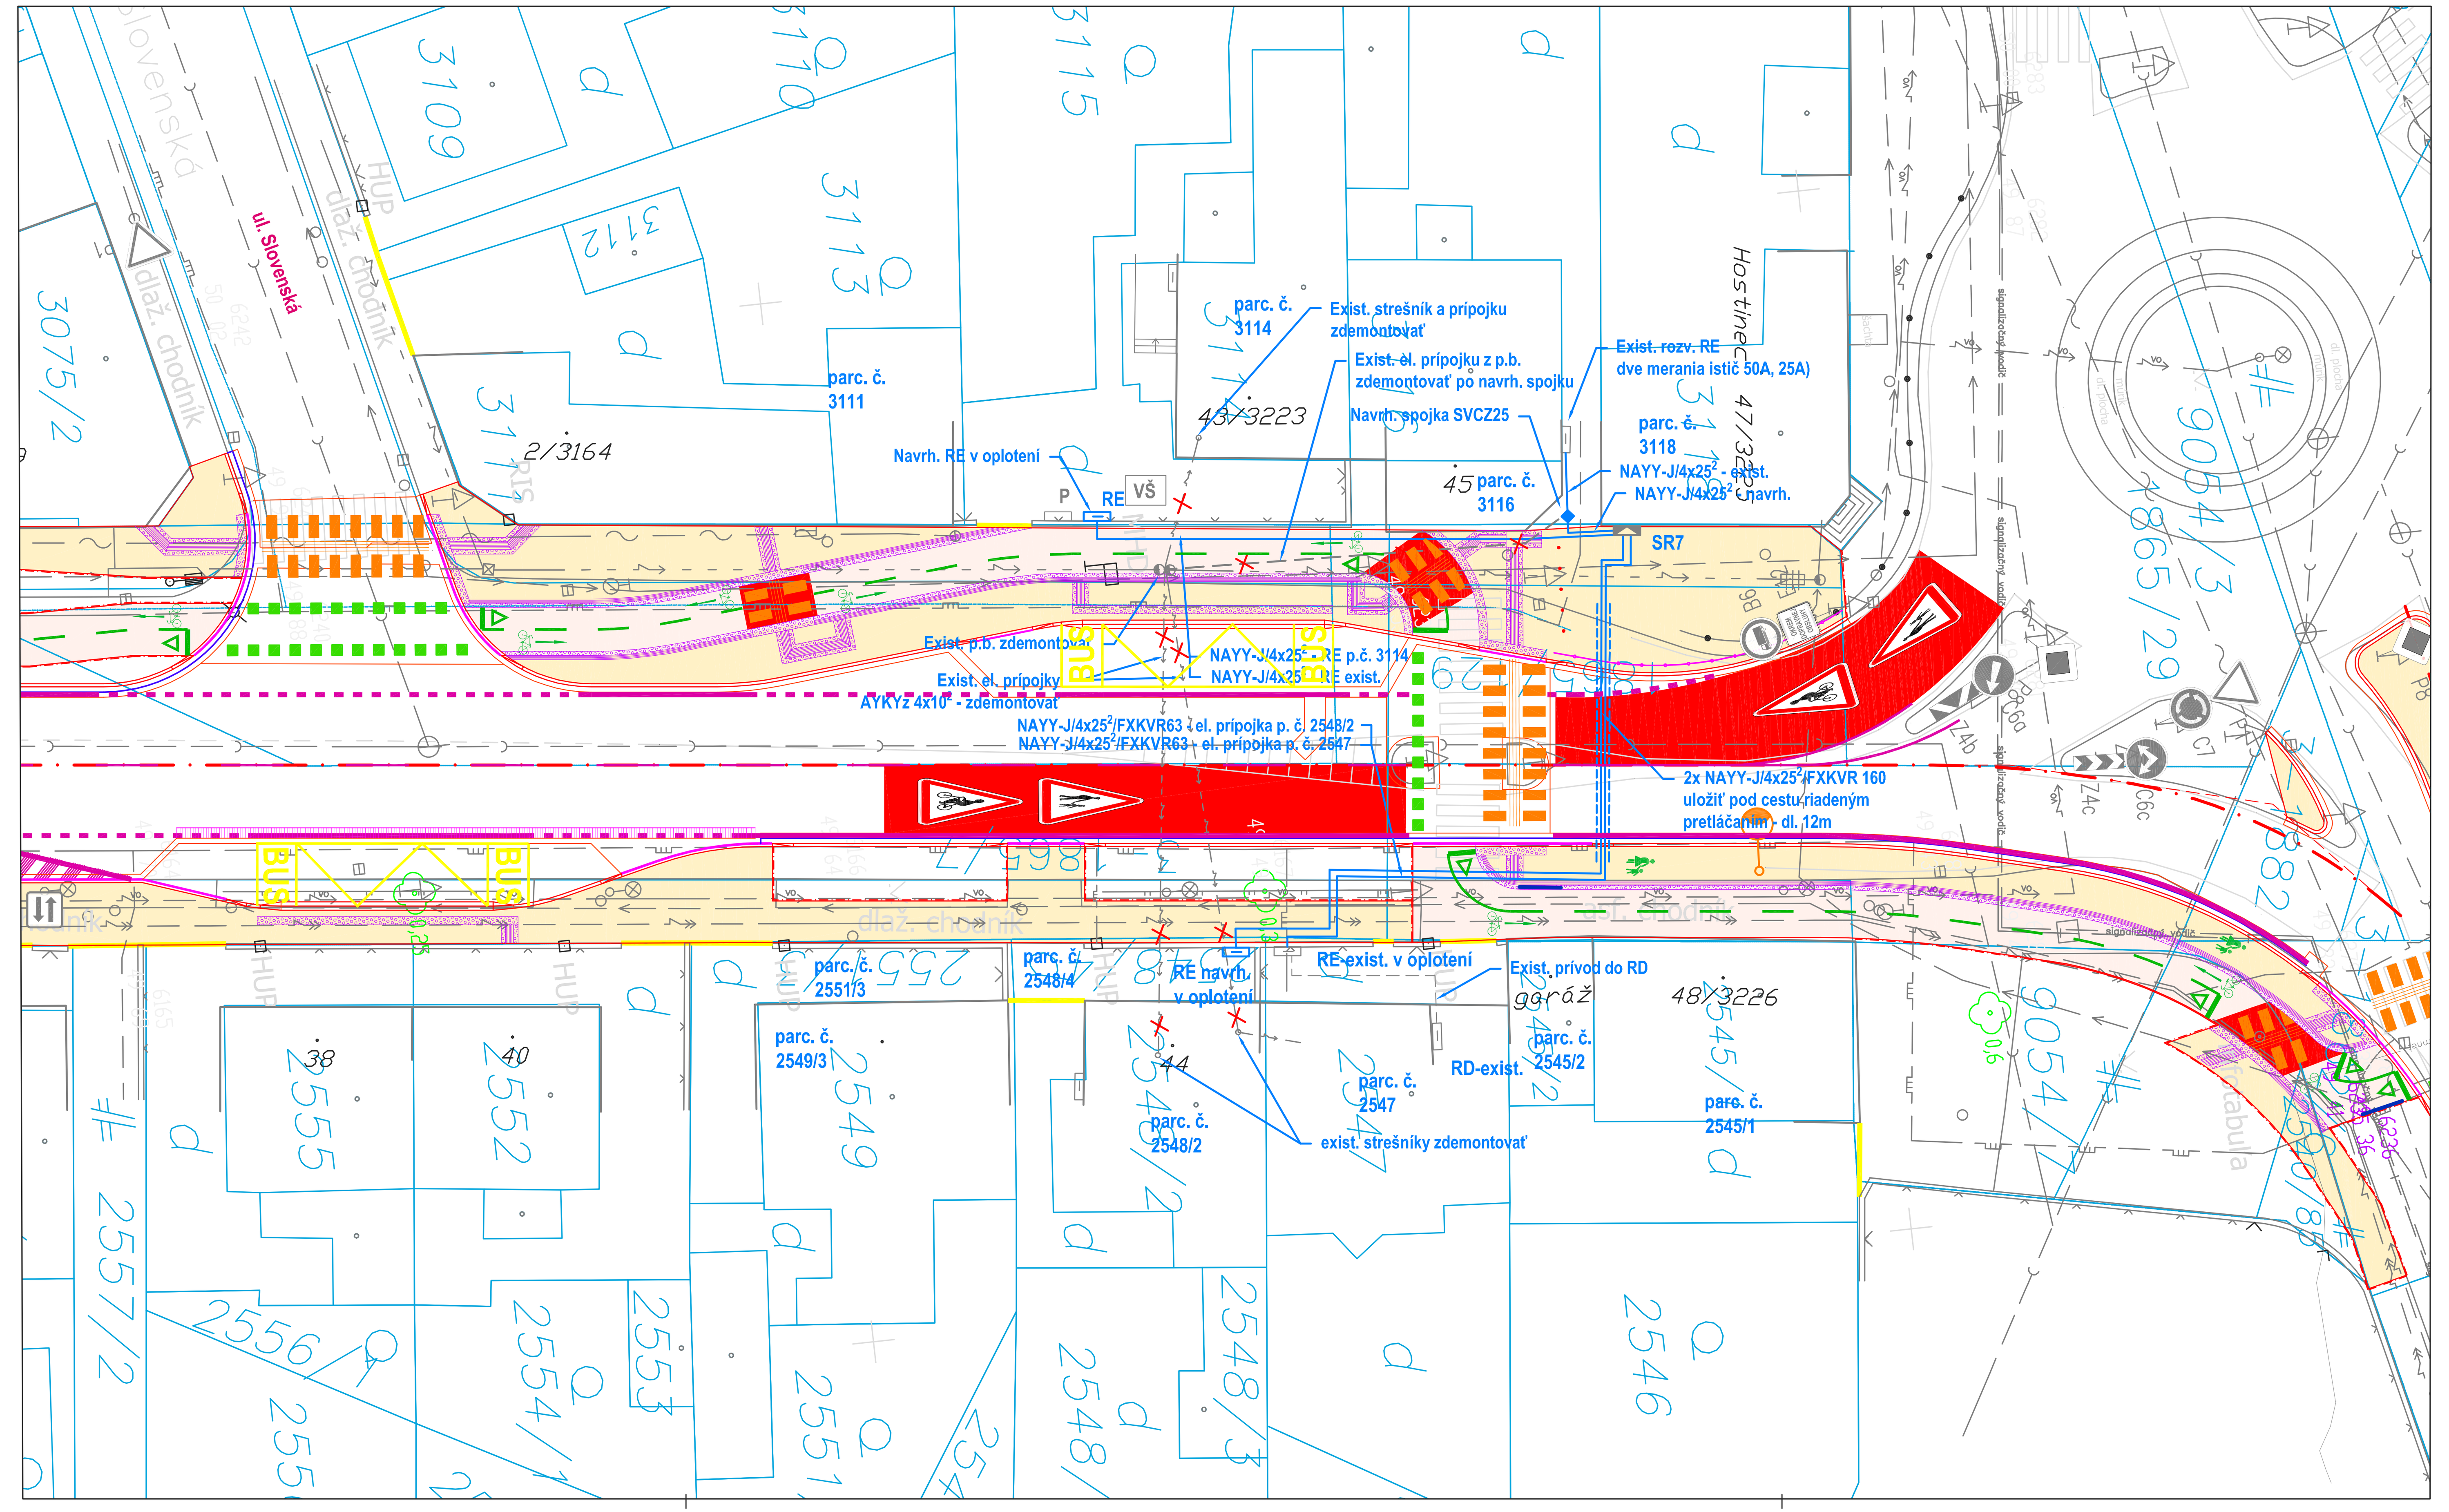

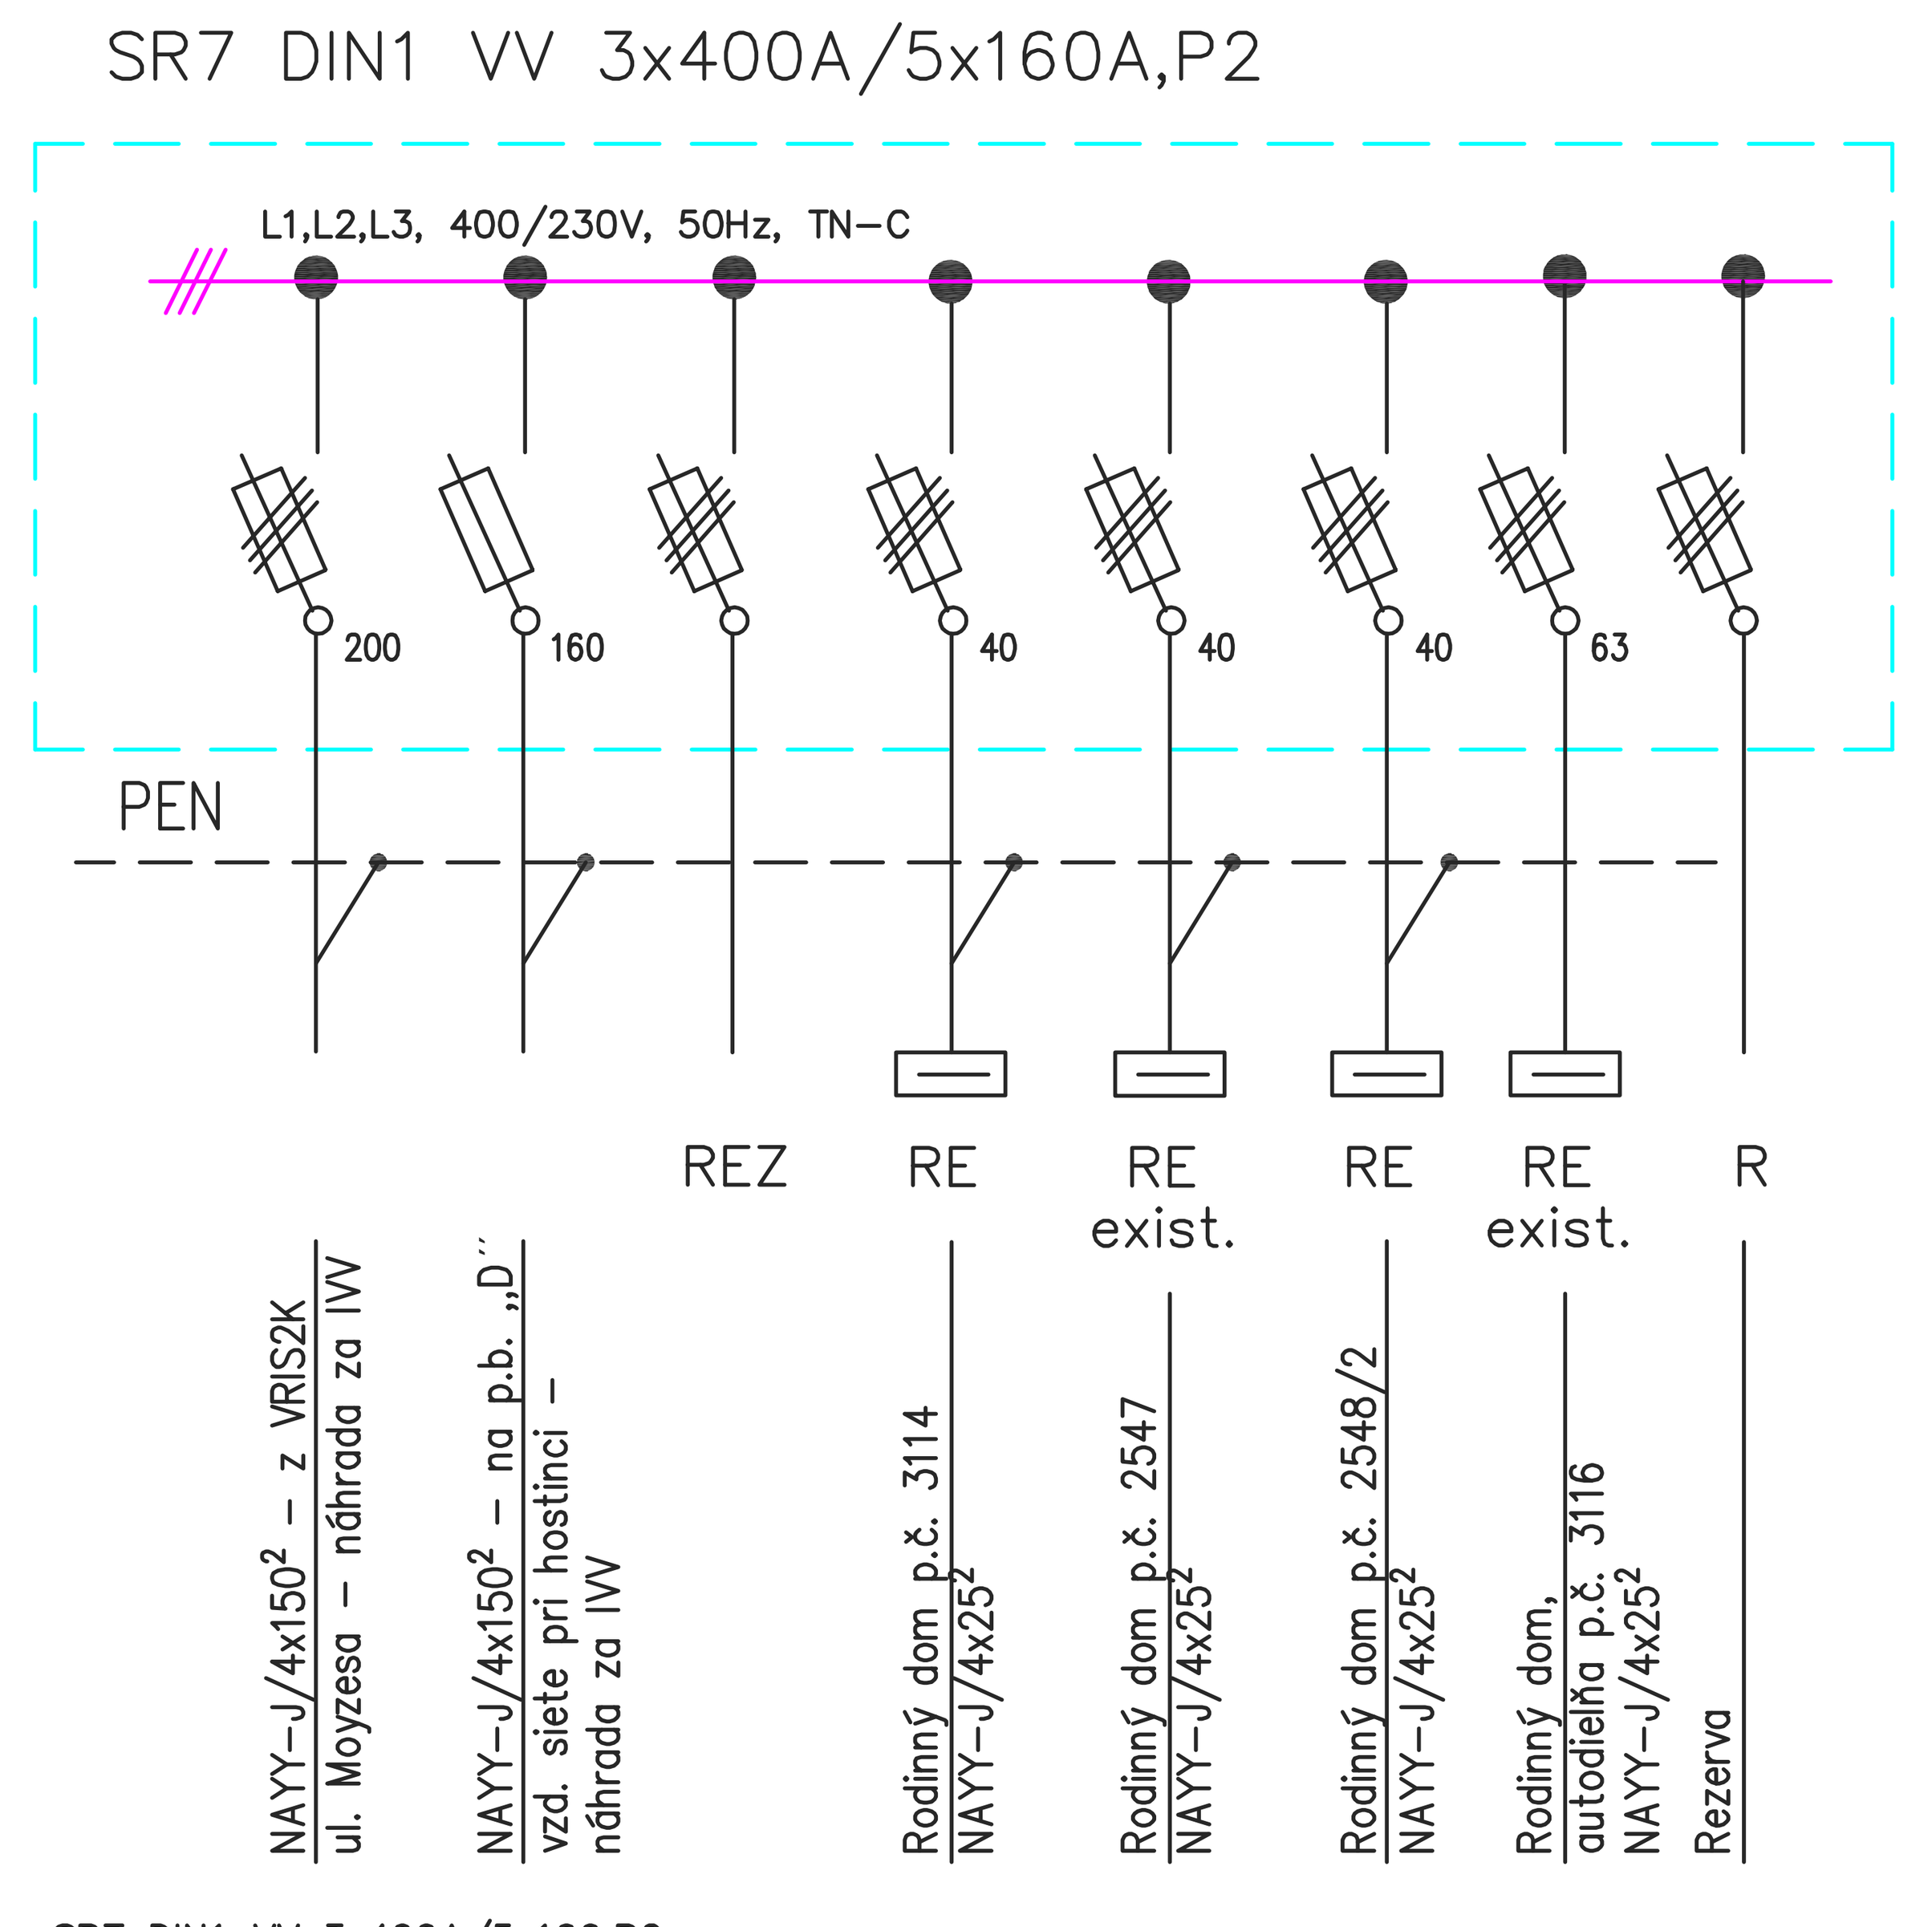

SR7 DIN1 VV 3x400A/5x160,P2
Rozmery : (š/v/hl) 790/1770/320
IP44/2x

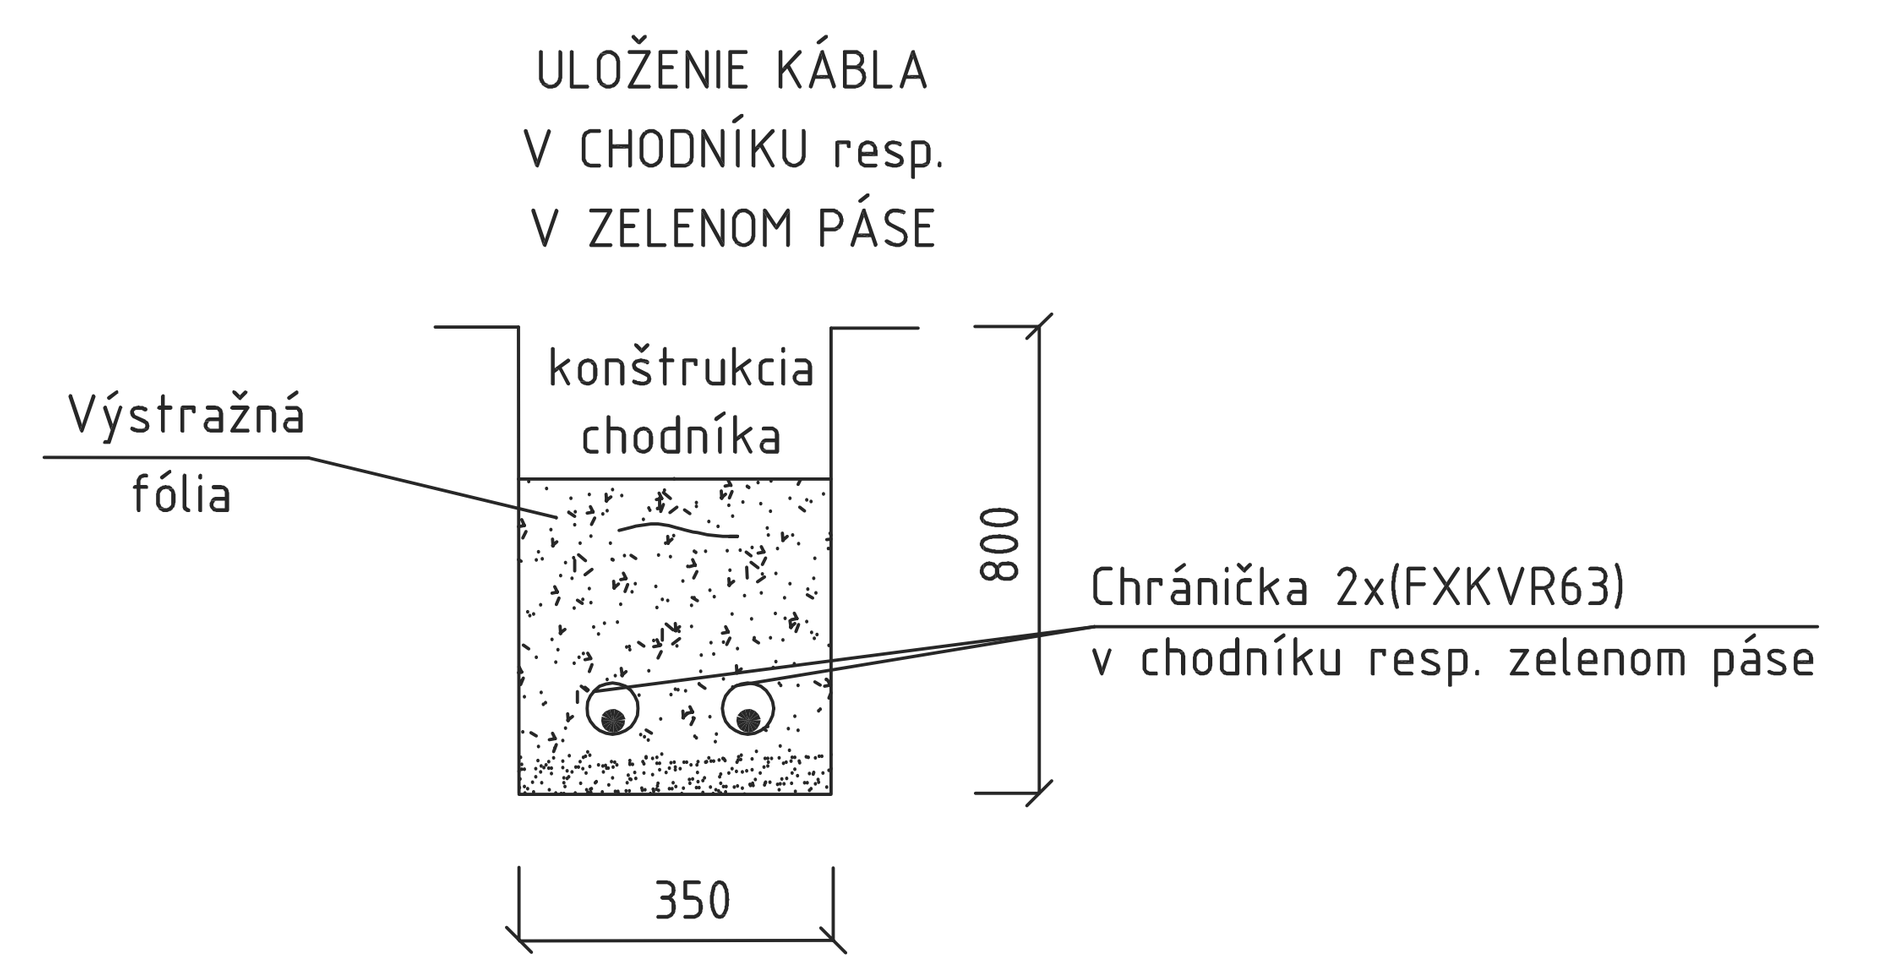

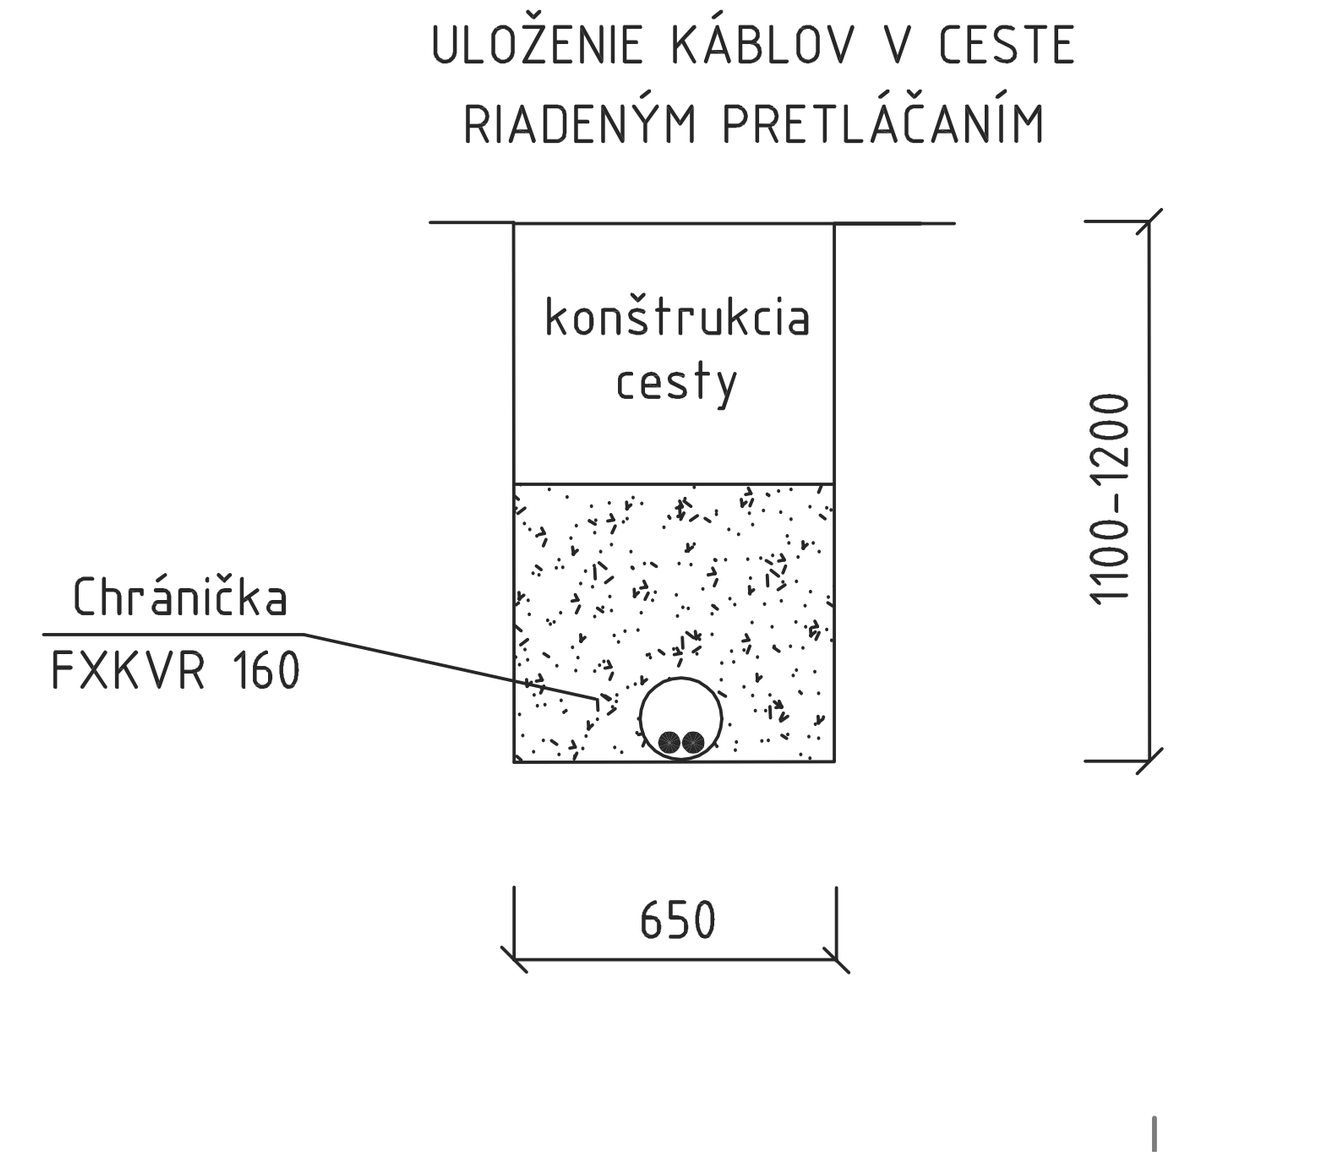

LEGENDA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ

- voda podz. over.
- kanalizácia podz. over.
- plyn nízkotlaký podz. over.
- plyn stredotlaký podz. over.
- teplovod podz. over.
- silnoprúd NN nadz.
- silnoprúd NN podz. over.
- silnoprúd VN podz. over.
- silnoprúd VO podz. over.
- telefón nadz.
- telefón podz. over.
- Sieť orange podz. over.
- Sieť signal.vodič podz. over.
- Sieť stefe podz. over.
- Sieť swan podz. over.
- Sieť tomnet podz. over.
- Sieť UPC podz. over.

LEGENDA

- NAYY-J/4x150 - navrh. preložka za IVV
- NFA2X/4x16² - navrh el. prípojka
- NFA2X/4x95² - prekladané IVV
- NFA2X/4x95² - IVV - zdemontovať
- AYKYz/4x16² - el. prípojky - zdemontovať
- Exist. vzdušné vedenie
- Exist. el. prípojky vzd. - zdemontovať

- Pred začatím zemných prác vykonať vytýčenie exist. inžinierskych sietí
  Pri súbehu a križovaní s exist. inž. sieťami dodržať normu STN 736005 - Priestorová úprava vedení a dodržať požiadavky správcov jednotlivých inž. sietí.
- Zemné práce v ochranných pásmach jednotlivých inž. sietí vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou a dodržania bezpečnostných predpisov, hlavne v ochranných pásmach VN, NN káblových vedení, VTL a STL plynovodov a slaboprúdových vedení o používaní mechanizmov v týchto pásmach.

ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3PEN, 400/230V, TN-C
OCHRANNÉ OPATRENIA:
–SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000–4–41 (2007)
–OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM): čl.411.2
PRÍLOHA A: A1–IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
A2–ZÁBRANY ALEBO KRYTY
–OPATRENIA NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM): čl.411.3
–OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE–čl.411.3.1
–SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE–čl.411.3.2
VONKAJŠIE VPLYVY (PROSTREDIE):
VIĎ PROTOKOL
STUPEŇ DODÁVKY EL. ENERGIE: 3 PODĽA STN 34 1610
INŠTALOVANÝ A SÚČASNÝ PRÍKON: Pi = Ps = pôvodný

RE — Navrh. el. meracie rozvádzače osadiť do plotenia RD tak, aby boli prístupné pracovníkom ZS distribučná a.s. z trvale verejne prístupného miesta. Rozvádzače RE osadiť spodným okrajom do výšky 0,6m od upraveného terénu

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI
Súradnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : B.p.v.

STAV : 09.11.2020

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Igor ŠEVČÍK	PROJEKTANT :	ARGUS-DS s.r.o. projektovanie dopravných stavieb — ARGUS-DS, s.r.o. Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín tel.: 032 658 36 31, 0905 322 789 e-mail: argus@argus-ds.sk, www.argus-ds.sk
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ján DONKO		
VYPRACOVAL	Ján DONKO		
INVESTOR	Mesto Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava		
KLASIFIKÁCIA PRODUKCIE	45.23.1	STUPEŇ	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU
STAVBA	Cyklochodník na uliciach J.Bottu a Š.Moyzesa	MIERKA	1:250
		DÁTUM	01 / 2020
OBJEKT	SO-04 PRELOŽKA VZDUŠNÉHO VEDENIA NN SO-04.2 PRELOŽKA PRÍPOJOK K RD	REVÍZIA	
		FORMÁT	7 x A4
VÝKRES	SITUÁCIA	Č.ZÁK.	DS17-52
		Č.VÝKR.	04.2-01