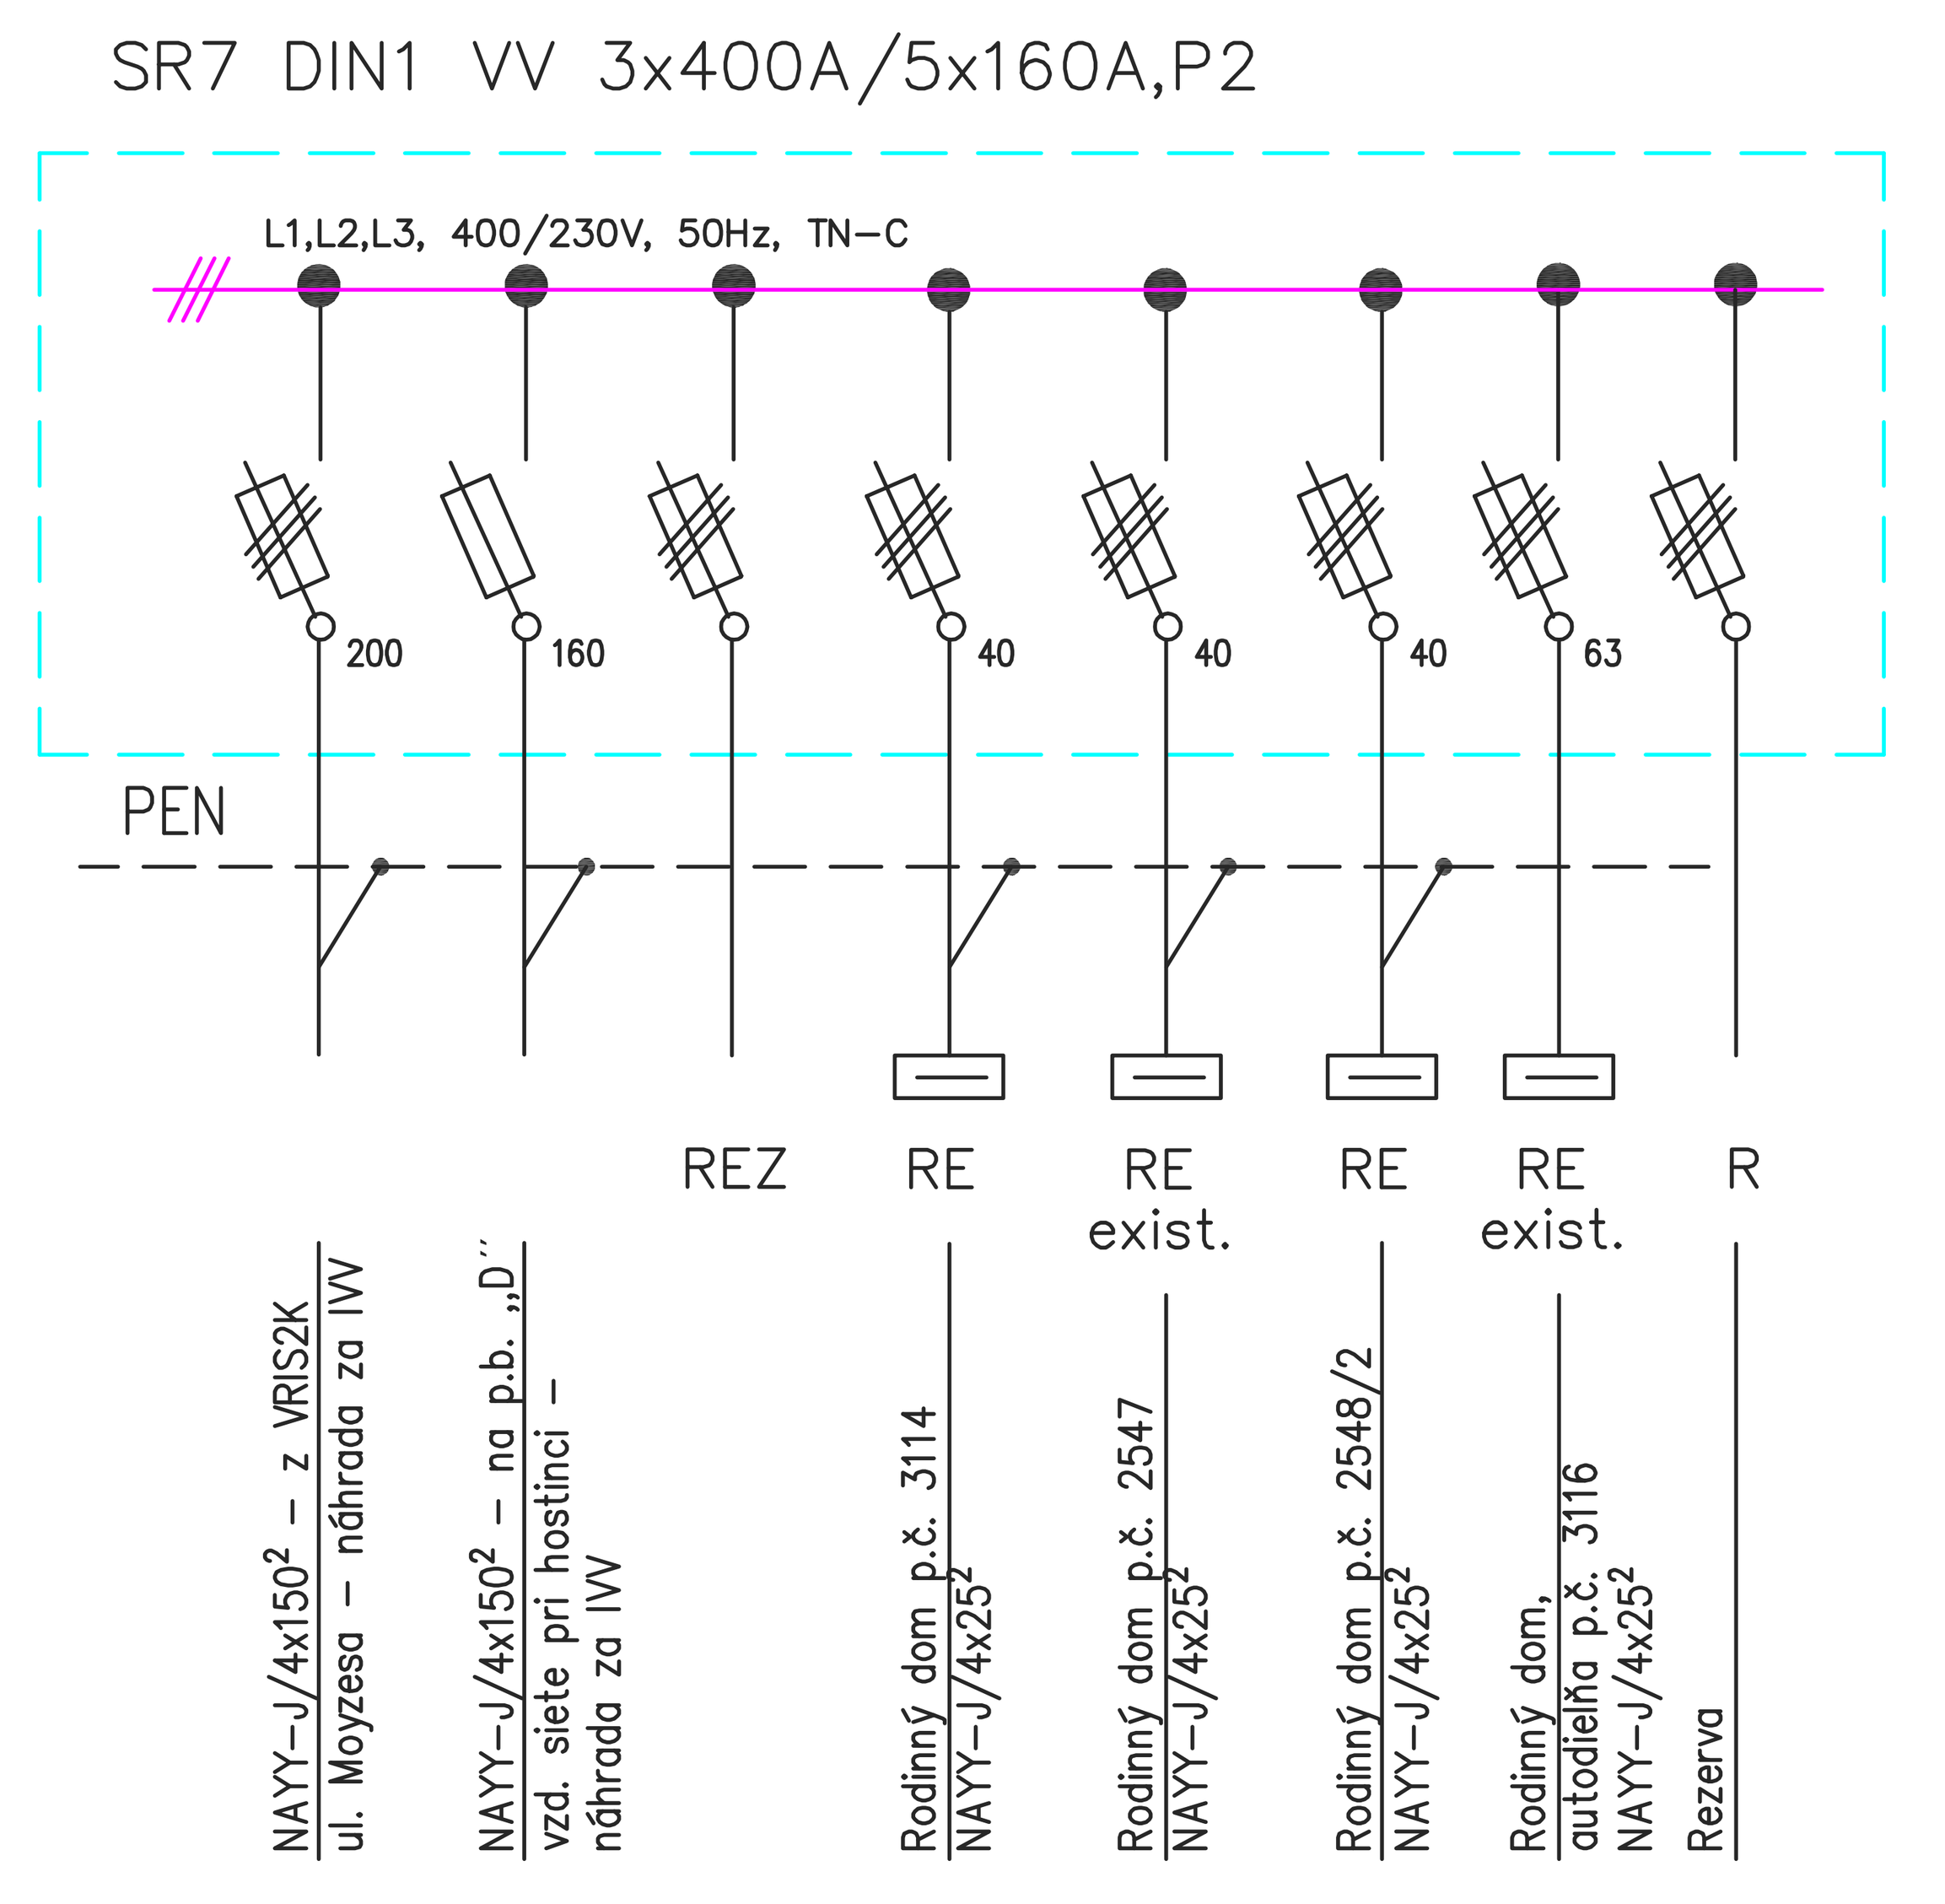

SR7 DIN1 VV 3x400A/5x160,P2
Rozmery : (š/v/hl) 790/1770/320
IP44/2x

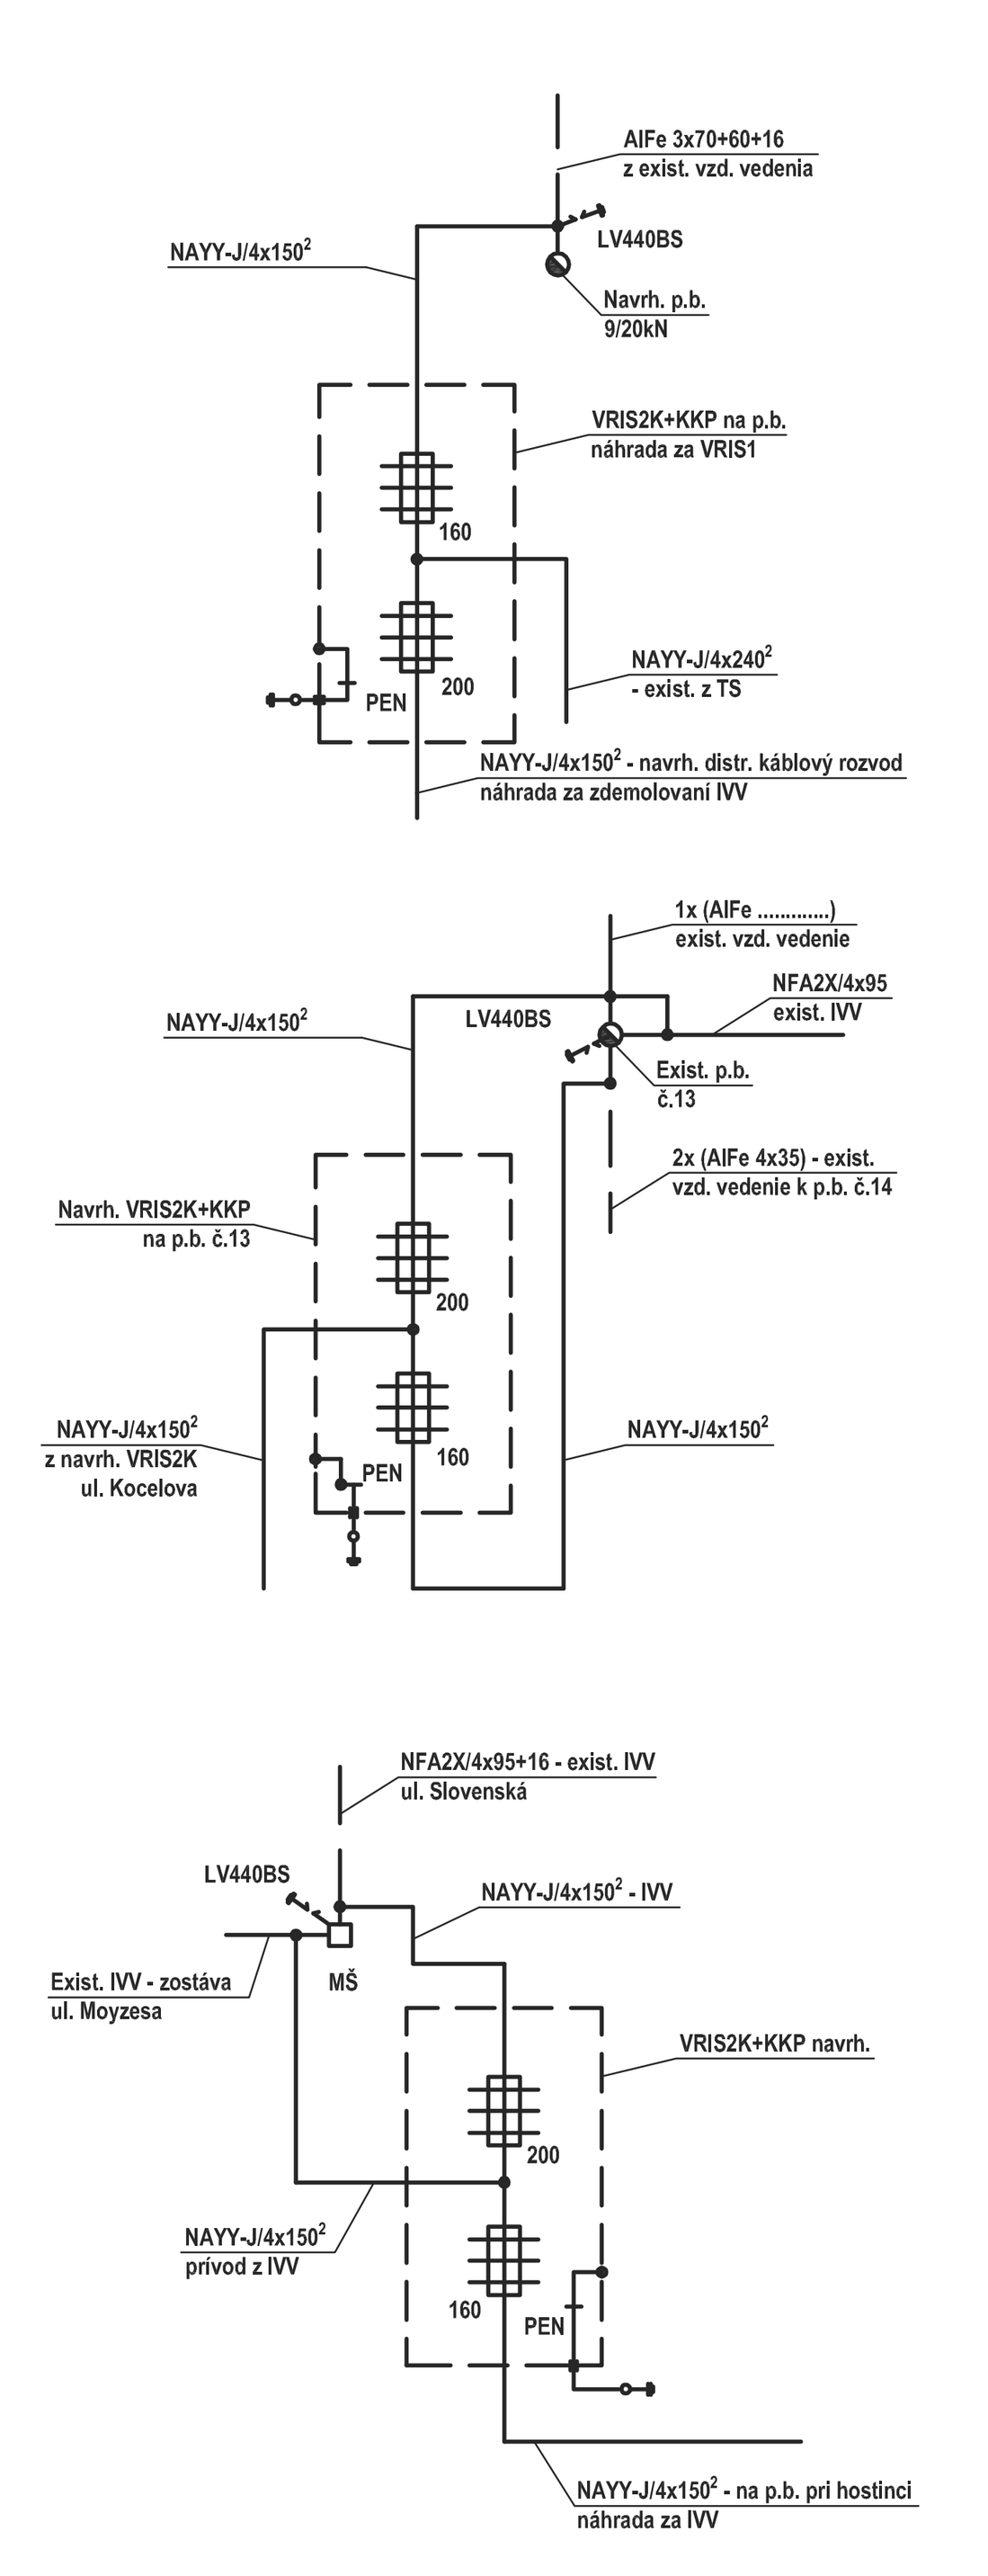

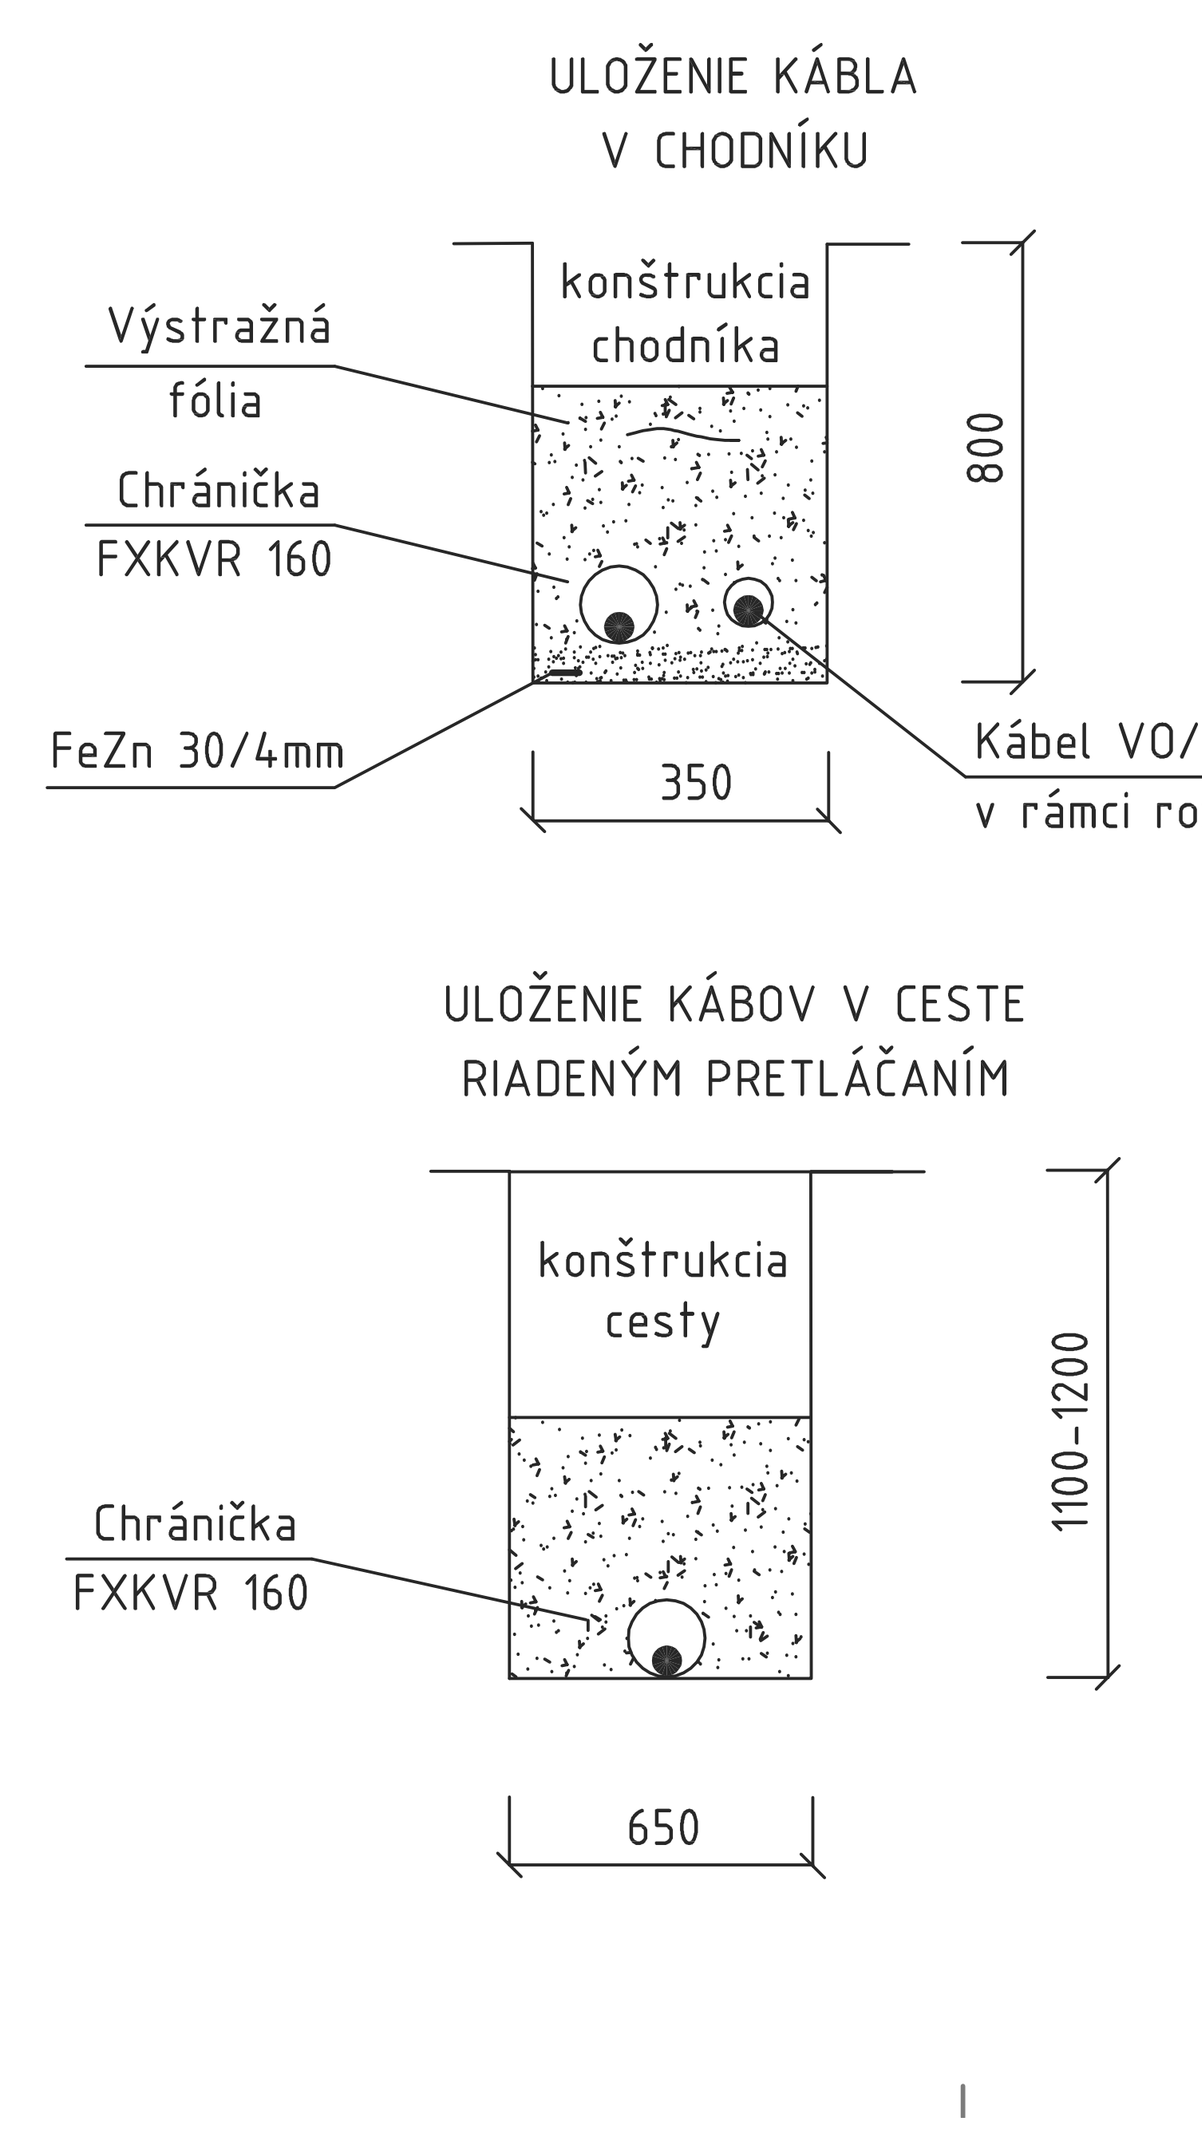

LEGENDA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ

voda podz. over.
kanalizácia podz. over.
plyn nízkotlaký podz. over.
plyn stredotlaký podz. over.
teplovod podz. over.
silnoprúd NN nadz.
silnoprúd NN podz. over.
silnoprúd VN podz. over.
silnoprúd VO podz. over.
telefón nadz.
telefón podz. over.
Sieť orange podz. over.
Sieť signal.vodič podz. over.
Sieť stefe podz. over.
Sieť swan podz. over.
Sieť tomnet podz. over.
Sieť UPC podz. over.

LEGENDA

NAYY-J/4x150 - navrh. preložka za IVV
NFA2X/4x95² - IVV - zdemontovať
AYKYz/4x16² - el. prípojky - zdemontovať
Exist. vzdušné vedenie

- Pred začatím zemných prác vykonať vytýčenie exist. inžinierskych sietí
  Pri súbehu a križovaní s exist. inž. sietami dodržať normu STN 736005 - Priestorová úprava vedení a dodržať požiadavky správcov jednotlivých inž. sietí.
- Zemné práce v ochranných pásmach jednotlivých inž. sietí vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou a dodržania bezpečnostných predpisov, hlavne v ochranných pásmach VN, NN káblových vedení, VTL a STL plynovodov a slaboprúdových vedení o používaní mechanizmov v týchto pásmach.

ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3PEN, 400/230V, TN–C
OCHRANNÉ OPATRENIA:
–SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODLA STN 33 2000–4–41 (2007)
–OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM): čl.411.2
PRÍLOHA A: A1–ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
A2–ZÁBRANY ALEBO KRYTY
–OPATRENIA NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM): čl.411.3
–OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE–čl.411.3.1
–SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE–čl.411.3.2
VONKAJŠIE VPLYVY (PROSTREDIE):
VIĎ PROTOKOL

STUPEŇ DODÁVKY EL. ENERGIE: , 3 PODLA STN 34 1610

INŠTALOVANÝ A SÚČASNÝ PRÍKON: Pi = Ps = pôvodný

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI

Súradnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : B.p.v.

STAV : 09.11.2020

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Igor ŠEVČÍK
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ján DONKO
VYPRACOVAL	Ján DONKO
INVESTOR	Mesto Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava
KLASIFIKÁCIA PRODUKCIE	45.23.1
STAVBA	Cyklochodník na uliciach J.Bottu a Š.Moyzesa
OBJEKT	SO-04 PRELOŽKA VZDUŠNÉHO VEDENIA NN SO-04.1 PRELOŽKA DISTRIBUČNÉHO ROZVODU
VÝKRES	SITUÁCIA

ARGUS-DS s.r.o. projektovanie dopravných stavieb

PROJEKTANT :	ARGUS-DS, s.r.o. Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín tel.: 032 658 36 31, 0905 322 789 e-mail:argus@argus-ds.sk, www.argus-ds.sk
STUPEŇ	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU
MIERKA	1:250
DÁTUM	01 / 2020
REVÍZIA	
FORMÁT	9 x A4
Č.ZÁK.	DS17-52
Č.VÝKR.	04.1-01