


# JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA RK

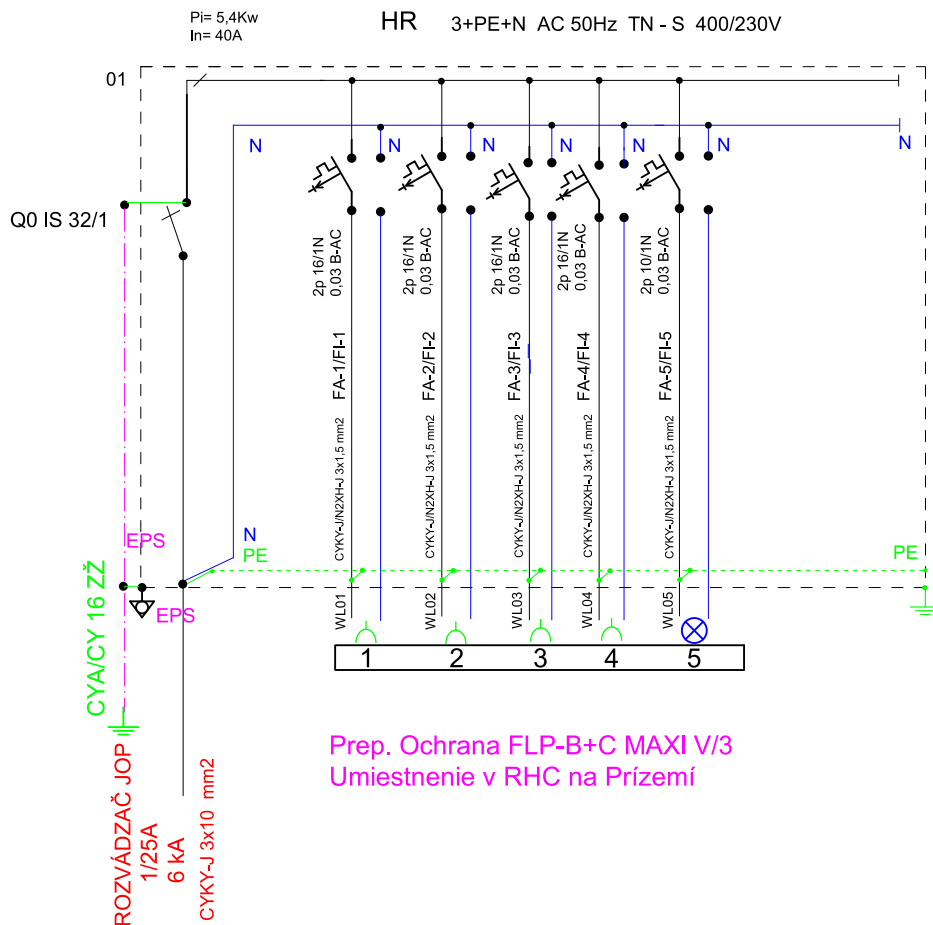

## ÚDAJE ROZVÁDZAČA :

Rozvádzač HR je oceľovoplechová/plastová skriňa min. 24 modulov  
Menovitý prúd: In 40 A  
Rozvďač je typu: Nadomietkovy

## VÝZBROJ ROZVÁDZAČA OEZ

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM

V normálnej prevádzke.  
Izolovaním živých častí  
Zábranami alebo krytmi  
Pri poruche samočinným odpojením napájania.  
Prúdovými chráničmi

KRYTIE: - min. IP30

## LEGENDA VÝVODOV :

Q0 Hlavný vypínač

- 1 Zásuvkový obvod 230V/16A XK:1 Kuchyka (Ošetrovňa 2 a 4 NP)
- 2 Zásuvkový obvod 230V/16A XK:2 Kuchyka (Ošetrovňa 2 a 4 NP) EI. Platňa
- 3 Zásuvkový obvod 230V/16A XK:2 Kuchyka (Ošetrovňa 2 a 4 NP) Linka
- 4 Zásuvkový obvod 230V/16A Rezerva
- 5 Svetelný obvod 230 V/10A EK:1 Svetlo

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA ZÁKONU O AOTORSKOM PRÁVE . PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTUDEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA,A PRETO POUŽÍVAŤ , ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTORA !

<b>ElectricAll</b> www.electricall.sk    info@electricall.sk    tel.: 0918181593			Generálny projektant : Sada č.:  Ing. Emília Lenárová, Štúrova č. 867/10, 962 12 Detva	
AUTOR PROJEKTU:    Ing. Emília Lenárová, Marián Vrana ElectricAll, s.r.o				
Vypracoval: Marián Vrana, ElectricAll, s.r.o., info@electricall.sk,0918181593				
Hip:    Ing. Emília Lenárová				
Zodp. projektant:    Marián Vrana, ElectricAll, s.r.o., info@electricall.sk			Č. zakázky:	Formát: A4
Investor:    DD a DSS, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen			Miesto stavby:ul. Záhonok č. 3205/2, 960 01 Zvolen	
Stavba:    REKONŠTRUKCIA OBJEKTU - BLOK "B" DD a DSS ZVOLEN, ZÁHONOK			Časť:	- STAVEBNÁ ČASŤ
			Diel:	- ELEKTROINŠTALÁCIA
			Účel:P.D. STAVEBNÉ POVOLENIE	
Výkres:    JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA RK			Mierka:	Č. výkr.: E3
			Dátum:	11/2018