


# OZNAČENIE PODZEMNÉHO HYDRANTU

V zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenia požiarov, Príloha č.2



1. Tabuľka na označenie podzemného hydrantu má tvar trojbokého hranola, ktorý má červenú farbu a rozmery 200 mm x 140 mm (výška x šírka). V tabuľke je umiestnené písmeno H bielej farby s rozmermi písmena 160 mm x 100 mm a šírkou čiar 25 mm.
2. Tabuľka na označenie vzdialenosti podzemného hydrantu s rozmermi 70 mm x 140 mm. Je obrátená smerom k podzemnému hydrantu. Vzdialenosť sa uvádza v metroch s presnosťou na desatinu metra. Výška číslic je 40 mm.
3. Tabuľka na označenie poradového čísla podzemného hydrantu s rozmermi 70 mm x 140 mm. Je obrátená smerom k podzemnému hydrantu. Výška číslic je 40 mm.
4. Zvislá žrd.
5. Podzemný hydrant.

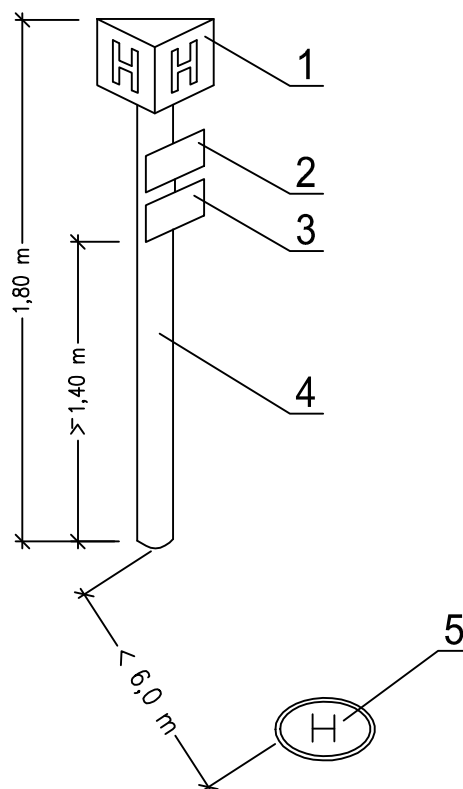

LINEU s.r.o., Košice  
Františkánska 5, 040 01 Košice  
0911 774 776



VYPRACOVAL: Ing. D. Šeňo	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hnidiak	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	<div>Enviroline</div> <div>s.r.o. KOŠICE</div> <div>E-mail: <a href="mailto:enviroline@enviroline.sk">enviroline@enviroline.sk</a> Mobil: 0911 44 77 91 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52</div>
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: Sady nad Torysou, Košická Polianka			
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice			
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby			
AKCIA: Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec			ČÍSLO ZÁKAZKY: 6910606 PARÉ:
STAVBA: Sady nad Torysou, Košická Polianka-Vodovod-rozšírenie			DÁTUM: 02. 2012
PRÍLOHA: SO 1201.1 – Vodovodná sieť Sady nad Torysou OZNAČENIE PODZEMNÉHO HYDRANTU			MIERKA: - ČÍSLO PRÍLOHY: D.12-E.1-11