



ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA HDPE D110/D160

TYP ULOŽENIA 1


1a) V TELESE KOMUNIKÁCIE
1b) VO VOENOM TERÉNE

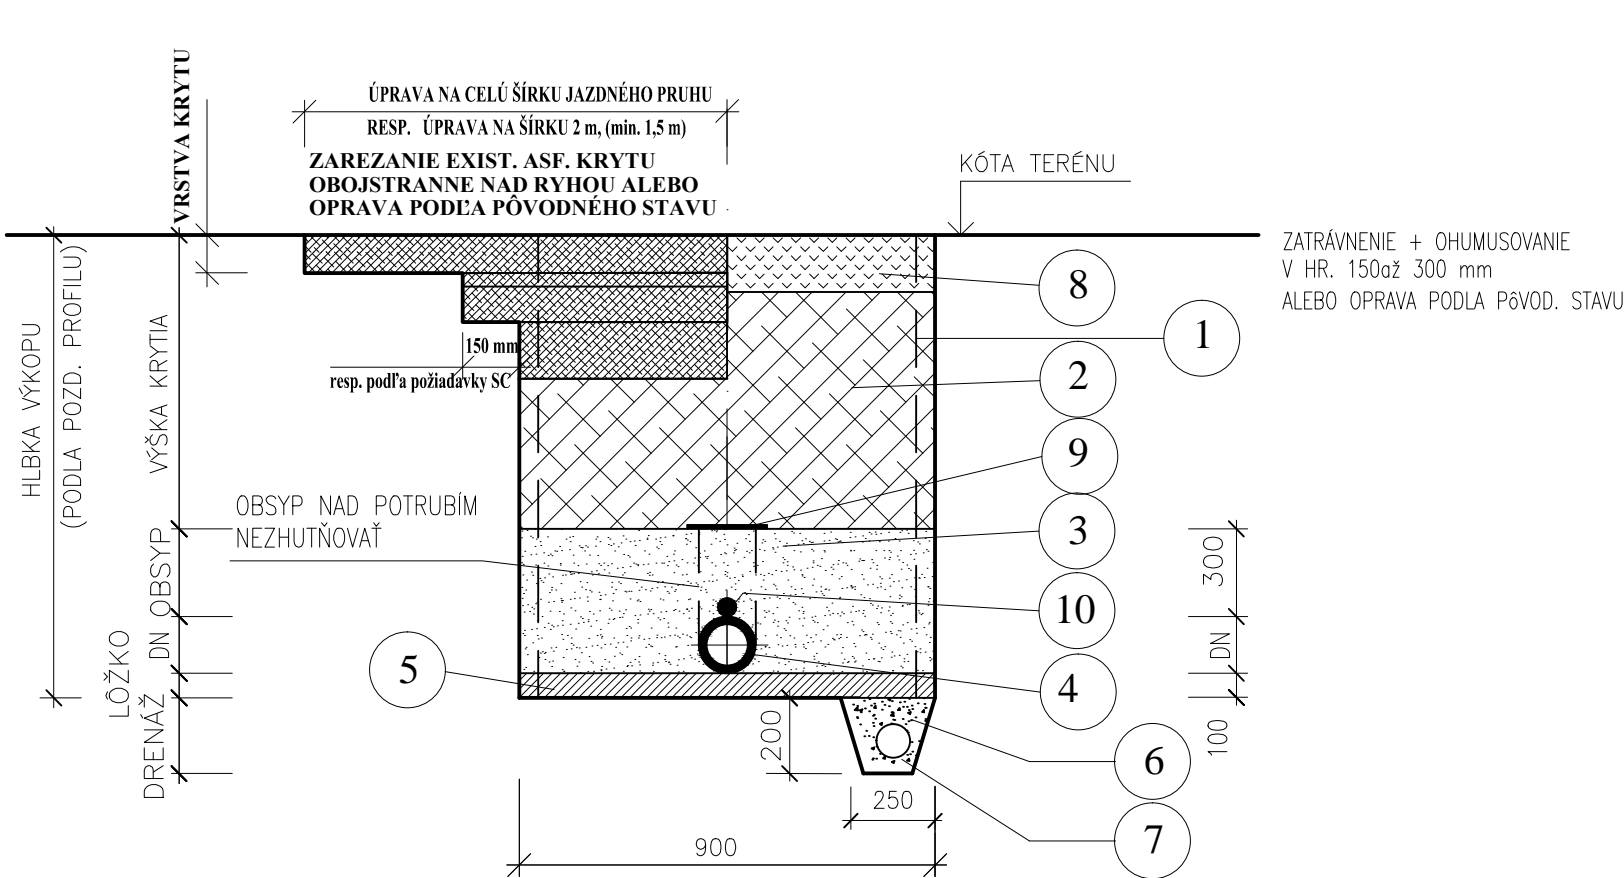

DETAIL ULOŽENIA V TELESE CESTY III. TRIEDY

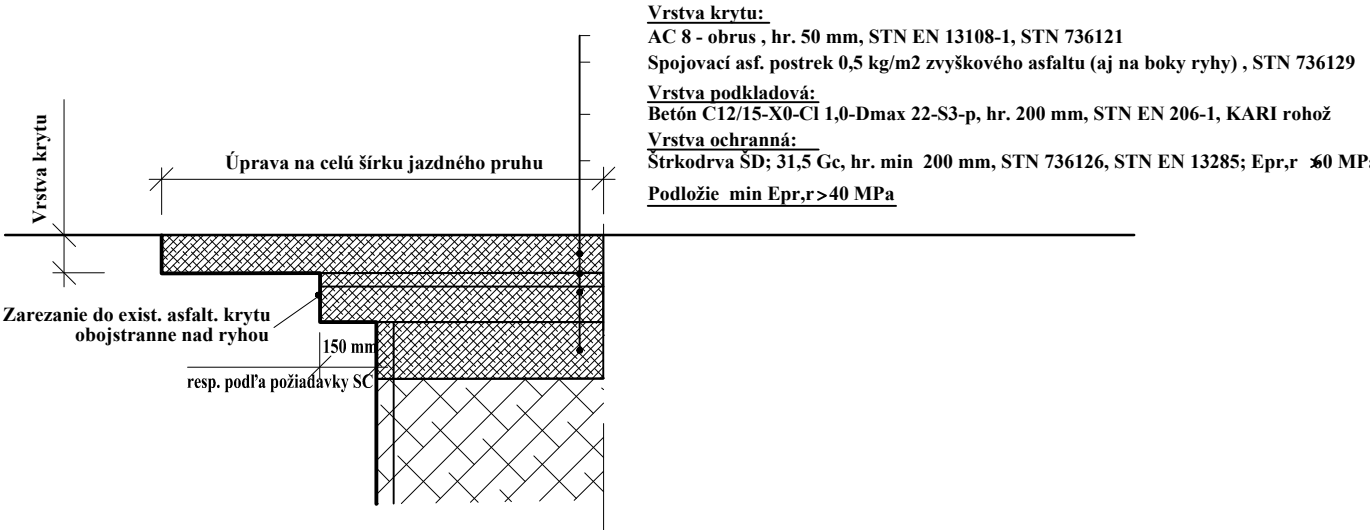

DETAIL ULOŽENIA V TELESE MIESTENJ KOMUNIKÁCIE

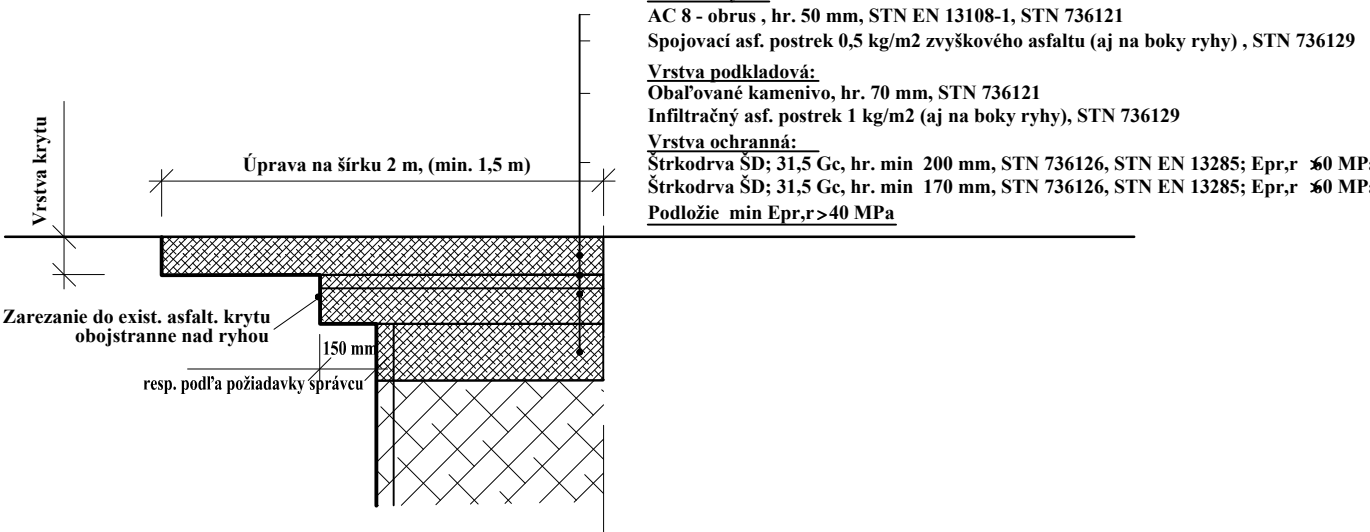

LEGENDA:

Č.	POPIS
1	PAŽENIE
2	ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY VÝKOPOVÝM MATERIÁLOM V CESTÁCH ŠTRKODRVOU, HUTNENIE PO VRSTVÁCH hr. max 250 mm
3	ZHUTNENÝ OBSYP POTRUBIA NESÚDRŽNOU ZEMINOU MAX. ZRNO 20mm
4	VODOVODNÉ POTRUBIE HDPE D110/D160
5	LŮŽKO Z PIESKU
6	DRENÁŽNA RYHA VYPLNENÁ ŠTRKOM (max. zrno 63 mm)
7	DRENÁŽNA RÚRA DN 100 mm (po ukončení stavby nefukčná)
8	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO PŮVODNÉHO STAVU
9	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA
10	IZOLOVANÝ VODIČ AY 6 mm ²

POZNÁMKA:

POLOŽKY ČÍSLO 6, 7 SÚ NAVRHOVANÉ PRI ULOŽENÍ POTRUBIA V LOKALITE S VYSOKOU HLADINOU SPODNEJ VODY.

DRENÁŽ PLNÍ FUNKCIU IBA POČAS VÝSTAVBY KANALIZÁCIE, SLUŽI NA ODVEDENIE VODY Z DNA RYHY DO ČERPACEJ JAMY.



LINEU s.r.o., Košice
Františkánska 5, 040 01 Košice
0911 774 776



VYPRACOVAL: Ing. D. Šeňo	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hnídiak	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnídiak	Enviroline s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 44 77 91 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52	
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: Sady nad Torysou, Košická Polianka	INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice	STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby	ČÍSLO ZAKAZKY: 6910606	PARÉ:
AKCIA: Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregiónne Hornád – Slanec	STAVBA: Sady nad Torysou, Košická Polianka-Vodovod-rozšírenie	PRÍLOHA: SO 1201.1 – Vodovodná sieť Sady nad Torysou ULOŽENIE POTRUBIA	DÁTUM: 02. 2012	MIERKA: -
			ČÍSLO PRÍLOHY: D.12-E.1-7	