


# PREHLADNÝ POZDĹŽNÝ PROFIL VODOVODU SADY NAD TORYSOU

MIERKA 1:4000 / 1:500

KÓTA TERÉNU

STANIČENIE [Km],[m]

DN [mm] – MATERIÁL – DLŽKA [m]

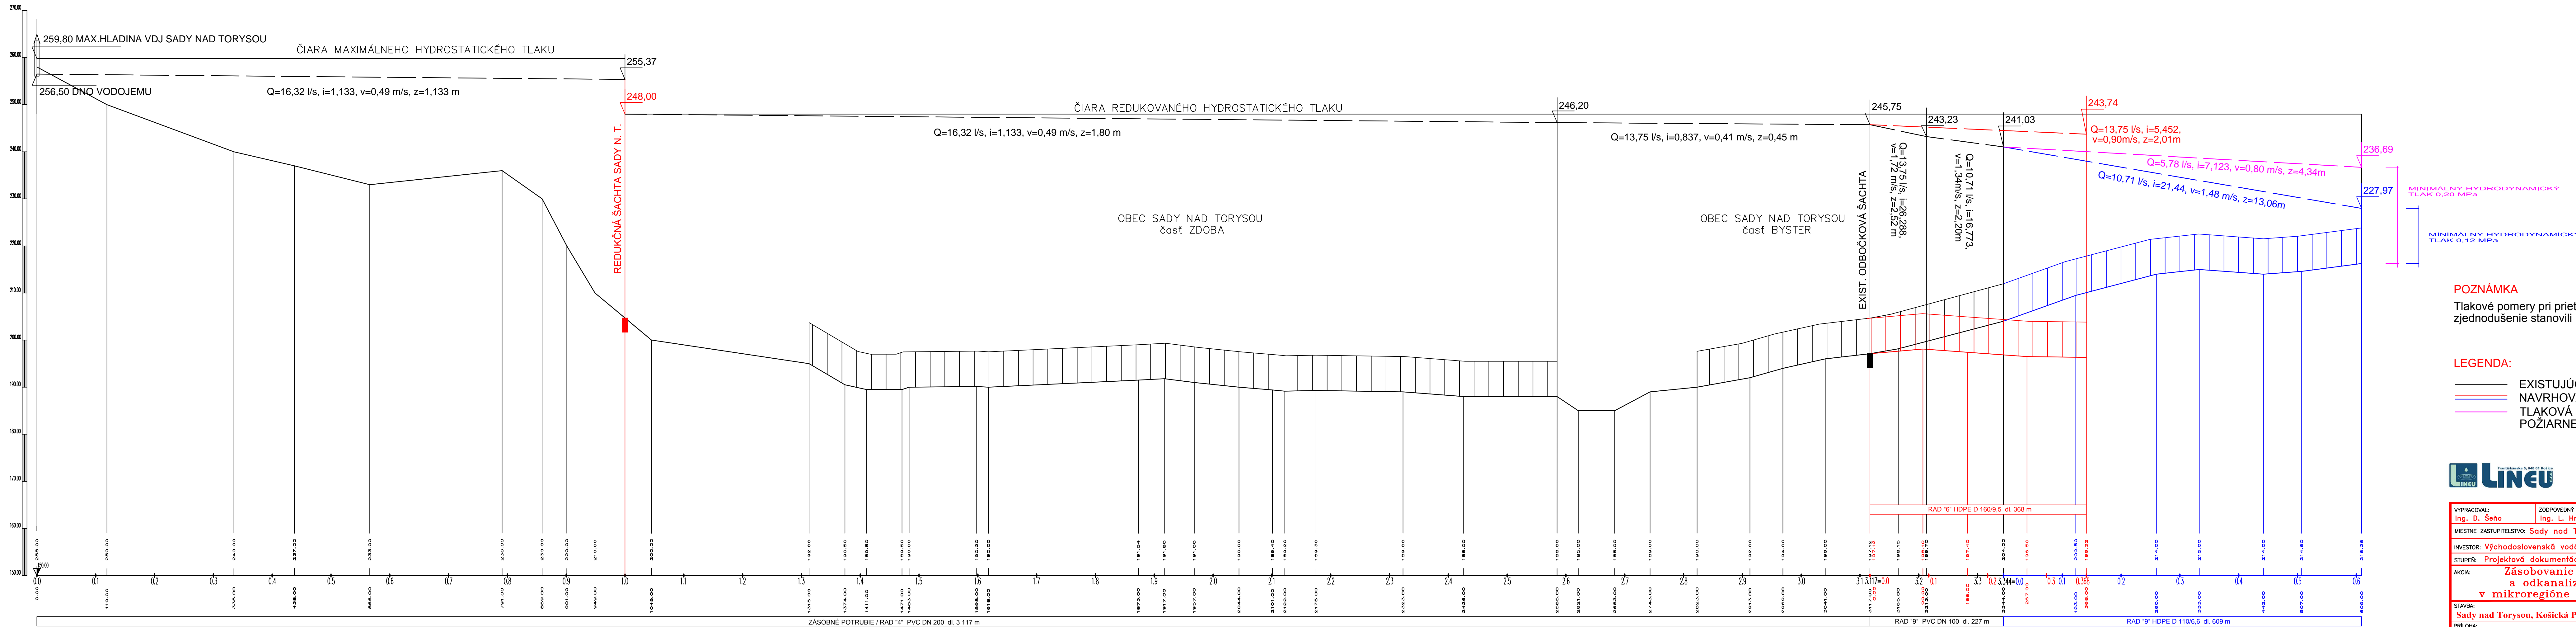

POZNÁMKA

Tlakové pomery pri prietoku Q bez požiarnej vody sme pre zjednodušenie stanovili len v kritickom úseku - RAD "9".

## LEGENDA


- |   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| — | EXISTUJÚCI VODOVOD                          |
| — | NAVRHOVANÝ VODOVOD                          |
| — | TLAKOVÁ ČIARA PRE "Q" BEZ<br>POŽIARNEJ VODY |

 $1/2$ 

**LINEU s.r.o., Košice**  
**Františkánska 5, 040 01 Košice**  
**0911 774 776**



VYPRACOVANÝ: Ing. D. Šeňo		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hlndiak	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hlndiak
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: Sady nad Torysou, Košická Polianka			
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice Stupeň: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby			
AKCIA:	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec		
STAVBA:	Sady nad Torysou, Košická Polianka - Vodovod - rozšírenie		
PRÍLOHA:	PREHLADNÝ POZDLŽNÝ PROFIL		



s.r.o. KOŠICE	
E-mail: <a href="mailto:enviroline@enviroline.sk">enviroline@enviroline.sk</a> Mesto: 0911 44 81 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 622 41 52	
ČÍSLO ZAKAZKY:	PARE:
6910606	
DÁTUM:	02. 012
MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY:
1:4000/ 1:500	D.12-B.2