


NADZEMNÝ HYDRANT

PODZEMNÝ HYDRANT

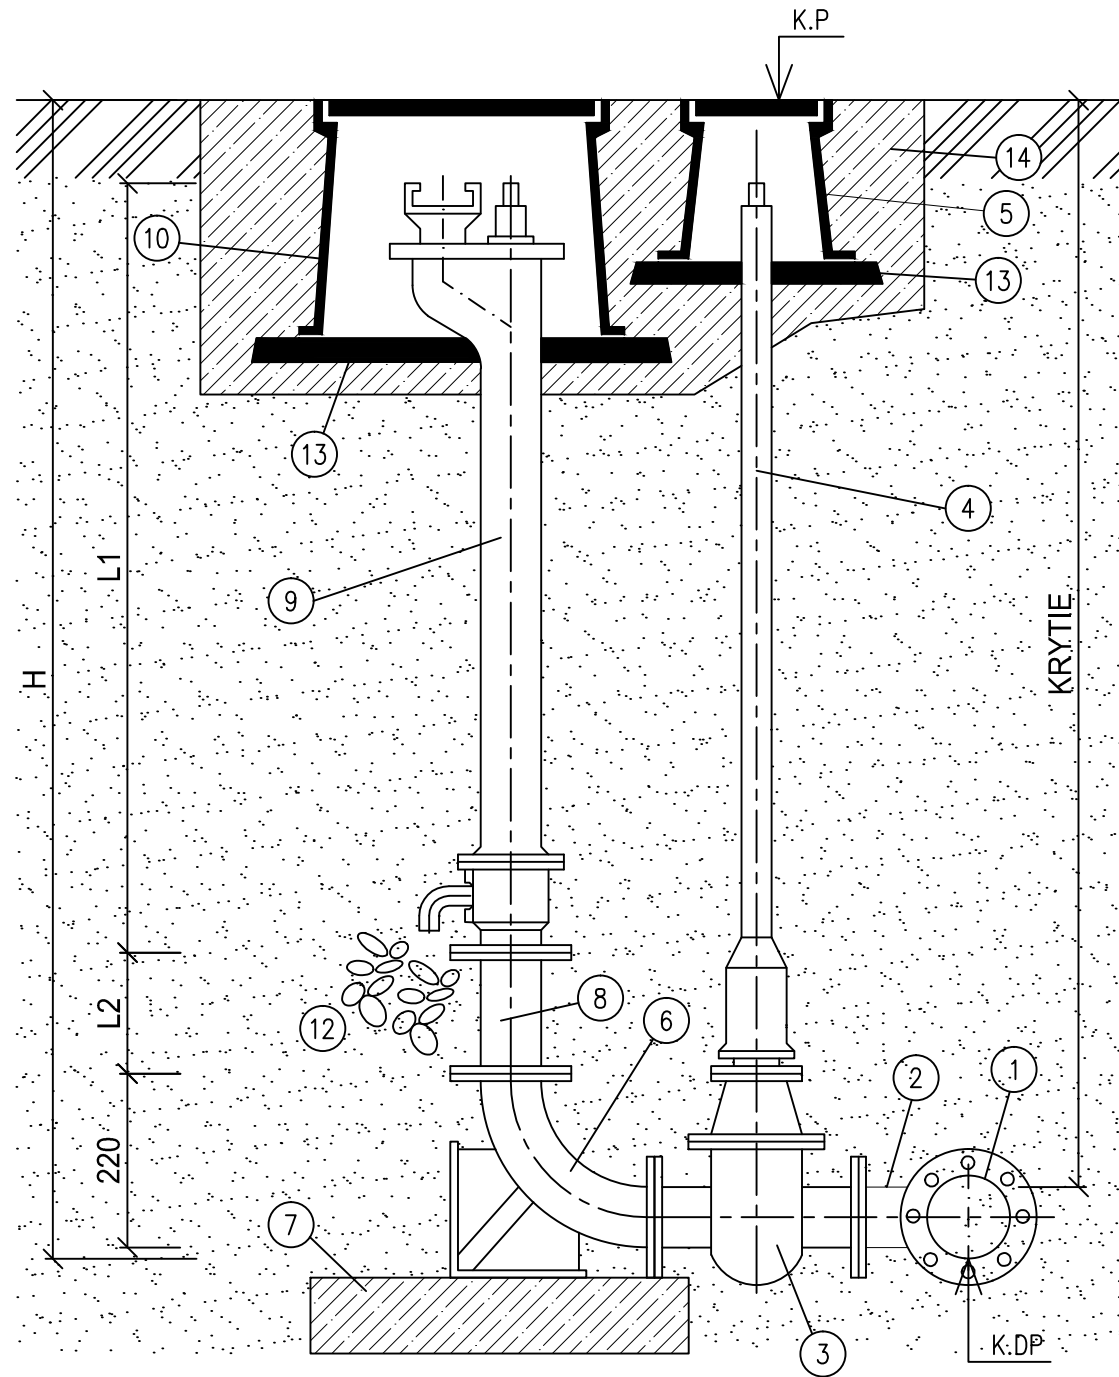

LEGENDA:

1	POTRUBIE HDPE D110, resp. D160 PN10
2	SPÔSOB ODBOČENIA HYDRANTU PODLA SCHÉMY KLADENIA POTRUBIA – POZRI D.12–E.1–5
3	VODÁRENSKY UZÁVER (POSÚVAČ), DN80, PN10 – TYP PODLA SCHÉMY KLADENIA POTRUBIA – POZRI D.12–E.1–5
4	ZEMNÁ TELESKOPICKÁ SÚPRAVA, 1,3–1,8 m
5	UZÁVEROVÝ POKLOP
6	PRÍRUBOVÉ LIATINOVÉ KOLENO S PÄTKOU PP, DN80, PN10
7	BETÓNOVÁ TVÁRNICA 500x500x100 mm
8	KRÁTKA PRÍRUBOVÁ RÚRA TP DN80 – DLŽKA "L2" PODLA VÝKAZU
9	PODZEMNÝ HYDRANT, DN80 – DLŽKA "L1" PODLA VÝKAZU
10	HYDRANTOVÝ POKLOP
11	NADZEMNÝ HYDRANT, DN80 – DLŽKA "L1" PODLA VÝKAZU
12	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMEŇA 0,5 m <sup>3</sup>
13	PODKLADOVÁ PLATŇA
14	OBETÓNOVANIE

VÝKAZ A OSADENIE HYDRANTOV:

Hydrant	RAD	D potr.	Typ (nadz./podz.)	K.DP.	K.P.	H (mm)	Krytie (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
H3	4-1	110	P	187,00	188,61	1610	1506	1230	-
H4			P	187,29	188,75	1460	1356	980	100
H5	5	110	N	189,06	190,66	1600	1496	2350	-
H6			N	186,00	187,82	1820	1716	2350	200
H7			P	186,99	188,60	1610	1506	1230	-
H8			N	186,84	188,49	1650	1546	2350	-
H9	6	160	N	196,77	198,43	1660	1531	2350	-
H10			P	194,90	196,60	1700	1571	980	300
H11			N	195,18	196,73	1550	1421	1850	400
H12	6-2	110	P	202,49	204,07	1580	1476	980	200
H13	6-4	110	N	201,55	203,16	1610	1506	2350	-
H18	9	110	N	208,44	210,00	1560	1456	2100	200
H19			P	213,38	214,97	1590	1486	980	200
H20			N	212,16	213,77	1610	1506	2350	-
H21			P	214,65	216,26	1610	1506	1230	-
H25	9-7	110	P	217,18	218,79	1610	1506	1230	-



LINEU s.r.o., Košice  
Františkánska 5, 040 01 Košice  
0911 774 776



VYPRACOVAL: Ing. D. Šeňo		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hnídiak	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnídiak	<div><b>Enviroline</b> s.r.o. KOŠICE</div> <div>E-mail: <a href="mailto:enviroline@enviroline.sk">enviroline@enviroline.sk</a> Mobil: 0911 44 77 91 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52</div>	
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: Sady nad Torysou, Košická Polianka					
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice					
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby					
AKCIA:	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregiónne Hornád – Slanec			ČÍSLO ZÁKAZKY:  6920606	PARÉ:
STAVBA:	Sady nad Torysou, Košická Polianka-Vodovod-rozšírenie			DÁTUM:  06. 2012	
PRÍLOHA:	SO 1201.1 – Vodovodná sieť Sady nad Torysou PODZEMNÝ A NADZEMNÝ HYDRANT			MIERKA:  1:10	ČÍSLO PRÍLOHY:  D.12-E-1-9