



NAPOJENIE VYHLADÁVACIEHO VODIČA
V POKLOPE

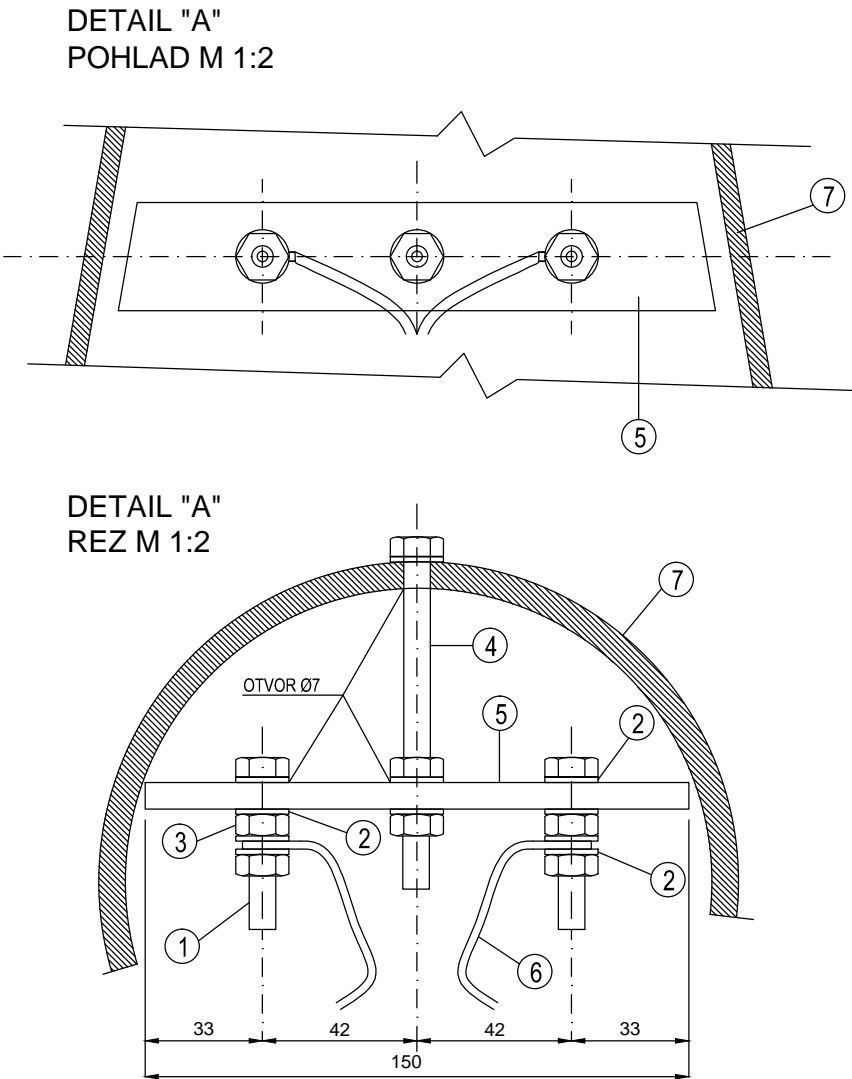

VÝKAZ PRE JEDNO
NAPOJENIE V POKLOPE:

Č.	POLOŽKA	KS
1	MOSADZNÁ SKRUTKA M6x40	2
2	MOSADZNÁ PODLOŽKA M6	10
3	MOSADZNÁ MATICA M6	6
4	MOSADZNÁ SKRUTKA M6x75	1
5	IZOL. DOSKA/TEXGUMOID	1
6	VODIČ AY 6 mm ²	
7	POKLAP	1
8	POTRUBIE	
9	SAMOLEPIACA PÁSKA	
10	PODKLADOVÁ PLATŇA	1
11	PROSTÝ BETÓN C12/15	

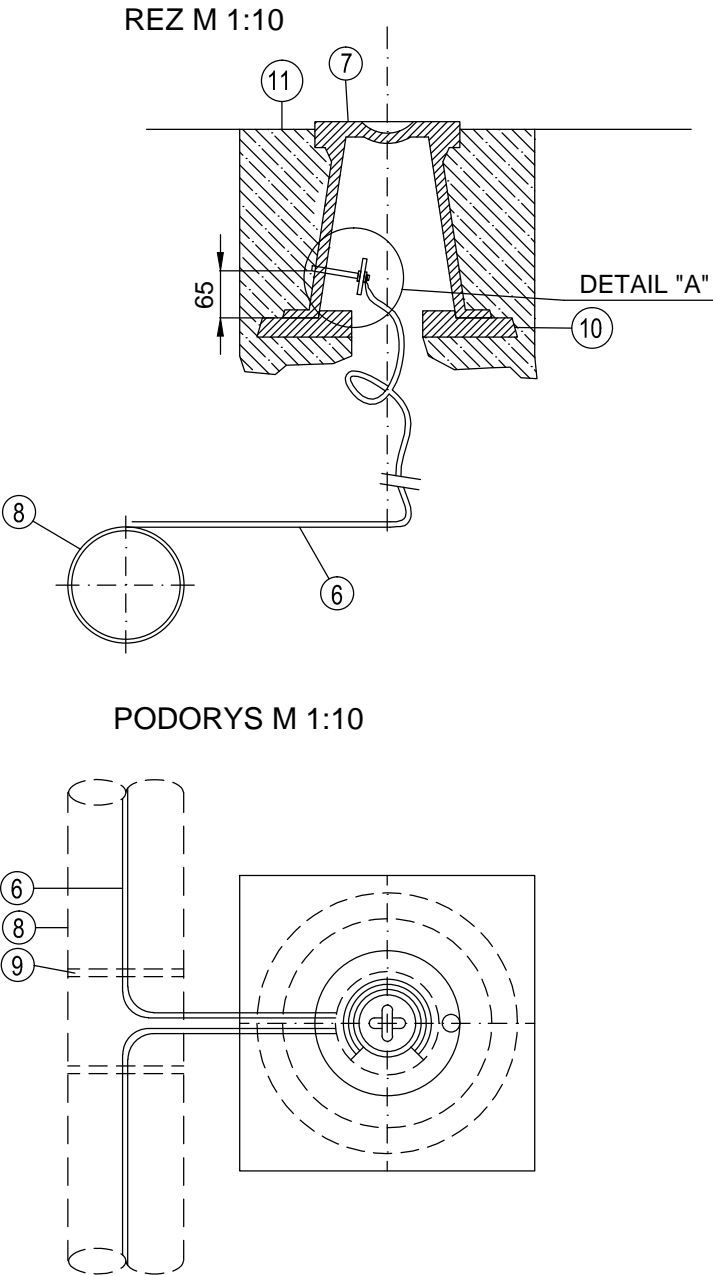

LINEU s.r.o., Košice
Františkánska 5, 040 01 Košice
0911 774 776



VYPRACOVAL: Ing. D. Šeňo	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hnidiak	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	Enviroline s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 44 77 91 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52	
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: Sady nad Torysou, Košická Polianka			ČÍSLO ZÁKAZKY: 6910606	
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice			DÁTUM: 02. 2012	
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby			MIERKA: -	
AKCIA: Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec			ČÍSLO PRÍLOHY: D.12-E.1-10	
STAVBA: Sady nad Torysou, Košická Polianka-Vodovod-rozšírenie				
PRÍLOHA: SO 1201.1 – Vodovodná sieť Sady nad Torysou NAPOJENIE VYHLADÁVACIEHO VODIČA				