



NAPOJENIE VYHLADÁVACIEHO VODIČA
VO VODOMERNEJ ŠACHTE


PODORYS M 1:25

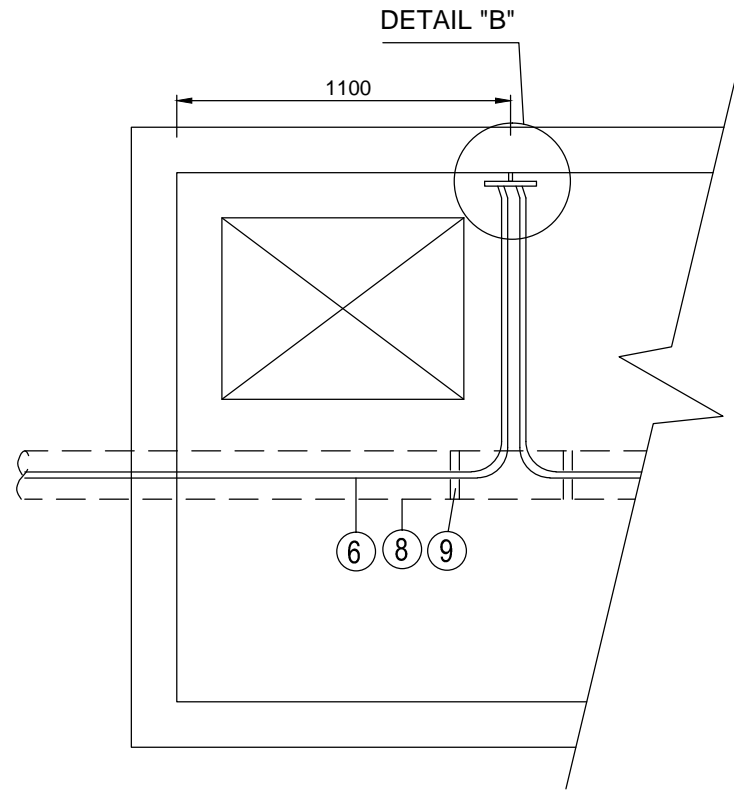

REZ M 1:25

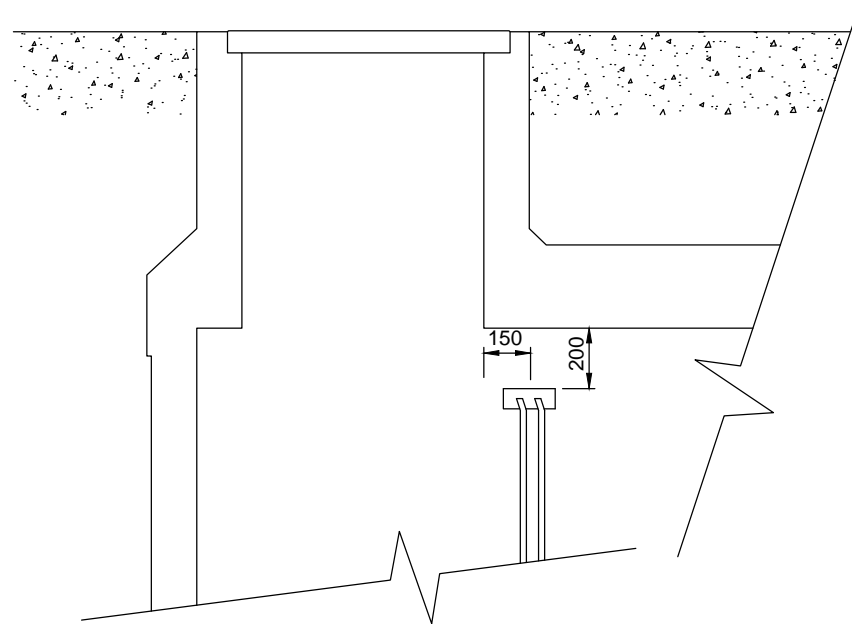

DETAIL "B"
REZ M 1:2

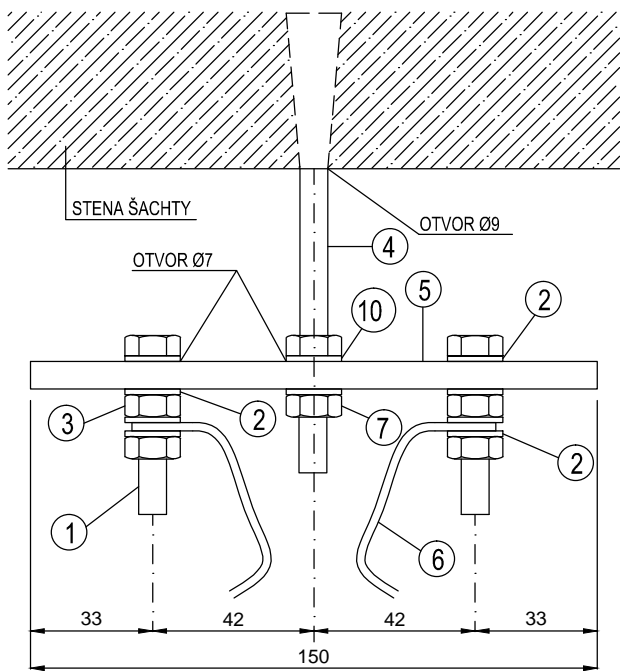


VÝKAZ PRE JEDNO
NAPOJENIE V ŠACHTE:


| Č. | POLOŽKA | KS |
|----|--------------------------|----|
| 1 | MOSADZNÁ SKRUTKA M6x40 | 2 |
| 2 | MOSADZNÁ PODLOŽKA M6 | 8 |
| 3 | MOSADZNÁ MATICA M6 | 4 |
| 4 | SKRUTKA DO MURIVA M8x100 | 1 |
| 5 | IZOL. DOSKA/TEXGUMOID | 1 |
| 6 | VODIČ AY 6 mm2 | |
| 7 | MOSADZNÁ MATICA M8 | 2 |
| 8 | POTRUBIE PE | |
| 9 | SAMOLEPIACA PÁSKA | |
| 10 | MOSADZNÁ PODLOŽKA M8 | 2 |

NAPOJENIE VYHLADÁVACIEHO VODIČA
V POKLOPE


REZ M 1:10

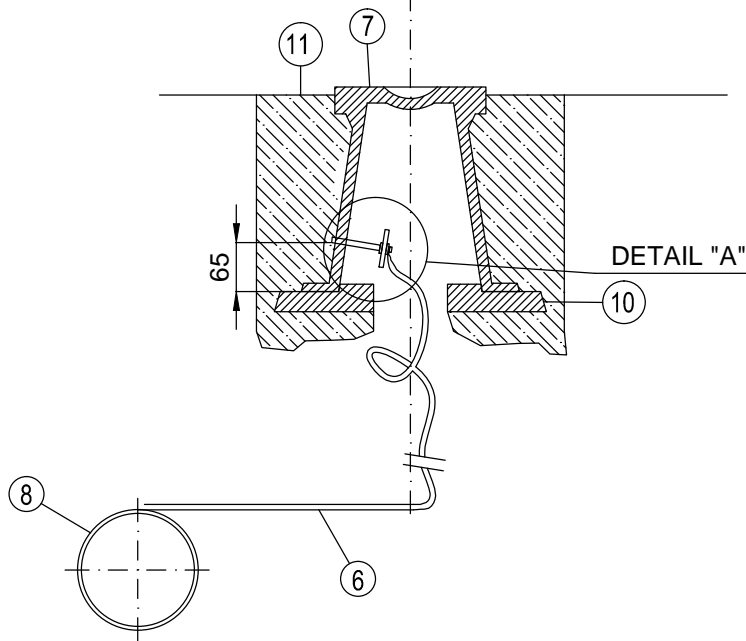


PODORYS M 1:10

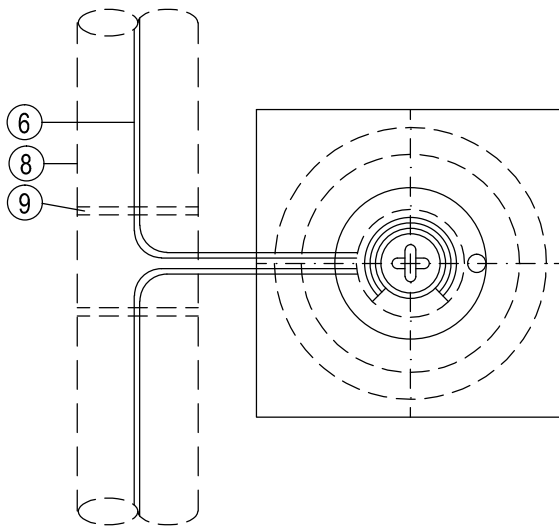

DETAIL "A"
POHLAD M 1:2

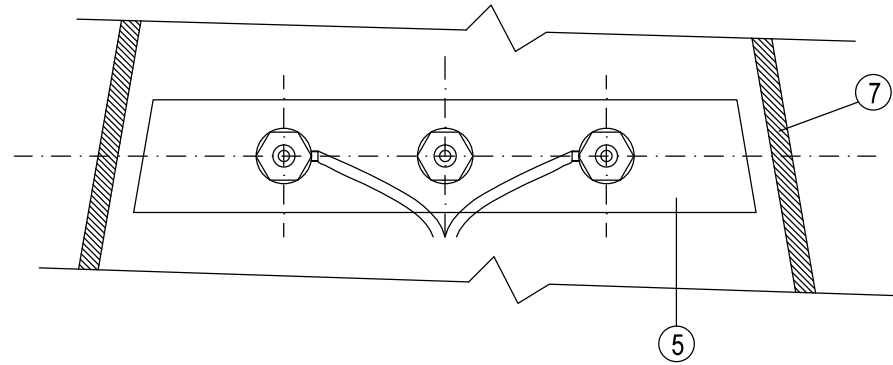

DETAIL "A"
REZ M 1:2

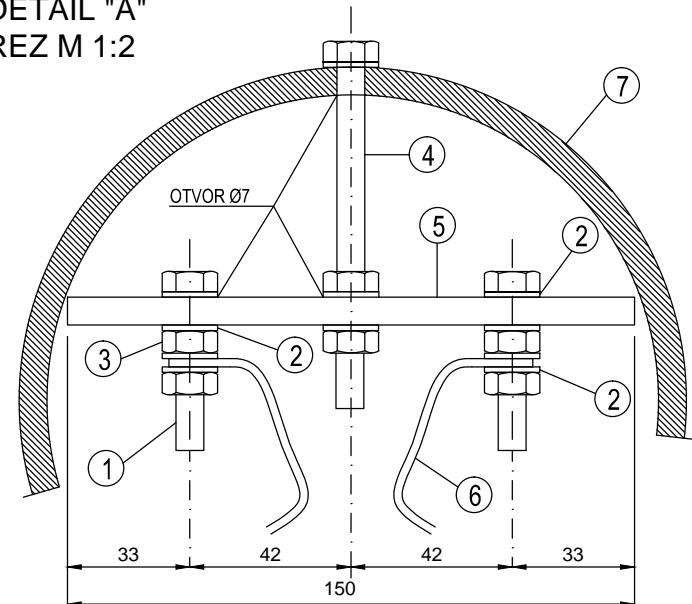

VÝKAZ PRE JEDNO
NAPOJENIE V POKLOPE:

| Č. | POLOŽKA | KS |
|----|------------------------|----|
| 1 | MOSADZNÁ SKRUTKA M6x40 | 2 |
| 2 | MOSADZNÁ PODLOŽKA M6 | 10 |
| 3 | MOSADZNÁ MATICA M6 | 6 |
| 4 | MOSADZNÁ SKRUTKA M6x75 | 1 |
| 5 | IZOL. DOSKA/TEXGUMOID | 1 |
| 6 | VODIČ AY 6 mm2 | |
| 7 | POKLAP | 1 |
| 8 | POTRUBIE | |
| 9 | SAMOLEPIACA PÁSKA | |
| 10 | PODKLADOVÁ PLATŇA | 1 |
| 11 | PROSTÝ BETÓN C12/15 | |



LINEU s.r.o., Košice
Františkánska 5, 040 01 Košice
0911 774 776



| | | |
|--|--|---|
| VYPRACOVAL: Ing. D. Šeňo | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hnidiak | HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak |
| MIESTNE ZASTUPITELSTVO: Sady nad Torysou, Košická Polianka | INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice | STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby |
| AKCIA: Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregiónne Hornád – Slanec | ČÍSLO ZÁKAZKY: 6910606 | PARÉ: |
| STAVBA: Sady nad Torysou, Košická Polianka-Vodovod-rozšírenie | DÁTUM: 02. 2012 | |
| PRÍLOHA: SO 1202.1 – Zásobné potrubie K. Polianka NAPOJENIE VYHLADÁVACIEHO VODIČA | MIERKA: - | ČÍSLO PRÍLOHY: D.12-E.4-12 |