


PREHLADNÝ POZDLŽNÝ
PROFIL VODOVODU
KOŠICKÁ POLIANKA

MIERKA 1:4000 / 1:500

KÓTA TERÉNU

STANIČNIE [Km],[m]

DN [mm] – MATERIÁL – DLŽKA [m]

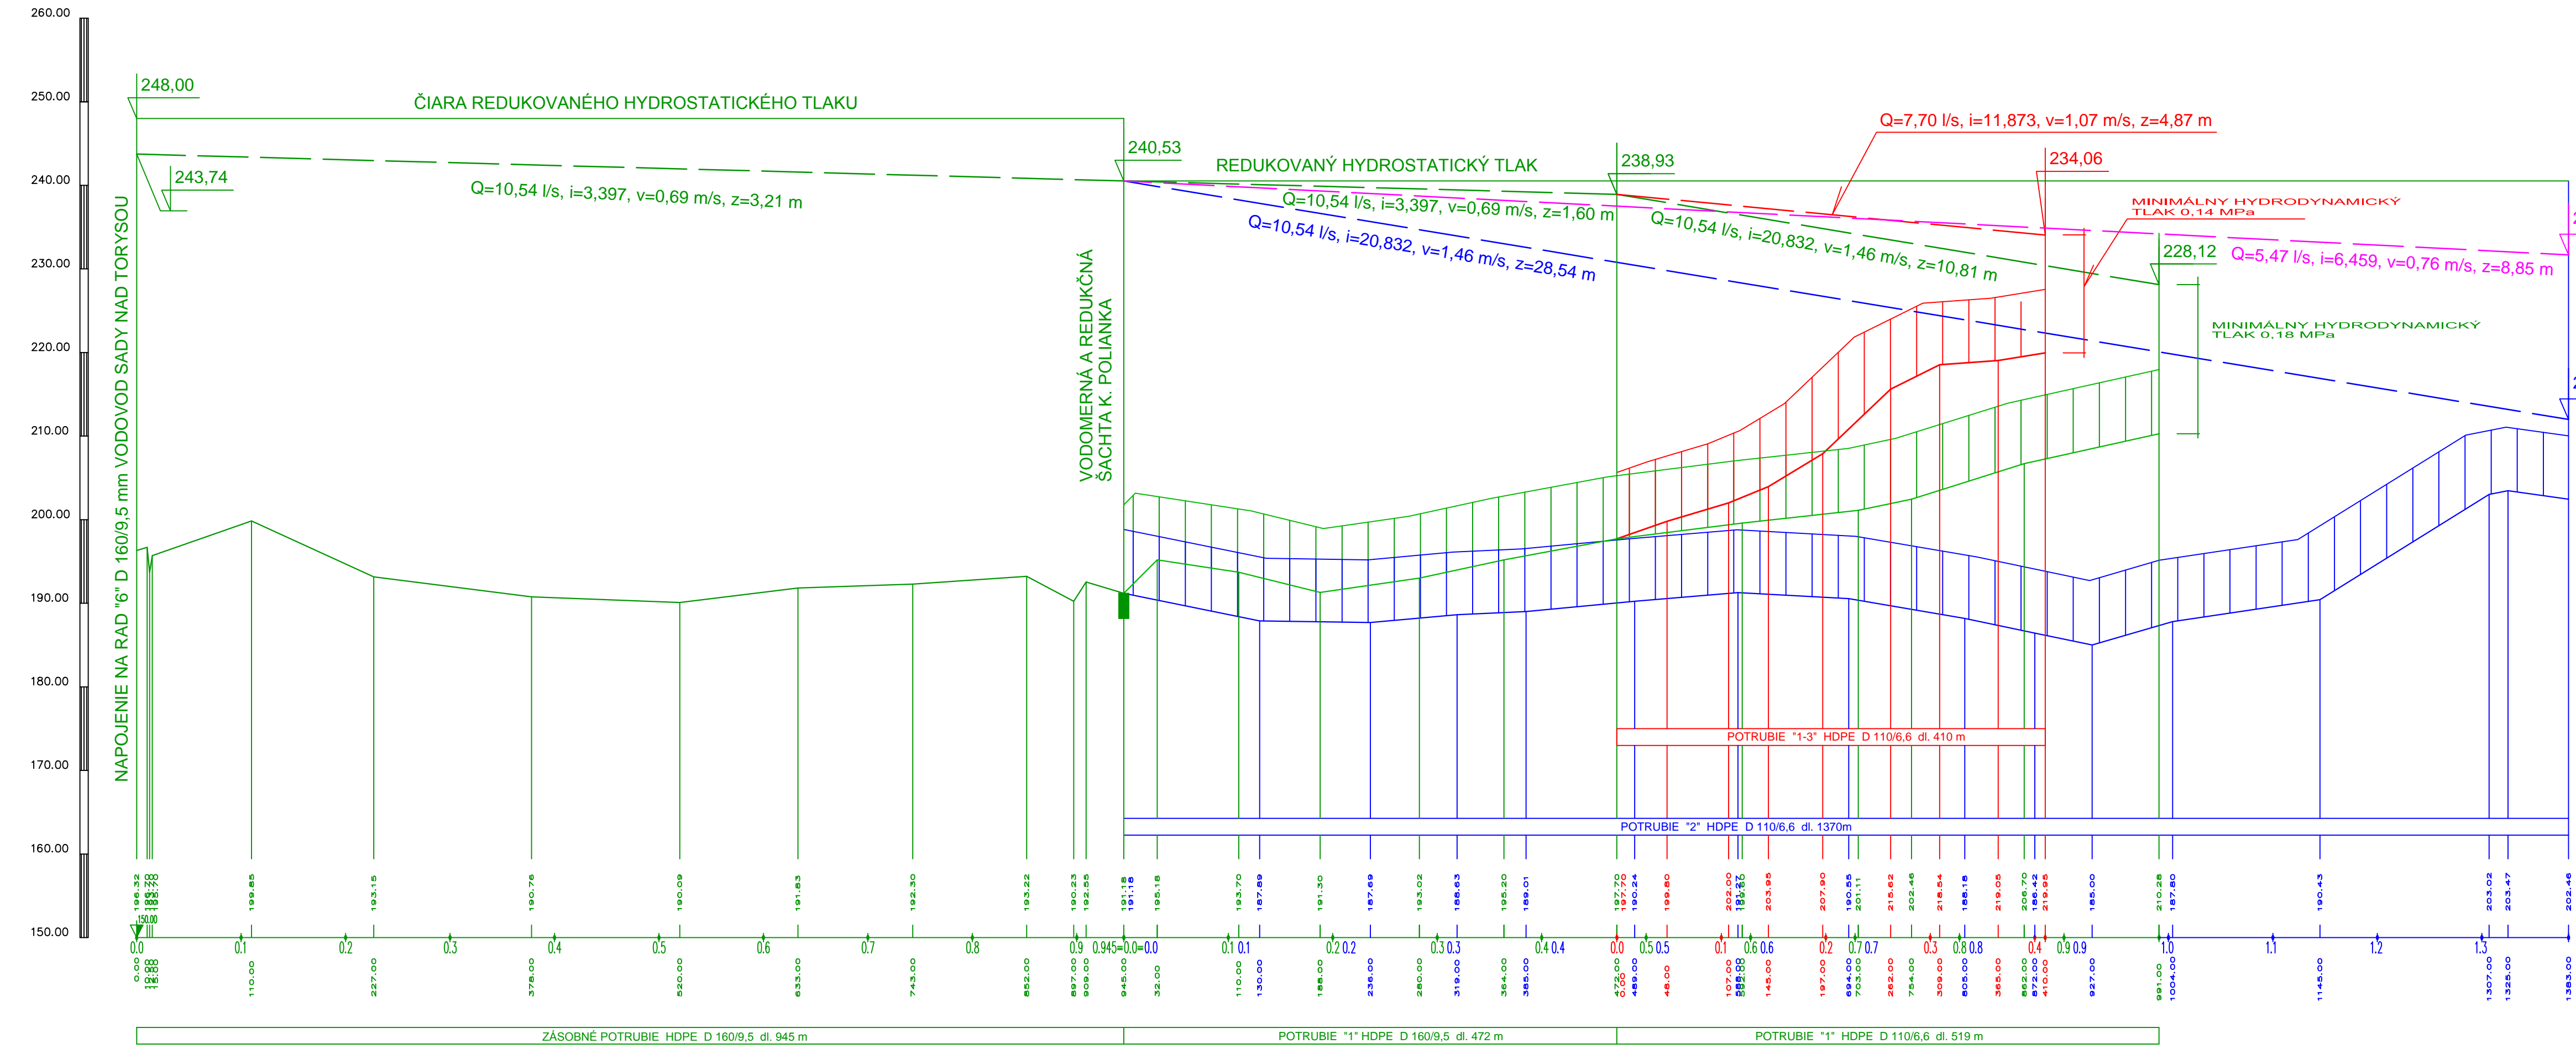

- LEGENDA:
- NAVRHOVANÝ VODOVOD
 - TLAKOVÁ ČIARA PRE "Q" BEZ POŽIARNEJ VODY



LINEU s.r.o., Košice
Františkánska 5, 040 01 Košice
0911 774 776

2/2



VYPRACOVAL: Ing. D. Šeňo	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hnidiak	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	EnviroLine s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 44 77 91 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: Sady nad Torysou, Košická Polianka	INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice		
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby			ČÍSLO ZAKAZKY: 6910606
AKCIA: Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec			PARE:
STAVBA: Sady nad Torysou, Košická Polianka - Vodovod - rozšírenie			DÁTUM: 02. 2012
PRILOHA: PREHLADNÝ POZDLŽNÝ PROFIL			MIERKA: 1:4000/ 1:500
			ČÍSLO PRÍLOHY: D.12-B.2