


SCHÉMA JEDNODUCHEJ VODOVODNEJ PRÍPOJKY
ALTERNATÍVNE VEDENIE PRÍPOJKY



POZNÁMKA:
Všetky tvarovky a armatúry na jednotlivých prípojkách
použiť v dimenziách podľa "D" vodovodnej prípojky -
D 32, resp. D 63 mm.



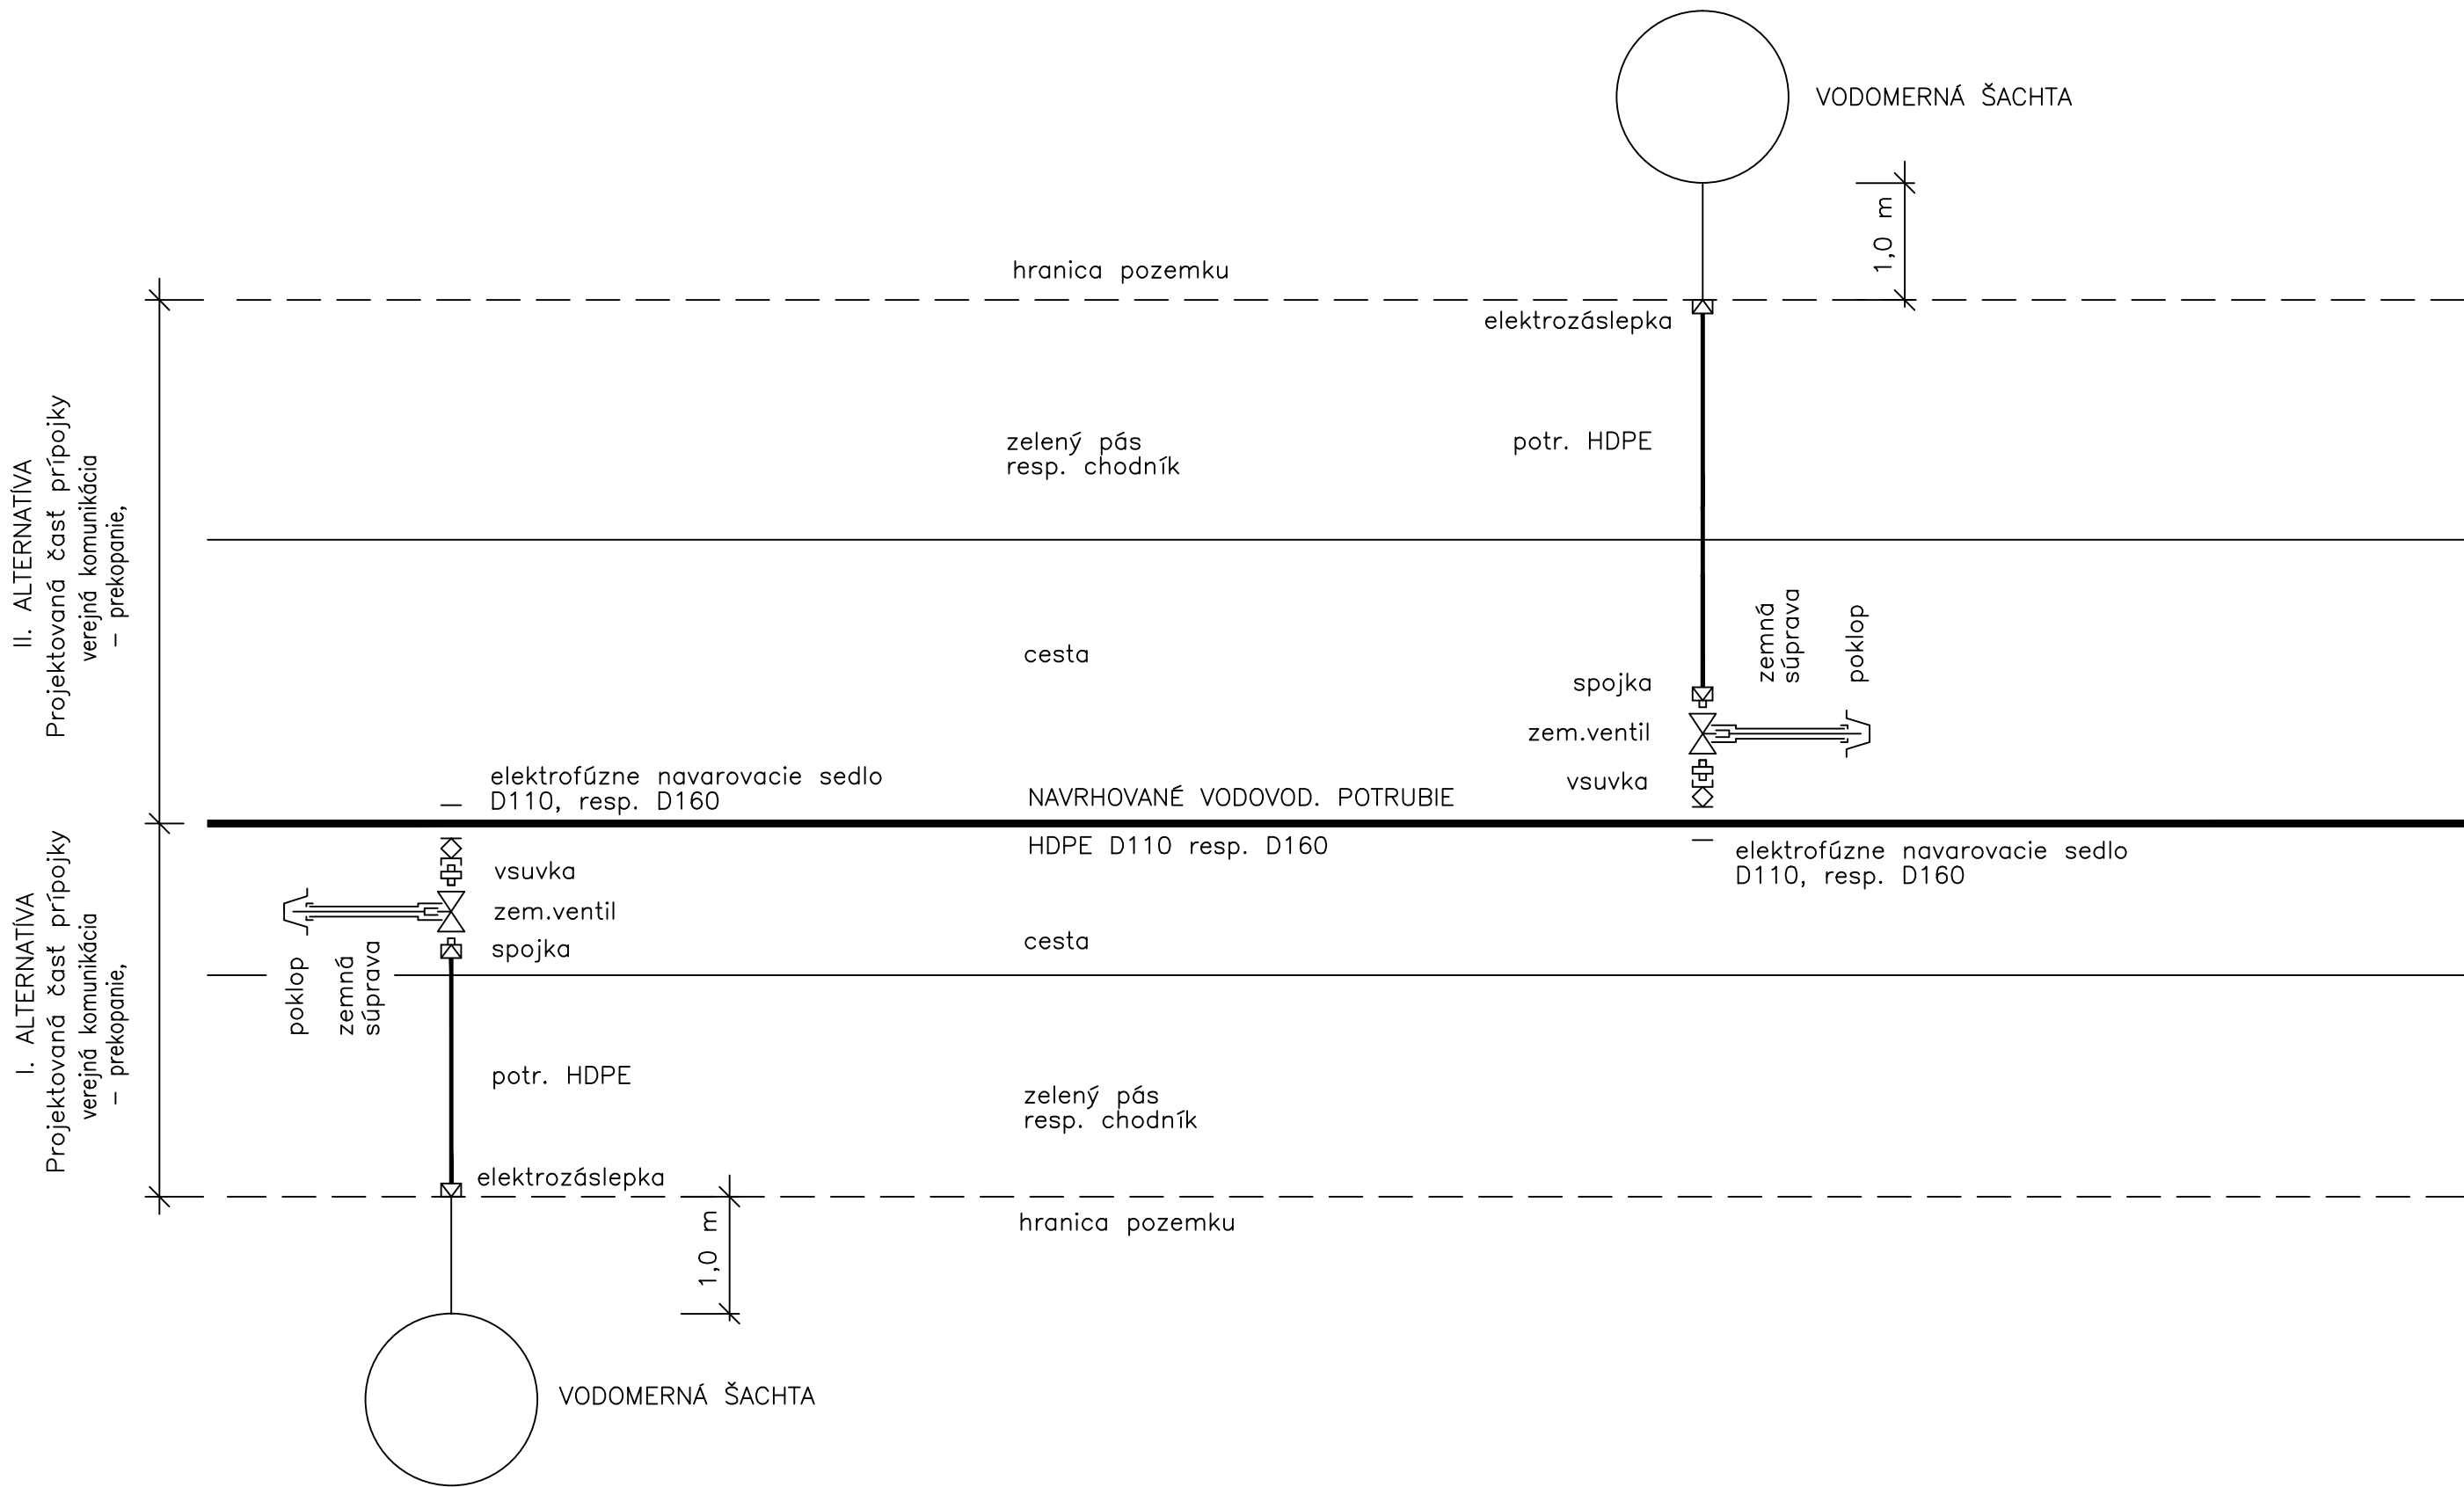

Františkánska 5, 040 01 Košice
S.R.O.

LINEU s.r.o., Košice

Františkánska 5, 040 01 Košice

0911 774 776



| | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------|
| VYPRACOVAL: Ing. D. Šeňo | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hnidiak | HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak |  <div>s.r.o. KOŠICE</div> <div>E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 44 77 91 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52</div> | |
| MIESTNE ZASTUPITELSTVO: Sady nad Torysou, Košická Polianka | | | | |
| INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice | | | | |
| STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby | | | | |
| AKCIA: Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec | | | ČÍSLO ZÁKAZKY: 6910606 | PARÉ: |
| STAVBA: Sady nad Torysou, Košická Polianka-Vodovod-rozšírenie | | | DÁTUM: 02. 2012 | |
| PRÍLOHA: SO 1203.3 – Vodovodné prípojky Košická Polianka | SCHÉMA VODOVODNEJ PRÍPOJKY | | MIERKA: - | ČÍSLO PRÍLOHY: D.12-E.6-2 |