



ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA HDPE D110/D160

TYP ULOŽENIA 1


1a) V TELESE KOMUNIKÁCIE 1b) VO VOĽNOM TERÉNE

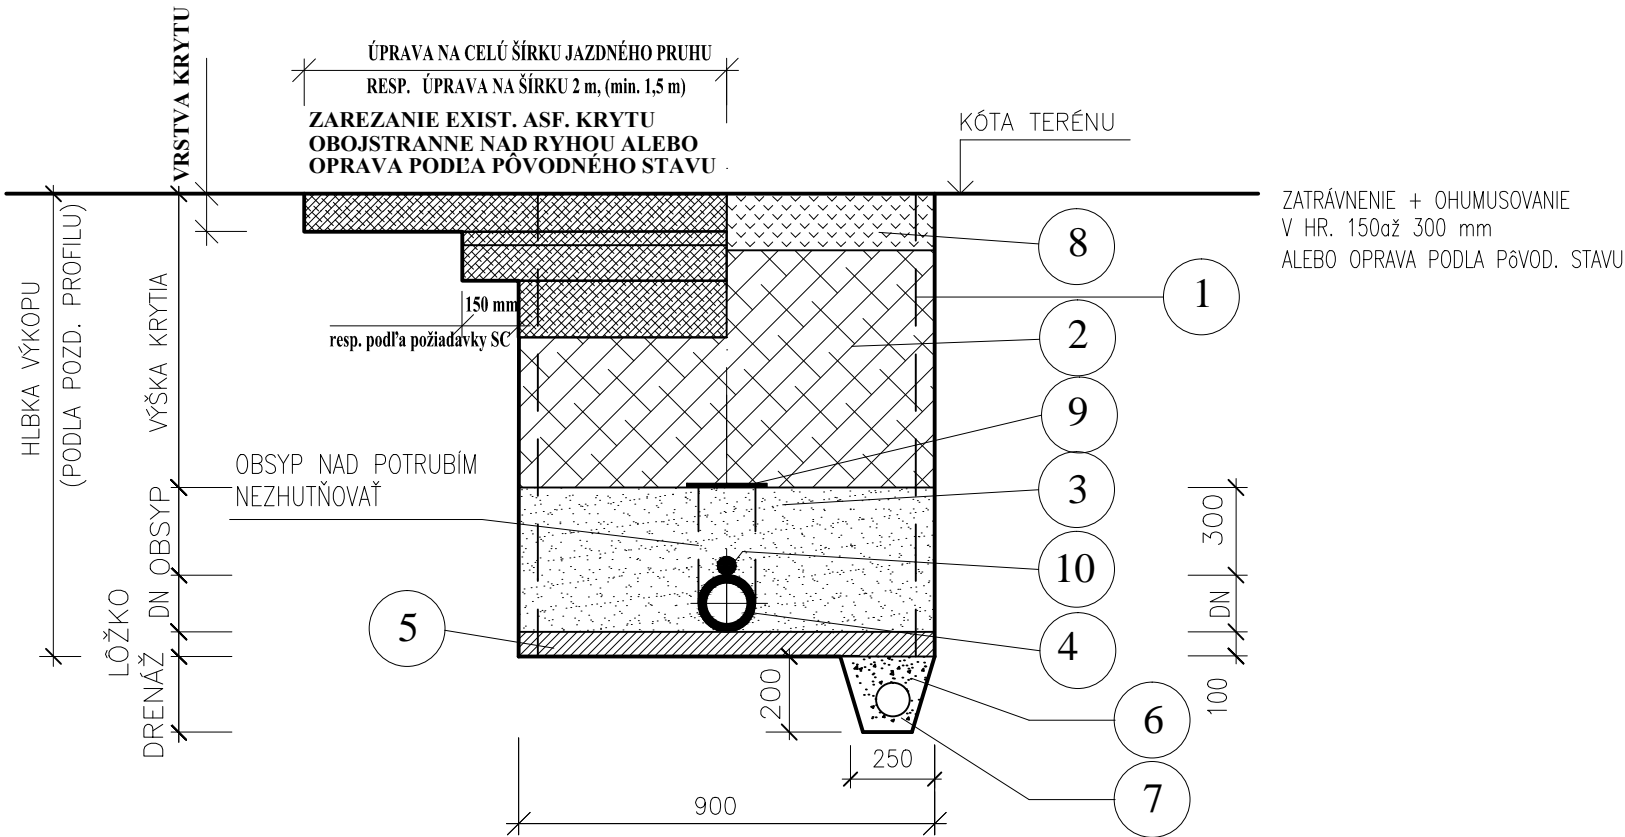

DETAIL ULOŽENIA V TELESE CESTY III. TRIEDY

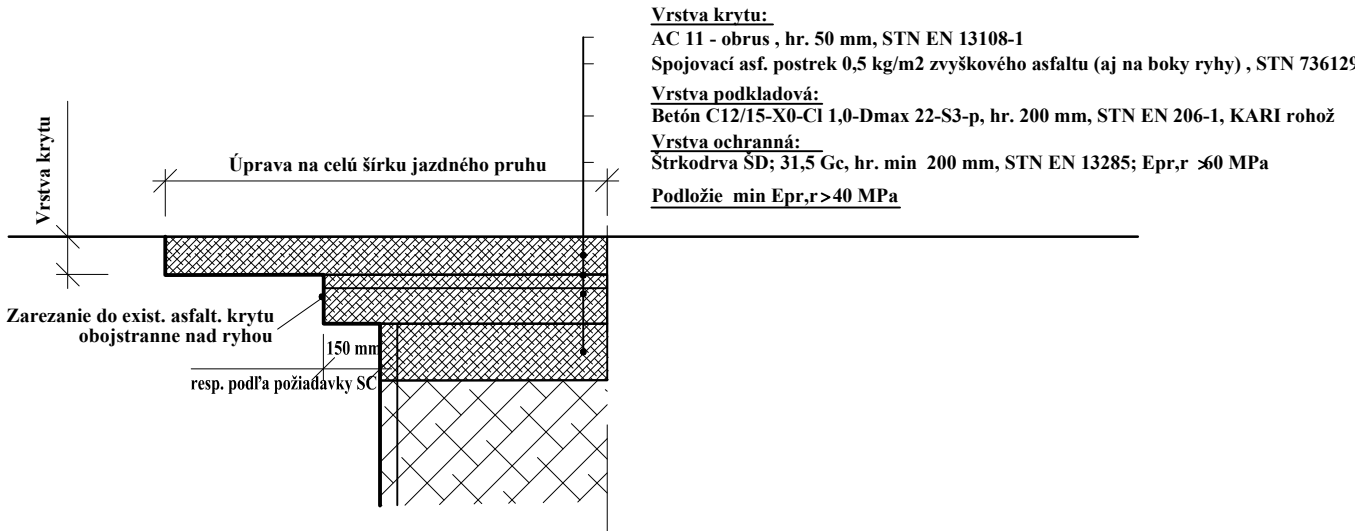

DETAIL ULOŽENIA V TELESE MIESTENEJ KOMUNIKÁCIE

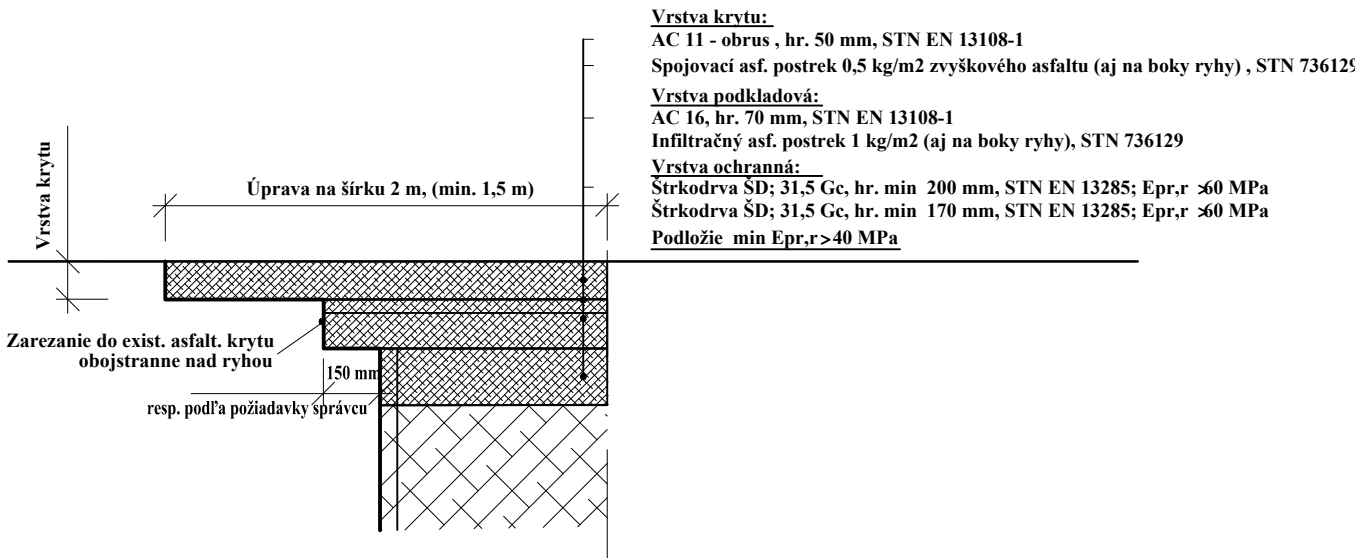

LEGENDA:

č.	POPIS
1	PAŽENIE
2	ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY VÝKOPOVÝM MATERIÁLOM V CESTÁCH ŠTRKODRVOU, HUTNENIE PO VRSTVÁCH hr. max 250 mm
3	ZHUTNENÝ OBSYP POTRUBIA NESÚDRŽNOU ZEMINOU MAX. ZRNO 20mm
4	VODOVODNÉ POTRUBIE HDPE D110/D160
5	LÔŽKO Z PIESKU
6	DRENÁŽNA RYHA VYPLNENÁ ŠTRKOM (max. zrno 63 mm)
7	DRENÁŽNA RÚRA DN 100 mm (po ukončení stavby nefukčná)
8	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO PÔVODNÉHO STAVU
9	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA
10	IZOLOVANÝ VODIČ AY 6 mm ²

POZNÁMKA:

POLOŽKY ČÍSLO 6, 7 SÚ NAVRHOVANÉ PRI ULOŽENÍ POTRUBIA V LOKALITE S VYSOKOU HLADINOU SPODNEJ VODY.

DRENÁŽ PLNÍ FUNKCIU IBA POČAS VÝSTAVBY KANALIZÁCIE, SLUŽI NA ODVEDENIE VODY Z DNA RYHY DO ČERPACEJ JAMY.



LINEU s.r.o., Košice
Františkánska 5, 040 01 Košice
0911 774 776



VYPRACOVAL: Ing. D. Šeňo		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hnidiak	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	<div>Enviroline s.r.o. KOŠICE</div> <div>E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 44 77 91 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52</div>	
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: Sady nad Torysou, Košická Polianka					
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice					
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby					
AKCIA: Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregiónne Hornád – Slanec					
STAVBA: Sady nad Torysou, Košická Polianka-Vodovod-rozšírenie				ČÍSLO ZÁKAZKY: 6910606	PARE:
PRÍLOHA: SO 1201.1 – Vodovodná sieť Sady nad Torysou ULOŽENIE POTRUBIA				DÁTUM: 02. 2012	
				MIERKA: -	ČÍSLO PRÍLOHY: D.12-E.1-7