



**A-A**

ULOŽENIE NN KÁBLOV V TERÉNE

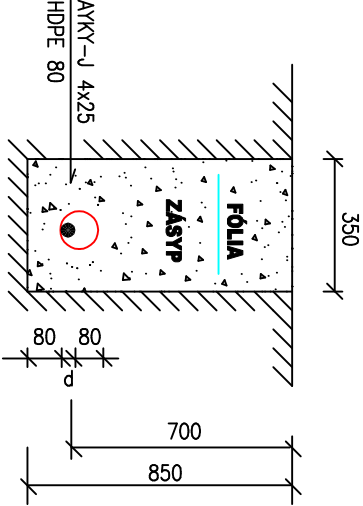


**D-D**

KRIŽOVANIE S NN KÁBLOM

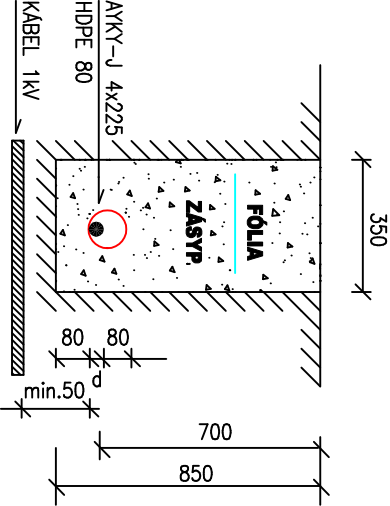


**B-B**

KRIŽOVANIE S PLYNOVODOM

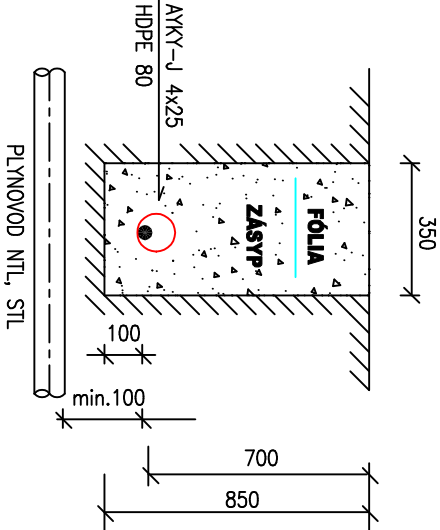


**E-E**

KRIŽOVANIE S VODOVODOM, KANAŁOM

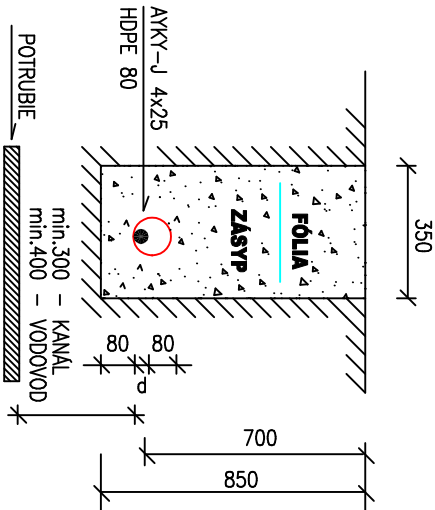

**C-C**

KRIŽOVANIE NN KÁBLOV S VOZOVKOU

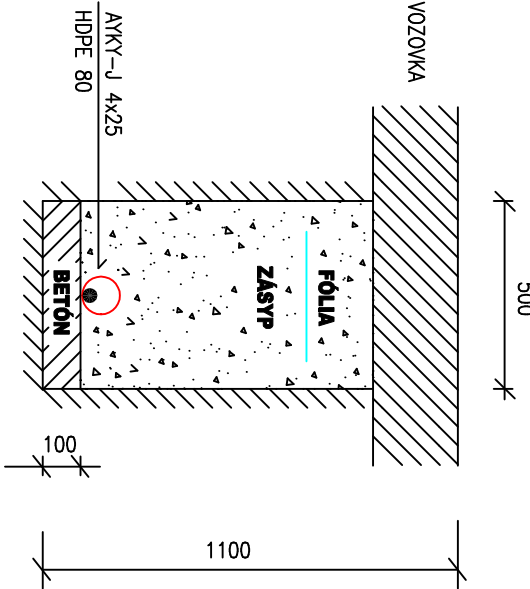

KÁBLE SÚ ULOŽENÉ PODĽA STN 33 2000-5-52, STN 34 1050, STN 73 6005  
PRE ZASYPANIE POUŽIŤ VÝKOPOVÝ MATERIÁL

STAVBA: FINITICE – VODOVOD, KANALIZÁCIA A ČOV	DÁTUM: 10/2016
ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM	KÓTY V: mm
OBJEKT: SO 13.3 ODBERNE ELEKTRICKÉ ZARIADENIE ČS3	MIEKA: /
OBSAH: VZOROVÉ REZY NN KÁBLOV	PRÍL.Č.: 4