VÝTLAČNÉ POTRUBIE č.1

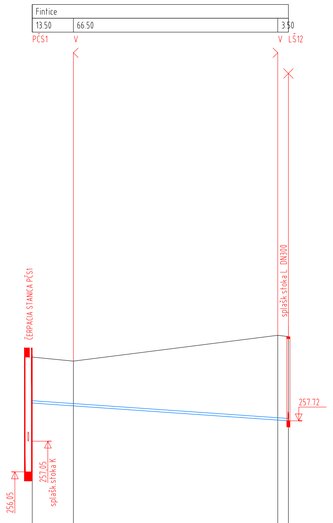

ÚZEMIE OBCE	Fintice			
VZDIAL. VRCHOLOVÝCH BODOV	13.50	66.50	3.50	
OZNAČENIE VRCHOLOVÝCH BODOV	PČS1	V	V	LŠ12
MIERKA 1:1000/100				
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU				
KÓTA HRUBÝCH TERÉNNYCH ÚPRAV				
HĹBKA VÝKOPU	1.60	1.56	2.81	2.85
KÓTA DNA POTRUBIA	258.30	258.21	257.74	257.72
KÓTA PÔVODNÉHO TERÉNU	259.90	259.67	260.51	260.47
ZROVNÁVACIA ROVINA	24.7			
STANIČENIE [km/m]	0.0			
DN/ID/PN[mm]-MATERIÁL-DĽŽKA[m]	DN75-HDPE-83.50			
SKLON[?]-DĽŽKA[m]	-6.9-83.50			
ULOŽENIE POTRUBIA	Pieskové lôžko 100 mm, obsyp 300 mm, identif.vodič			

VÝTLAČNÉ POTRUBIE č.2

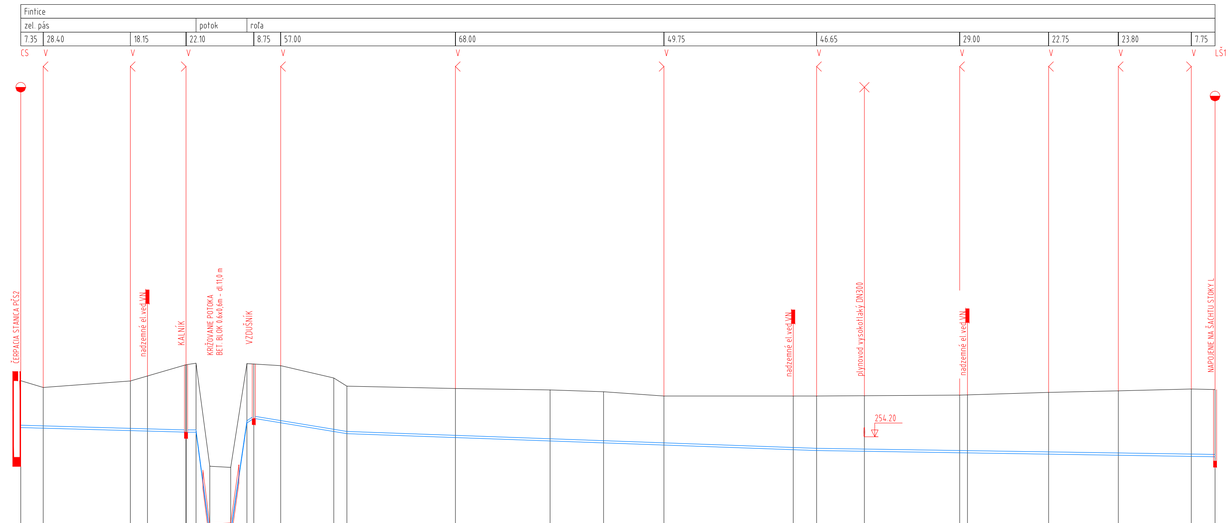

| | | | |