



Navrhované priechody pre chodcov v km 21,74, km 21,715 (situácia č.3.1)

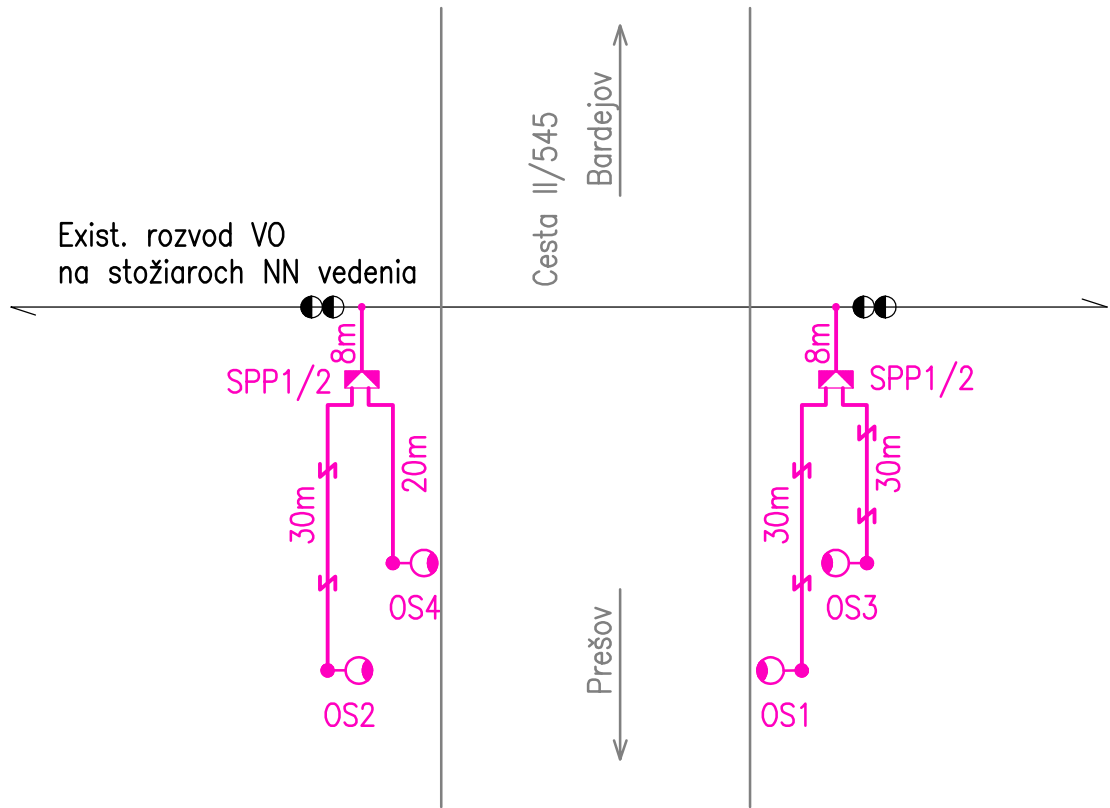

Navrhovaný priechod pre chodcov v km 22,3 (situácia č.3.2)

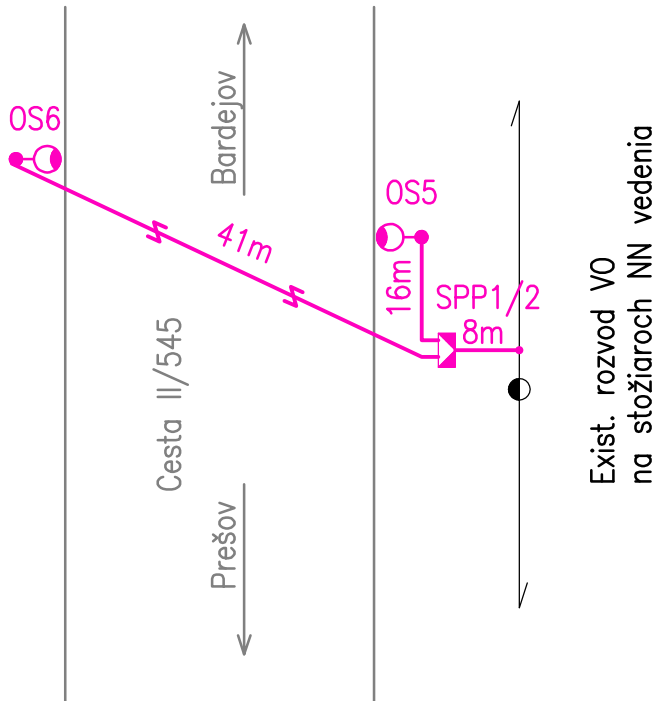

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz / TN-C (ROZVOD MEDZI STOŽIARMÍ)  
1/N/PE AC 230 V, 50 Hz / TN-S (PRÍVODY K SVIETIDLÁM VO)

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41(2007):

a/ Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

- základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1
- zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2
- umiestnenie mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3

b/ Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

- ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania, čl. 411
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-5-51: viď. PROTOKOL č. 04/04/2017

### LEGENDA

	EXISTUJÚCI ROZVOD VEREJNÉHO OSVETLENIA – PONECHAŤ BEZ ZMENY
	EXISTUJÚCI PODBERNÝ BOD (DREVENÝ STOŽIAR) NN VEDENIA
	NAVRHOVANÝ ROZVOD VEREJNÉHO OSVETLENIA VYHOTOVENÝ KÁBLOM AYKY-J 4x16
	NAVRHOVANÝ ROZVOD VEREJNÉHO OSVETLENIA VYHOTOVENÝ ZÁVESNÝM KÁBLOM AYKYz-J 4x16
	NAVRHOVANÁ POISTKOVÁ SKRIŇA PRE DVOCH ODBERATELOV
	NAVRHOVANÝ OSVETLOVACÍ STOŽIAR PRIECHODU
	por.číslo stožiara
	Stožiar priechodov pre chodcov – OS-UD-89/06 (6m)
	Vyložník – V1T-20-D(89), 2m
	Svietidlo – BGP623 T25 68LED-HB 17550lm-4S/757 DPR1, priechodové pravostranné

### POZNÁMKA:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!
- DODÁVATEĽ MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.

D  
SO 05

 <b>Inžinierske stavby</b> Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.M.GAŠPÁR	HL.PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ
	VYPRACOVAL: ING.M.GAŠPÁR	KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL
OBJEDNÁVATEĽ: <b>Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov</b>		
OKRES: BARDEJOV		KRAJ: PREŠOVSKÝ
KAT.ÚZEMIE: KOBYLY		DÁTUM: 04/2017
STAVBA: <b>II/545 Janovce - Kľušov</b>		STUPEŇ: DRS, DP
		Č.ZÁKAZKY: 2756/2016
		MIERKA:
OBJEKT: <b>SO 05 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú.Kobyly</b>		Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : <b>Schéma zapojenia VO</b>		<b>4</b>