

DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Divízia Prešov
Jarkova 14
080 01 Prešov

Váš list číslo/zo dňa
e-mail 02.05.2016

Naše číslo
1008/2016

Vybavuje/linka
Kmec /055/ 6713 877

Košice
06.05.2016

VEC: K Vášmu projektu v stupni: Žiadosť o vyjadrenie k technickému riešeniu napojenia prechodu pre chodcov pre účely DRS.

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. na základe Zmluvy o prevádzke, správe, údržbe verejného osvetlenia mesta Vysoké Tatry z 13.4.2004 Vám dáva k hore uvedenej dokumentácia nasledujúce stanovisko:

na stavbe: „**II_534 Poprad - Starý Smokovec**

objekt: **Okružná križovatka – osvetlenie prechodu pre chodcov**

Vám oznamujeme, že s návrhom riešenia uvedenej stavby vyplývajúcej z projektovej dokumentácie zo dňa 05/2016 **súhlasíme** za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Súčasné zariadenie verejného a slávnostného osvetlenia nesmie byť uvedenou stavbou poškodené ani inak dotknuté. Pri predčasnej demontáži VO je investor stavby povinný zaistiť a prevádzkovať náhradné osvetlenie, ktorého stupeň bude odpovedať funkčnej triede komunikácie. Po dobu prevádzania stavebnej činnosti nesmie byť zariadenie VO a SO oplotené a musí byť správcovi prístupné a ovládateľné 24 hodín denne. V priebehu realizácie stavby musí investor zaistiť ochranu súčasného verejného alebo slávnostného osvetlenia, ktoré sa nachádza v blízkosti stavby, hlavne káblov pred poškodením vozidlami alebo inou mechanizáciou.

2. Za správnosť projektovej dokumentácie zodpovedá projektant. Všetky ďalšie zásahy do zariadení VO a SO spolu s preložkami a demontážami musia byť nami dopredu dojednané a odsúhlasené. Tieto práce budú hrazené investorom stavby a musia byť objednané u spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Košice.
3. Na Vami vyznačenom území sa nachádzajú podzemné rozvody a stožiare verejného osvetlenia.
4. Pri poškodení káblového vedenia vymení investor stavby celé káblové pole na vlastné náklady za účasti nášho technika
5. Pri stavbe rešpektujte STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sietí technického vybavenia.
6. Investor stavby zaistí účasť technika spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Košice pri odovzdaní staveniska dodávateľovi a zahájení prác najmenej 5 dní dopredu. Taktiež zaistí jeho účasť na kolaudačnom konaní.
7. Prípadné poškodenie alebo iný styk so súčasným zariadením VO a SO je nutné okamžite hlásiť na dispečing VO, tel. 0800 175 660 s nepretržitou pohotovostnou službou. Opravy je nutné objednať u spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice, tel.: 055/6713 386.
8. V ochrannom pásme vedenia rozvodov VO a SO je povolený iba ručný výkop bez použitia mechanizmov. Ochranné pásmo je jeden meter na každú stranu.

9. Doba platnosti tohto vyjadrenia je jeden rok.


10. Iné: Súhlasíme s napojením na stožiar číslo 0828 (koncový). Napojenie vykoná spoločnosť ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Na ukončenie káblov žiadame použiť ukončovaciu hlavicu. Ostatné činnosti podľa projektovej dokumentácie

11. Platnosť tohto vyjadrenia začína dňom zaplatenia poplatku spoločnosti ELTODO OSVETLENIE s.r.o. za predĺženie platnosti predmetného vyjadrenia.

Príloha:

Na vedomie: Mgr. Marek Puchala, poverený zástupca mesta V. Tatry pre VO.

Miroslav Kmec
Regionálny manažér
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Rampová 5, 040 01 Košice
IČO: 36 170 151
IČ DPH: SK2020056566
-2-

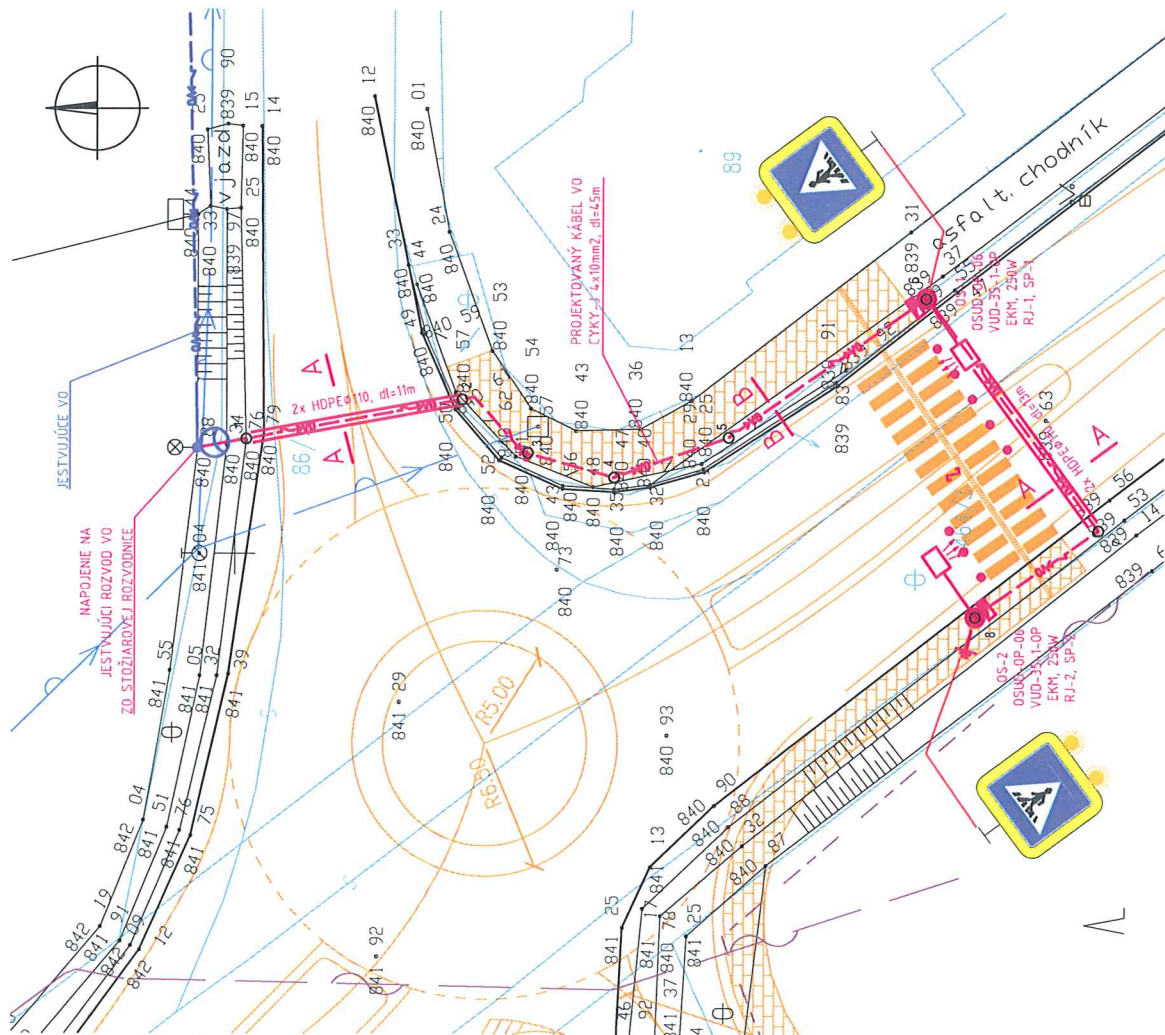

SÚRADNICE PODROBNÝCH BODOV OBJEKTU

Bod	Y	X	Poznámka
1	334 444.39	1 190 800.54	chr.
2	334 442.43	1 190 811.13	chr.
3	334 445.01	1 190 814.36	trasa
4	334 446.21	1 190 818.58	trasa
5	334 444.24	1 190 824.19	trasa
6	334 437.42	1 190 833.87	stožiar VO
7	334 448.71	1 190 842.33	chr.
8	334 452.97	1 190 836.29	stožiar VO

3/PEN AC 50Hz 400/230V TN-C (káblový rozvod)
1/N/PE AC 50Hz 230V TN-S (napojenie svetiel z rovodnic)
2 DC 12-24V, SELV (napojenie LED svetiel)

OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODOJENIE NAPÁJANIA (ČL. 411)
OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODOJENIE NAPÁJANIA (ČL. 411)

OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODOJENIE NAPÁJANIA (ČL. 411)
- ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ (PRÍLOHA A.1)
- ZÁBRANY ALEBO KRYTÝ (PRÍLOHA A.2)

OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODOJENIE NAPÁJANIA (ČL. 411)
- OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE (ČL. 411.1)
- SAMOČINNÉ ODOJENIE PRI PORUČE (ČL. 411.2)

OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODOJENIE NAPÁJANIA (ČL. 411)
- MALÝM NAPÄTÍM SELV A PELV (ČL. 411.1)
OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODOJENIE NAPÁJANIA (ČL. 411.2)
- MALÝM NAPÄTÍM SELV A PELV (ČL. 411.2)

LEGENDA

- NAVROVANÝ KÁBLOVÝ ROZVOD VO
- NAVROVANÝ OSVETLOVACÍ STOŽIAR
- NAVROVANÝ ROZVÁDZAČ RADIACEJ JEDNOTKY
- NAVROVANÝ TYČOVÝ ZEMNÍČ 2m
- NAVROVANÉ LED SVETLODO ZAPUŠTENÉ DO OBRUSNEJ VRSTVY VOZOVKY
- NAVROVANÁ SVETELNÁ ZNAČKA IP6

ULOŽENIE KÁBLOV

- 1. KONŠTRUKČNÉ VRSTVY VOZOVKY
- 2. ZÁSYP ZEMINOU SO ZHUTNENÍM
- 3. VÝSTRAŽNÁ FÓLIA 5-33cm
- 4. BETÓN C16/20
- 5. RÚRA HDPE110/95
- 6. KÁBEL VO V CHRÁNIČE
- 7. PIESKOVÉ LÔŽKO
- 8. ZENNIACI PÁS FeZn 30x4mm

SO 03.1

VYPRACOVAL ING. J. URBAN	ZODP. PROJEKTANT ING. J. URBAN	HL. INŽ. PROJEKTU ING. J. PARLAK	DOPRAVOJPROJEKT DOPRAVOJPROJEKT a.s. BRATISLAVA OVLÁDANIE PREŠOV 080 81 Prešov, Jarmov II.
KONTROLOVAL ING. D. SKUBAN	OKRES STAVBY POPRAD		
OBJEDNÁVATEL PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov			
II/534 Poprad - Starý Smokovec			STUPEŇ DPS
ČASŤ OBJEKTU: SO 03.1 BEZPEČNOSTNÉ OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV			FORMÁT 2x45
			Č. ZAK. 9018-00
			MIERKA 1:250
			Č. ARCH. 1.464
			Č. VÝKRESU Č. SUPRÁVY
			2

SM P28

Miroslav Kmec

Od: Puchala Marek <Marek.Puchala@vysoketatry.sk>
Odoslané: 2. mája 2016 13:40
Komu: Miroslav Kmec
Predmet: FW: II_534 Poprad-Stary Smokovec - rekonstrukcia cesty
Prílohy: situacia sirsich vztahov.pdf; SO03.1 02 Situacia osvetlenie priechodu.pdf; stlp jestvujuci.jpg

Je to naše?

From: Urban Juraj Ing. [mailto:urban@dopravoprojekt.sk]
Sent: Monday, May 02, 2016 1:39 PM
To: Puchala Marek <Marek.Puchala@vysoketatry.sk>
Cc: Parišák Ján Ing. <PARILAK@dopravoprojekt.sk>
Subject: II_534 Poprad-Stary Smokovec - rekonstrukcia cesty

Dobry den,
Po telefonickom rozhovore Vam zasielam situáciu navrhovanej okružnej krizovatky v rámci stavby II_534 Poprad-Stary Smokovec.

Súčasťou okružnej krizovatky bude aj priechod pre chodcov na ceste II/534, ktorý bude osvetlený. Osvetlenie priechodu navrhujeme napojiť z existujúceho stĺžiara verejného osvetlenia v krizovatke ciest II/534 a III/3081 z Dolného Smokovca pri restaurácii „Raimund“ (foto stĺžiara v prílohe).

Prosíme Vás, ako majiteľa a správcu verejného osvetlenia o vyjadrenie k technickému riešeniu napojenia navrhovaného osvetlenia priechodu pre chodcov z existujúceho osvetlenia v osade Dolný Smokovec.

Za skoré vybavenie Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

Ing. Juraj URBAN
projektant
autorizovaný stavebný inžinier
líniové vedenia a rozvody elektro - energetické



DOPRAVOPROJEKT, a.s., Divízia Prešov
Jarkova 14, 080 01 Prešov

mobil: +421 915 843 102
e-mail: urban@dopravoprojekt.sk
web: www.dopravoprojekt.sk