



OKRESNÝ ÚRAD PIEŠŤANY
odbor starostlivosti o životné prostredie
Dokumentácia bola overená. Koncept je pod-
kladom pre uskutočnenie stavby podľa
povolania č.: 00-74-052P-SKST/2017/00.823J-DV
zo dňa 24. 11. 2017
podpis



2

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

VPYRACOVAL: Ing. Sadi	KONATEL' SPOLOČNOSTI: Ing. Váry	INP I N P R O K O N	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Sadi	HIP: Ing. Zbortek		
OBEC:	Borovce	FORMÁT:	6 A4
OBJEDNÁVATEL':	Obecný úrad Veselé	DÁTUM:	09.2014
AKCIA: BOROVCE, RAKOVICE, VESELÉ, DUBOVANY dobudovanie verejnej kanalizácie, Veselé - rekonštrukcia a dostavba obecnej ČOV F.2 Elektrotechnologická časť		STUPEŇ:	DSP-RP
PRÍLOHA: PS 01.2 ČS BOROVCE SCHÉMA RM-ČS		Č. ZÁKAZKY:	14 014
		Č. PROJEKTU: 1781	
		MIERKA:	Č. PRÍLOHY: F.2.1-4

TÁTO TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM ZHOTOVITEĽA V ZMYSLE OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
A JEJ ROZMNOŽOVANIE ALEBO POSTÚPENIE TRETIŤM OSOBÁM JE MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM ZHOTOVITEĽA

[illegible]



ELHYCO s.r.o.
RAJSKA 15
811 08 BRATISLAVA
SLOVAKIA
www.elhyco.sk

Príloha : ROZVÁDZAČ RM-ČS

Názov projektu	BOROVCE, RAKOVICE, VESELÉ, DUBOVANY dobudovanie verejnej kanalizácie
Miesto stavby	BOROVCE
Stupeň projektovej dokumentácie	RD

Revision A 22.07.2011	CISTOPIS
Revision	
Revision	
Revision	
Revision	
Revision	

Vypracoval Ing.SADIV

Počet stran 6

TYP ROZVADZACA

KÁBLOVÁ ROZVODNÁ SKRIŇA PLASTOVÁ
SR6
660x245x815 mm /DxHxV/
2×MODUL KÁBLOVÉHO PRIESTORU (výška 245 mm)

REALIZÁCIA PRÍVODU

KÁBLOM - Z DOLA

REALIZÁCIA VÝVODOV

KÁBLOM - Z DOLA

KRYTIE

IP 44/20

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA

3PEN~50Hz,230/400V/TN-C
3NPE~50Hz,230/400V/TN-S

MENOVITÝ PRÚD

32, (25, 16) A


SKRATOVÉ POMERY

$I_k < 3,0 \text{ kA}$

ZÁKLADNÉ ÚDAJE ROZVÁDZAČA

VÝKONOVÉ POMERY - ČS

označenie	výkon čerpadla (kW)	počet čerpadiel (ks)	max.súčasný výkon (kW)	hlavný istič QH1 (A)
ČS1	3,7	2	7,4	32A
ČS2	1,6	2	3,2	25A
ČS3	1,3	2	2,6	16A
ČS4	1,6	2	3,2	25A
ČS5	1,9	2	3,8	25A
ČS6	1,3	2	2,6	16A
ČS7	1,3	2	2,6	16A
ČS8	1,6	2	3,2	25A
TČS1	1,6	2	3,2	25A
TČS2	1,6	2	3,2	25A
TČS3	1,6	2	3,2	25A
TČS4	1,6	2	3,2	25A
TČS5	1,6	2	3,2	25A
TČS6	1,6	2	3,2	25A
TČS7	1,6	2	3,2	25A
TČS8	1,6	2	3,2	25A
TČS9	1,6	2	3,2	25A
TČS10	1,6	2	3,2	25A
TČS11	1,6	2	3,2	25A

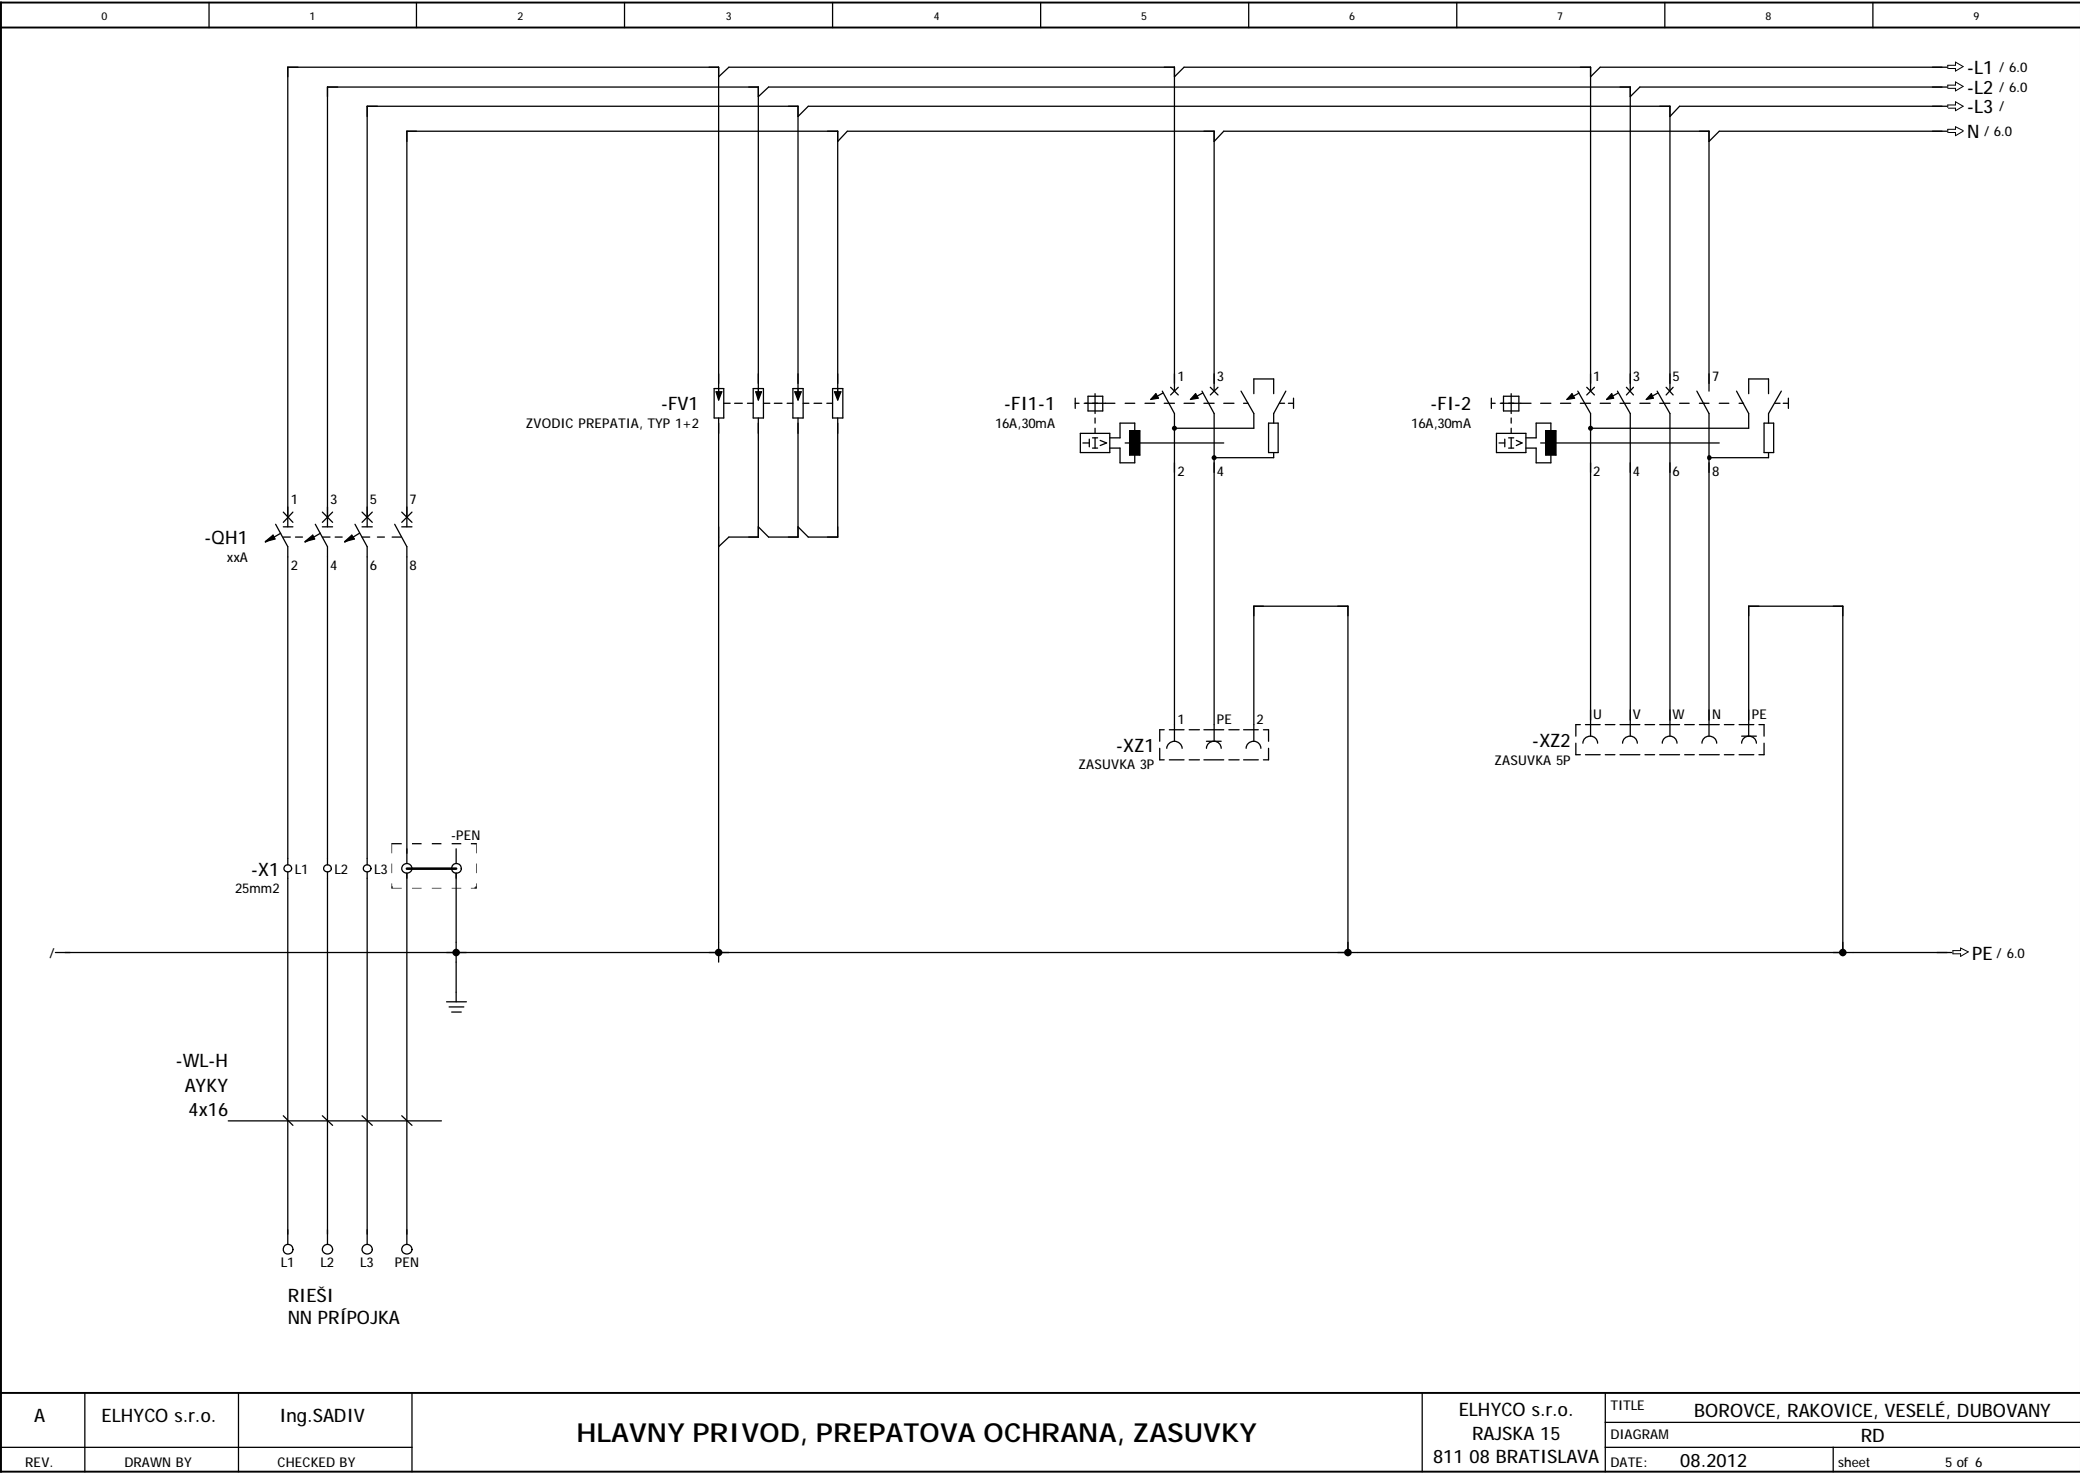

A	ELHYCO s.r.o.	Ing.SADIV	HLAVNY PRIVOD, PREPATOVA OCHRANA, ZASUVKY	ELHYCO s.r.o. RAJSKA 15 811 08 BRATISLAVA	TITLE BOROVCE, RAKOVICE, VESELÉ, DUBOVANY	
REV.	DRAWN BY	CHECKED BY			DIAGRAM RD	
					DATE: 08.2012	sheet 5 of 6

