







svietidlo zapustené do SDK Philips TBS769 4x14W
LED 4xTL5 14W, 4800lm, 4000-5000K

Svietidlo stropné 2x58W, IP54, 2x5150lm
napr.: Philips TCW060

 Pístový spínač jednopólového, radenie 1
 Pístový spínač sériového, radenie 5
 Pístový prepínač striedavého, radenie 6
 Pístový prepínač striedavého, radenie 5a
 Pístový prepínač striedavého, radenie 7
 Pístový prepínač s vyšším krytím IP44

 Núdzové LED svetidlo s piktoqramom, so vstavanou batériou

1~ vývod 230V - kábel CYKY 3Cx2,5

3~ vývod 400V + 3~ vypínač - kábel CYK

2x zásuvka prísadená jednonásobná. 2P+PE. IP54

 Zásuvka jednonásobná/dvojnásobná, 2P+PE, IP20

Podlahová krabica pre elektroinštaláciu
6 modulová - 4x zásuvka 230V + 2x RJ45

Ochranné pospojovanie

Rozvodnica

— Káble: 2Ax1,5; 3Ax1,5; 3Cx1,5

--- Káble: 3Cx2,5

Kábel: CYKY 4x16

--- Káble: CYKY 4x35

PC

- PC ZÁSUVKA PRE INTERNET RJ45, kábel FTP cat. 5

Hlavná trasa slabopráúdových rozvodov

3 PEN.
Ochran

3 PEN, 3 NPE, AC 50 Hz 230/400V TN-C-S

411. ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania

4111.2 požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

a2 - zábrany alebo kryty

411.3 požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana p

411 3 2 samočinné odčíslenie národného

415 doplnková ochrana

415.2 doplnkové ochranné pospájané


UNSUB: SIN 33 2000-4-4 1, SIN 33 2000-3-34, 2000-03

• projektant

- zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta

s projektantom a autorom ešte pred samotnou realizáciou

- v projekte je uvažované s napájaním zariadení, ktorých poloha bude upravená pri realizácii projektu ako súčasť nového napájacieho systému; neexistujú problémy

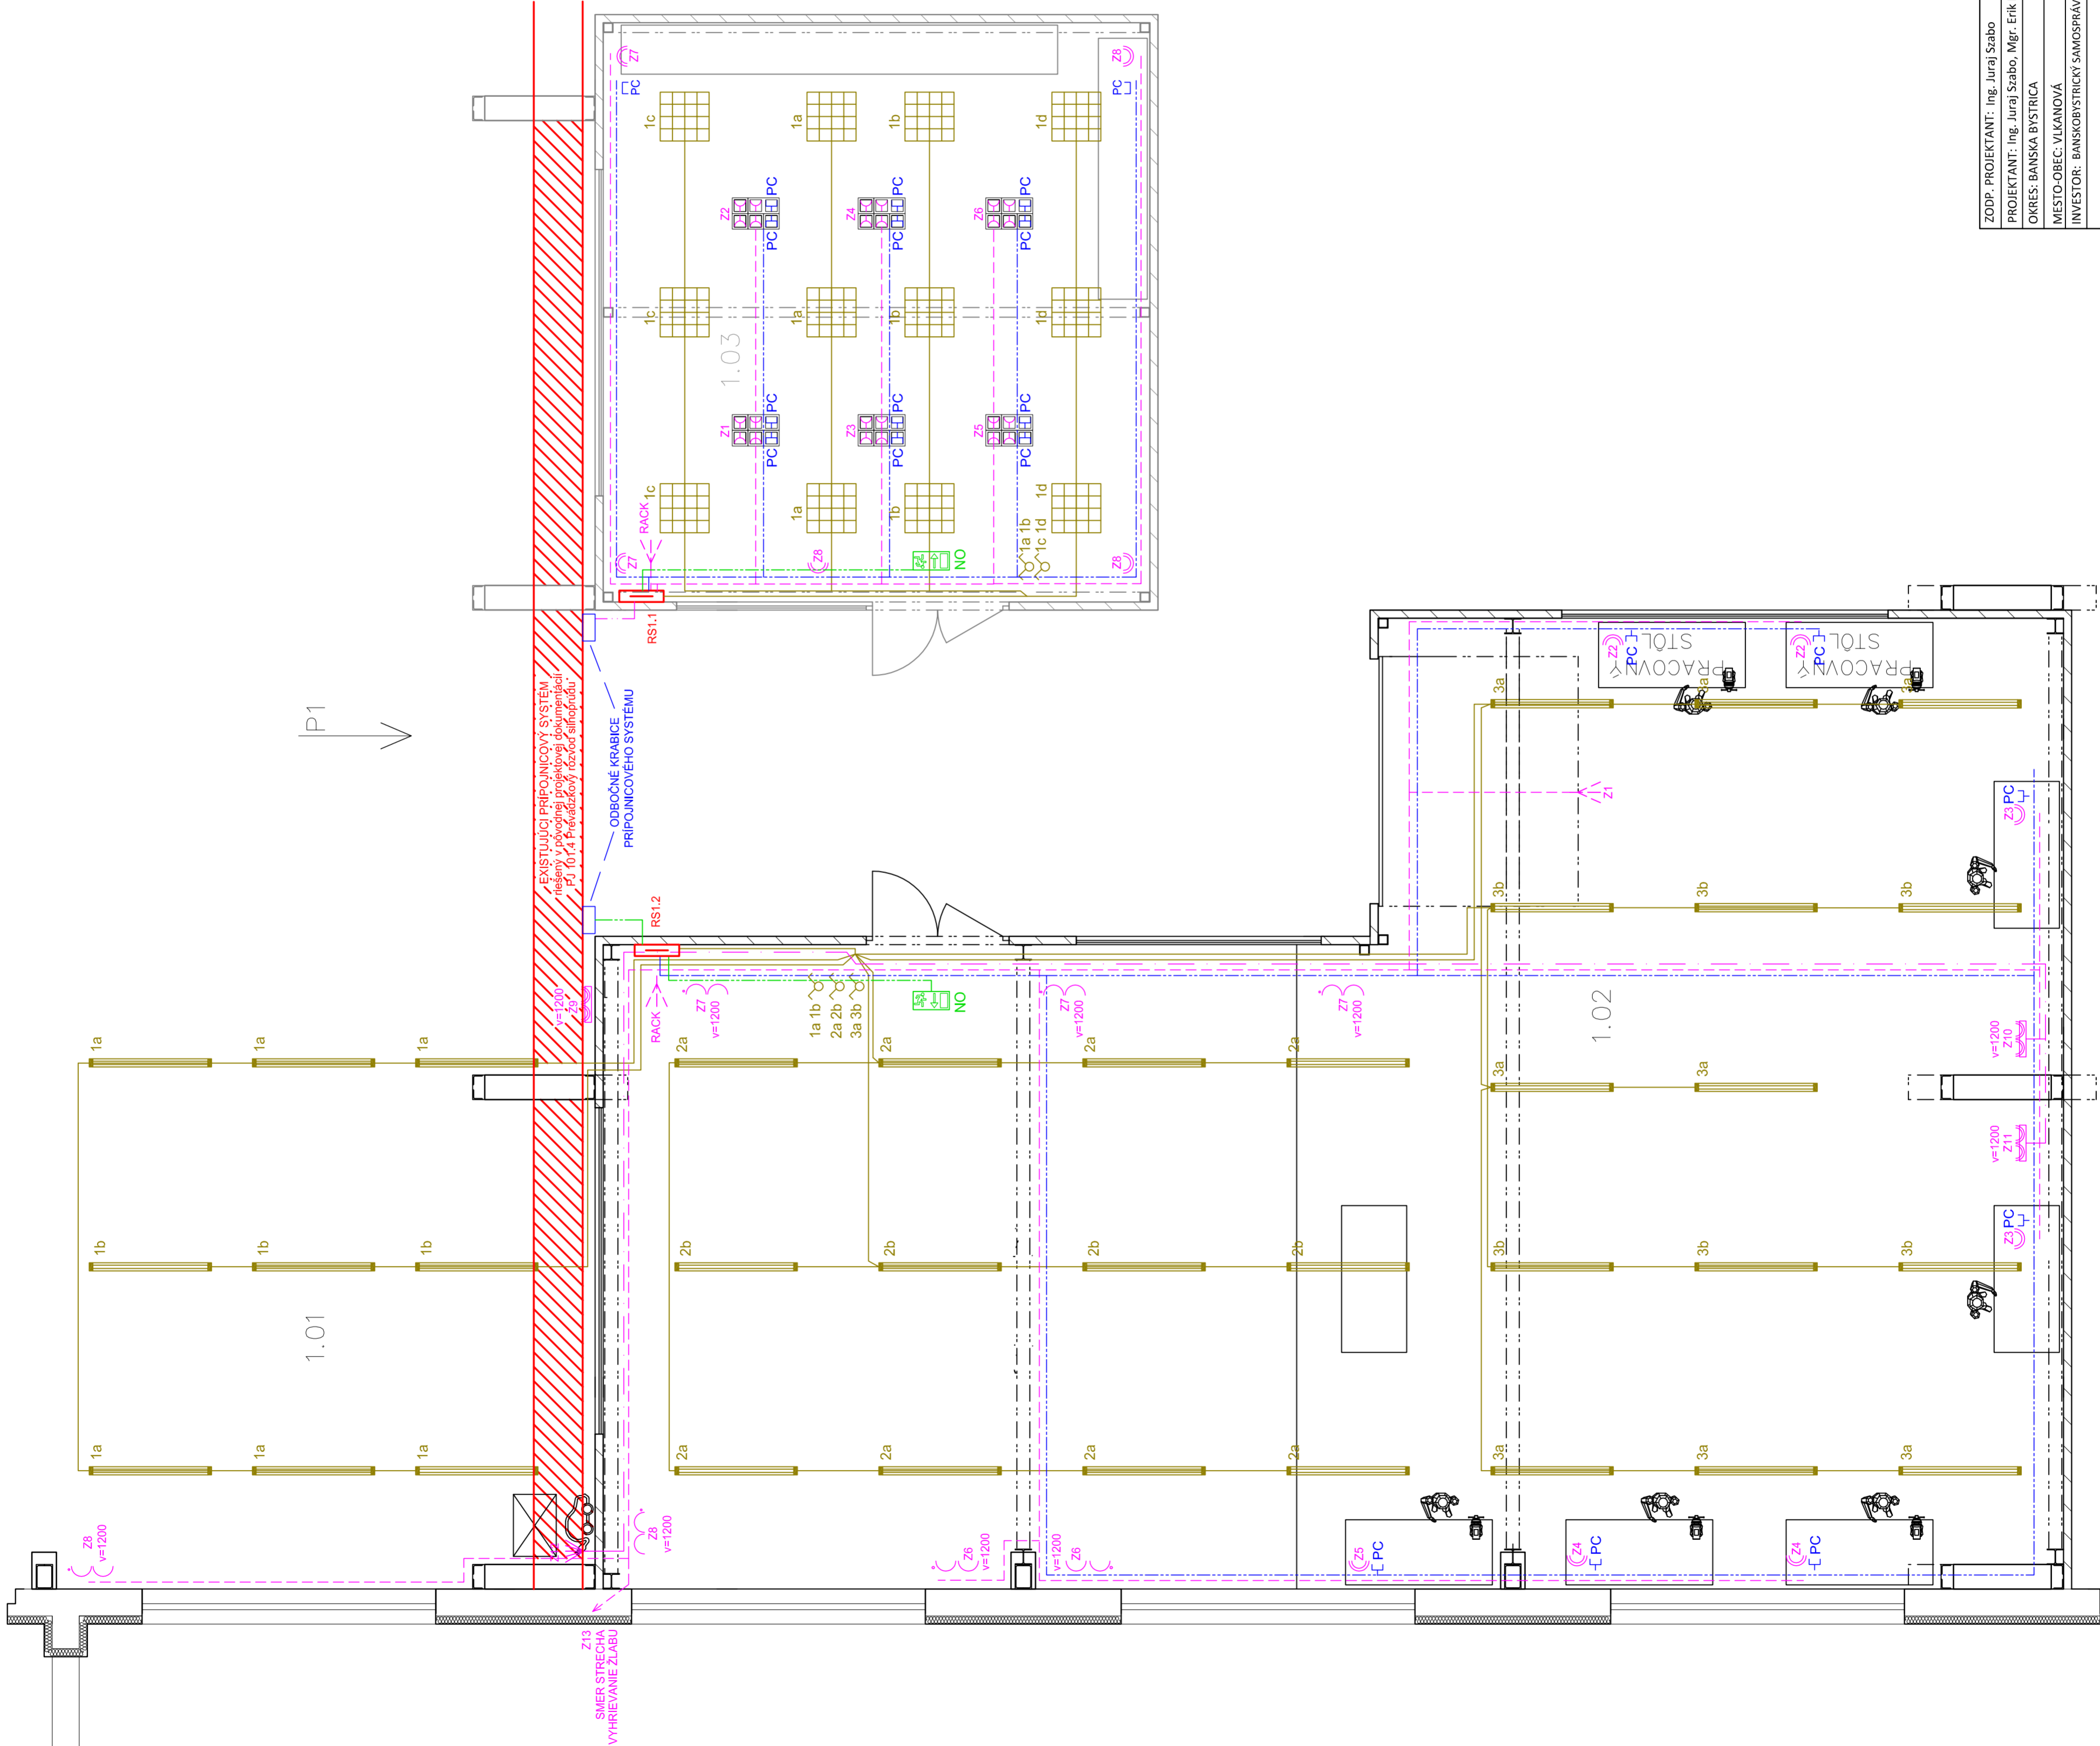

Architectural & Building Management s.r.o. www.architekt-hyrdon.sk www.architectservices.eu	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jural Szabo PROJEKTANT: Ing. Jural Szabo, Mgr. Erik Németh OKRES: BANSKÁ BYSTRICA		FORMÁT: 6 x A4 DÁTUM: 09/2020 STUPEŇ PD: DSP ČÍS. ZÁKAZY:	ČÍSLO VÝKRESU: 04
	MESTO-OBEC: VIKANOVÁ			
	INVESTOR: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica			
	„Spojená škola Banská Bystrica, časť Vikanová - modernizácia odborného vzdelávania“			
	SO 01 - Hala - Dlehe			
VSTAVOK - PRACOVISKO ELEKTROMOBILITY				