



**DOPRAVNÝ PODNIK
MESTA KOŠICE**

*Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 29 Košice, Slovak Republic*

**PROGRESSUM, s.r.o.
Jenisejská 59
040 12 KOŠICE**

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA	NAŠA ZNAČKA	VYBAVUJE / LINKA	KOŠICE
24.01.2020	355/2020/ÚTaÚ/Tu (uvádzajte v žiadosti)	Ing. Turis 055 - 6 407 331	10.02.2020

**VEC: „Výstavba dažďovej záhrady na pozemku parc. č. 3647, kat. ú. Furča“ - vyjadrenie
k žiadosti o zakreslenie a vytýčenie inžinierskych sietí v správe DPMK, a.s.**

Na základe Vašej žiadosti o zakreslenie a vytýčenie inžinierskych sietí v správe DPMK, a.s. v záujmovej lokalite stavby „Výstavba dažďovej záhrady na pozemku parc. č. 3647, kat. ú. Furča“, Vám oznamujeme, že v záujmovej lokalite sa podzemné vedenia a iné zariadenia v správe DPMK, a.s. **n e n a c h á d z a j ú**.

V blízkosti záujmovej lokality sa však **n a c h á d z a j ú** podzemné vedenia verejného osvetlenia, ktoré sú orientačne vyznačené v priloženej situácii (VO).

Pri súbahu a krížení podzemných vedení žiadame dodržať STN 736005. Vytýčenie podzemných vedení zrealizujeme na základe objednávky, ktorú je nutné zaslať správcovi sietí pre verejné osvetlenie min. 2 týždne vopred. Kontaktná osoba: Ing. Marton, tel. č. 0907 799 474. Platnosť vyjadrenia k existencii verejného osvetlenia je 6 mesiacov.

S pozdravom

**Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 KOŠICE**

Emil Štofčo
riadiťel techniky a údržby

Príloha č. 1 : Potvrdená situácia
Príloha č. 2 : Situácia VO

UPOZORNENIE: Vyjadrenie je spočítané v zmysle platného cenníka.



telefón: 055/6407 111, fax: 055/6226 400, 055/6407 200, e-mail: dpmk@dpmk.sk

IČ DPH: SK2020488206, IČO: 31 701 914

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., SK36 1111 0000 0066 1018 6006, SWIFT: UNCRSKBX

Zápis v OR Okresného súdu Košice I č. 559/V oddiel: Sa

www.dpmk.sk

Informatívna kópia z mapy


Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Košice III


Obec: KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV

Katastrálne územie: Furča

sobota 11. januára 2020 9:42

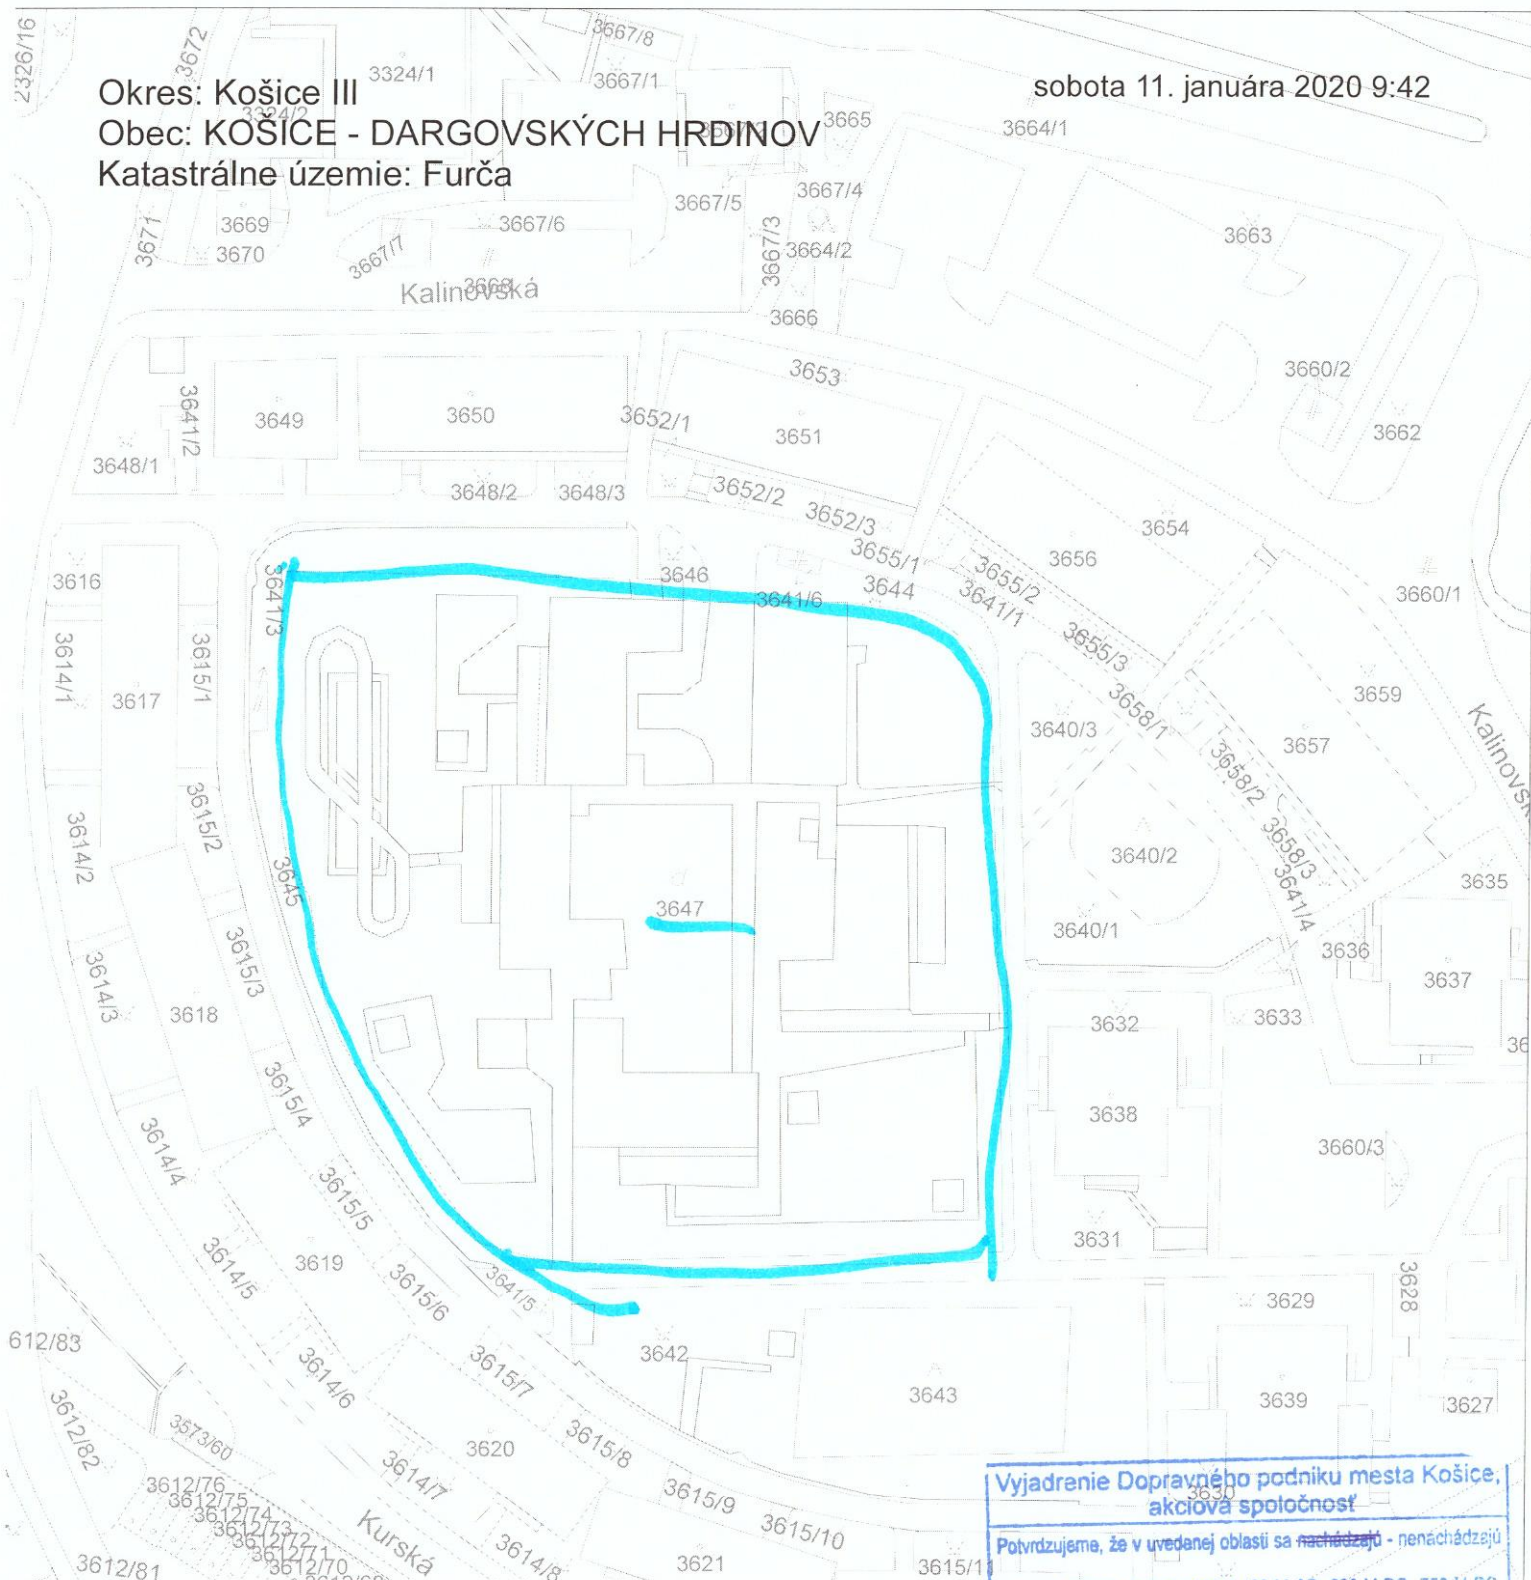

SCALE 1 : 974



Vyjadrenie Dopravného podniku mesta Košice,
akciová spoločnosť

Potvrdzujeme, že v uvedenej oblasti sa nachádzajú - nenachádzajú

naše podzemné vedenia 230 / 400 V AC, 660 V DC, 750 V DC,

22 kV AC, *v blízkosti VO* a sú vyznačené informatívne.

Podzemné siete je nutné predom na základe objednávky vytýčiť.

Pri realizácii musia byť dodržané vzdialenosti v zmysle STN 736005.

Košice, *10.2.2020*

Podpis

