



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 21 11 - fax: 055/795 26 60

E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460

DIČ: 202 006 3518

IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417008/1111 IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25500183/7500 IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. 2922841155/0200 IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX

PROGRESSUM, s.r.o.

Jenisejská 59

040 12 Košice

Váš list číslo/zo dňa
/27.1.2020

Naša značka
12019/2020/Ko

Vybavuje/telefón
Kováčsová/055/7952-491
dagmar.kovacsova@vodarne.eu

Košice
04.02.2020

Vec

Košice III., k. ú. Furča, p. č. 3647 – stavba: „Vytvorenie dažďovej záhrady“

Vyjadrenie k podzemným zariadeniam.

Vo Vašej žiadosti doručenej dňa 27.01.2020 ste nás požiadali o zakreslenie našich podzemných sietí v Košiciach, p. č. 3647, ktorý je vo vlastníctve Mesta Košice, za účelom realizácie stavby: „**Vytvorenie dažďovej záhrady**“. Naša spoločnosť eviduje obchodného partnera: Mesto Košice, ako odberateľa pitnej vody a producenta odpadových a zrážkových vôd v záujmovom území pod číslom odberu 3000001405.

Trasy verejného vodovodu L, PVC DN 150, 100 a verejnej jednotnej kanalizácie DN v blízkosti záujmového územia na ul. Kalinovská, Kurská sme Vám **informatívne** zakreslili do priloženej situácie. Upozorňujeme, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré v priloženej situácii nie sú zakreslené. Verejný vodovod je uložený v nezamrzajúcej hĺbke cca 1,0 – 1,5 m. Kanalizácia je uložená nižšie ako verejný vodovod. Tieto hĺbky sú informatívne, nakoľko od výstavby vodovodu a kanalizácie mohlo dôjsť k zmene nivelety terénu. **Presnú trasu vodovodu a kanalizácie, ako aj prípojok žiadame určiť vytýčením priamo v teréne našimi pracovníkmi na základe objednávky!**

Pri projektovaní predmetnej stavby žiadame dodržať ochranné pásmo pre vodovod a kanalizáciu, o priemere do DN 500, vrátane, minimálne 1,5 m od steny potrubia na obidve strany.

Upozorňujeme Vás, že toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Vodohospodárske zariadenie žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a pri projektovaní zachovať požiadavky platných STN 73 6005. Pre upresnenie, pred vypracovaním projektovej dokumentácie, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. žiadame objednať vytýčenie našich zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane prípojok v teréne. K objednávke pre vytýčenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami (vid'. príloha). Termín vytýčenia vodovodu a kanalizácie si dohodnite u vedúceho pátracej skupiny p. Ing. Miloslava Galduna, t. č. 0902 968 261.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.

S pozdravom

Príloha

1 x situácia

Kópia

Tech. Odd., závod KE, F 1.6/5

UIAaKM-009-2011

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36570460, IČ DPH: SK2020063518


závod Košice

-3-

Ing. Ivan Dubovský
riadiťel' závodu

1:750

12019/2020/Ko

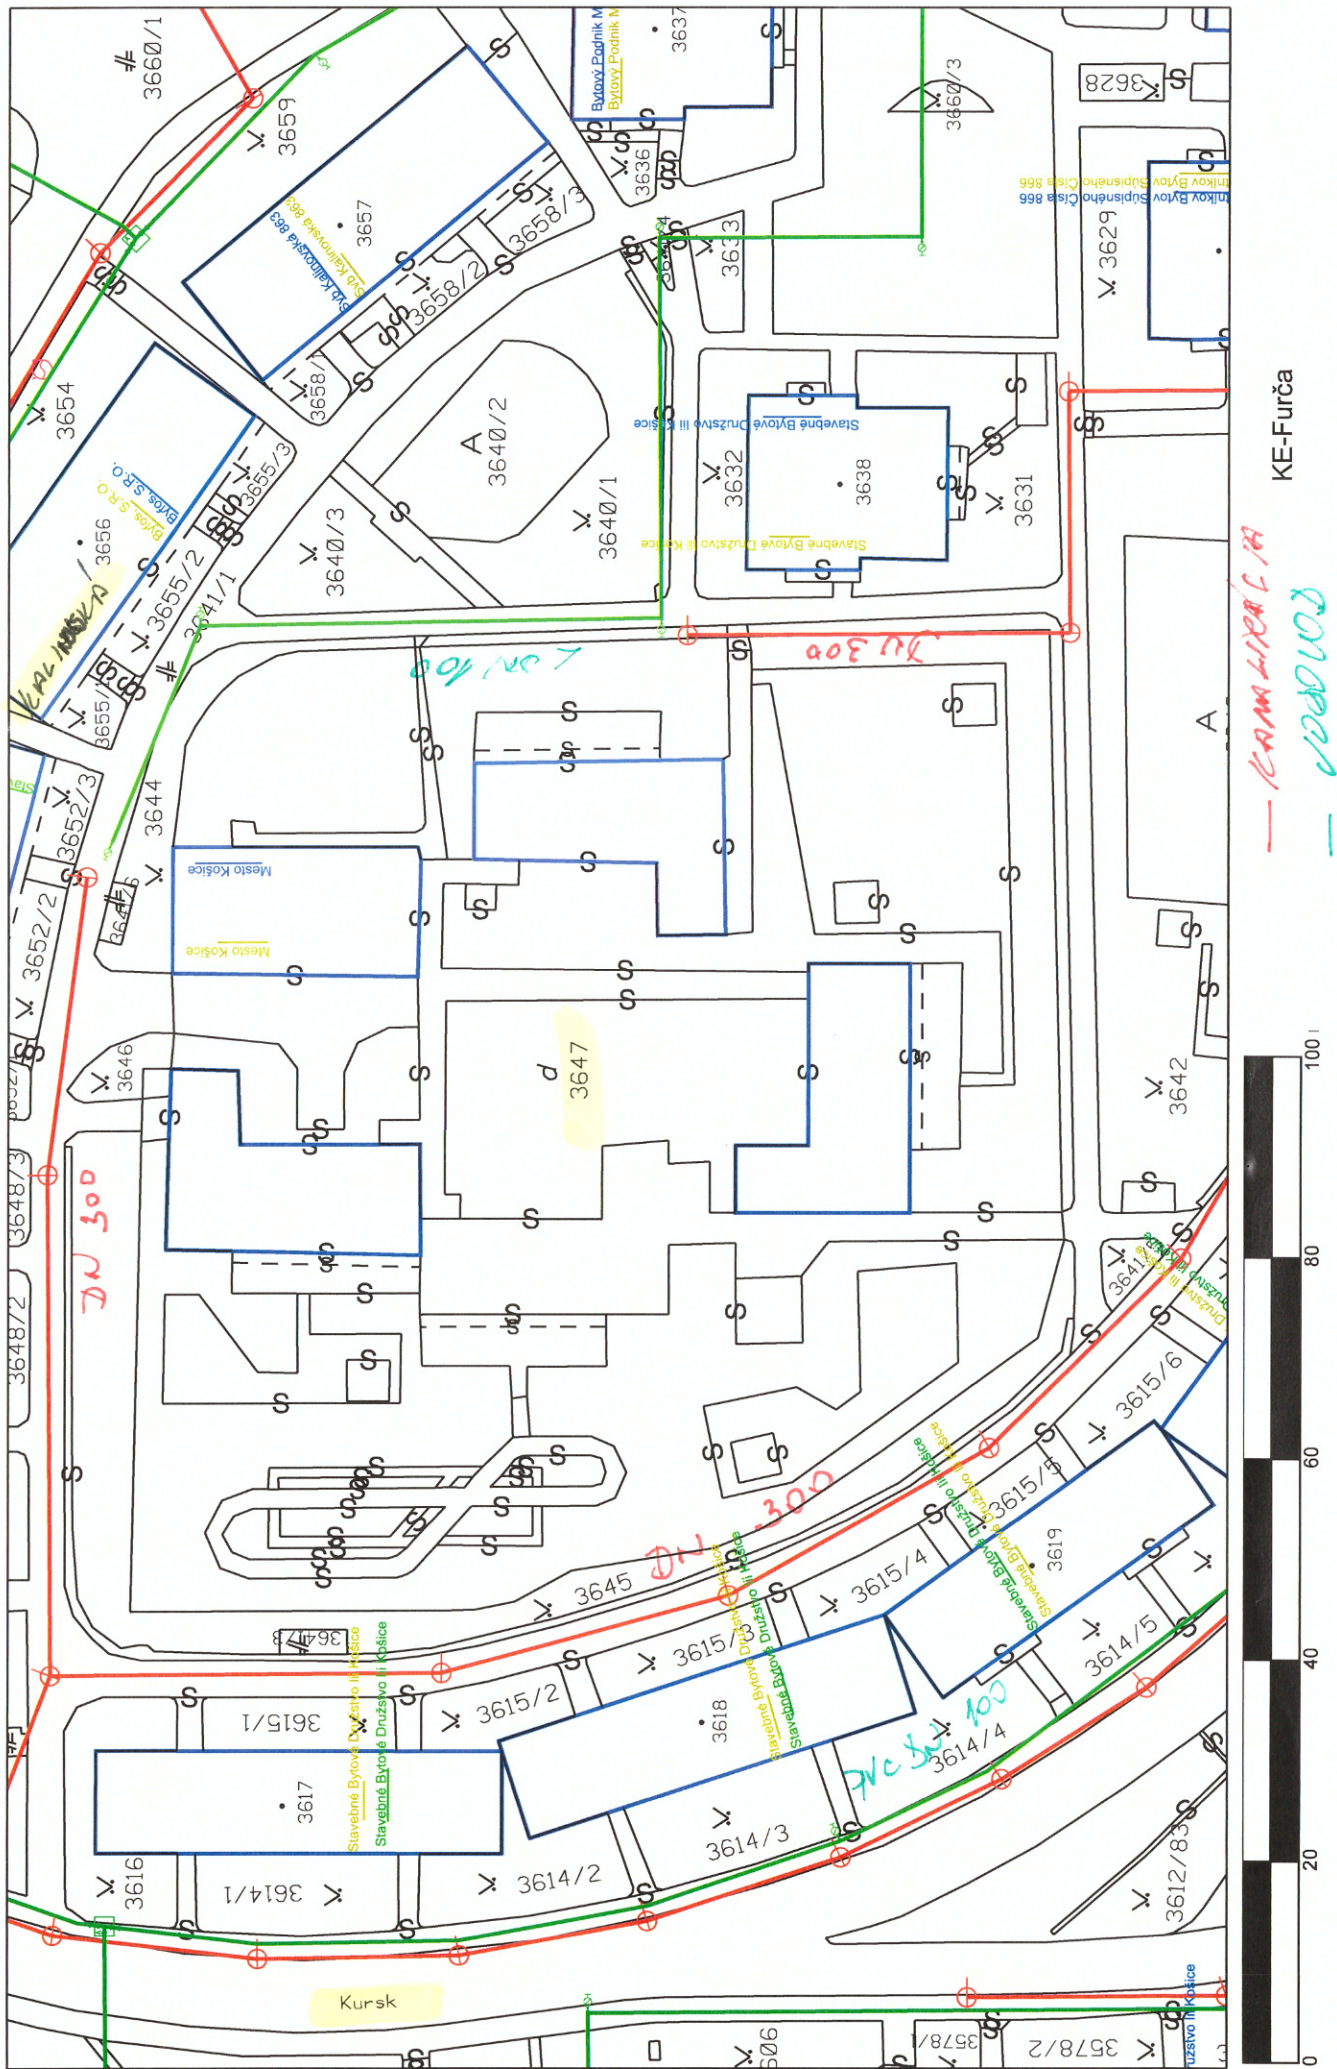


Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy

Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Košice III
Obec: KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV
Katastrálne územie: Furča

sobota 11. januára 2020 9:42

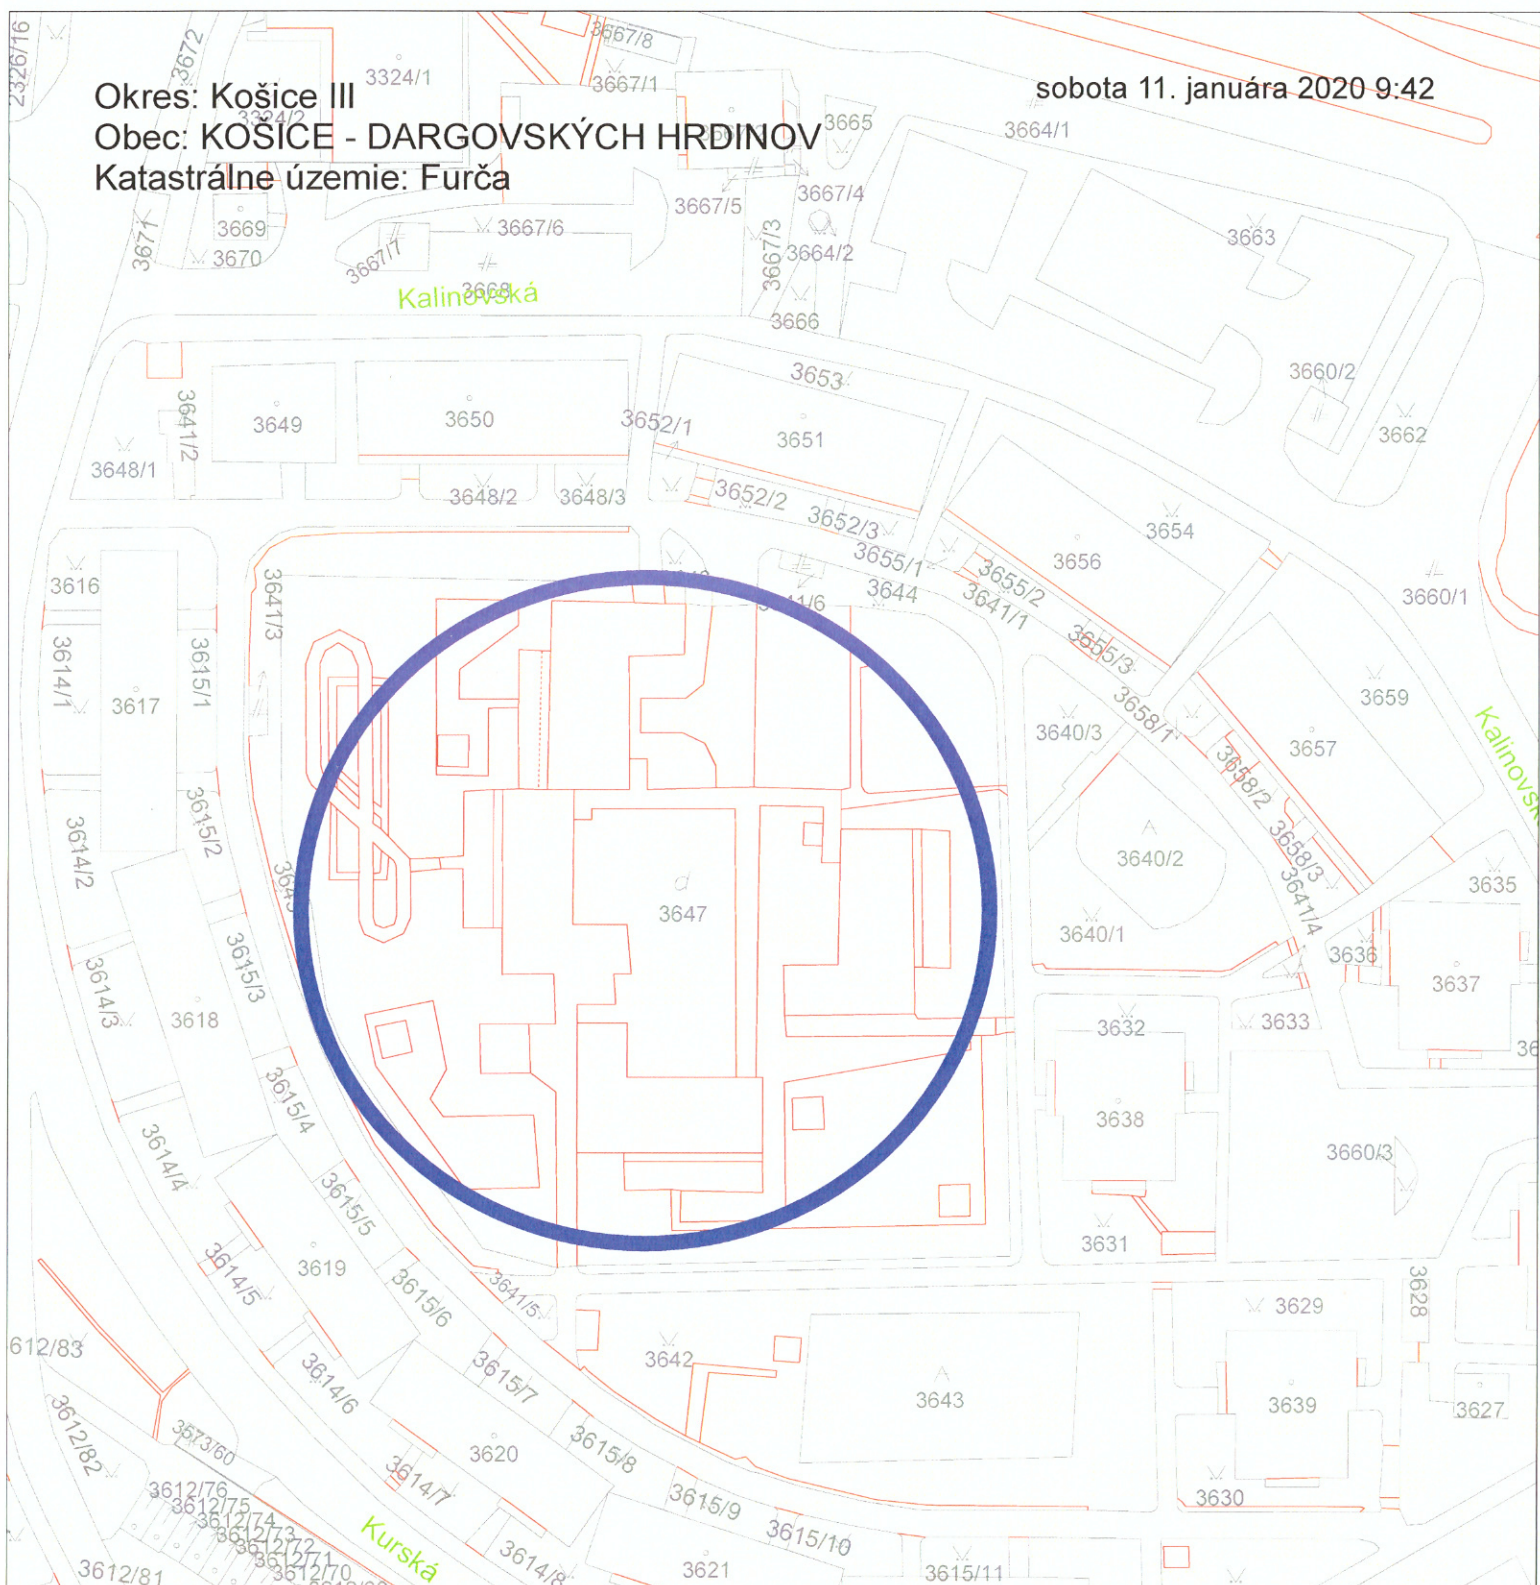

SCALE 1 : 974

