
NÁZOV STAVBY	NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA BLOK "B",1.NP - URGENTNÝ PRÍJEM - ZMENA DOKONČENEJ STAVBY
MIESTO STAVBY	NsP Dunajská Streda Veľkoblahovská cesta 23, 929 01 Dunajská Streda
INVESTOR	Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda,a.s. Veľkoblahovská cesta 23, 929 01 Dunajská Streda
GENERÁLNY PROJEKT.	PROAR, s.r.o. Opavská 18, 831 01 Bratislava

REVÍZIA - ZMENA	*POPIS ZMENY*	*DÁTUM*	*VYPRACOVAL*


PROJEKT STAVBY

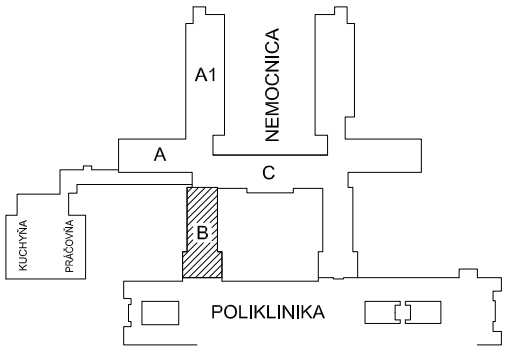

AUTOR PROJEKTU	*ING. ARCH. A. RAJNIC, ING. ARCH. J. BESEDA*	
HAP / HIP PROJEKTU	*ING. ARCH. A. RAJNIC, ING. ARCH. J. BESEDA*	
ZODPOV. PROJEKTANT	*ING. ZDENĚK KVAPIL*	
VYPRACOVAL	*ING. ZDENĚK KVAPIL*	
INVESTOR	*Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda,a.s. - Veľkoblahovská 23, 929 01 Dun.Streda*	

NÁZOV STAVBY	NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA ZMENA DOKONČENEJ STAVBY	*FORMÁT*	*2 A4*
		DÁTUM	*12 / 2016*
		ČÍSLO ZÁK.	
OBJEKT	BLOK "B",1.NP - URGENTNÝ PRÍJEM	*ČASŤ - PROFESIA*	*MEDICINÁLNE PLYNY*
NÁZOV VÝKRESU	Ventilové krabice	*MIERKA*	*-*
		ČÍSLO VÝKRESU	*E1.9-04*

SCHÉMA VENTILOVEJ KRABICE podľa STN EN 7396-1

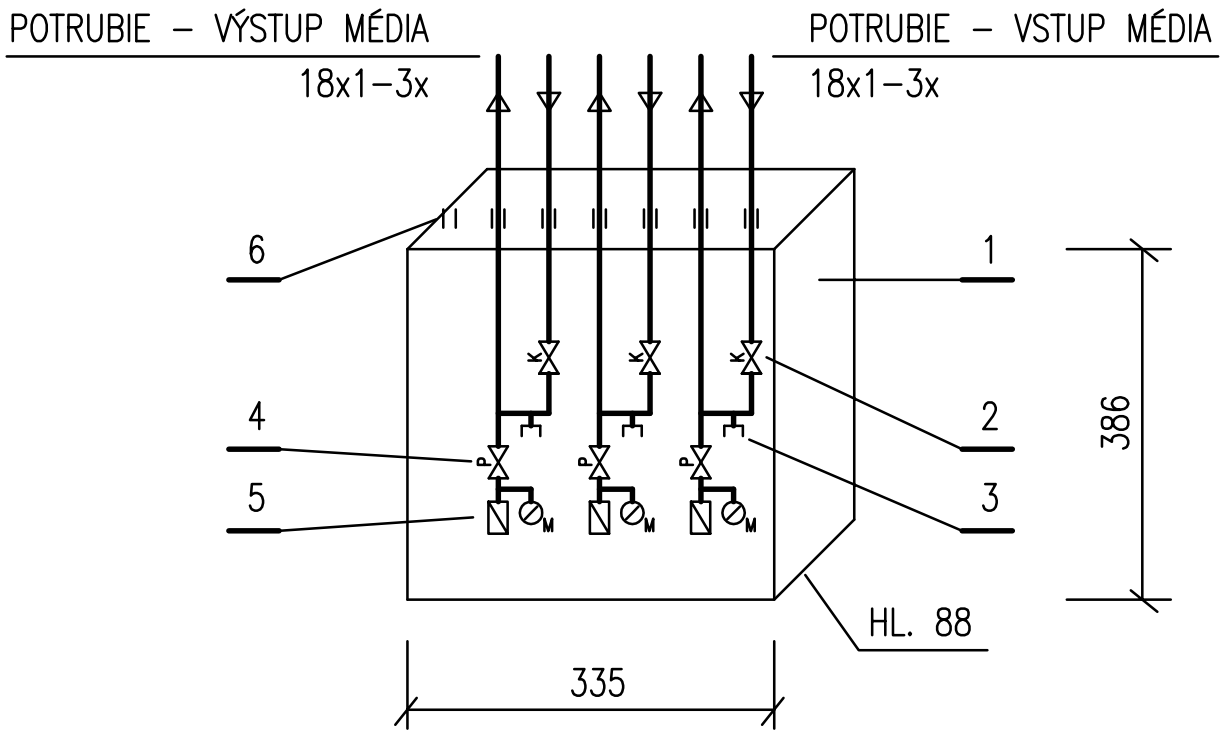

1 – Plechová krabica nástenná v prevedení pod omietku alebo na stenu otváranie krabice /prístup/ je v súlade s STN EN 7396-1.
2 – Výstupný uzatvárací ventil G3/4" PN20.
3 – Vstupné miesto NIST pre núdzu a údržbu podľa druhu plynu.
4 – Uzatvárací ventil PN20.
5 – Čidlo snímania tlaku média s kontrolným manometrom.
6 – Výustky pre káble /čidlá snímania tlaku/.

PRE PLYNY: O2, SV, VA