


RS - 4 CROSS

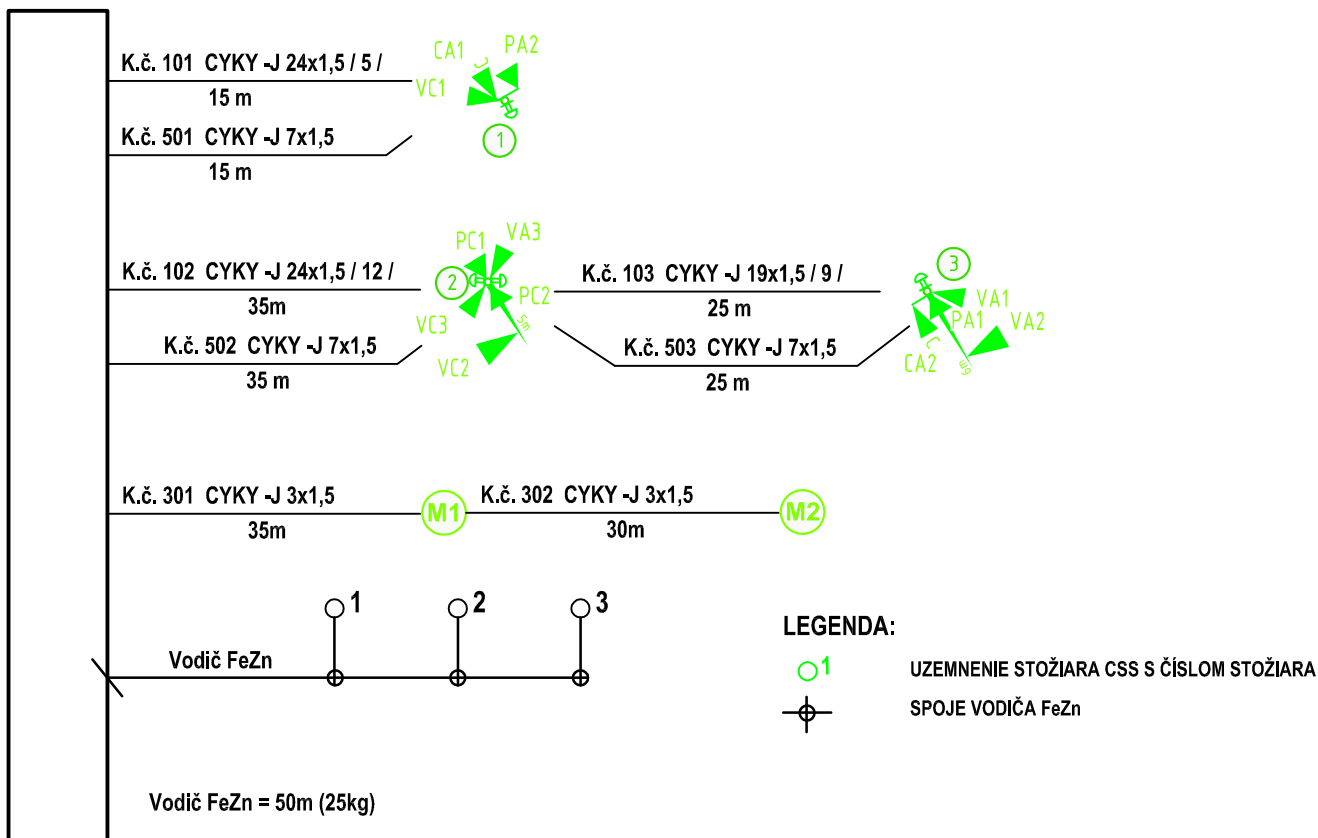

Elektrická prípojka nie je predmetom tohto SO02 !!!

Napätová sústava pred radičom CSS: 1+PEN ~230V/50Hz TN-C

Napätová sústava za radičom CSS : 1+N+PE ~230V/50Hz TN-S\

Napätová sústava návěstídiel : 40 V AC

Ochrana pred zásahom ele.prúdom : Základná ochrana v zmysle STN EN 61 140 a STN 33 2000-4-41:

- čl.411.1 a čl.411.2 samočinné odpojenie napájania vrátane využitia prílohy A a B

Ochrana pri poruche v zmysle STN 33 2000-4-41:

- čl.411.3 samočinným odpojením napájania

Doplňková ochrana v zmysle STN 33 2000-4-41:

- čl.415.2 Doplňková ochrana prúdovým chráničom

- čl.415.2 Doplňkové ochranné pospájanie

Ochrana malým napätím:

- čl.414 Malé napätie SELV (KD)

Ochrana zábranou alebo krytom : IP54



ALAM s.r.o., Nezábudková 40, 821 01 BRATISLAVA
web: www.alam.sk, mail: alam@alam.sk, tel.: 0248203232, fax: 02/48203233

VYPRACOVAL: ING. PAVOL VLACHOVIČ			ZODPOVEDNÝ	ALFONZ LANČARIČ	STUPEŇ PD: DRS
ING. JOZEF SOTÁK			PROJEKTANT:		
DÁTUM: 08/2015	FORMÁT: A4	MIERKA: -	ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO: 1-15-010		PARÉ Č. :
OBJEDNÁVATEL: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra					
NÁZOV STAVBY: CYKLOTRASY CHRENOVÁ II. ETAPA - Trieda A.Hlinku - Dlhá ulica					
OBJEKT: SO 02 Svetelne riadený priechod pre chodcov a cyklistov na Tr. A. Hlinku					VÝKRES Č. : 4.
NÁZOV VÝKRESU: Schématický káblový plán					