



ZODP.PR.PJ.	ING.KAŽIMÍR	HIP		Ing.Ladislav Kažimír autonizovaný inžinier Právne zriadený podľa Z.č. 358/2015 Z.z. E-mail: ladislav.ka@upol.sk		
KRESLIL	ING.KAŽIMÍR	KONTROLOVAL		DÁTUM	3/2016	
MIESTO STAVBY	NITRA			ZMENA		
OBJEDNÁVATEL				STUPEŇ	Jednostupňový projekt	
STAVBA	CYKLOTRASA BORINKA RIADENIE VÝJAZDU VOZIDIEL HAZZ SR			FORMÁT	9xA4	Č. ZÁKAZKY Z-003-2016
PROFESIA	Slaboprúdové rozvody SEMAFORY VÝJAZDU VOZIDIEL CEZ CYKLOTRASU			MIERKA	N	
OBSAH VÝKRESU	Situácia			06-003-2016-02		

- Sfx
- NÁVŠTEVNÍK LED DVOBARVIMOROVÉ - ČERVENÉ/ČERNÉ - UMÍSTENIE NA STUPE
-
- INŠTALÁCIA DOKONČENIA PANELU
-
- RIADICA SKRINKA SEMAFOROV
-
- RÚROVÝ STUŽNAR ST130/76P UCHYTENÝ NA ZÁKLADNOM ROSTE ZR 1-5
-
- KABEL VEDENÝ V LIŠTE NA STENE
-
- PRECHOD KABELU DO BUDOVY


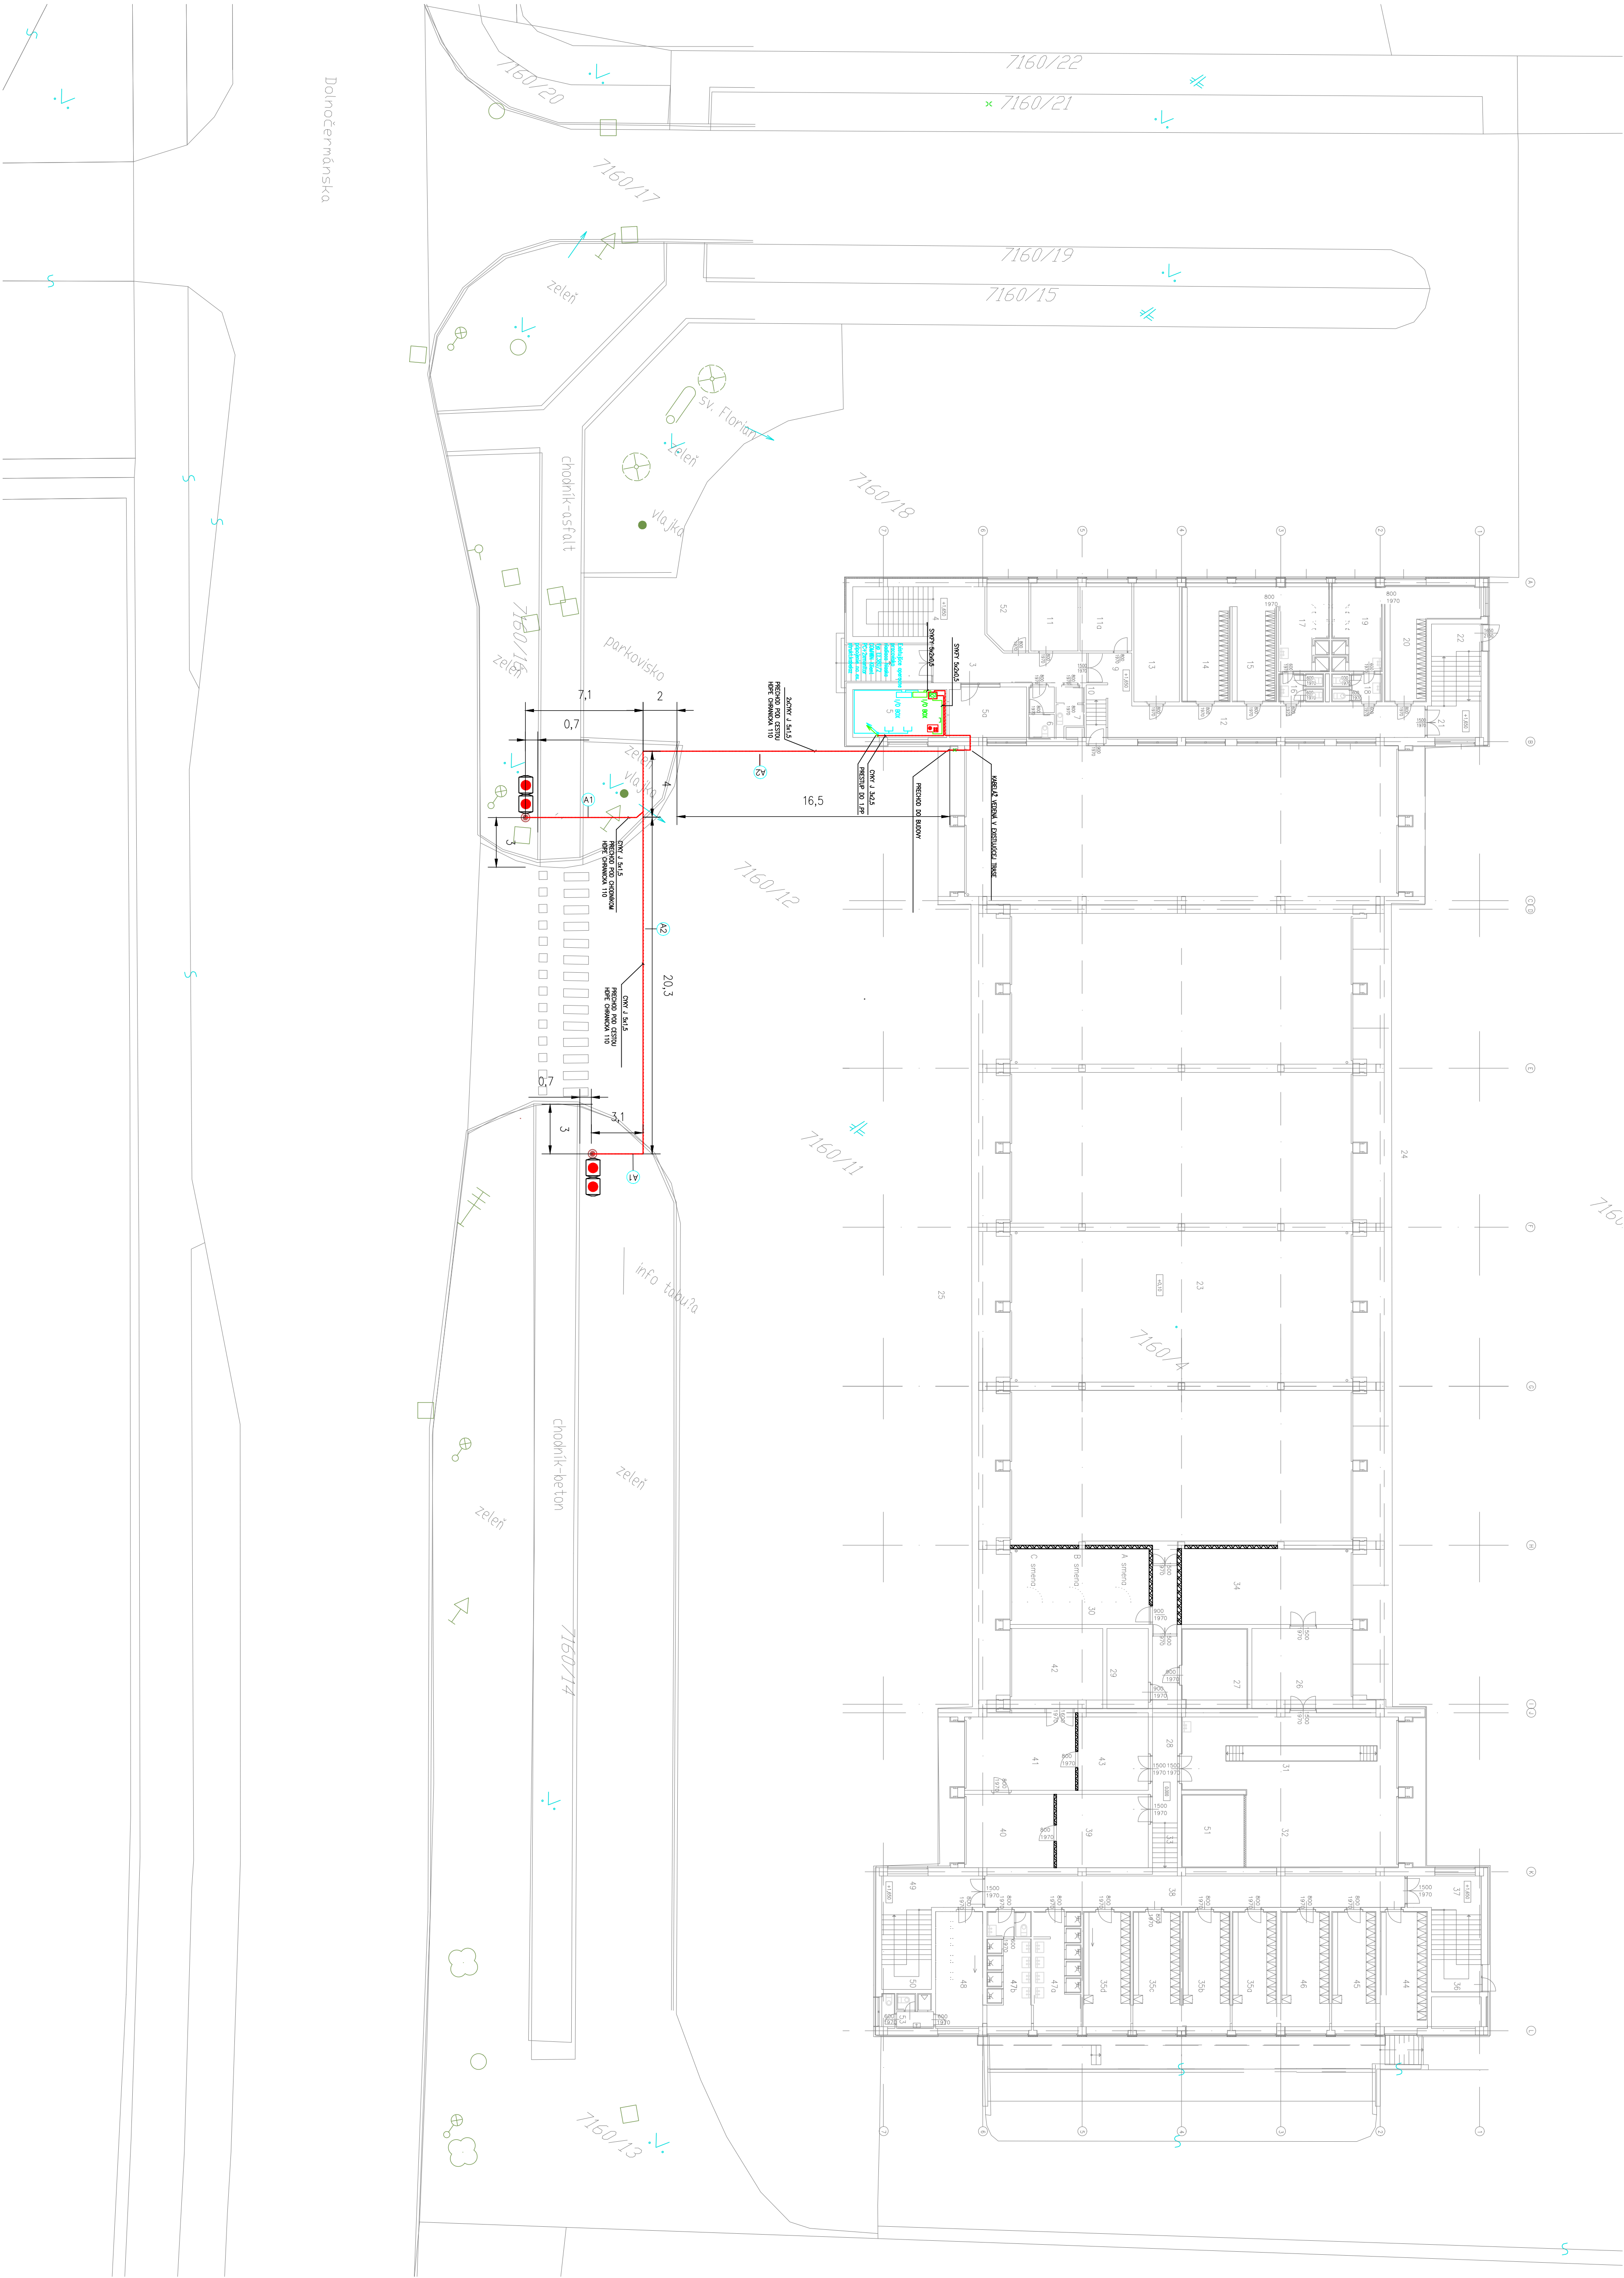


Dolnočernánska

1.NP

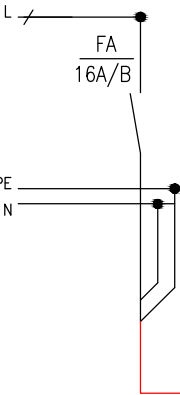

1.PP

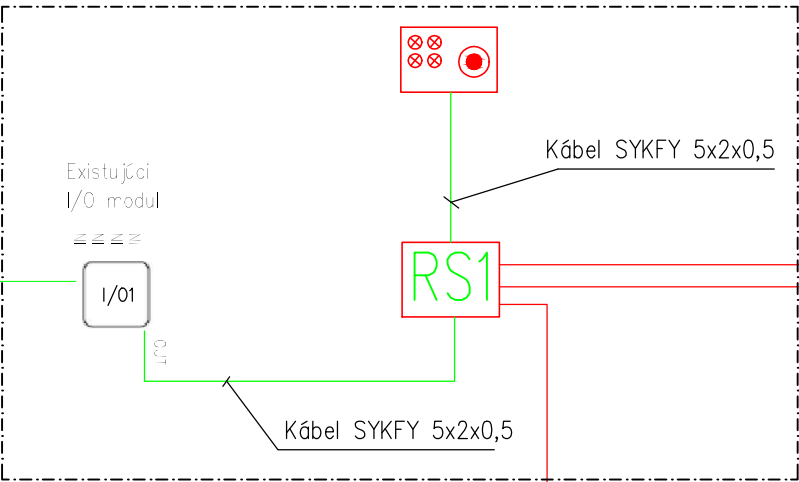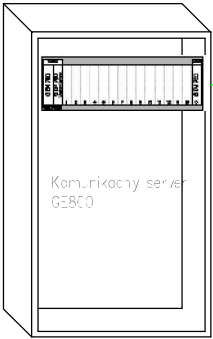

SF1.1
SF1.2



SF2.1
SF2.2



2xKábel CYKY J 5x1,5

NAPÁTOVÁ SÚSTAVA 230V/50Hz TN-S
NAPÁTOVÉ PÁSMO 2
OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM - ZÁKLADNÉ V ZMYSLE STN 33 2000-4-41 :
411.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU
OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE V ZMYSLE STN 33 2000-4-41 :
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PRI PORUČE


NAPÁTOVÁ SÚSTAVA 2=12V js, 2=24V js
NAPÁTOVÉ PÁSMO 1
OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41 :
414 OCHRANNÉ OPATRENIE : MALÉ NAPÄTIE SELV A PELV

PROSTREDIE URČENÉ PODLA PROJEKTŮ ELEKTRO
URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV A PROSTREDIA
PODĽA STN 33 2000-3 A STN 33 2000-5-51:

- SFx  NÁVESTIDLO LED DVOJKOMOROVÉ – ČERVENÉ/ČERVENÉ – UMIESTNENÉ NA STLPE
-  MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL
-  RIADIACA SKRINKA SEMAFÓROV
-  VSTUPNO VÝSTUPNÁ JEDNOTKA

PARÉ Č.
0

ZODP.PR.PJ.	ING.KAŽIMÍR	HIP		Ing.Ladislav Kažimír autorizovaný inžinier Adresa: Parkové nábrežie 15 tel.: 0948 531 914 e-mail: ladislav.kažimír@gmail.sk	
KRESLIL	ING.KAŽIMÍR	KONTROLOVAL			
MIESTO STAVBY NITRA					
OBJEDNÁVATEL	MESTO NITRA, ŠTEFÁNKOVA TR.60 NITRA			DÁTUM	3/2016
STAVBA	CYKLOTRASA BORINKA RIADENIE VÝJAZDU VOZIDIEL HAZZ SR			ZMENA	
				STUPEŇ	Jednostupnový projekt
PROFESIA	Slaboprúdové rozvody SEMAFÓRY VÝJAZDU VOZIDIEL CEZ CYKLOTRASU			FORMÁT	MIERKA Č. ZÁKAZKY
				3xA4	N Z-003-2016
OBSAH VÝKRESU					
Bloková schéma				06-003-2016-04	

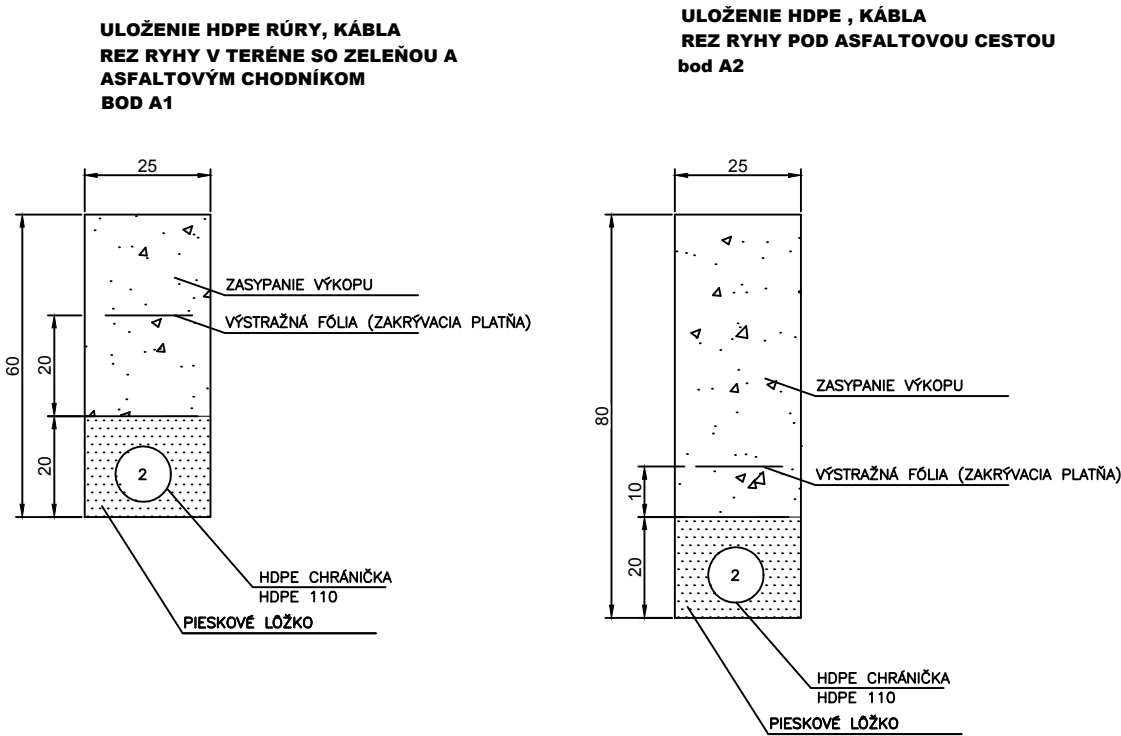

① HDPE RÚRA S VYZNAČENÍM ČÍSLA

PARÉ Č.

0

ZODP.PR.PJ.	ING.KAŽIMÍR	HIP	Ing.Ladislav Kažimír autorizovaný inžinier Adresa: Parkové nábrežie 15 tel. 0948 531 914 e-mail: ladislav.kažimír@gmail.sk		
KRESLIL	ING.KAŽIMÍR	KONTROLOVAL			
MIESTO STAVBY NITRA					
OBJEDNÁVATEL			DÁTUM	3/2016	
STAVBA CYKLOTRASA BORINKA RIADENIE VÝJAZDU VOZIDIEL HAZZ SR			ZMENA		
			STUPEŇ	Jednostupnový projekt	
PROFESIA Slaboprúdové rozvody SEMAFÓRY VÝJAZDU VOZIDIEL CEZ CYKLOTRASU			FORMÁT 3x A4	MIERKA N	Č. ZÁKAZKY Z-003-2016
OBSAH VÝKRESU Rez ryhy			06-003-2016-04		