

- ## A.1 ZAKLADNA IZOLACIA ŽIVÝCH ČASTÍ

A.2 ZABRANY ALEBO KRYTY (MIN.IP2X)

- ### 411.3 POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČHE (OCHRANA PRED NEPRIAMymi DOJTKOM)

#### 411.3.1 OCHRANNE UZEMNENIE A OCHRANNE POSPAWANIE

MUSIA BYŤ PRÍPOJENÉ K OCHRANENÉMU POSPÁJANIU

#### 411.3.2 SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUČKE

MAXIMALNY CAS ODPOJENIA JE 5S, OKREM ZASUVIEK 230V KDE SA POZADUJE MA

VÝPNUŤ 0,4s. POUŽITE SU OCHRANNE PRÍSTROJE - POISŤKY, ISTICE, CHRANICE

#### 411.3.3 DOPLNKOVA OCHRANA

#### 411.4.3 POUZITY JE SYSTEM TN-C-S

**DOCHRAANE OPATRENIE: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA ZOLACIA**

#### 412.2.1 EL. ZARIADENIA SU CHRANENIE DVOJTOU IZOLACIOU - VSETKY TAKTO CHRANENIE

ZARIADENIA SÚ TYPOVO OVERENÉ A OZNAČENÉ ZNAČKOU

412.2.2 KRYTY - EL. ZARIADENIA PRISTUPNE OBSLUHE SU CHRANENE KRYTOM MIN. IP55,

PO OTVORENÍ KRYTU BEZ POUŽITÍ NASTROJA SÚ ZIVÉ ČASTI CHRÁNENÉ KRYTÍM MIN. 15 MIN. IF


### DOCHRANNE OPATRENIE : MALE NAPÄTIE SELV A PELV

DOPLNKOVA OCHRANA


415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRŮDOVÉ CHRÁNÍČE

415.2 DOPLNKOVÁ OCHRANA : DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁVANIE



[illegible]

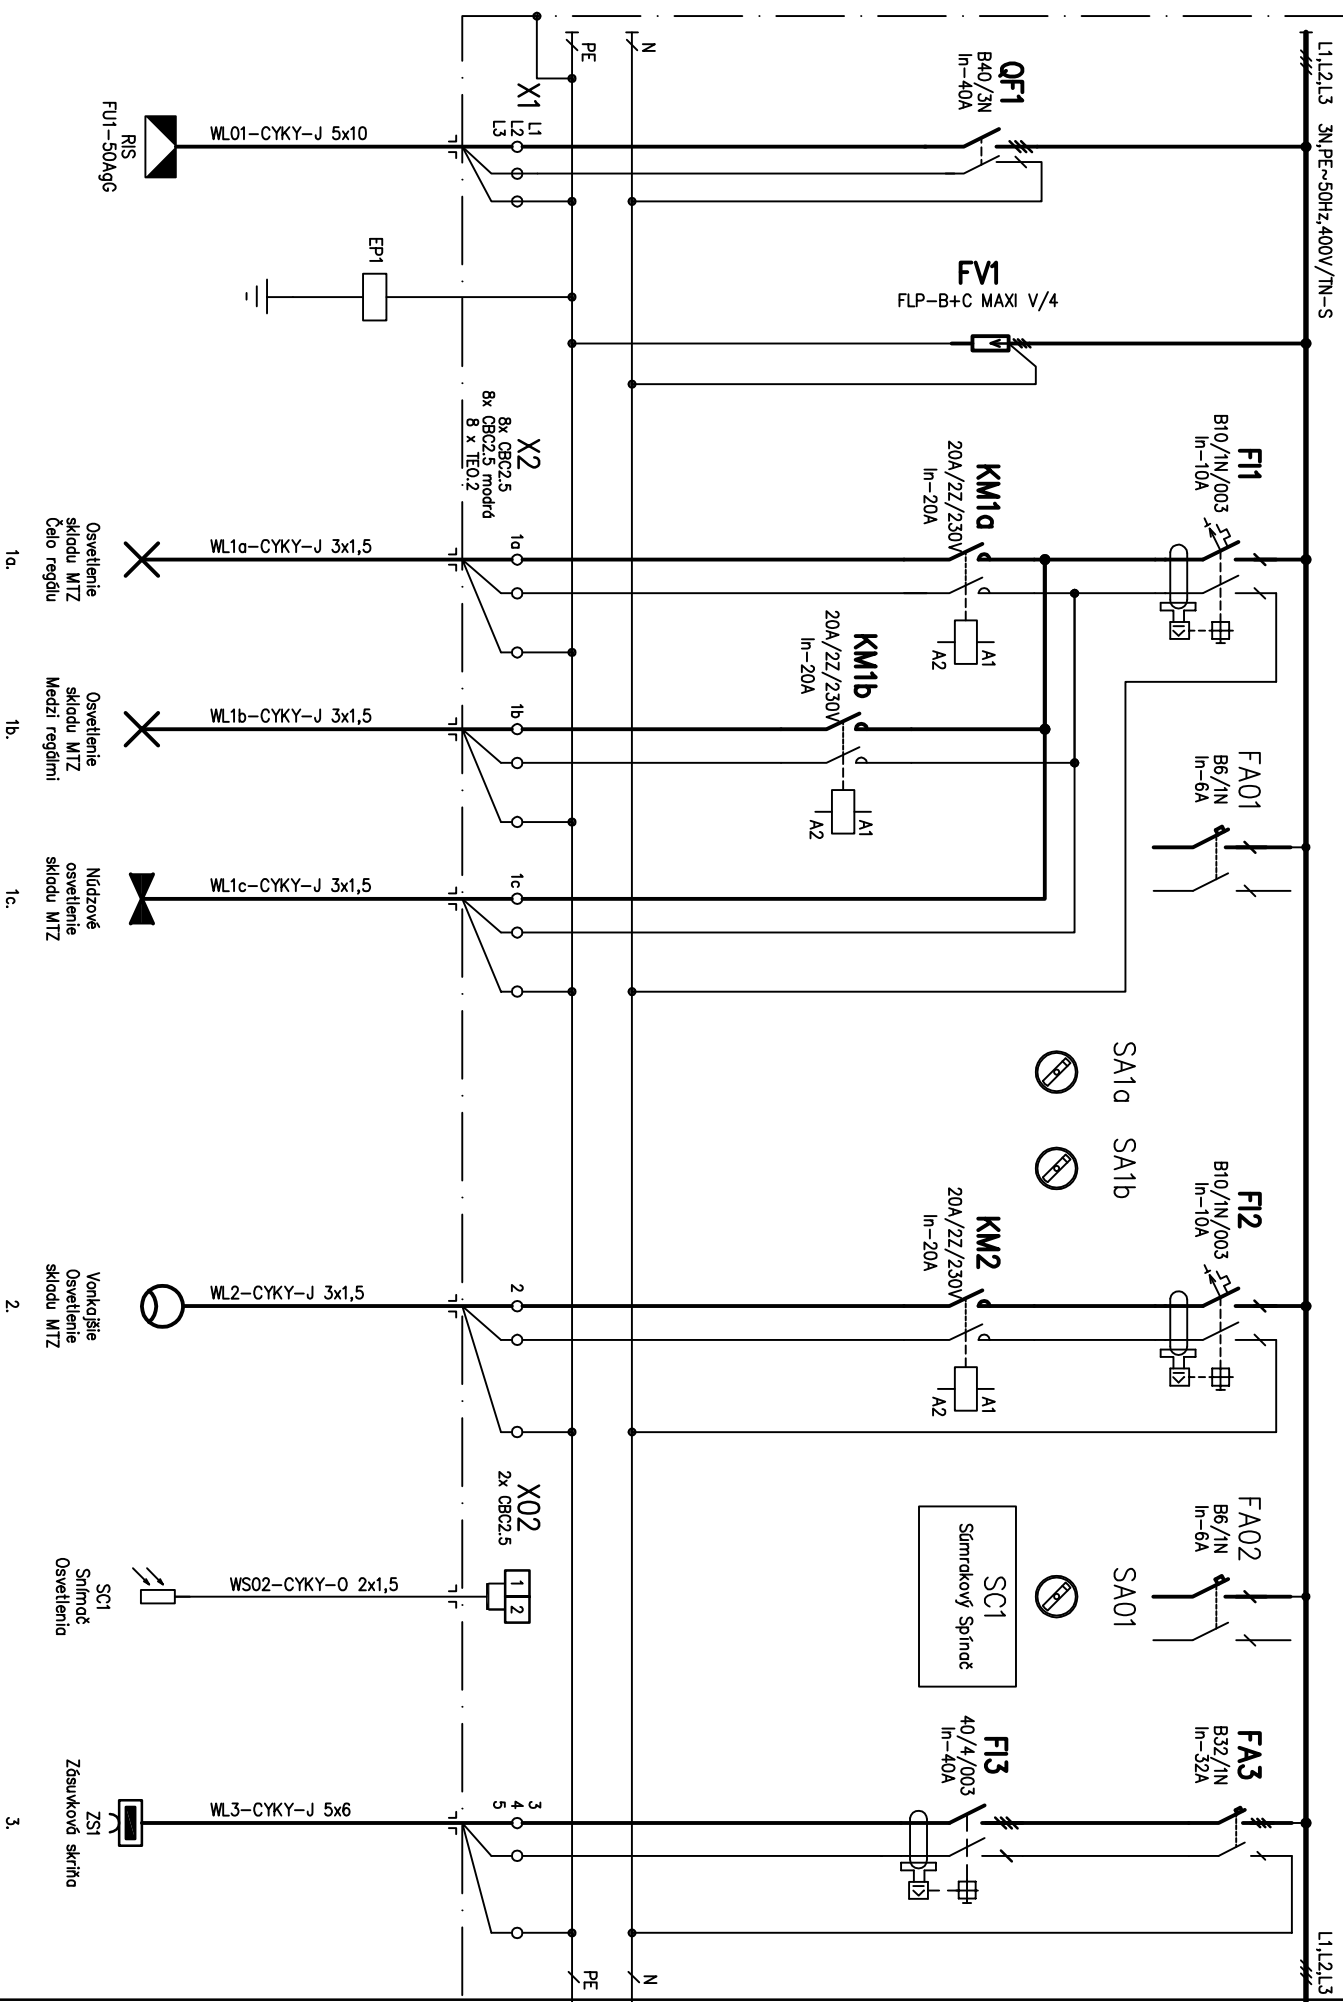

OVĽADANIE OSVETLENIA SKLADU

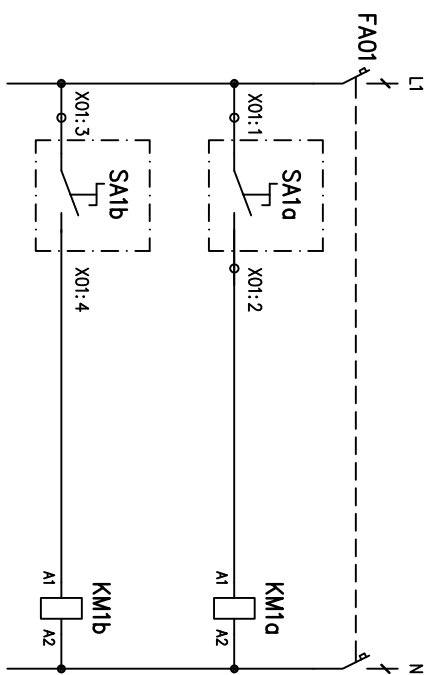


OVĽADANIE VONKAJŠIEHO OSVETLENIA

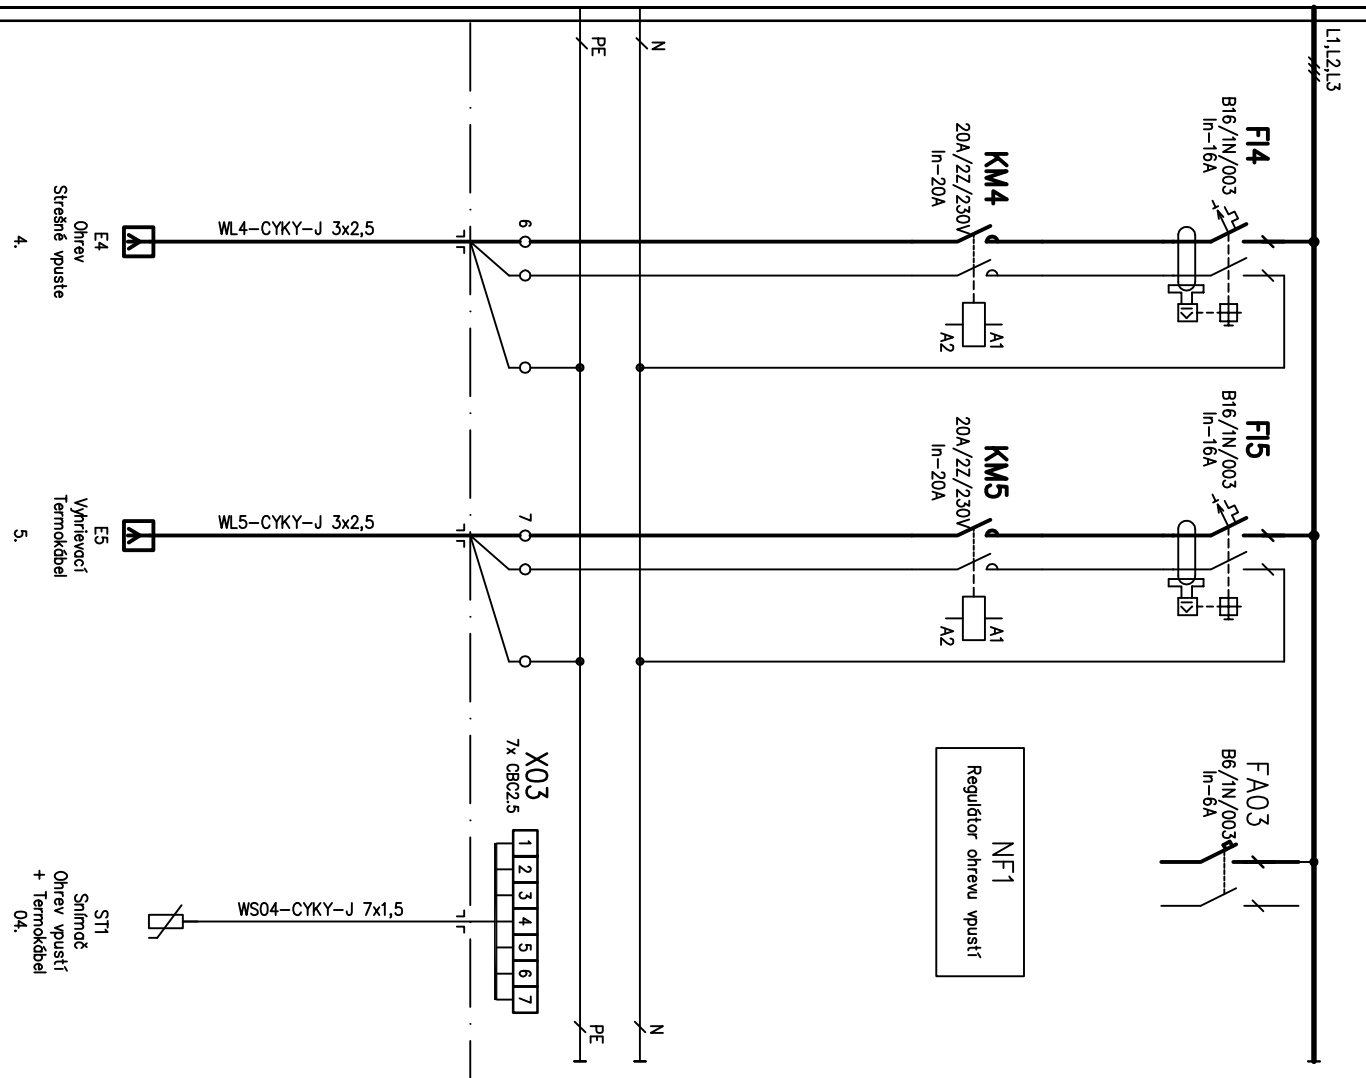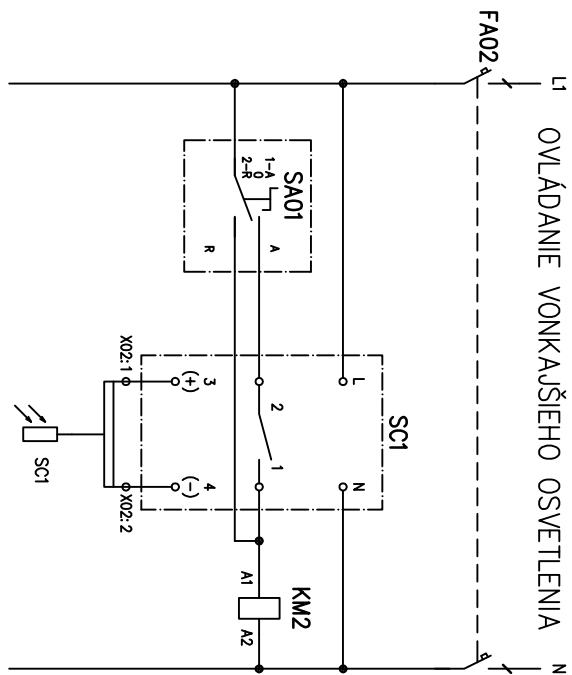

# OVĽADANIE OHREVVU VPUSTÍ A TERMOKABELA

Čidlo snehu a ľadu



REGULÁTOR

biela  
šedá  
zelená  
žltá  
hnedá

