

R5
ZAPUSTENY ROZVADZAC
600X900X200
PRIVOD ZDOLA
VÝVODY ZHORA ZDOLA
Pi =20kW
beta =0.8
Ps =16kW


lkm=4,23kA, ip=7,11kA

ROZVODNA SUSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TNC-S
ROZVODNA SUSTAVA 1+PE+N AC 230V 50Hz TNCS
OCHRANNÉ OPATRENIA: PRED URAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU ISOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTMI.
OCHRANA PRI PORUČE BUDE SAMOCINNÝM ODPOJENIM PRI PORUČE A OCHR. POSPÁJANÍM
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PRUĐOVÝM CHRÁŇICOM


STRESNE VPUSŤE NAPOJIT NA ISTENÝ VÝVOD ROVOD 1NP S OBOČENÍM ČEZ
KRABICE K STUPACÍMU VEDENÍU V TRASE ZVODU DAŽDOVEJ VODY S UKONČENÍM
BODE NAPOJENIA OHREVV STRESNEJ VPUSŤE

ČASŤ ELEKTROISTALACIA

092 IKO 1998 EZ P A E2		Ing. arch. Pavol MERJAVY AA		ING. JOZEF RUŠČÁK PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA EURÓPSKA TRIEDA 3 0413 KOŠICE	
Prírodný Autor objektu Krematória		Ing. Marek Merjavý AA			
Zodpovedný projektant Architektonicko-stavebného riešenia objektu		Ing. Jozef Ruščák			
Zodpovedný projektant		Ing. Jozef Ruščák			
Vypracoval		Ing. Jozef Ruščák			
Investor	SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH Rastislavova 79 040 01, Košice			Dátum	07- 2022
Stavba/Názov	REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATORIA			Stupeň	P
				Profesia	ELI
				Mierka	----
Miesto stavby	existujúci objekt KREMATORIA v KOŠICIACH Zelený Dvor 1 040 13, Košice, SR			Č. výkresu	
Obsah	ROZVADZAC R5			E05	

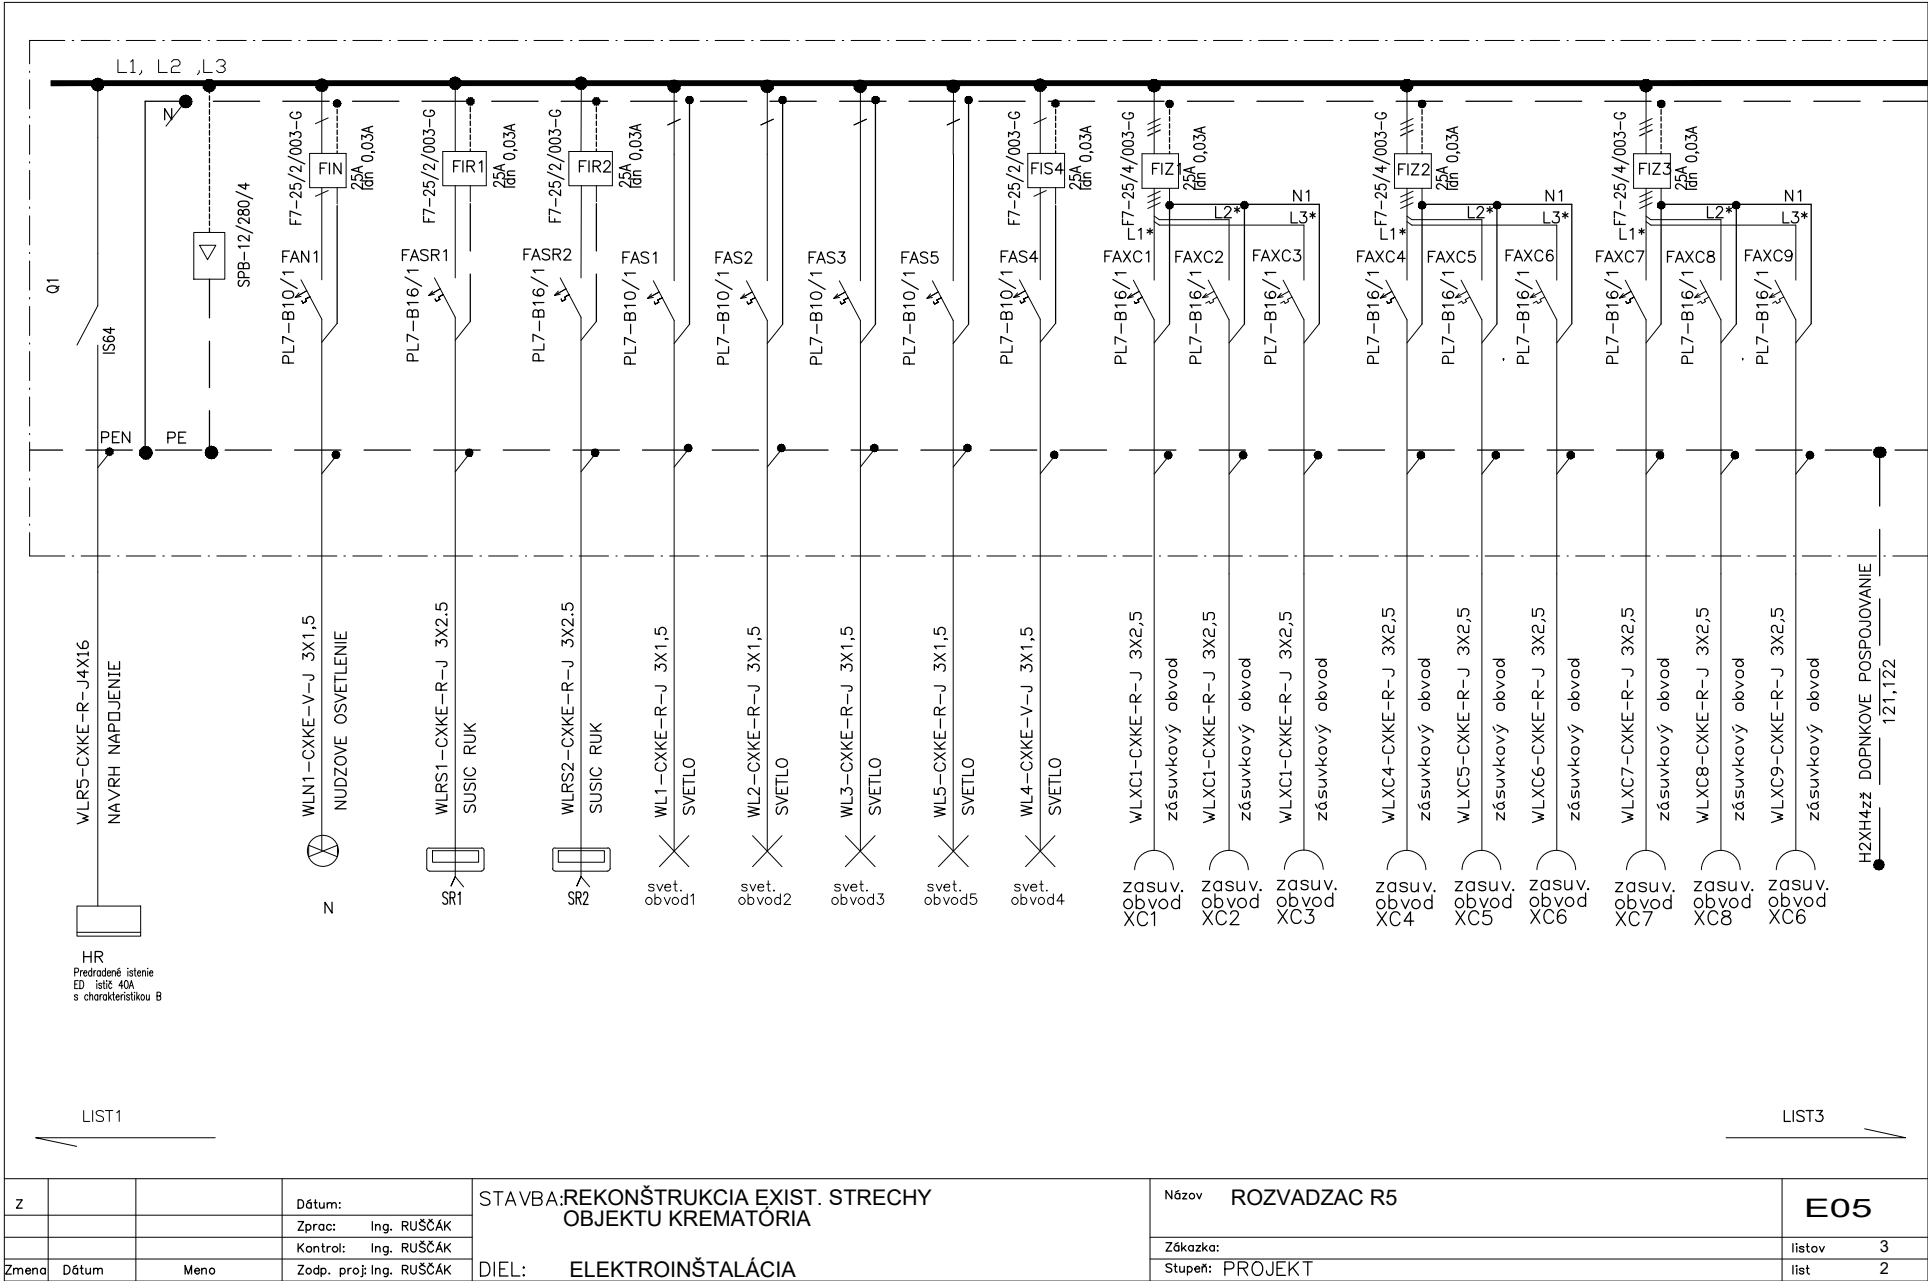

Z		Dátum:	STAVBA:REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATORIA	Názov	ROZVADZAC R5	E05
		Zprac:	Ing. Ruščák			
		Kontrol:	Ing. Ruščák	Základka:		listov 3
Zmena	Dátum	Meno	Zodp. proj: Ing. Ruščák	Stupeň:	PROJEKT	list 2

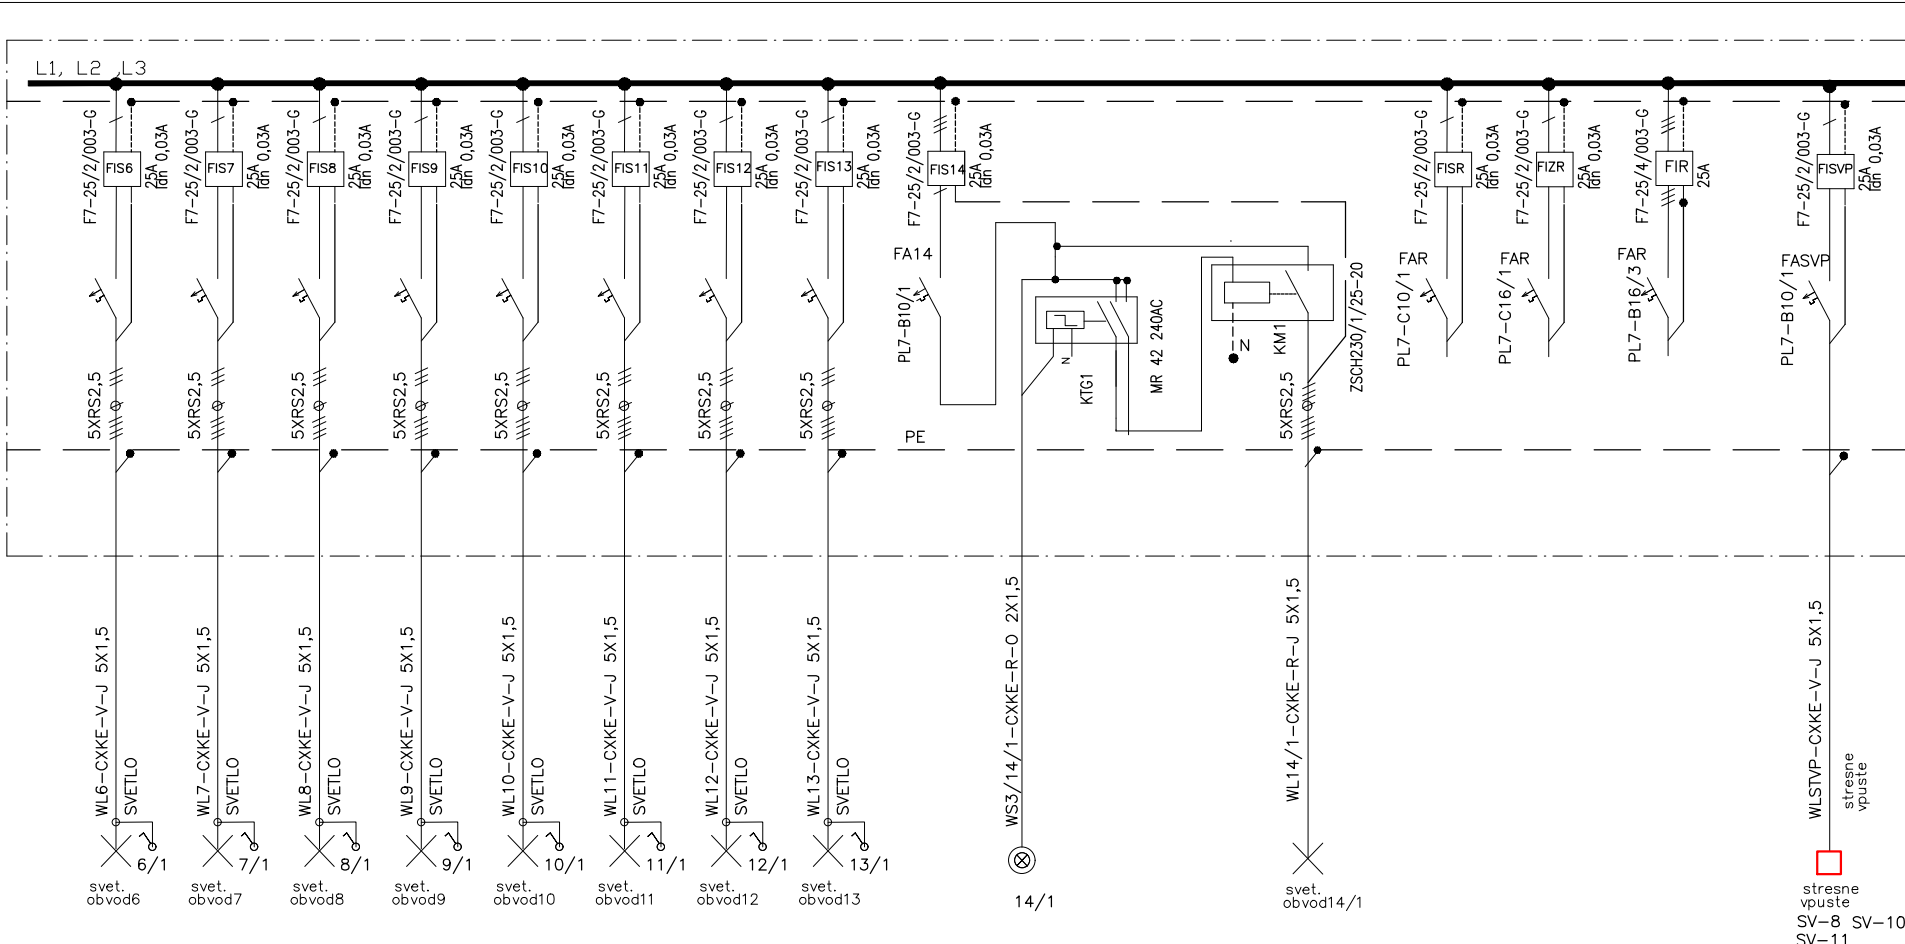

Z		Dátum:	STAVBA:REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATORIA	Názov	ROZVADZAC R5	E05
		Zprac:	Ing. Ruščák			
		Kontrol:	Ing. Ruščák	Základka:		listov 3
Zmena	Dátum	Meno	Zodp. proj: Ing. Ruščák	Stupeň:	PROJEKT	list 3