


RS1
ZAPUSTENY ROZVADZAC
56 MODULOVY
PRIVOD ZDOLA
VÝVODY ZHORA ZDOLA
Pi =20kW
beta =0,6
Ps =12kW
lkm=4,93kA, ip=7,91kA

ROZVODNA SUSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TNC-S
ROZVODNA SUSTAVA 1+PE+N AC 230V 50Hz TNCS
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED URAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ ,KRYTMI.
OCHRANA PRI PORUČE BUDE SAMOCINNÝM ODPOJENIM PRI PORUČE A OCHR. POSPÁJANÍM
DOPLNKOVÁ OCHRANA PRUDOVÝM CHRÁNIČOM

ZASUVKOVE OBVODY NAPOJIT NA EXIST ROZVODY ,
NEZAPOJENE ZAS OBVODY PONECHT AKO REZERVU
ZAPOJENE DOMOFONU PRESEROAT DO RS1

CAST ELEKTROISTALACIA D

092 IKO 1998 EZ P A E2		Ing. arch. Pavol MERJAVY AA		ING. JOZEF RUŠČAK PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA EUROPSKA TRIEDA3 0413 KOŠICE	
Pôvodný autor objektu Krematória		Ing. Marek Merjavý AA			
Zodpovedný projektant Košicko-stavebného riešenia objektu		Ing. Jozef Ruščák			
Zodpovedný projektant		Ing. Jozef Ruščák			
Vypracoval					
Investor		SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH Rastislavova 79 040 01, Košice		Datum	07- 2022
Stavba/Názov		REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATORIA		Stupeň	P
				Profesia	ELI
				Mierka	
Miesto stavby		existujúci objekt KREMATORIA v KOŠICIACH Zelený Dvor 1 040 13, Košice, SR		Č. výkresu	E04
Obsah		ROZVADZAC RS1			

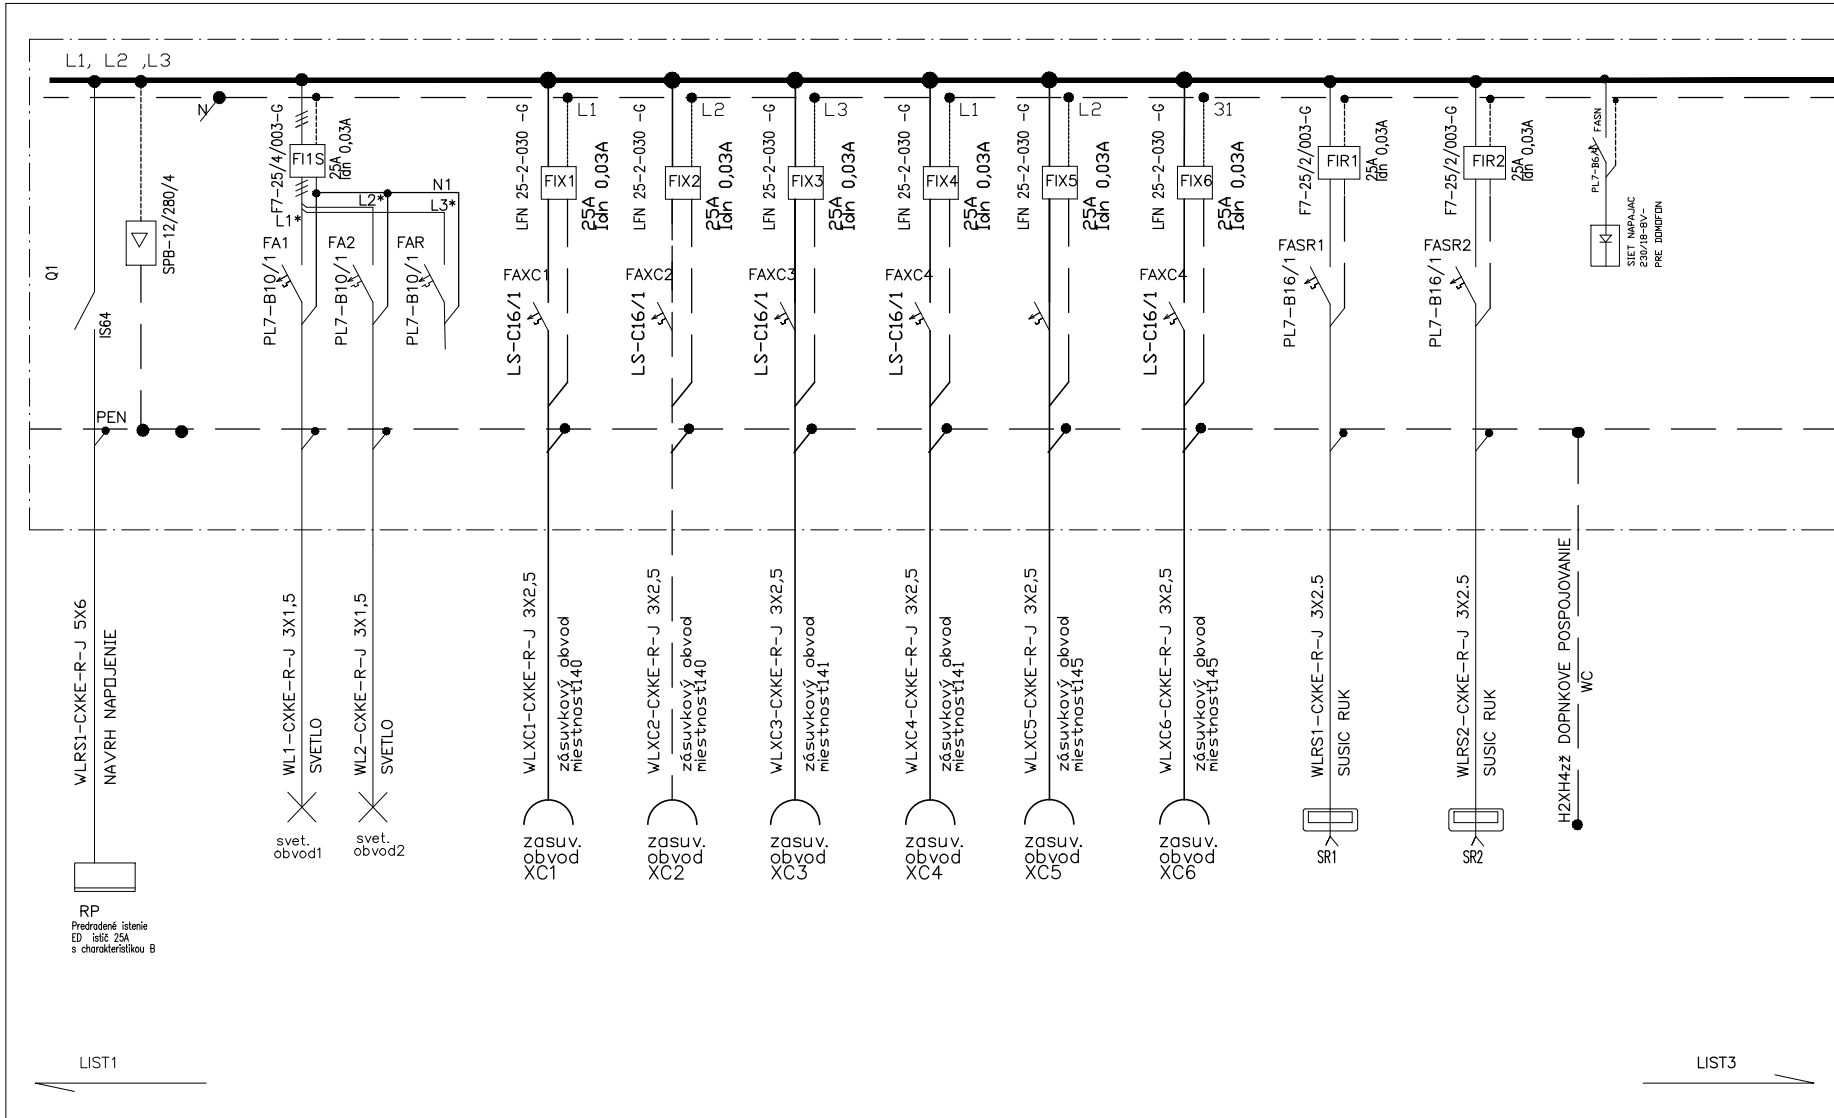

Z		Dátum:	STAVBA:REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATORIA	Názov	ROZVADZAC RS1	E04
		Zprac:	Ing. RUŠČAK	Zákazka:		listov 2
		Kontrol:	Ing. RUŠČAK	Stupeň:	PROJEKT	list 2
Zmená	Dátum	Meno	Zodp. proj. Ing. RUŠČAK	DIEL:	ELEKTROINŠTALÁCIA	


RB
NASTENNY ROZVADZAC
56 MODULOVY
PRIVOD ZDOLA
VÝVODY ZHORA ZDOLA
Pi =20kW
beta =0,6
Ps =12kW
lkm=4,73kA, ip=7,61kA

ROZVODNA SUSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TNC-S
ROZVODNA SUSTAVA 1+PE+N AC 230V 50Hz TNCS
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED URAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ ,KRYTMI.
OCHRANA PRI PORUČE BUDE SAMOCINNÝM ODPOJENIM PRI PORUČE A OCHR. POSPÁJANÍM
DOPLNKOVÁ OCHRANA PRUDOVÝM CHRÁNIČOM

STRESNU VPUST NAPOJIT NA ISTENÝ VÝVOD ROVOD 1NP
K STUPACIMU VEDENIU V TRASE ZVODU DAZDOVEJ VODY S UKONČENIM
BODE NAPOJENIA OHREVU STRESNEJ VPUSTE

CAST ELEKTROISTALACIA

092 IKO 1998 EZ P A E2		Ing. arch. Pavol MERJAVY AA		ING. JOZEF RUŠČAK PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA EUROPSKA TRIEDA3 0413 KOŠICE	
Hlavný autor objektu Krematória		Ing. Marek Merjavý AA			
Zodpovedný projektant Architektonicko-stavebného riešenia objektu		Ing. Jozef Ruščák			
Zodpovedný projektant		Ing. Jozef Ruščák			
Vypracoval		Ing. Jozef Ruščák			
Investor		SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH Rastislavova 79 040 01, Košice		Dátum	07- 2022
Stavba/Názov		REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATORIA		Stupeň	P
				Profesia	ELI
				Mierka	----
Miesto stavby		existujúci objekt KREMATORIA v KOŠICIACH Zelený Dvor 1 040 13, Košice, SR		Č. výkresu	E03
Obsah		ROZVADZAC RB			

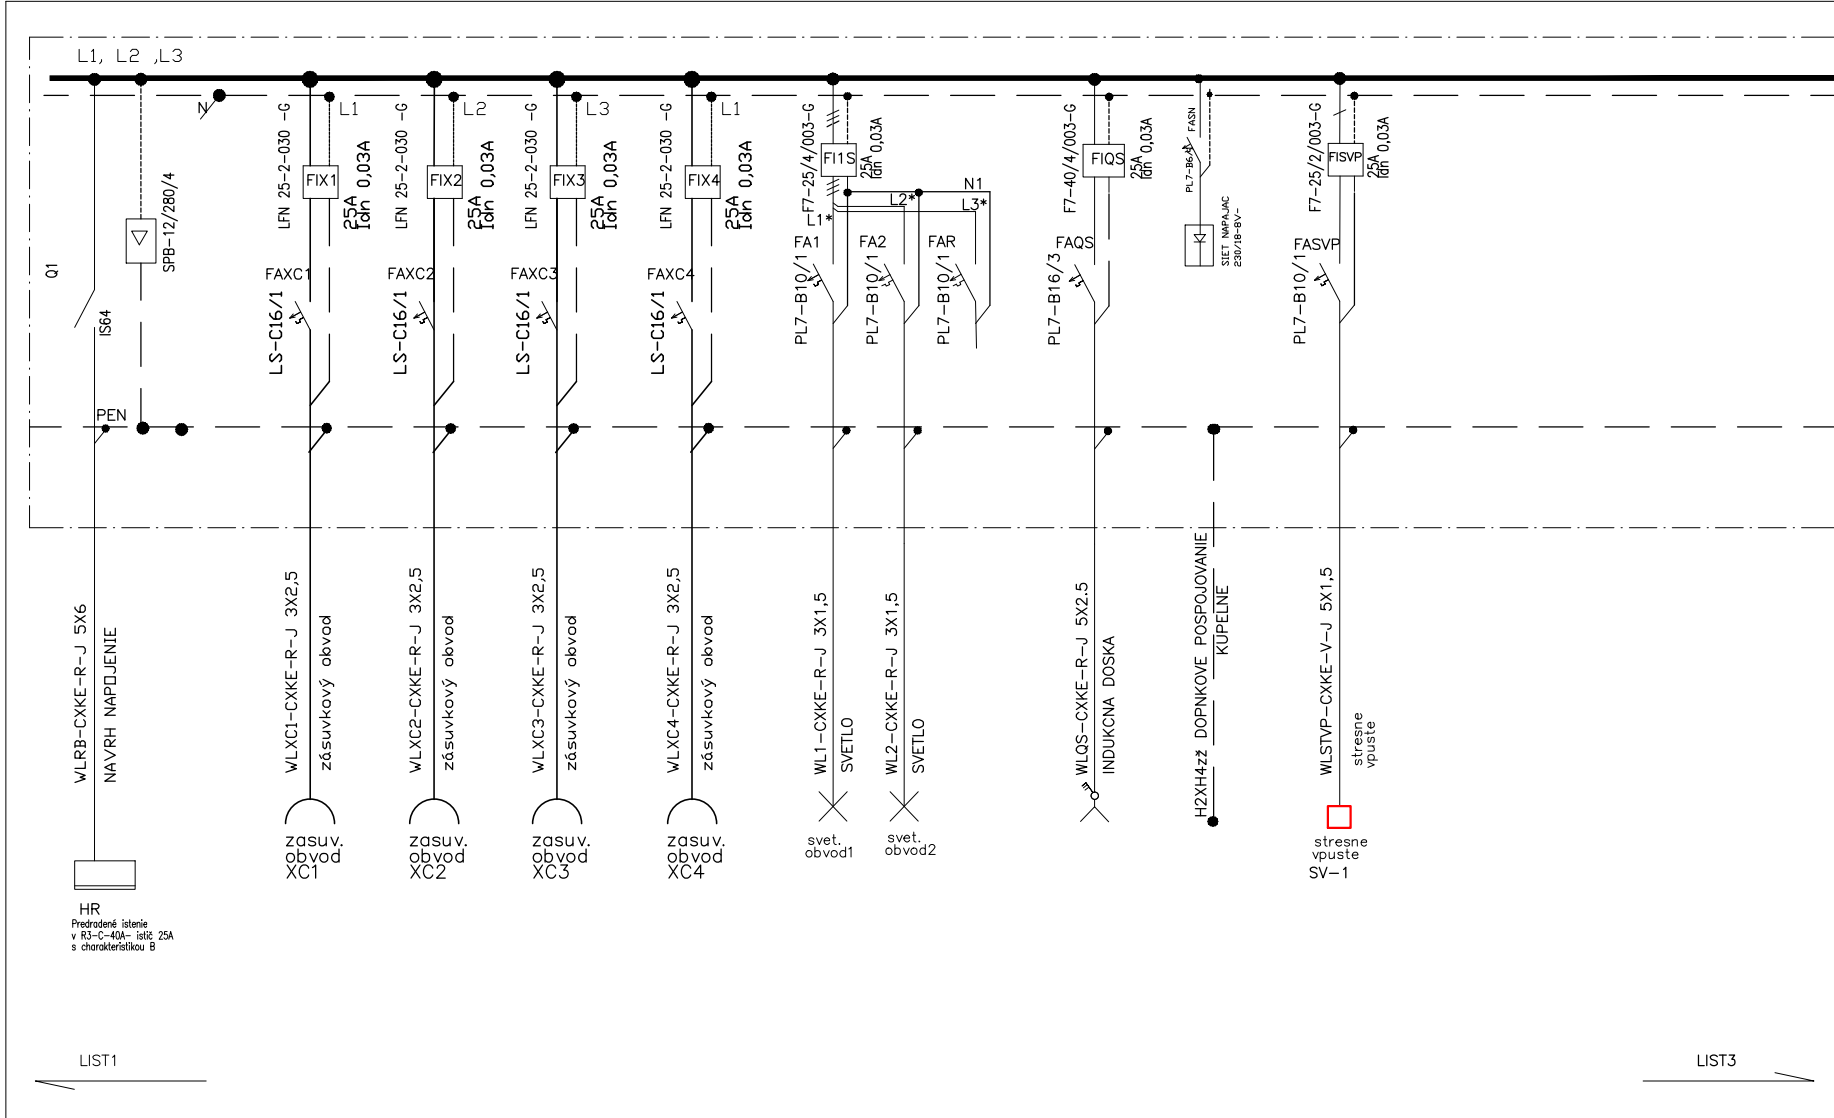

Z		Dátum:	STAVBA:REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATORIA	Názov	ROZVADZAC RB	E03
		Zprac:	Ing. RUŠČAK	Zákazka:		listov 1
		Kontrol:	Ing. RUŠČAK	Stupeň:	PROJEKT	list 1
Zmená	Dátum	Meno	Zodp. proj. Ing. RUŠČAK	DIEL:	ELEKTROINŠTALÁCIA	