


SADA ČÍSLO:



±0,000 = exist. 1.NP

Vypracoval: Tomáš Perečko

Zodp. projektant: Tomáš Perečko

Kontroloval: Tomáš Perečko



Názov stavby: **Lučenec OR PZ, rekonštrukcia elektroinštalácie**

Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Miesto stavby: OR PZ Lučenec, k.ú. Lučenec, č.p. 820/2

Stupeň projektu: stavebné povolenie vypracovaná
v rozsahu pre realizáciu stavby

Autor: Ing.arch. Sobčák Jozef

HIP: Ing.arch. Sobčák Jozef

Kontroloval: Ing.arch. Sobčák Jozef

Stavebný objekt: SO 01 - Rekonštrukcia elektroinštalácie

Názov výkresu: **PÔDORYS 3.NP_exist. stav**



Profesia:


ELI

Dátum: 12/2021

Mierka: 1:100

Zakázka: 000388-019

Číslo výkresu: 08

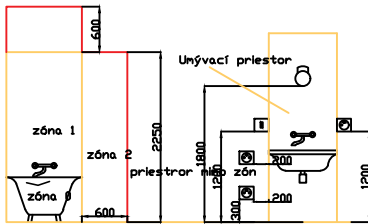

Inštalácia

Napojenie elektrickej inštalácie bude zrealizované z rozvádzača RP3.

Napojenie zásuvkových obvodov bude zrealizované pomocou vodičov N2XH-J 3x2,5/5x2,5

Elektrická inštalácia bude zrealizovaná pomocou káblových žľabov.

Káblové žľaby musia byť inštalované podľa návodu od výrobcu.

Uloženie vodičov bude zrealizované voľne v káblových žľaboch a rúrkach a pevne pripojené na svorkách inštalovaných prvkov.

Hlavná uzemňovacia svorka HUS*3 bude zrealizovaná v mieste pod RP3. Napojenie z HUS objektu vodičom N2XH-J 1x16.

Px*y (Px-y)

- Označenie elektrického zariadenia, vývodu:

... prvé písmeno označuje značku rozvádzača z ktorého je obvod napojený RPx (Px-y, Px*y)

... prvé číslo označuje č. ističa vývodu

... druhé číslo označuje poradie el. prístroja na uvedenom vývode

LEGENDA

- RP3 - Podružný rozvádzač (N2XH-J 5x10)
- Zásuvka nadomietková 2x2P+PE 230V/16A (N2XH-J 3X2,5)
- Zásuvka nadomietková 2x2P+PE 230V/16A (N2XH-J 3X2,5)
- Napojenie obvodu ventilátora (N2XH-J 3x2,5)
- Hlavná uzemňovacia svorka ě3 (N2HX-J 1x16)
- Klesajúce vedenie - napojenie RP3
- Klesajúce vedenie - napojenie HUS*3
- 3.18-RP3 -N2XH-J 1x10

zobrazenie realizácie zásuvkových a svetelných obvodov