
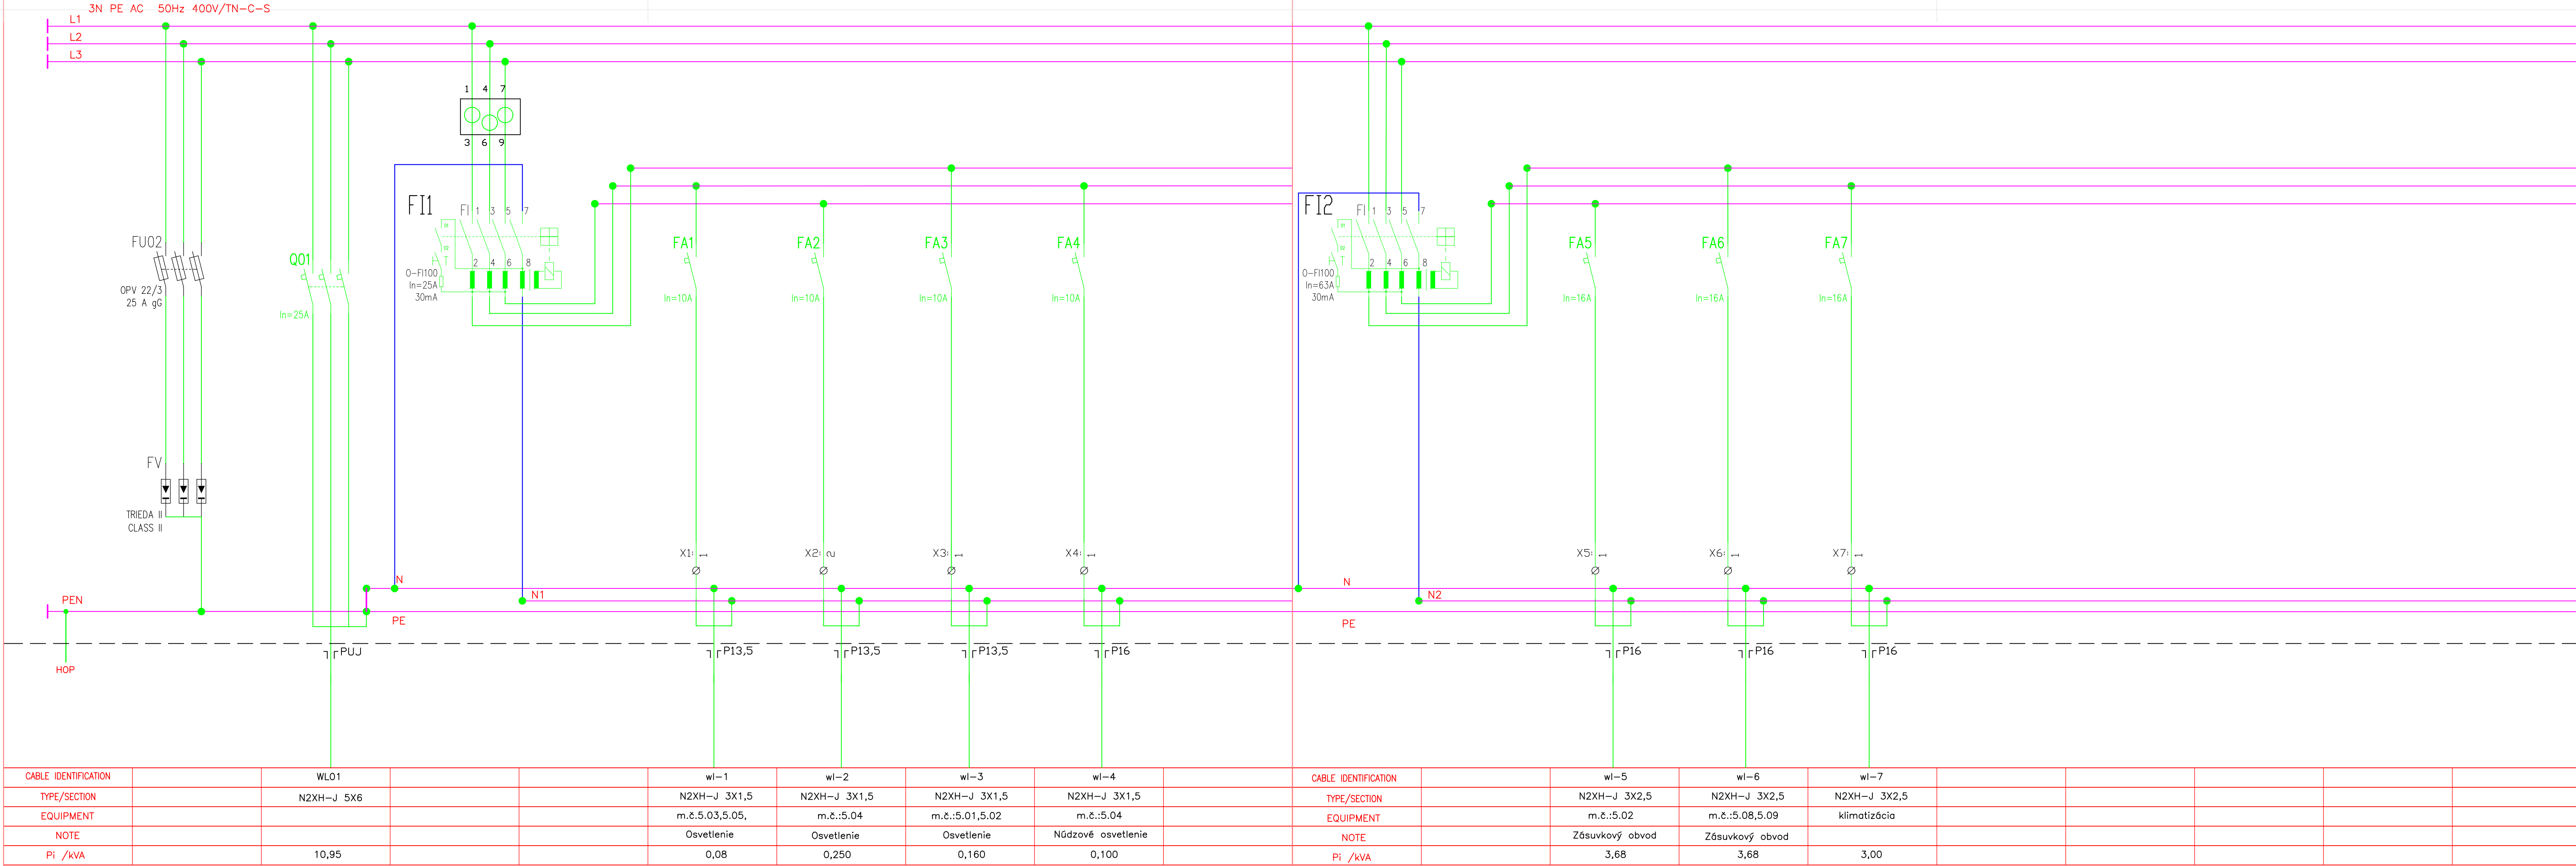


NAPĚTOVÁ SÚSTAVA / VOLTAGE SYSTEM:
3NPE AC 50Hz 230/400V / TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM / PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA - ČL. 411 STN 33 2000-4-41:2019
ZÁKLADNÁ OCHRANA - ZÁKLADNOU IZOLÁCIU ŽIVÝCH ČASŤÍ ALEBO ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI - PRÍLOHA A
OCHRANA PRI PORUČE - OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUČE - ČLÁNOK 411.3 AŽ 411.4
SAFETY PRECAUTION: BY AUTOMATIC DISCONNECTION OF POWER SUPPLY - ARTICLE 411 STN 33 2000-4-41:2019
BASIC PROTECTION - BY BASIC INSULATION OF LIVE PARTS OR BY BARRIERS OR ENCLOSURES - APPENDIX A
PROTECTION IN PERTURBATION - BY EQUIPOTENTIAL BONDING AND BY AUTOMATIC DISCONNECTION OF POWER SUPPLY - ARTICLE 411.3 TO 411.4
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD) - ČL. 415.1 STN 33 2000-4-41:2019
ADDITIONAL PROTECTION: RESIDUAL CURRENT DISCONNECTORS - ARTICLE 415.1 STN 33 2000-4-41:2019
TYP: SKRIŇOVÝ 800 x 2200 x 400 mm
KRYTIE: IP54/IP20
INŠTALOVANÝ PRÍKON: 10,95 kW
SÚDOBOSŤ: 0,8
PRÍVOD A VÝVODY ZDOLA



SADA ČÍSLO:

±0,000 = exist. 1.NP

SOLENTech

SOLUTIONS · ENGINEERING · TECHNOLOGY

Vypracoval: Tomáš Perečko
Zodp. projektant: Tomáš Perečko
Kontroloval: Tomáš Perečko

Názov stavby: **Lučenec OR PZ, rekonštrukcia elektroinštalácie**

Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Miesto stavby: OR PZ Lučenec, k.ú. Lučenec, č.p. 820/2

Stupeň projektu: stavebné povolenie vypracovaná
v rozsahu pre realizáciu stavby

Autor: Ing.arch. Sobčák Jozef
HIP: Ing.arch. Sobčák Jozef

Kontroloval: Ing.arch. Sobčák Jozef

Stavebný objekt: SO 01 - Rekonštrukcia elektroinštalácie

Názov výkresu: **Rozvádzač RP5- jednopólová schéma**

Profesia: ELI

Dátum: 12/2021

Mierka: 1:100

Zakázka: 000388-019

Číslo výkresu: 20