


LEGENDA

- RH - Hlavný rozvádzač
- RR1 - Podružný rozvádzač (N2XH-J 5x10)
- RA1 - Podružný rozvádzač (N2XH-J 5x10)
- RP1 - Podružný rozvádzač (N2XH-J 5x10)
- nůžkové tlačidlo - Central Stop
- svietidlo LED stropné - jestvujúce (N2XH-J 3x1,5)
- svietidlo LED nástenné - jestvujúce (N2XH-J 3x1,5)
- svietidlo LED stropné - novonavrhované (N2XH-J 3x1,5)
- svietidlo nůžkové stropné LED so smerovníkom (N2XH-J 3x1,5)
- svietidlo LED stropné -jestvujúce (N2XH-J 3x1,5)
- senzor pohybový 360stupňový
- spínač 1/0 (tlačidlo) nadomietkový 10A 230V IP20
- vypínač 1.1 nadomietkový 10A 230V IP20
- vypínač 1.5 nadomietkový 10A 230V IP20
- vypínač 1.6 nadomietkový 10A 230V IP20
- vypínač 1.5A/5B nadomietkový 10A 230V IP20
- prepojovacia krabica

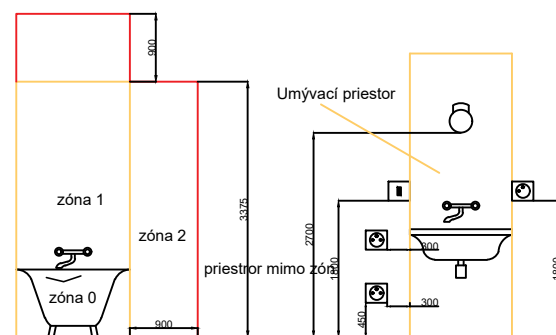

zobrazenie realizácie zásuvkových a svetelných obvodov

Px*y (Px-y)


- Označenie elektrického zariadenia, vývodu:
- prvé písmeno označuje značku rozvádzača z ktorého je obvod napojený RPx (Px-y, Px*y)
- prvé číslo označuje číslo vývodu
- druhé číslo označuje poradie el. prístroja na uvedenom vývode

Napojenie elektrickej inštalácie je realizované z rozvádzačov RH, RR1, RP1, RA1

Napojenie svetelných obvodov je realizované pomocou vodičov N2XH-J 3x1,5 /5x1,5 N2XH-O 3x1,5 /5x1,5

Počas rekonštrukcie stavebných častí budú svetelné zdroje zdemontované a po rekonštrukcii znovu namontované na pozície vid' projekt

Elektrická inštalácia bude realizovaná pomocou káblových žŕabov. Káblové žŕaby musia byť inštalované podľa návodu od výrobcu. Uloženie vodičov bude realizované voľne v káblových žŕaboch a rúrkach a pevne pripojené na svorkách inštalovaných prvkov

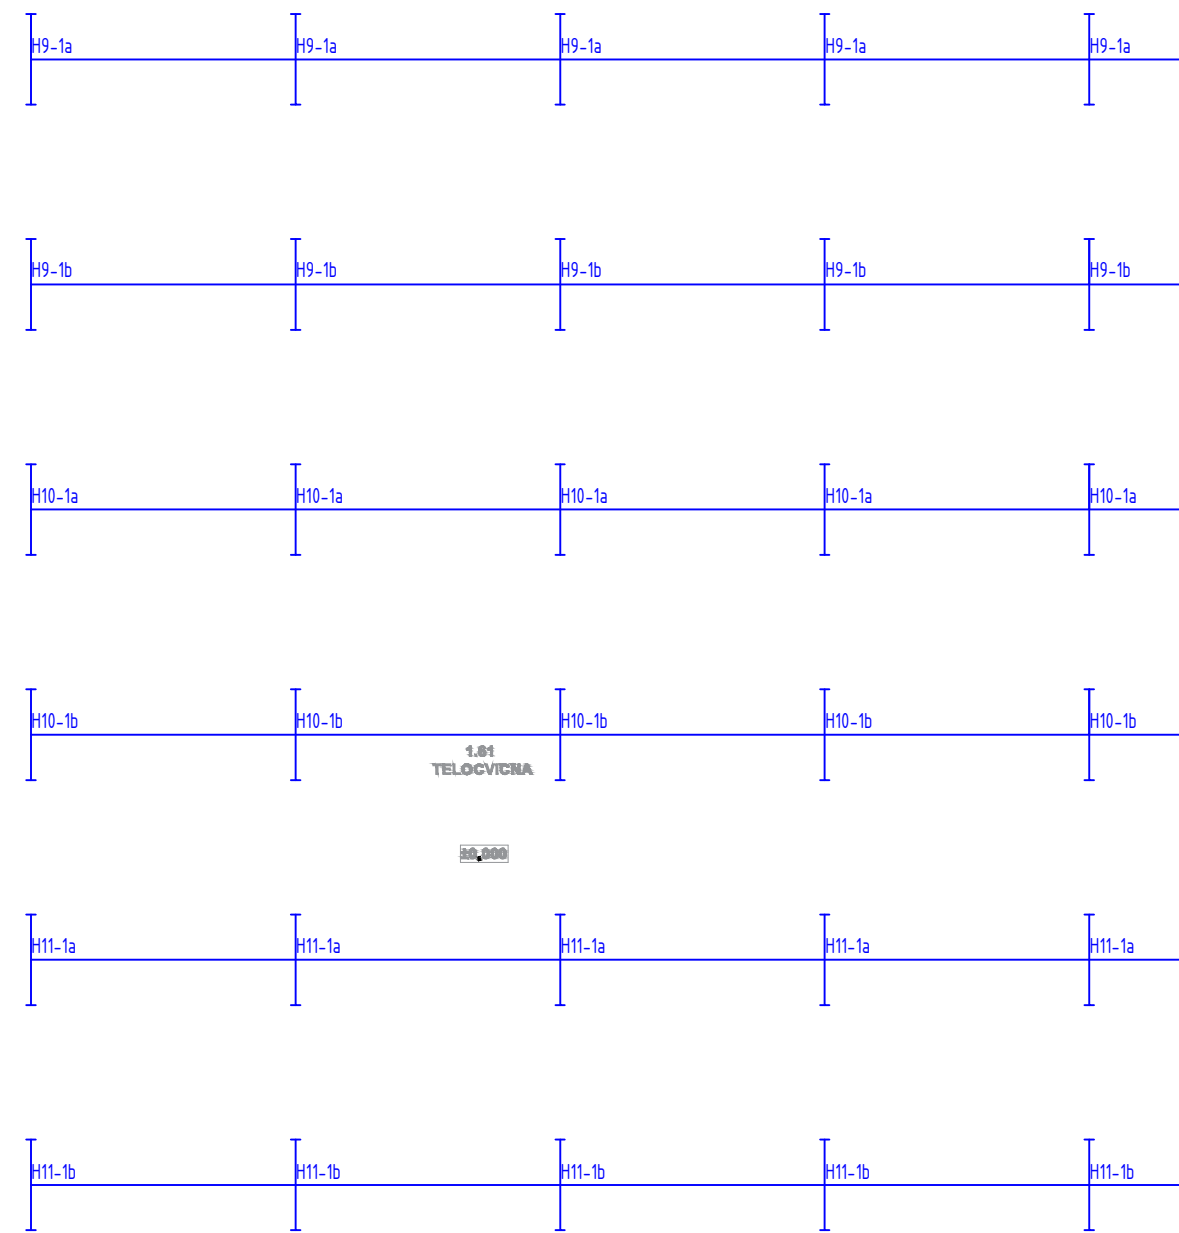

SADA ČÍSLO:



±0,000 = exist. 1.NP

Vypracoval:	Tomáš Perečko
Zodp. projektant:	Tomáš Perečko
Kontroloval:	Tomáš Perečko



Názov stavby:	Lučenec OR PZ, rekonštrukcia elektroinštalácie	SOARCH s.r.o. Bytčická 16, 010 01 Žilina tel.: 0431 - 807 538 485 e-mail: jozef.sobcak@gmail.com
Investor:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	
Miesto stavby:	OR PZ Lučenec, k.ú. Lučenec, č.p. 820/2	
Stupeň projektu:	stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby	
Autor:	Ing.arch. Sobčák Jozef	
HIP:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Profesia:
Kontroloval:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Dátum:
Stavebný objekt:	SO 01 - Rekonštrukcia elektroinštalácie	Mierka:
Názov výkresu:	PÔDORYS 1.NP_svetelné obvody	Zakázka:
		Číslo výkresu: