


SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

- Fólia z PVC-P s PES výstužou, jednovrstvová povlaková krytina striech - mechanicky kotvená, 1,5mm, (FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU MENEJ AKO 16000, UV ODOLNÁ, ŤAH. SILA 1100N/50 MM)
- Separačná netkaná textília z polypropylénových vlákien s plošnou hmotnosťou 300 g/m2, - voľne položená na podklad
- Rovné dosky z expandovaného samozhásavého a objemovo stabilizovaného polystyrénu EPS 100 S - 300 mm
- Spádové klíny EPS 100 S
- PAROZÁBRANA - 1x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS hr. 4,0 mm S NOSNOU VLOŽKOU Z **AL FÓLIE** (kaširovanou sklenými vláknami, s minerál.posypom, faktor difúz.odporu min. 370000, množstvo asfalt.hmoty min. 2300 g/m²)
- asfaltová penetračná emulzia
- masívna stropná konštrukcia (montovaný strop s nadbetonávkou)
- interiérová VC omietka 15 mm

Profily z poplastovaného plechu

150


50



TEPELNÁ IZOLÁCIA NA FASÁDY EPS F hr. 160 mm



TEPELNÁ IZOLÁCIA  
STYRODUR XPS  $\lambda=0,034$  W/m.K /NENASIAKAVÁ A ZÁŤAŽOVÁ TEPEL. IZOLÁCIA S VYŠŠÍM  
TEPEL.ODPOROM /napr. aj do do ŽB VENCŮV a PREDKLADOV.../




BETÓNOVÉ A ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE: MONOLITICKÉ VENCE, PREKLADY, STROPNÉ DOSKY




PAROZÁBRANA - PENETRAČNÝ NÁTER + 1x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS hr. 4,0 mm S NOSNOU  
VLOŽKOU Z **AL FÓLIE** KAŠIROVANOU SKLENÝMI VLÁKNAMI, S MINERÁLNYM POSYPOM, FAKTOR  
DIFÚZNEHO ODPORU MIN. 370000, MNOŽSTVO ASFALT. HMOTY MIN. 2300 g/m  
+ PRÍREZY SO SAMOLEPIACICH SBS MODIFIK. ASFALTOVÝCH PÁSOV




STREŠNÁ PVC-P FÓLIA HR.1,5 MM, určená na mechanické kotvenie, hlavná hydroizolačná vrstva plochej  
strechy, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU MENEJ AKO 16000, UV ODOLNÁ, ŤAH. SILA 1100N/50 MM



GEOTEXTÍLIA 300 g/m2 POD FÓLIOVÚ HYDROIZOLÁCIU



VODOVZDORNÁ PREGLEJKA 21 mm

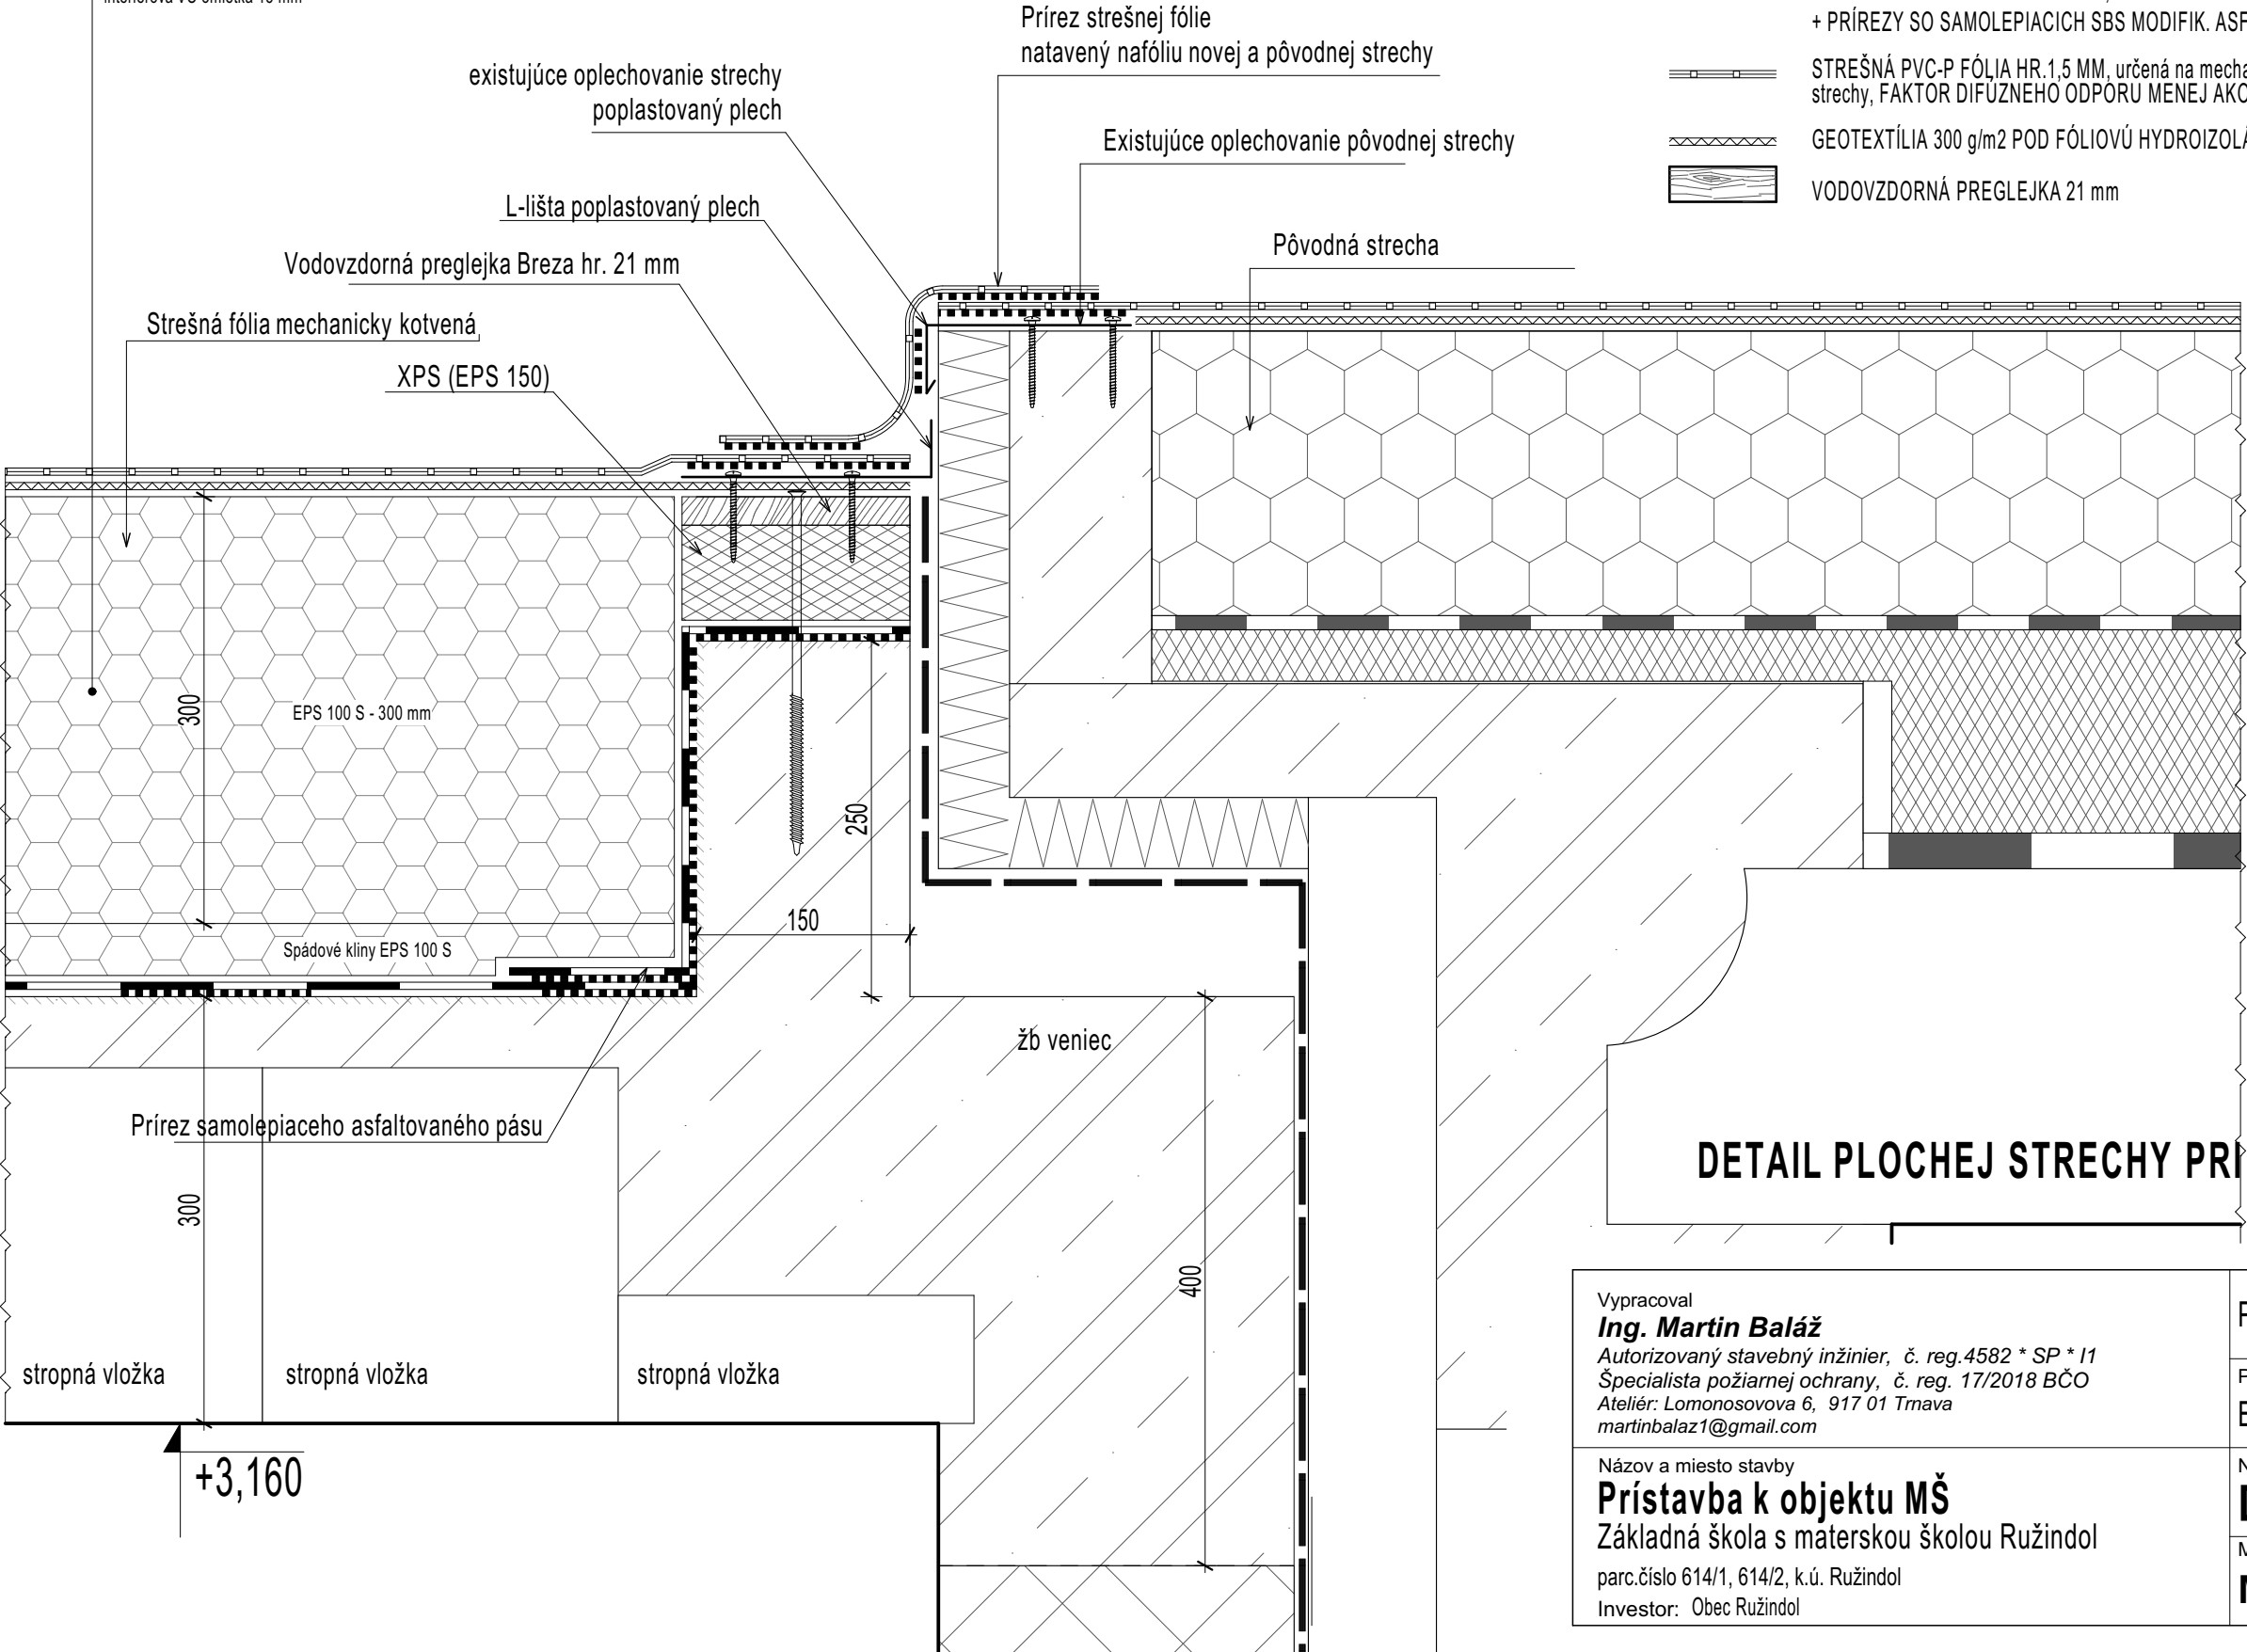

DETAIL PLOCHEJ STRECHY PRI DILATÁCII

Vypracoval  
**Ing. Martin Baláž**  
Autorizovaný stavebný inžinier, č. reg.4582 \* SP \* I1  
Špecialista požiarnej ochrany, č. reg. 17/2018 BČO  
Ateliér: Lomonosovova 6, 917 01 Trnava  
martinbalaz1@gmail.com

Názov a miesto stavby  
**Prístavba k objektu MŠ**  
Základná škola s materskou školou Ružindol  
parc.číslo 614/1, 614/2, k.ú. Ružindol  
Investor: Obec Ružindol

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Profesia  
E1.1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ

Názov výkresu	Číslo výkr.
<b>Detail D3</b>	<b>E1.19</b>
Mierka	Dátum
<b>M 1:5</b>	<b>10/2020</b>