


PôDORYS 2NP :

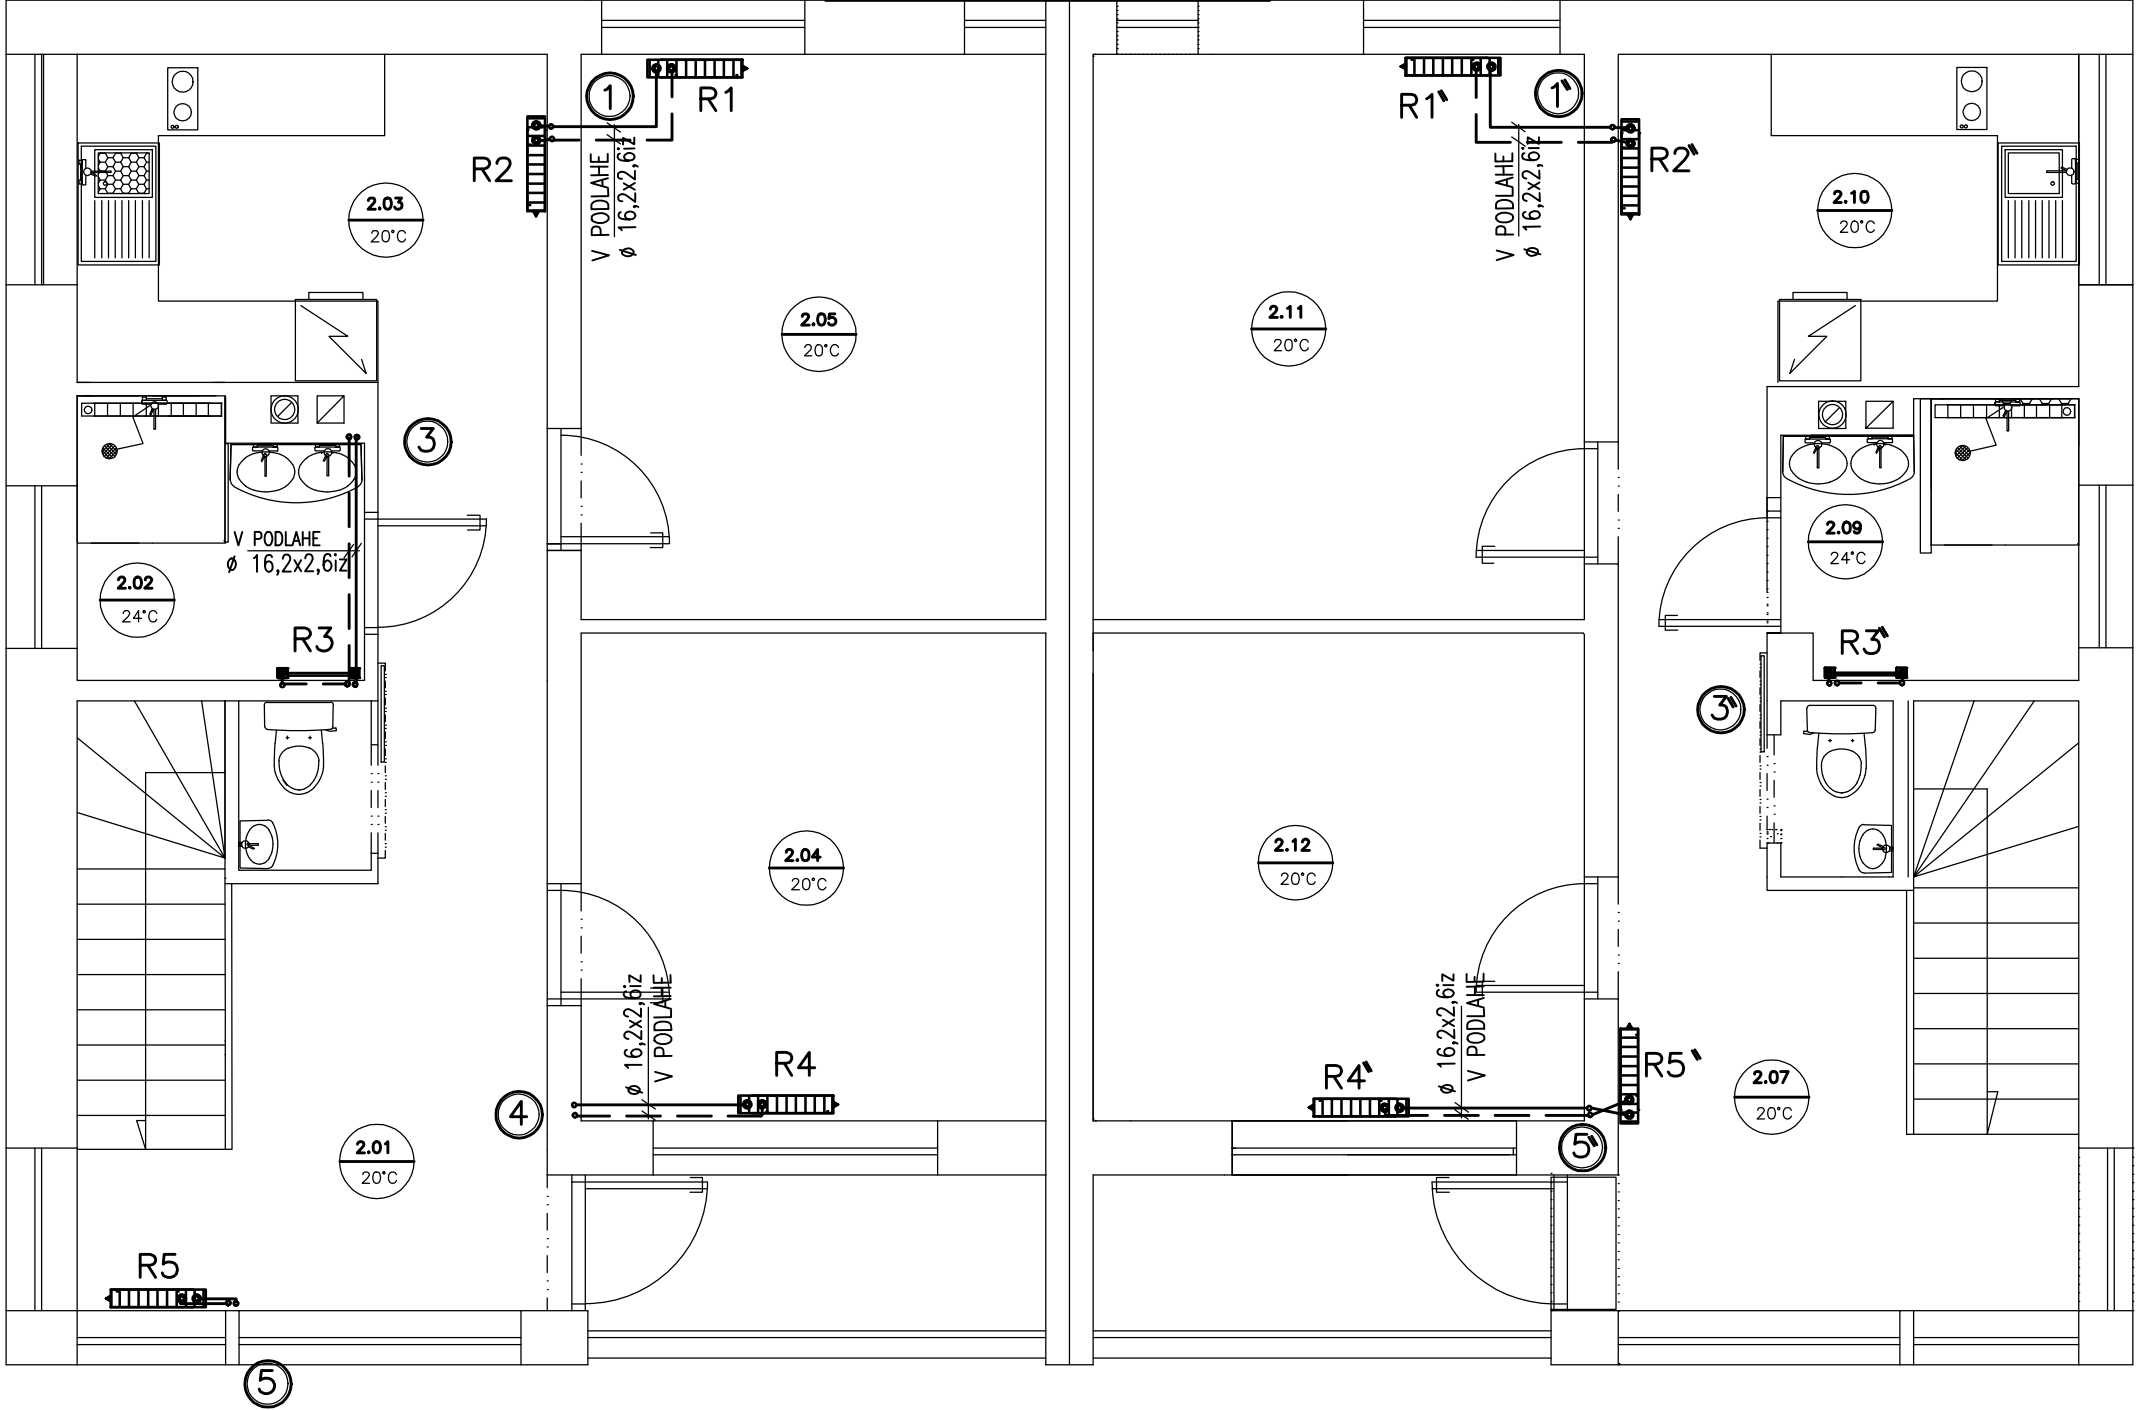

PôDORYS 2.NP :  
LEGENDA RADIÁTOROV – LAVÁ STRANA:

- R1 – 2.05 – IZBA 20°C – 21 – 600/1100  
– TV DN 15,UV DN 15,OV DN 10  
R2 – 2.03 – KUCHYŇA 20°C – 21 – 900/900  
– TV DN 15,UV DN 15,OV DN 10  
R3 – 2.02 – KÚPEĽŇA 24°C – KL – 1200/600  
– TV DN 15,UV DN 15,OV DN 10  
R4 – 1.08 – IZBA 20°C – 21 – 600/1100  
– TV DN 15,UV DN 15,OV DN 10  
R5 – 1.04 – CHODBA 20°C – 21 – 900/600  
– TV DN 15,UV DN 15,OV DN 10

LEGENDA RADIÁTOROV – PRAVÁ STRANA:

- R1' – 2.11 – IZBA 20°C – 21 – 600/1100  
– TV DN 15,UV DN 15,OV DN 10  
R2' – 2.10 – KUCHYŇA 20°C – 21 – 900/900  
– TV DN 15,UV DN 15,OV DN 10  
R3' – 2.09 – KÚPEĽŇA 24°C – KL – 1200/600  
– TV DN 15,UV DN 15,OV DN 10  
R4' – 2.12 – IZBA 20°C – 21 – 600/1100  
– TV DN 15,UV DN 15,OV DN 10  
R5' – 2.07 – ZÁDVERIE 20°C – 21 – 900/800  
– TV DN 15,UV DN 15,OV DN 10

VYKUROVANIE TEPELOVODNÉ S NÚTENÝM OBEHOM O  
TEPLTNOM SPÁDE 80°/ 60° C  
ROZVOD POTRUBIA Z RÚR RAUTITAN STABIL /REHAU/  
VEDENÝCH V PODLAHÁCH – IZOLOVAŤ!  
PLASTHLINÍKOVÝ ROZVOD RAUTITAN STABIL ( REHAU )  
Ø 16,2x2,6 , 20x2,9 , 25x3,7  
POTRUBIE IZOLOVAŤ IZOĽACIOU TUBOLIT DG hr. 5 mm

———— ROZVODNÉ POTRUBIE UK – PRÍVODV  
- - - - - VRATNÉ POTRUBIE UK – SPIATOČKA

LEGENDA ZARIADOVACÍCH PREDMETOV :

- R VYKUROVACIE TELESÁ KORADO VKS., KORADO – PRÍVOD,SPIATOČKA DN 15  
NA PRÍVODE THERMOREGULAČNÝ VENTIL DN 15,NA SPIATOČKE  
UZATVÁRAČÍ VENTIL DN 15,ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN 10,PRIPOJENIE SPODNÉ ZO STENY  
RR V KÚPEĽNIACH OSADENÉ VYKUROVACIE TELESÁ KORADO REBRIK– PRÍVOD,SPIATOČKA DN 15  
NA PRÍVODE THERMOREGULAČNÝ VENTIL DN 15,NA SPIATOČKE  
UZATVÁRAČÍ VENTIL DN 15,ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN 10,PRIPOJENIE SPODNÉ ZO STENY

Zodp. spracovatel	Ing.Jiří Bárta	Ing.Július Windisch Piaristická č.1,Nitra 0917 824 328	
Vypracoval	Ing.Július Windisch		
Investor	Mesto Nitra , Štefánikova trieda č.60 , Nitra štatutárny zástupca: Marek Hattas, Primátor	Formát	2x A4
		Dátum	jún 2022
Stavba	Rekonštrukcia objektu–dvojdom zmena užívania objektu–núdzové bývanie Miesto stavby Biovetská č.36, Nitra–Dolné Krškany k.ú. Dolné Krškany , č.36,p.č. 748/19,22,85,86,87		
		Profesia	TZB
Obsah	ÚSTREDNÉ KÚRENIE	Mierka	Č.výkresu
		1 : 50	UK3