


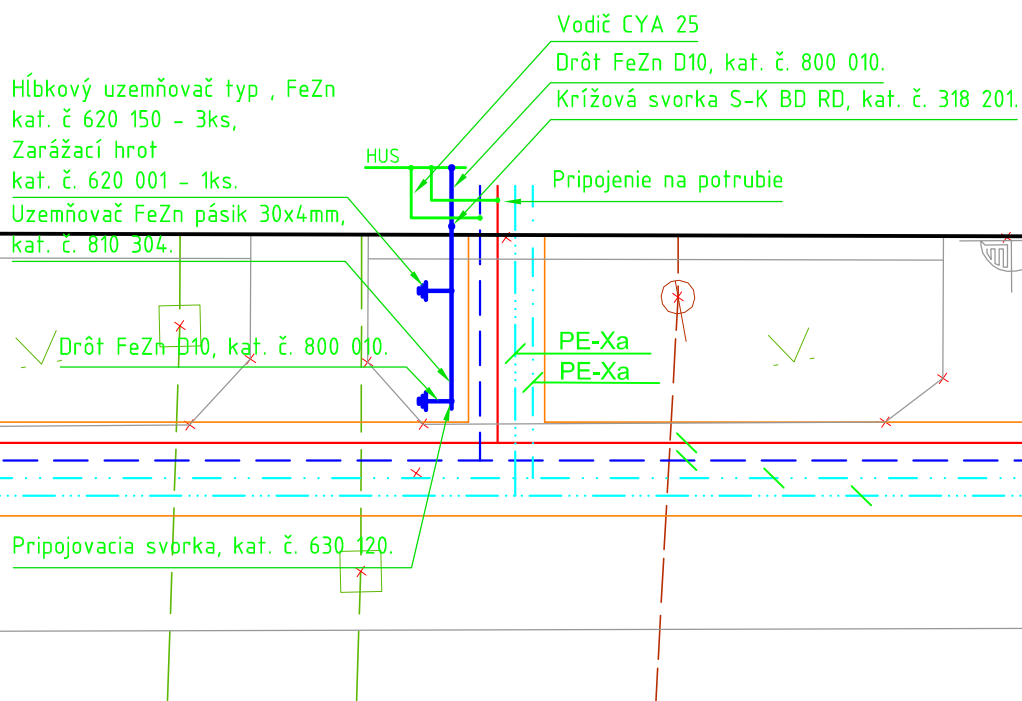

POZNÁMKA:

Hĺbkové uzemňovače umiestniť vo vzájomnej vzdialenosti min. 3m.

Na HUS pripojiť:

- prívod ÚK
- späťochodu ÚK
- teplú vodu, existujúce potrubie
- teplú vodu cirkuláciu, existujúce potrubie

ČÍSLO KÓPIE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL		
	Ing. Peter Malcho	Ing. Michal Salát	Ing. Peter Malcho		
	PRIJEKTANT STAVBY FALTHERM, spol. s r.o., Závodská cesta 10, 010 01 Žilina			DÁTUM	Máj 2017
	INVESTOR BINEKO, spol. s r.o., Javorová 164, 015 01 Žilina			STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
	ZHOTOVITEĽ Eucal s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45, 010 01 Žilina			FORMÁT	A4
	NÁZOV STAVBY Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotoľňa Sever, Rajec			ARCHÍVNE ČÍSLO PD3627-17_E_VC	
	MIESTO STAVBY BD Hollého š.č 163 - 157		ČASŤ Uzemnenie teplovodu	MIERKA -	
	OBSAH VÝKRESU Vzorová situácia			ČÍSLO VÝKRESU 01	