


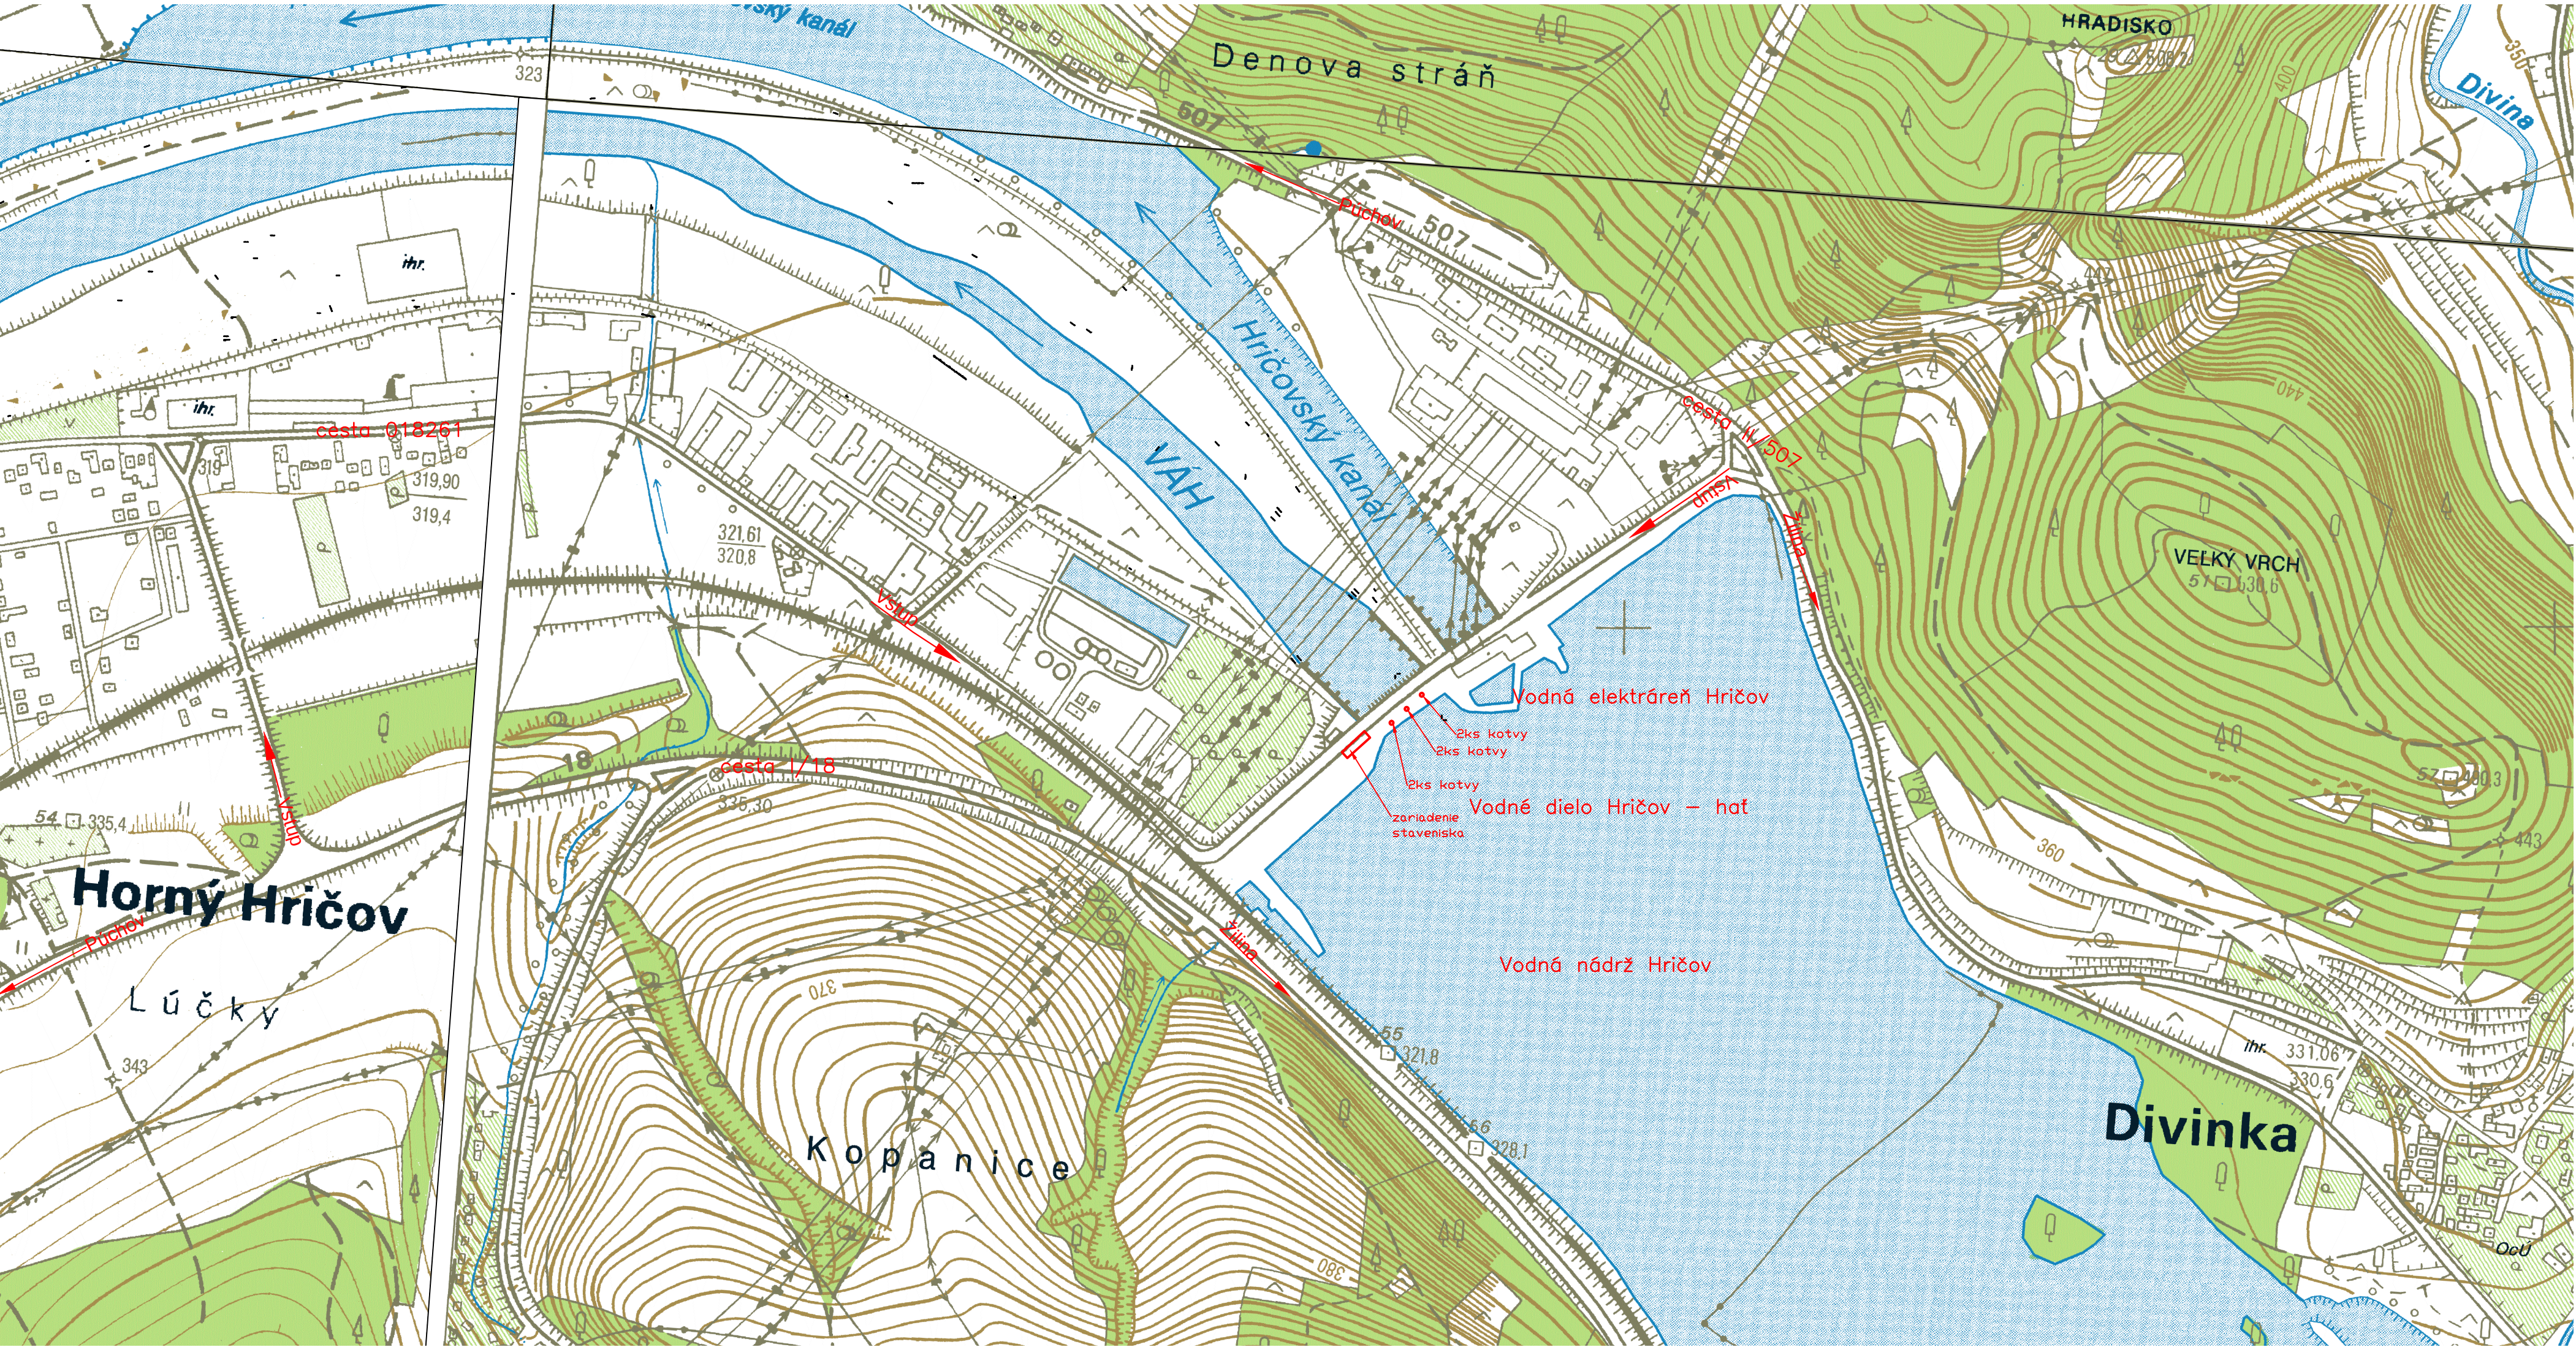

				SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	
				VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	
VEDÚCI PRÁCE:		ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	 Gojdos - Consulting Engineers, s.r.o. Novomeského 122/6 960 01 ZVLIN
ING.GAJDOŠ		ING.GAJDOŠ	ING.GAJDOŠ	ING.GAJDOŠ	
Kraj: Žilinský			Okres: Žilina		
INVESTOR: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany					
STAVBA:					
Vodná stavba Hričov					
dodatočné kotvenie pilierov hate					
OBSAH VÝKRESU:					
Situácia POV					
				FORMÁT:	4 A4
				DÁTUM:	08/2014
				STUPEŇ:	DSP+RS
				PROFESIA:	VHS
				MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1:5000	F.2