PÔDORYS POVALE A GALÉRIE – 2.NP

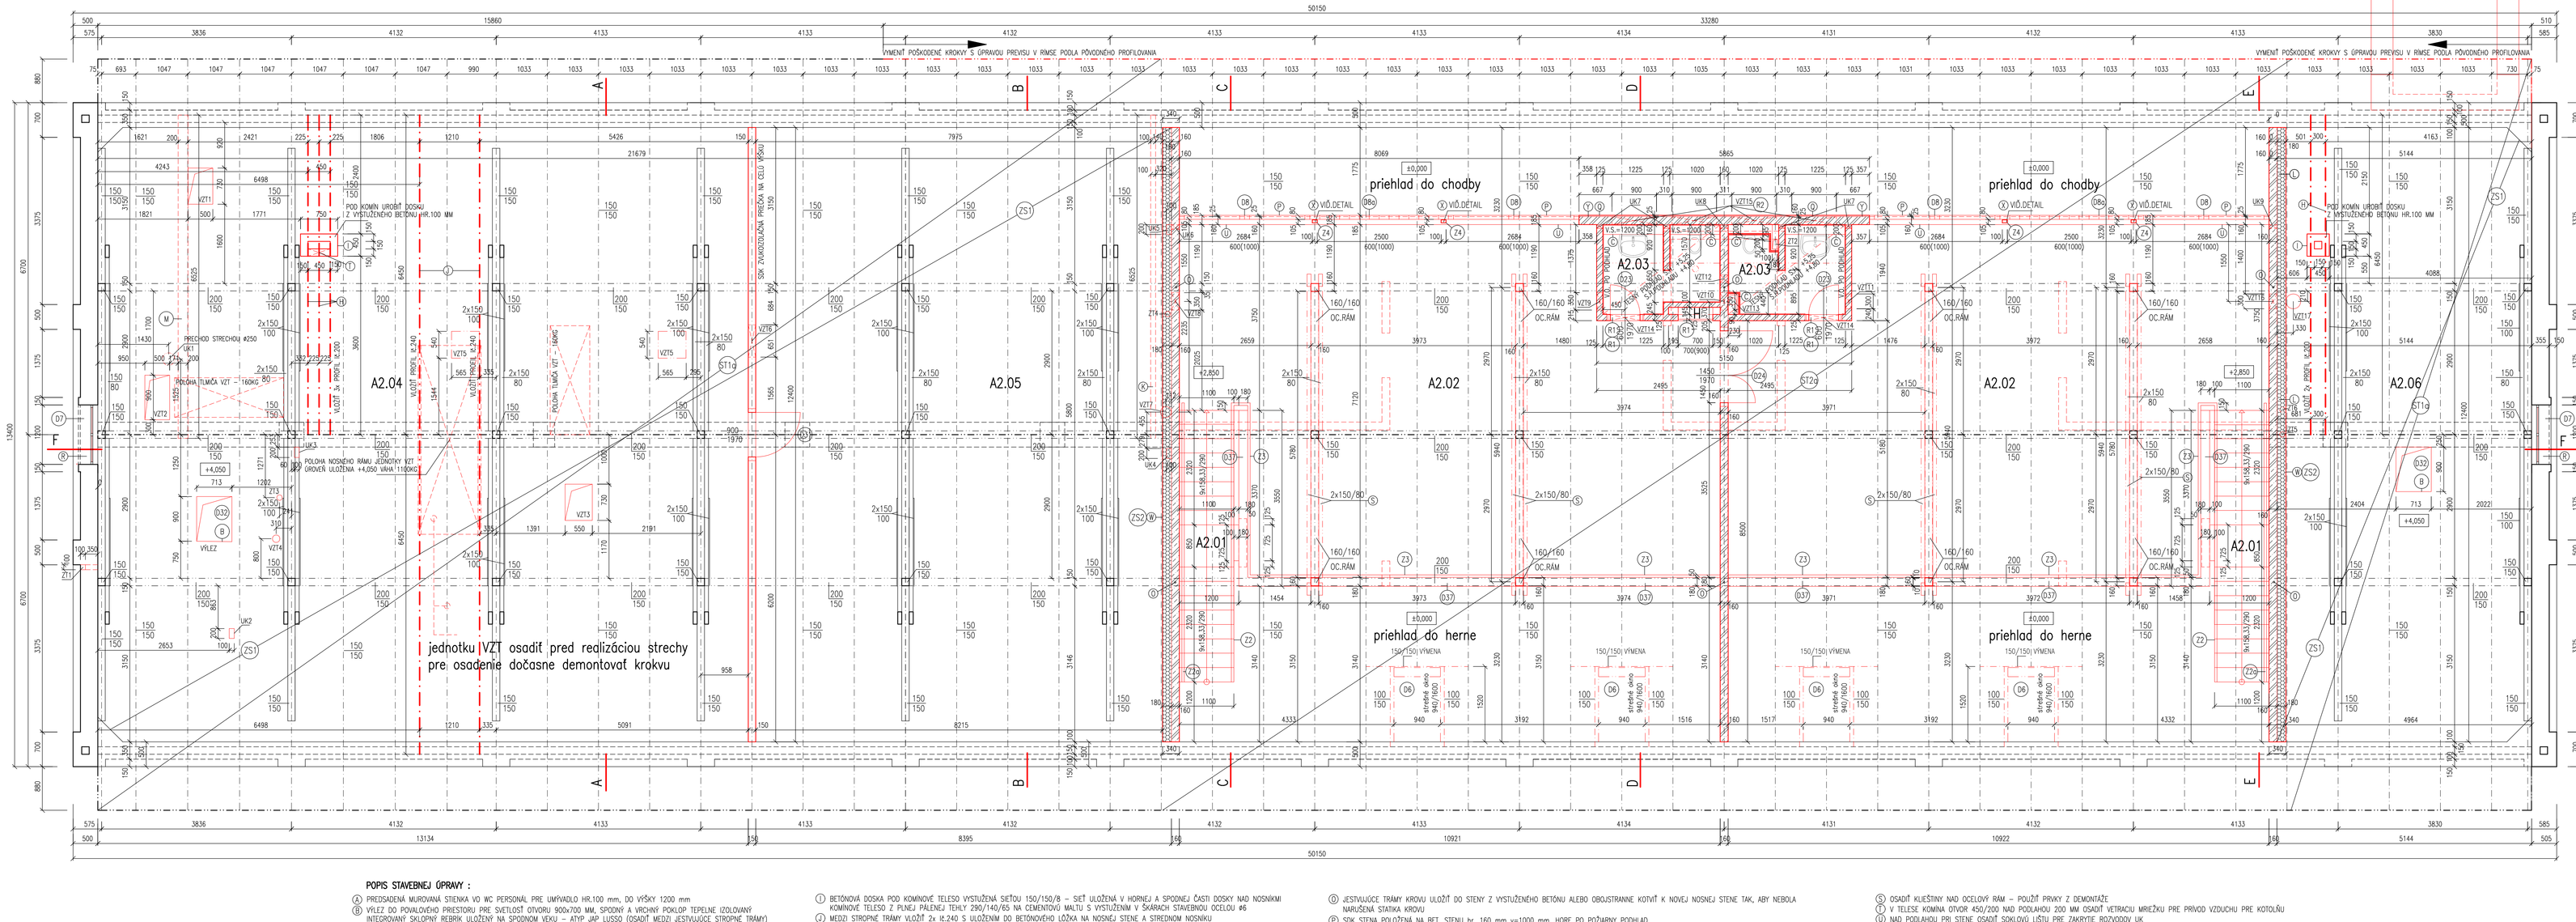

POPIS STAVEBNEJ ÚPRAVY :

Ⓐ PREDSADENÁ MUROVANÁ STIENKA VO WC PERSONÁL PRE UMÝVADLO HR.100 mm, DO VÝŠKY 1200 mm
Ⓑ VÝLEZ DO POVALOVÉHO PRIESTORU PRE ŠVETĽOSŤ OTVORU 600x700 MM, SPOJENÝ A VRCHNÝ POKLOP TEPELNE IZOLOVANÍ INTEGROVANÝ SKLOPNÝ REBRÍK LUCSO TYP VEL. 1 SO SPOJOVOU VÝKU – ATYP JAP LUSSO (OSADIŤ MEDZI JESTVUJÚCE STROPNÉ TRÁMY)
Ⓒ SDK PREDSADENÉ STENY A ZÁKRYTY ZT, VZT – DOSKY 2x RBI NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII
Ⓓ BETÓNOVÁ DOSKA POD KOMÍNOVÉ TELESO VYSTUŽENÁ SIEŤOU 150/150/8 – SIEŤ ULOŽENÁ V HORNEJ A SPODNEJ ČASTI DOSKY NAD NOSNÍKMI KOMÍNOVÉ TELESO Z PLNEJ PÁLENEJ TEHLY 290/140/65 NA CEMENTOVÚ MALTU S VYSTUŽENÍM V ŠÁROCH STAVEBNOU OCELOU #6
Ⓔ MEDZI STROPNÉ TRÁMY VLOŽIŤ 2x (L240 S ULOŽENÍM DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA NA NOSNÍK STENE A STREDNOM NOSNÍKU PRE ZASTENIE STABILITY PRIEVARIŠŤ PRIEČNE PREVISOVÚ OCELOU MN. 5x50/5 – HORNÁ GRÚNEŇ NOSNÍKOV +4,050
Ⓕ V MESTE OTVORU V STROPE PRE VZT1 VYREZAŤ V TRÁME ČASŤ PRIEREZU A TRÁM OSTRÁNIŤ ALEBO SPEVNIŤ PRILOŽENÍM NOVÉHO DREVENÉHO TRÁMU 120/240 V CELEJ DĽŽKE SPOJIŤ S JESTVUJÚCIM TRÁMOM SVORNÍKMI #16 PO 500 MM – ALTERNATÍVNE TRÁM POSUNÚŤ RESPEKTÍVE VYMENIŤ ZA NOVÝ – ZACHOVAŤ "ALIAS" JESTVUJÚCEHO TRÁMU V RÁMOVEJ POĽOVNE NA OBVODOVÚ STENE.
Ⓖ JESTVUJÚCE DREVENÉ TRÁM V STROPE OSTRÁNIŤ – ZACHOVAŤ "ALIAS" JESTVUJÚCEHO TRÁMU V RÁMOVEJ POĽOVNE NA OBVODOVÚ STENE PRI BETÓNOVÚ STENE OSADIŤ NOVÝ DREVENÝ TRÁM 180/240 – TRÁM PO DĽŽKE PRIKOTVIŤ K BETÓNOVÉJ STENE OCELOVÝMI SVORNÍKMI #16 PO 1500 MM.
Ⓗ V MESTE OTVORU V STROPE PRE VZT1 VYREZAŤ V TRÁME ČASŤ PRIEREZU A TRÁM OSTRÁNIŤ ALEBO SPEVNIŤ PRILOŽENÍM NOVÉHO DREVENÉHO TRÁMU 200/240 – PRI POHĽADNEJ AJ POVODNÉHO TRÁMU TENTO PO CELEJ DĽŽKE SPOJIŤ S NOVÝM TRÁMOM SVORNÍKMI #16 PO 500 MM PRI ODSTRÁNIŤ PÔVODNÉHO TRÁMU ZACHOVAŤ "ALIAS" JESTVUJÚCEHO TRÁMU V RÁMOVEJ POĽOVNE NA OBVODOVEJ STENE.
Ⓘ JESTVUJÚCI PREKLAD RESPEKTÍVE OCELOVÉ PROFILY V PREKLADU 4x (L180 PODOPRIEŤ PRED MONTÁŽOU STENY Z JESTVUJÚCEHO BETÓNU A SKRÝŤ TAK, ABY SA DALI ULOŽIŤ NA NOVÚ NOSNÚ STENU
Ⓙ JESTVUJÚCE TRÁMY KROVU ULOŽIŤ DO STENY Z VYSTUŽENÉHO BETÓNU ALEBO OBOJSTRANNE KOTVIŤ K NOVEJ NOSNEJ STENE TAK, ABY NEBOLA NARUŠENÁ STATIKA KROVU
Ⓚ SDK STENA POLOŽENÁ NA BET. STENU hr. 160 mm v=1000 mm, HORE PO POŽIARNY PODHĽAD PRIEČKA DVOJITO OPLÁŠŤENÁ hr. 185 mm, KONŠIA DVOJITÁ PODKONŠTRUKCIA CW 50, 3.41.01 – OPLÁŠŤENIE DOSKY 2x RB 12,5 OBOJSTRANNE OPLÁŠŤENIE OD CHODBY PREBEHNÚŤ AJ PRED BETÓNOVÚ STENU (NALEPIŤ A TRVALO FIXOVAŤ), STUKY CW UMIESTNIŤ NA OKRAJ SIEŤE MINERÁLNA IZOLÁCIA HR. 50+50 mm, VÝZUŠNÍCH NEPREKÁŽDOŠTÍ min. Rw=47dB
Ⓛ MUROVANÁ A BETÓNOVÁ STENA Z CHODBOVEJ STRANY OBLOŽENÁ LEPENÍM SDK v HRÚBKE 2x RB 12,5 MM – NALEPIŤ A PRIKOTVIŤ
Ⓜ KRUHOVÉ OKNO ZREKONŠTAŤ – VÝOČISTIŤ OCELOVÝ RÁM, OBNOVIŤ NÁTER A ZASKLIŤ JEDNOOCHODNÝM ČIRM SKLOM HR. 4-6 MM. OBNOVIŤ OMETKU KRUHOVÉHO OSTENA A OSTENE V SPOJENOM POLKRUHU OPRAVIŤ HYDROFOBNÝM TRANSPARENTNÝM NÁTEROM PRE ZNÍŽENIE NASIAKNUTOSTI OMETKY
Ⓝ OSADIŤ KLEŠTINY NAD OCELOVÝ RÁM – POLOŽIŤ PRVKY Z DEMONTÁŽE
Ⓞ V TELESE KOMÍNA OTVOR 450/200 NAD POĽAHOU 200 MM OSADIŤ VETRACIU MRIEŽKU PRE PRÍVOD VZDUCHU PRE KOTOĽŇU
Ⓟ NAD POĽAHOU PRE STENE OSADIŤ SÚHLASNÚ LÍŠTU PRE ZAKRÝTIE ROZVODOV UK
Ⓠ SDK PREDSADENÉ STENY A ZÁKRYTY ZT, UK – DOSKY 2x RBI NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII OSADIŤ PO MONTÁŽI ROZVODOV ZTI A UK
Ⓡ KONZÓLA VYKUROVACÍ SYSTÉM Z PRÍVODU VÝKURU (NALEPIŤ A TRVALO FIXOVAŤ), STUKY CW UMIESTNIŤ NA OKRAJ SIEŤE VYPÍNÁ VÝSTUHA A VRCHNÁ OMETKA (FARBA BELA)
Ⓢ OPRAVA PRESKLENÉHO PASU NA 1.NP A 2.NP – REALIZÁCIA PODĽA VÝKRESU DETAILOV – VČ.9
Ⓣ PREČISTIŤ MUROVÝ HR. 150 MM VYMURÓVAŤ Z ROVNÉ S HÁKMI ZO STRAHY CHODBY
Ⓤ SDK ZÁKRYT ROZVODU VZT POD STROPOM – DOSKY 1x RBI NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII OSADIŤ PO MONTÁŽI ROZVODOV VZT

POPIS STAVEBNEJ ÚPRAVY :

Ⓐ PREDSADENÁ MUROVANÁ STIENKA VO WC PERSONÁL PRE UMÝVADLO HR.100 mm, DO VÝŠKY 1200 mm
Ⓑ VÝLEZ DO POVALOVÉHO PRIESTORU PRE ŠVETĽOSŤ OTVORU 600x700 MM, SPOJENÝ A VRCHNÝ POKLOP TEPELNE IZOLOVANÍ INTEGROVANÝ SKLOPNÝ REBRÍK LUCSO TYP VEL. 1 SO SPOJOVOU VÝKU – ATYP JAP LUSSO (OSADIŤ MEDZI JESTVUJÚCE STROPNÉ TRÁMY)
Ⓒ SDK PREDSADENÉ STENY A ZÁKRYTY ZT, VZT – DOSKY 2x RBI NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII
Ⓓ SPRÍCHODNÍ VAŇOČKU OSADIŤ NOVÉ DO PRÍSTUPU – VÝKOD S RUČNOU SPÍNOČKOU
Ⓔ PRI VÝSKANOM A PRI ZBERNOM OKNE OSADIŤ POĽICU NA KONZÓLACH V STENE ŠÍRKA 400/450 MM
Ⓕ JESTVUJÚCE VONKAJŠIE SCHODY UPRAVIŤ – ODSTRÁNIŤ NESOĽRÁNE POVRCHOVÉ ÚPRAVKY, POSKLAD ODSTRÁNIŤ NAPRENTROVAŤ A VYRONAŤ, OBNOVIŤ POŠKODENÚ ÚPRAVU ŠÍRKU SCHODISKA PALÍNOU (CEMENTOVÚ) OMETKOU, SCHODISKOVÉ STUPNE OBLOŽIŤ DREVENOU WACOUDOUNOU DUŽBOU S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU (R10) ULOŽENOU DO LEPIACEHO TMELU
Ⓖ ZKAPROVÝ CHODNÍK ZREALIZOVAŤ Z TVAROVÉK PREAMC – DĺŽKA 500/500/50 Z VNÚTRAJŠÍHO BETÓNU NA STRIKOVÉ LÔŽKO A LEMOVANÉ ZÁHRADNÍM OBRUBÍKOM 1000/250/50 OSADENÝM DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA
Ⓗ MEDZI STROPNÉ TRÁMY VLOŽIŤ 2x (L240 S ULOŽENÍM DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA NA NOSNÚ STENE A STREDNOM NOSNÍKU PRE ZASTENIE STABILITY PRIEVARIŠŤ PRIEČNE PREVISOVÚ OCELOU MN. 5x50/5 – NA NOSNÍK V MESTE KOMÍNOVÉHO TELESA OSIBIŤ DOSKU Z VYSTUŽENÉHO BETÓNU – ZALIAŤ AJ NOSNÍKY Z PROFILOV IC200
Ⓘ BETÓNOVÁ DOSKA POD KOMÍNOVÉ TELESO VYSTUŽENÁ SIEŤOU 150/150/8 – SIEŤ ULOŽENÁ V HORNEJ A SPODNEJ ČASTI DOSKY NAD NOSNÍKMI KOMÍNOVÉ TELESO Z PLNEJ PÁLENEJ TEHLY 290/140/65 NA CEMENTOVÚ MALTU S VYSTUŽENÍM V ŠÁROCH STAVEBNOU OCELOU #6
Ⓙ MEDZI STROPNÉ TRÁMY VLOŽIŤ 2x (L240 S ULOŽENÍM DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA NA NOSNÍK STENE A STREDNOM NOSNÍKU PRE ZASTENIE STABILITY PRIEVARIŠŤ PRIEČNE PREVISOVÚ OCELOU MN. 5x50/5 – HORNÁ GRÚNEŇ NOSNÍKOV +4,050
Ⓚ V MESTE OTVORU V STROPE PRE VZT1 VYREZAŤ V TRÁME ČASŤ PRIEREZU A TRÁM OSTRÁNIŤ ALEBO SPEVNIŤ PRILOŽENÍM NOVÉHO DREVENÉHO TRÁMU 120/240 V CELEJ DĽŽKE SPOJIŤ S JESTVUJÚCIM TRÁMOM SVORNÍKMI #16 PO 500 MM – ALTERNATÍVNE TRÁM POSUNÚŤ RESPEKTÍVE VYMENIŤ ZA NOVÝ – ZACHOVAŤ "ALIAS" JESTVUJÚCEHO TRÁMU V RÁMOVEJ POĽOVNE NA OBVODOVÚ STENE.
Ⓛ JESTVUJÚCE DREVENÉ TRÁM V STROPE OSTRÁNIŤ – ZACHOVAŤ "ALIAS" JESTVUJÚCEHO TRÁMU V RÁMOVEJ POĽOVNE NA OBVODOVÚ STENE PRI BETÓNOVÚ STENE OSADIŤ NOVÝ DREVENÝ TRÁM 180/240 – TRÁM PO DĽŽKE PRIKOTVIŤ K BETÓNOVÉJ STENE OCELOVÝMI SVORNÍKMI #16 PO 1500 MM.
Ⓜ JESTVUJÚCI PREKLAD RESPEKTÍVE OCELOVÉ PROFILY V PREKLADU 4x (L180 PODOPRIEŤ PRED MONTÁŽOU STENY Z JESTVUJÚCEHO BETÓNU A SKRÝŤ TAK, ABY SA DALI ULOŽIŤ NA NOVÚ NOSNÚ STENU
Ⓝ JESTVUJÚCE TRÁMY KROVU ULOŽIŤ DO STENY Z VYSTUŽENÉHO BETÓNU ALEBO OBOJSTRANNE KOTVIŤ K NOVEJ NOSNEJ STENE TAK, ABY NEBOLA NARUŠENÁ STATIKA KROVU
Ⓞ SDK STENA POLOŽENÁ NA BET. STENU hr. 160 mm v=1000 mm, HORE PO POŽIARNY PODHĽAD PRIEČKA DVOJITO OPLÁŠŤENÁ hr. 185 mm, KONŠIA DVOJITÁ PODKONŠTRUKCIA CW 50, 3.41.01 – OPLÁŠŤENIE DOSKY 2x RB 12,5 OBOJSTRANNE OPLÁŠŤENIE OD CHODBY PREBEHNÚŤ AJ PRED BETÓNOVÚ STENU (NALEPIŤ A TRVALO FIXOVAŤ), STUKY CW UMIESTNIŤ NA OKRAJ SIEŤE MINERÁLNA IZOLÁCIA HR. 50+50 mm, VÝZUŠNÍCH NEPREKÁŽDOŠTÍ min. Rw=47dB
Ⓟ MUROVANÁ A BETÓNOVÁ STENA Z CHODBOVEJ STRANY OBLOŽENÁ LEPENÍM SDK v HRÚBKE 2x RB 12,5 MM – NALEPIŤ A PRIKOTVIŤ
Ⓡ KRUHOVÉ OKNO ZREKONŠTAŤ – VÝOČISTIŤ OCELOVÝ RÁM, OBNOVIŤ NÁTER A ZASKLIŤ JEDNOOCHODNÝM ČIRM SKLOM HR. 4-6 MM. OBNOVIŤ OMETKU KRUHOVÉHO OSTENA A OSTENE V SPOJENOM POLKRUHU OPRAVIŤ HYDROFOBNÝM TRANSPARENTNÝM NÁTEROM PRE ZNÍŽENIE NASIAKNUTOSTI OMETKY
Ⓢ OSADIŤ KLEŠTINY NAD OCELOVÝ RÁM – POLOŽIŤ PRVKY Z DEMONTÁŽE
Ⓣ V TELESE KOMÍNA OTVOR 450/200 NAD POĽAHOU 200 MM OSADIŤ VETRACIU MRIEŽKU PRE PRÍVOD VZDUCHU PRE KOTOĽŇU
Ⓤ NAD POĽAHOU PRE STENE OSADIŤ SÚHLASNÚ LÍŠTU PRE ZAKRÝTIE ROZVODOV UK
Ⓥ SDK PREDSADENÉ STENY A ZÁKRYTY ZT, UK – DOSKY 2x RBI NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII OSADIŤ PO MONTÁŽI ROZVODOV ZTI A UK
Ⓦ KONZÓLA VYKUROVACÍ SYSTÉM Z PRÍVODU VÝKURU (NALEPIŤ A TRVALO FIXOVAŤ), STUKY CW UMIESTNIŤ NA OKRAJ SIEŤE VYPÍNÁ VÝSTUHA A VRCHNÁ OMETKA (FARBA BELA)
Ⓧ OPRAVA PRESKLENÉHO PASU NA 1.NP A 2.NP – REALIZÁCIA PODĽA VÝKRESU DETAILOV – VČ.9
Ⓨ PREČISTIŤ MUROVÝ HR. 150 MM VYMURÓVAŤ Z ROVNÉ S HÁKMI ZO STRAHY CHODBY
Ⓩ SDK ZÁKRYT ROZVODU VZT POD STROPOM – DOSKY 1x RBI NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII OSADIŤ PO MONTÁŽI ROZVODOV VZT

ZARADENIE KUCHYNE:

POL.	NÁZOV A POPIS ZAR.	ROZMER	V/HZ/Šzm	EL. PRIK.	PRÍVOD VÝDV	ODPAD VÝDV
1	ELEKTRICKÝ SPORÁK 4-PLATŇOVÝ S RÚROU TYP CFQ-CS, VRCHN PLATNÍ 6#4kW+15,5kW, NEREZ	1200X600X900	400/2/N/PE	26,8kW		
2	ELEKTRICKÝ VARNÝ KOTOL, SOLITERIO, NERM OHREV, DUPLIKÁTOR, PRÍVOD A ODV. VPREDU, NEREZ	800X700X900	400/2/N/PE	9kW	5V-1V 1/2"	POD., VPUST
3	KOMBINOVANÝ FEZ 101 SB TL REGULÁCIOU TEPLOTY 50÷300°C, NEREZ, S PODSUVKOU	900X900X1900	400/2/N/PE	11,5kW	5V 1/2"	POD., VPUST
4	ROBOT UNIVERZÁLNY RM 800 TROJFÁZKOVÝ, PRÍSLUŠENSTVO v STÓL, NEREZ 700X700X900	3004X600X1300	230/1/N/PE	0,2kW		
5	ROBOT UNIVERZÁLNY RM 800 TRIFÁZKOVÝ,PRÍSLUŠENSTVO, PRÍSLUŠENSTVO W,MRAZIČOV	1204X600X1300	400/3/N/PE	2,2kW		
6	PRACOVNÁ DOSKA, NEREZ, 1500MM ZÁSTENA S MAYONÉZOU POLICOU, NEREZ	1800X600X900				
6a	PRACOVNÁ DOSKA, NEREZ, 1500MM ZÁSTENA S MAYONÉZOU STENE	1500X600X900				
7	PRACOVNÁ STÓL S DREZOM A SPODNOU POLICOU, NEREZ	1100X700X900	5V-1V 1/2"	250 00 50		
8	CHLADIACA SKRIŇA, 150LITROV, PLNÉ DVERE	550X610X850	230/1/N/PE	0,3kW		
9	MRAZIARSKY KLIEť, DREVO WASH	700X700X850				
10	SKLADNÍK STOĽOVÝ KRÁT, OCEĽ	1300X1000X900	230/1/N/PE	0,55kW		
11	PRACOVNÝ STÓL S DREZOM A SPODNOU POLICOU, NEREZ	1600X700X900	5V-1V 1/2"	250 00 50		
12	PRACOVNÝ STÓL S DREZOM, NEREZ	1500X700X900				
13	ZMRAZOVACIA SKRIŇA, 150LITROV, PLNÉ DVERE	550X610X850	230/1/N/PE	0,3kW		
14	VÝLOHA S VRACOVÝM SLUPOM, NEREZ	1500X700X900	5V-1V 1/2"	250 00 50		
15	UMÝVACÍ DREZ JEDNODIELNY, NEREZ	700X700X900	5V-1V 1/2"	250 00 50		
16	UMÝVACÍ DREZ JEDNODIELNY, NEREZ	1600X700X900				
17	UMÝVACÍ DREZ JEDNODIELNY, NEREZ	1500X700X900				
18	REGÁL SKLADOVÝ, NEREZ	1800X600X1700				
19	UMÝVACÍ DREZ JEDNODIELNY, NEREZ	1500X700X900				
20	PRACOVNÁ DOSKA, NEREZ, 1500MM ZÁSTENA S POLICOU, NEREZ	1500X600X900				
21	VÝLOHA S VRACOVÝM SLUPOM, NEREZ	1500X700X900	5V-1V 1/2"	250 00 50		
22	UMÝVACÍ DREZ JEDNODIELNY, NEREZ	1500X700X900	5V-1V 1/2"	250 00 50		
23	VÝSUVNÝ STÓL Z UMÝVACÍM RIADU, NEREZ	1800X600X900				
24	PRACOVNÝ STÓL, NEREZ	1200X600X900				
25	WARÓNSKA RÚRA, ZB.LITROV, FYN. STUPŇOV ZSOB=800K, MATÉNNE ÚSILI S-1200MM, WONÁCTRON, NEREZ	1500X450X395	230/1/N/PE	1,5kW		
26	PRACOVNÝ STÓL SO SPODNOU POLICOU, NEREZ	1300X700X900				
27	VÝSUVNÝ STOĽNÍK HOZÓN, KARÓNCHA ZASOB 1/1, SPODNÁ POLICA, NEREZ,	1350X680X900	230/1/N/PE	2,5kW		
28	DVUÚROVŇOVÁ SKRIŇA, DELIVE 400LIT, EL. ELEMOTOR S 50C-TEPLOMERIA, AUTODEMONTÁNEME, PL. DVERE	760X720X1750	230/1/N/PE	0,31kW		
29	PRACOVNÝ STÓL S DREZOM A SPODNOU POLICOU, NEREZ	1500X700X900	5V-1V 1/2"	250 00 50		
30	PRACOVNÝ STÓL SO SPODNOU POLICOU, NEREZ	1200X700X900				
31	PRESTAVNÝ REGÁL SKLADOVÝ, PRESEDENIE 90MM/ÚČAR	2000X400X1980				
32	PRESTAVNÝ REGÁL SKLADOVÝ, PRESEDENIE 90MM/ÚČAR	2000X400X1980				
33	PRESTAVNÝ REGÁL SKLADOVÝ, PRESEDENIE 90MM/ÚČAR	2000X400X1980				
34	PRESTAVNÝ REGÁL SKLADOVÝ, PRESEDENIE 90MM/ÚČAR	2000X400X1980				

KERAMICKÉ PREDPÍSANÉ PREKLADY KPP 120/65 MM NAD OTVORMI V PREČIKACH :

1.NP – PREZEME

R1	DL. 1000 mm, Š. 1x120 mm	– 3 ks NAD DVERE 600/1970	
R2	DL. 1000 mm, Š. 1x120 mm	– 4 ks NAD HYDRANT 700/700	
R3	DL. 1250 mm, Š. 1x120 mm	– 4 ks NAD DVERE 700/1970	
R5	DL. 1500 mm, Š. 1x120 mm	– 16 ks NAD DVERE 800 –900/1970	

2.NP – GALÉRIA

R1	DL. 1000 mm, Š. 1x120 mm	– 4 ks NAD DVERE 600/1970	
R2	DL. 1000 mm, Š. 1x120 mm	– 4 ks NAD HYDRANT 700/700	
R3	DL. 1250 mm, Š. 1x120 mm	– 4 ks NAD OTVORY VZT 900	

KERAMICKÉ PREDPÍSANÉ PREKLADY KP 23,8 MM NAD OTVORMI V PREČIKACH :

1.NP – PREZEME

R4	DL. 2500 mm, Š. 23,8 mm (ZDVOJENÉ)	– 4 ks NAD OKENNÉ OTVORY 1600 A 2100	

STAVEBNÁ ÚPRAVA DVERNÝCH OTVOROV DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE :

– STAVEBNÝ OTVOR PRE DVERE 600/1970 AZ 700/2000
– STAVEBNÝ OTVOR PRE DVERE 800/1970 AZ 900/2100
– STAVEBNÝ OTVOR PRE DVERE 800/1970 AZ 900/2100
– STAVEBNÝ OTVOR PRE DVERE 900/1970 AZ 1000/2100

LEGENDA MESTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZOV MESTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STENA	STROP	POZNÁMKA
A2.01	CHODBA	20,10	POVALKOVÁ PODLAH.	P3	OMETKA	OMETKA A PODHĽAD SDK
A2.02	ŠATŇA PERSONÁLU	13,90	POVALKOVÁ PODLAH.	P3	OMETKA	OMETKA A PODHĽAD SDK
A2.03	HYGIENA PERSONÁL	9,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	OBKLAD A OMETKA	OMETKA A PODHĽAD SDK
A2.04	DENNÁ MIESTNOSŤ PERSONÁL	16,35	POVALKOVÁ PODLAH.	P3	OMETKA	OMETKA A PODHĽAD SDK
A2.05	CHODBA 1.NP	64,85	POVALKOVÁ PODLAH.	P1	OMETKA	SDK NA ŠÍNKOM STROPE
A2.06	HYGIENICKÉ JADRO DETI	2x11,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	OBKLAD	OBKLAD STEN PO STROP OBKLAD SDK VÝŠ PRE SYR.
A2.07	CHODBA	1,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	OBKLAD	OBKLAD STEN PO STROP
A2.08	UPRATOVNE	3,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	OBKLAD	OMETKA A PODHĽAD
A2.09	WC PERSONÁL	2,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	OBKLAD	OBKLAD STEN PO PODHĽAD
A2.10	HERŇA	2x84,85	POVALKOVÁ PODLAH.	P3	OMETKA	OMETKA
A2.11	ZÁZEMIE	132,50	POVALKOVÁ PODLAH.	P3	OMETKA A OBKLAD	OMETKA A PODHĽAD
A2.12	VYDAJŇA STRAVY	12,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2A	OBKLAD A OMETKA	OMETKA A PODHĽAD
A2.13	UMÝVÁREŇ BIELEHO RIADU	5,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2A	OBKLAD A OMETKA	OMETKA A PODHĽAD
A2.14	KUCHYŇA – VARNÁ	27,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2A	OBKLAD A OMETKA	OMETKA A PODHĽAD
A2.15	UMÝVÁREŇ ČIERNEHO RIADU	5,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2A	OBKLAD A OMETKA	OMETKA A PODHĽAD
A2.16	MANIPULAČNÁ CHODBA	25,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	OMETKA	OMETKA A PODHĽAD
A2.17	CHLADIČKY	3,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2A	OBKLAD A OMETKA	OMETKA A PODHĽAD
A2.18	SKLAD ZELENINY A ZEMIAKOV	7,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2A	OBKLAD A OMETKA	OMETKA A PODHĽAD
A2.19	HRUBÁ PRÍPRAVA ZELENINY	5,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2A	OBKLAD A OMETKA	OMETKA A PODHĽAD
A2.20	SUŠIČ SKLAD POTRAVÍN	6,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2A	OMETKA	OMETKA A PODHĽAD
A2.21	KANCELÁRIA VEDÚCEHO	5,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	OMETKA	OMETKA A PODHĽAD
A2.22	UPRATOVNE	2,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	OBKLAD A OMETKA	SDKLIŠ 100, UMÝV. NÁTER
A2.23	ŠATŇA PRACOVNÍKOV KUCHYNE	9,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	OMETKA	OBKLAD STEN DO V=2100
A2.24	HYGIENICKÉ MIESTNOSŤ	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	OBKLAD A OMETKA	OBKLAD STEN DO V=2100
A2.25	WC PERSONÁLU KUCHYNE	1,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	OBKLAD A OMETKA	OBKLAD STEN DO V=2100
A2.26	EXTERIÉROVÁ TERASA	19,50	DREV. TERAS. DOSKY	PB		
A2.27	VCHOD ZAMESTNÁNCOV	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	P9		MRAZIVOOOL DLAŽBA-R10
A2.28	VCHOD PRACOVNÍKOV KUCHYNE	5,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	P9		MRAZIVOOOL DLAŽBA-R10

POZNÁMKA :

BÚRACIE PRÁCE VÚ SAMOSTATNÁ ČASŤ DOKUMENTÁCIE ED.1, ED.2, ED.1. NA ZÁPADNEJ FASÁDE SA ZREALIZUJÚ OKENNÉ OTVORY V KRAJNEJ PRÍVEJI A LAVEJ POĽOVE IBA AK SA PRI BÚRACÍCH PRÁCACH OVERÍ A PREUKÁŽE, ŽE V TÝCHTO POĽOVÁCH BOLI PÔVODNE OKENNÉ OTVORY (OKENNÉ VÝPLNE). AK SA PREUKÁŽE, ŽE TO BOLI IBA TZV. SLEPÉ OKENNÉ NIŠY OBNOVIŤ SA TÝCHTO STAV A NEBUDE SA REALIZOVAŤ OTVOR SPOJENÝ OMUROVKY OTVOROV V OBVODOVÝCH STENÁCH UROBIŤ Z PLNEJ PÁLENEJ TEHLY. PRE OKENNÉ OTVORY V JESTVUJÚCEJ OBVODOVEJ STENE SÚ POĽOHOVO URČUJÚCE NADOKENNÉ KLENBY – PORUŠENÉ KLENBY OPRAVIŤ. ROZMEROVÁ V TVAROVOJ OPRAVU OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV V OBVODOVÝCH STENÁCH UROBIŤ PODĽA NÁVRHU TVARU – VÚ SAMOSTATNÝ VÝKRES. VÝPLNE OTVOROV, KLAMPIARSKE, ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY A SKLADBY PODLÁH A STRECH SÚ UVEDENÉ V SAMOSTATNÝCH PRÍLOHÁCH. POPIS RESTAURÁTORSKÝCH OPRAV JE UVEDENÝ V TECHNICKEJ SPRÁVE. MUROVÝ NENOSNÉ VÝŠKY 175 MEDZI MESTNOSŤAMI A1.5, A1.6, A1.10 ZREALIZOVAŤ ZO ZVUKOIZOLAČNÝCH TEHÁL POROTHERM 17,5. KOMÍNOVÉ MUROVÝ Z PLNEJ PÁLENEJ TEHLY 290/140/65 NA CEMENTOVÚ MALTU – V POVALKOVOM PRIESTORE OMETNUŤ, NAD STRECHOU Z SYSTÉME REŽNEHO MURIVA – HLAVICA Z TEHÁL ZALIATÝCH V BETÓNE, PREČISTIŤ MURIVÁ MUROVNÉ PO STROP Z TEHÁL POROTHERM 24 P+D, 14 P+D, 11,5 P+D, 8 P+D V STYKU SO STROPOM ZAKLINOVAŤ. POĽAHA KRÓNEV V POHĽADOVOM PRIESTOROCH NEBOLA JEDNOZNÚTO OVEROVANÁ A PRETO MÔŽU BYŤ ISTÉ VÝZDUŽNOSTI V DOCHÝLKE PODĽA ZÁKRESU. VŠETKY DREVENÉ PRVKY KROVU A STROPU OŠETRIŤ NÁTEROM PROTI HNILOBNÝM BAKTÉRIÁM A ŠKODOCOM. POHĽADOVO PRIZNANÉ NOSNÉ PRVKY KROVU V TEÓNICKOM A POVALOVOM PRIESTORE UPRAVIŤ NÁTEROM PRE POŽIARNU ODOLNOSŤ 30 MINÚT – FLAMOR ALEBO FLAMGARD TRANSPARENT. VŠETKY OCEĽOVÉ NOSNÉ PRVKY POHĽADOVO PRIZNÁVANÉ V INTERIÉRI A ZABUDOVANÉ V DREVENOM STROPE UPRAVIŤ NÁTEROM PRE 30 MINÚTOVÚ POŽIARNU ODOLNOSŤ – P-PROFESTOP STEEL. VÝLEZY DO POVALOVÉHO PRIESTORU PRE ŠVETĽOSŤ 700/900 REALIZOVAŤ ZO SKLAPACÍM REBRÍKOM PRE ŠVETĽO VÝŠKU 2900 MM – DOPORUČENÝ VÝROBCA JAP, TYP LUSSO. KRUHOVÉ OKNÁ V POVALOVOM PRIESTORE ZREPASOVAŤ Z OSADENÍM JEDNOOCHODNÉHO ZASKLENIA. KONŠTRUKCIU V KRUHOVÝ KONŠTRUKCIU PRE STREŠNÉ OKNÁ UPRAVIŤ PODĽA POŽIADAVIEK VÝROBCU ODDANÉHO TRHU OKENNÝCH VÝRUBOV. ODPORÚČANÝ TYP VELUX. DREVENÉ KYVNÉ STREŠNÉ OKNO CDS 000/M07/SU PROTI UV ŽIARENIU S PREKRÝTIM LAKOVANÝM HLINÍKOM VO FARBE NCS S7500. FAREBNOSŤ VONKAJŠÍCH POVRCHOV VÚ. VÝKRES POHĽADOV. MATERIÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA A FAREBNOSŤ POROVOVÝCH OPRAV PODĽAHL STIEN A STROPOV JE VYZNAČENÁ A POPISANÁ VO VÝKRESE Č.10. NA OTVÁRANIE ČASTI OKIEN V PRESTOROCH KUCHYNE (A1.13, A1.15, A1.18, A1.19) OSADIŤ SIEŤKY PROTI HMYZU. KONŠTRUKCIU ZÁRUBAMI NA SCHODISKU A NA GALÉRII VÚ. DETAILY VO VÝKRESE Č.14 – POĽOVKY Z2 A Z3.

LEGENDA MATERIÁLOV :

- MUROVÍ PÔVODNÉ TEHLA PLNÁ PÁLENÁ
- MUROVÍ A KONŠTRÁKCIE NOVÉ
- MUROVÍ NOVÉ NENOSNÉ LAHVY VYSTUŽOVÉ BETÓN, TRIEDA BETÓNU A OCEĽ PODĽA STATIKY
- MUROVÍ NOVÉ TEHLA PLNÁ PÁLENÁ
- MUROVÍ NOVÉ NENOSNÉ PRECIŤOVÉ KERAMICKÉ TEHLY POROTHERM 8,5, 11,5 PROTI PB A 17,5 PROTI P12
- ZATEPLENIE MINERÁLNOU VLNOU
- SDK PRIEČKA ZVUKOIZOLAČNÁ 150 MM
- SDK KRYCIA STENKA

PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD JE ORIENTÁ 166,40 M.N.M. ČO JE ORIENTÁ JESTVUJÚCEJ PODLAHY V OBJEKTE URČENÁ AKO ±0,000

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

±0,000 = 166,40

AUTOR NÁVRHU DOSTAVBY	ING. I. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JÁRABICA
HLAV. REŠTEL. ĽUDHY	ING. I. HOLEJŠOVSKÝ,