REZ F-F

jednotku VZT osadiť pred realizáciou strechy
pre osadenie dočasne demontovať krokvu
SDK ZVUKOIZOLAČNÁ PRIEČKA NA CELÚ VÝŠKU
OSADIŤ VZT JEDNOTKU
VLOŽIŤ I č.240
VLOŽIŤ I č.200
VZT-ODSÁVAČ
OC.RÁM
160/160
2x150
P1
P2
P2A
P3
P6
P7A
P9
ZS1
ZS2
ST1a
ST2a
Z2
Z2a
Z3
VZT1
VZT14
VZT17
VZT21
VZT23
+8,920
+8,765
+8,165
+8,105
+6,150
+4,050
+3,710
+3,650
+3,250
+2,980
+2,900
+2,0850
±0,000
-0,030
-0,100
-0,550
-1,135
-1,150
-1,650
10055
8823
9020
7789
1231

POZNÁMKA :

BÚRACIE PRÁCE VIĎ SAMOSTATNÁ ČASŤ DOKUMENTÁCIE E0.1, E0.2, E1.1. PRE OKENNÉ OTVORY V JESTVUJÚCEJ OBVODOVEJ STENE SÚ POLOHOVO URČUJÚCE NADOKENNÉ KLENBY – PORUŠENÉ KLENBY OPRAVIŤ. ROZMEROVÚ A TVAROVÚ OPRAVU OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV V OBVODOVÝCH STENÁCH UROBIŤ PODĽA NÁVRHU TVARU – VIĎ SAMOSTATNÝ VÝKRES. VÝPLNE OTVOROV, KLAMPIARSKE, ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY A SKLADBY PODLÁH A STRIECH SÚ UVEDENÉ V SAMOSTATNÝCH PRÍLOHÁCH. POPIS REŠTAURÁTORSKÝCH ÚPRAV JE UVEDENÝ V TECHNICKEJ SPRÁVE. MURIVO NENOSNÉ HRÚBKY 175 MEDZI MIESTNOSŤAMI A1.5, A1.6, A1.10 ZREALIZOVAŤ ZO ZVUKOIZOLAČNÝCH TEHÁL POROTHERM 17,5. KOMÍNOVÉ MURIVO Z PLNEJ PÁLENEJ TEHLY 290/140/65 NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU – V POVALOVOM PRIESTORE OMIETNUŤ, NAD STRECHOU V SYSTÉME REŽNÉHO MURIVA – HLAVICA Z TEHÁL ZALIATYCH V BETÓNE. PRIEČKOVÉ MURIVÁ MUROVANÉ PO STROP Z TEHÁL POROTHERM 24 P+D, 14 P+D, 11,5 P+D, 8 P+D. V STYKU SO STROPOM ZAKLINOVAŤ. POLOHA KROKIEV V POVALOVÝCH PRIESTOROCH NEBOLA JEDNOTLIVO OVEROVANÁ A PRETO MÔŽU BYŤ OSOVÉ VZDIALENOSTI V ODCHÝLKE PODĽA ZÁKRESU. VŠETKY DREVENÉ PRVKY KROVU A STROPU OŠETRIŤ NÁTEROM PROTI HNILOBNÝM BAKTÉRIÁM A ŠKODCOM. POHĽADOVO PRIZNANÉ PRVKY KROVU V TECHNICKOM A POVALOVOM PRIESTORE UPRAVIŤ NÁTEROM PRE POŽIARNU ODOLNOSŤ 30 MINÚT – FLAMOR ALEBO FLAMGARD TRANSPARENT. VŠETKY OCEĽOVÉ PRVKY POHĽADOVO PRIZNÁVANÉ V INTERIÉRI A ZABUDOVANÉ V DREVENOM STROPE UPRAVIŤ NÁTEROM PRE 30 MINÚTOVÚ POŽIARNU ODOLNOSŤ – PYROSTOP STEEL. POPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV PRE ODKAZOVÉ POLOŽKY A–Z JE UVEDENÝ VO VÝKRESE Č. 2. VÝLEZY DO POVALOVÉHO PRIESTORU PRE SVETLOSŤ 700/900 REALIZOVAŤ SO SKLÁPACÍM REBRÍKOM PRE SVETLÚ VÝŠKU 2900 MM – DOPORUČENÝ VÝROBCA JAP, TYP LUSSO. KRUHOVÉ OKNÁ V POVALOVOM PRIESTORE ZREPASOVAŤ S OSADENÍM JEDNODUCHÉHO ZASKLENIA. KONŠTRUKCIU V KROVNEJ KONŠTRUKCII PRE STREŠNÉ OKNÁ UPRAVIŤ PODĽA POŽIADAVIEK VÝROBCU DODANÉHO TYPU OKENNÝCH VÝPLNÍ – DOPORUČENÝ TYP VELUX, DREVENÉ KYVNÉ STREŠNÉ OKNO GGUS ODOLNOSŤOU PROTI UV ŽIARENIU S PREKRYTÍM LAKOVANÝM HLINÍKOM VO FARBE NCS S7500. FAREBNOSŤ VONKAJŠÍCH POVRCHOV VIĎ. VÝKRES POHĽADOV. NA OTVÁRAVÉ ČASTI OKIEN V PRIESTOROCH KUCHYNE (A1.13, A1.15, A1.18, A1.19) OSADIŤ SIEŤKY PROTI HMYZU. KONŠTRUKCIU ZÁBRADLIA NA SCHODISKU A NA GALÉRII VIĎ. VÝKRES DETAILOV Č.14 – POLOŽKY Z2 A Z3.

LEGENDA MATERIÁLOV :

☐	MURIVO PÔVODNÉ TEHLA PLNÁ PÁLENÁ
🟥	MURIVO A KONŠTRUKCIE NOVÉ
▨	MURIVO NOVÉ NOSNÉ LIATY VYSTUŽENÝ BETÓN, TRIEDA BETÓNU A OCEĽ PODĽA STATIKY
▨	MURIVO NOVÉ TEHLA PLNÁ PÁLENÁ
▨	MURIVO NOVÉ NENOSNÉ PRIEČKOVÉ KERAMICKÉ TEHLY POROTHERM 8,5, 11,5 PROFI P8 A 17,5 PROFI P12
▩	ZATEPLENIE MINERÁLNOU VLNOU
▭	SDK PRIEČKA ZVUKOIZOLAČNÁ 150 MM
▬	SDK KRYCIA STIENKA
▨	RASTLÝ TERÉN (ODVODENÝ PODĽA IGP)
▨	NÁSYPOVÝ TERÉN A UDUSANÉ ZEMNÉ ZÁSYPY

PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD JE ÚROVEŇ 166,40 M.N.M. ČO JE ÚROVEŇ JESTVUJÚCEJ PODLAHY V OBJEKTE URČENÁ AKO ±0,000

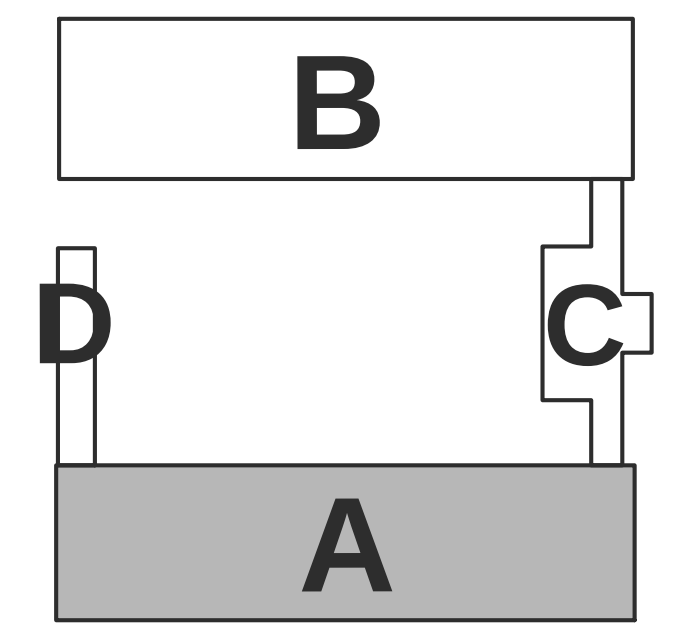

SADA

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

±0,000 =166,40

AUTOR NÁVRHU DOSTAVBY	ING. L. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JARABICA
HLAV. RIEŠITEĽ ÚLOHY	ING. L. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JARABICA
VYPRACOVAL	ING. ARCH. V. JARABICA
KRESLIL	ING. ARCH. V. JARABICA
INVESTOR – OBSTARÁVATEĽ	MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA Č. 60, 950 06 NITRA
NÁZOV	**MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE POD ZOBOROM NITRA** **PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU**
	S0.01 – STAVEBNÁ ČASŤ "A"
OBSAH	**REZ POZDĹŽNY F-F – NAVRHOVANÝ STAV**

HUMA '90
ŽUPNÉ NÁMESTIE 9
949 01 NITRA

STUPEŇ	PROJEKT PRE SP A R
DÁTUM	06/2016
FORMÁT	7xA4
ČASŤ	E1.2.1
STAV. OBJEKT	S0.01
PROFESIA	ARCH.
Č.PRÍL.: 5	MIERKA 1:50