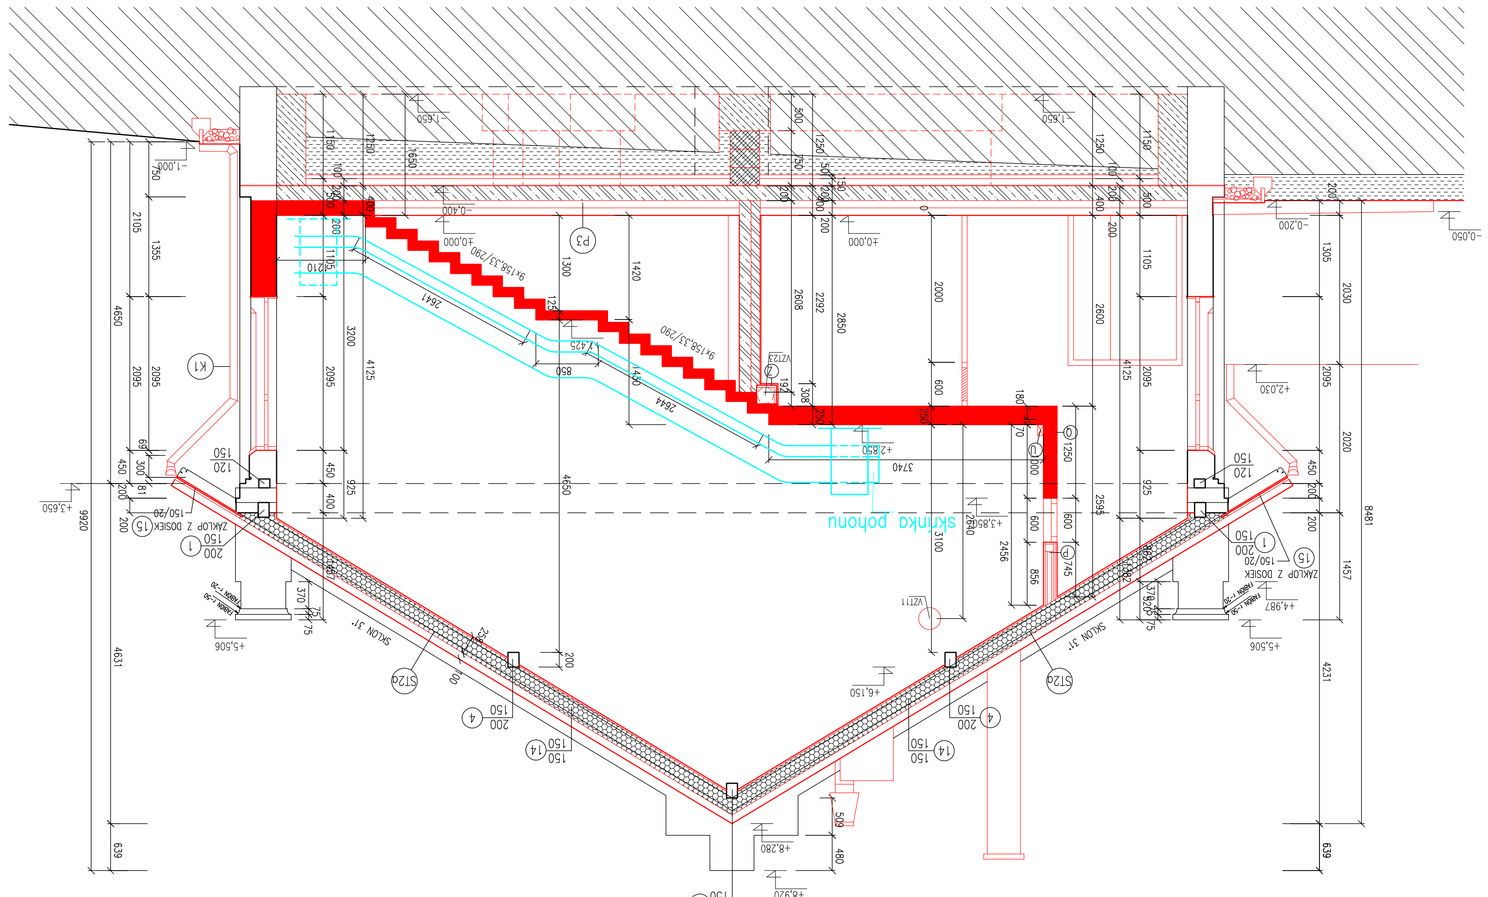

SIŇA 790
HUMA

ZÚPNE NÁMESTIE 9	
949 01 NITRA	
STUPEŇ PROJEKT PRE SP A R	
DÁTUM	03/2017
FORMÁT	15A4
STAV. OBJEKT	SO.01
ČASŤ	E1.2.12
PROFESIA	ARCH.
MIERKA	C.PRIL.: 1
1:50	

AUTOR NÁVRHU ODSTAVBY	ING. Ľ. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JABARIČKA
HLAV. REŠITEĽ OLOHY	ING. Ľ. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JABARIČKA
VYPRACOVAL	ING. ARCH. V. JABARIČKA
KRESLIL	ING. ARCH. V. JABARIČKA
INVESTOR – OBSTARÁVATEĽ	MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA č. 60, 950 06 NITRA
NÁZOV	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE POD ZOBOROM NITRA PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU SO.01 – STAVEBNÁ ČASŤ "A" – OSADENIE SIKMEJ SCHODISKOVEJ PLOŠINY PODORYS PRÍZEMIA (1.NP) A GALÉRIE (2.NP) A REZ SCHODISKOM
OBSAH	

±0,000 = 166,40

SO0A0NICOVÝ SYSTÉM-ATISK VSKOVÝ SYSTÉM-BBV

SADA

POZNÁMKY:

ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA TYP SP OMEGA F (DODÁVKA ARES S.R.O.) PRE PRESUN TELESNE POSTIHNUTÝCH OSÔB NA VOZÍKU ALEBO NA SEDAČKE, KTORÁ JE SÚČASŤOU PLOŠINY. OSADENIE PRE JEDNORAMENNÉ SCHODISKO S KOTVENÍM VODIACICH RÁMOV NA STENU. SKLÁPANIE PLOŠINY MANUÁLNE, POHON MOTOROM PRE 1+230V. NOSNOSŤ PLOŠINY 225 KG, SKLOD STUPŇOV 60 STUPŇOV. ŠÍRKA SKLOPENEJ PLOŠINY 273 - 300 MM. PARKOVANIE PLOŠINY A POLOHA POHONU V HORNEJ ÚROVNI V PODLAŽÍ. PRÍPOJENIE POHONU VYVODOM V STENE PRE 230V. OVLÁDANIE PLOHYBU PLOŠINY TLAČIDLAMI V HORNEJ A DOLNEJ STANICI A DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM. ROZMER PLOŠINY 800x850 MM. SKLÁPANIE PODLAHY MECHANICKÉ. STAVEBNÁ PRÍPRAVA - VÝVOD ELEKTRICKÉHO KÁBLA, PRÍPOJKA 1+230V V HORNEJ POLOHE NA PODLAŽÍ DO MOTOROVEJ SKRINKY.

SÚČASTOU DODÁVKY SCHODISKOVEJ PLOŠINY JE ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU SCHODISKOVÉHO RAMENA. VÝROBA PLOŠINY NA MIERU, KOMPLETNÁ MONTÁŽ A UVEDENIE DO PREVÁDZKY SO ZÁSKOLENÍM OBSLUHY.

LEGENDA MATERIÁLOV :

- MUROVO PODOBNÉ TEHLA PLNÁ PÁLENÁ
- MUROVO A KONŠTRUKCIE NOVÉ
- MUROVO NOVÉ NOSNÉ LÁTKY VYSTUŽENÉ BETÓN, TRIEDA BETÓNU A OCEĽ PODĽA STATIKY
- STENA Z LÁTEHO VYSTUŽENÉHO BETÓNU – NA STENU UKOTVIŤ VODIACE RÁMY SCHODISKOVEJ PLOŠINY
- MUROVO NOVÉ TEHLA PLNÁ PÁLENÁ
- MUROVO NOVÉ NENOSNÉ PRIEČKOVÉ KERAMICKÉ TEHLY POROTHERM 8,5, 11,5 PROFI P8 A 17,5 PROFI P12
- ZATEPĽOVÉ MINERÁLNOU VLNOU
- SOK PRIEČKA ZVUKOIZOLAČNÁ 150 MM
- SDK KRYTÚ STENKA
- SIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA

ÚPRAVA MAREC 2017

PEVNÝ VSTUPNÝ BOD JE UROVEŇ 166,40 M.N.M. DO JE UROVEŇ „ESTAKÁDOCE" PODLAHY V OBKEDETE UREČENÁ NA ±0,000

B
C
D
A