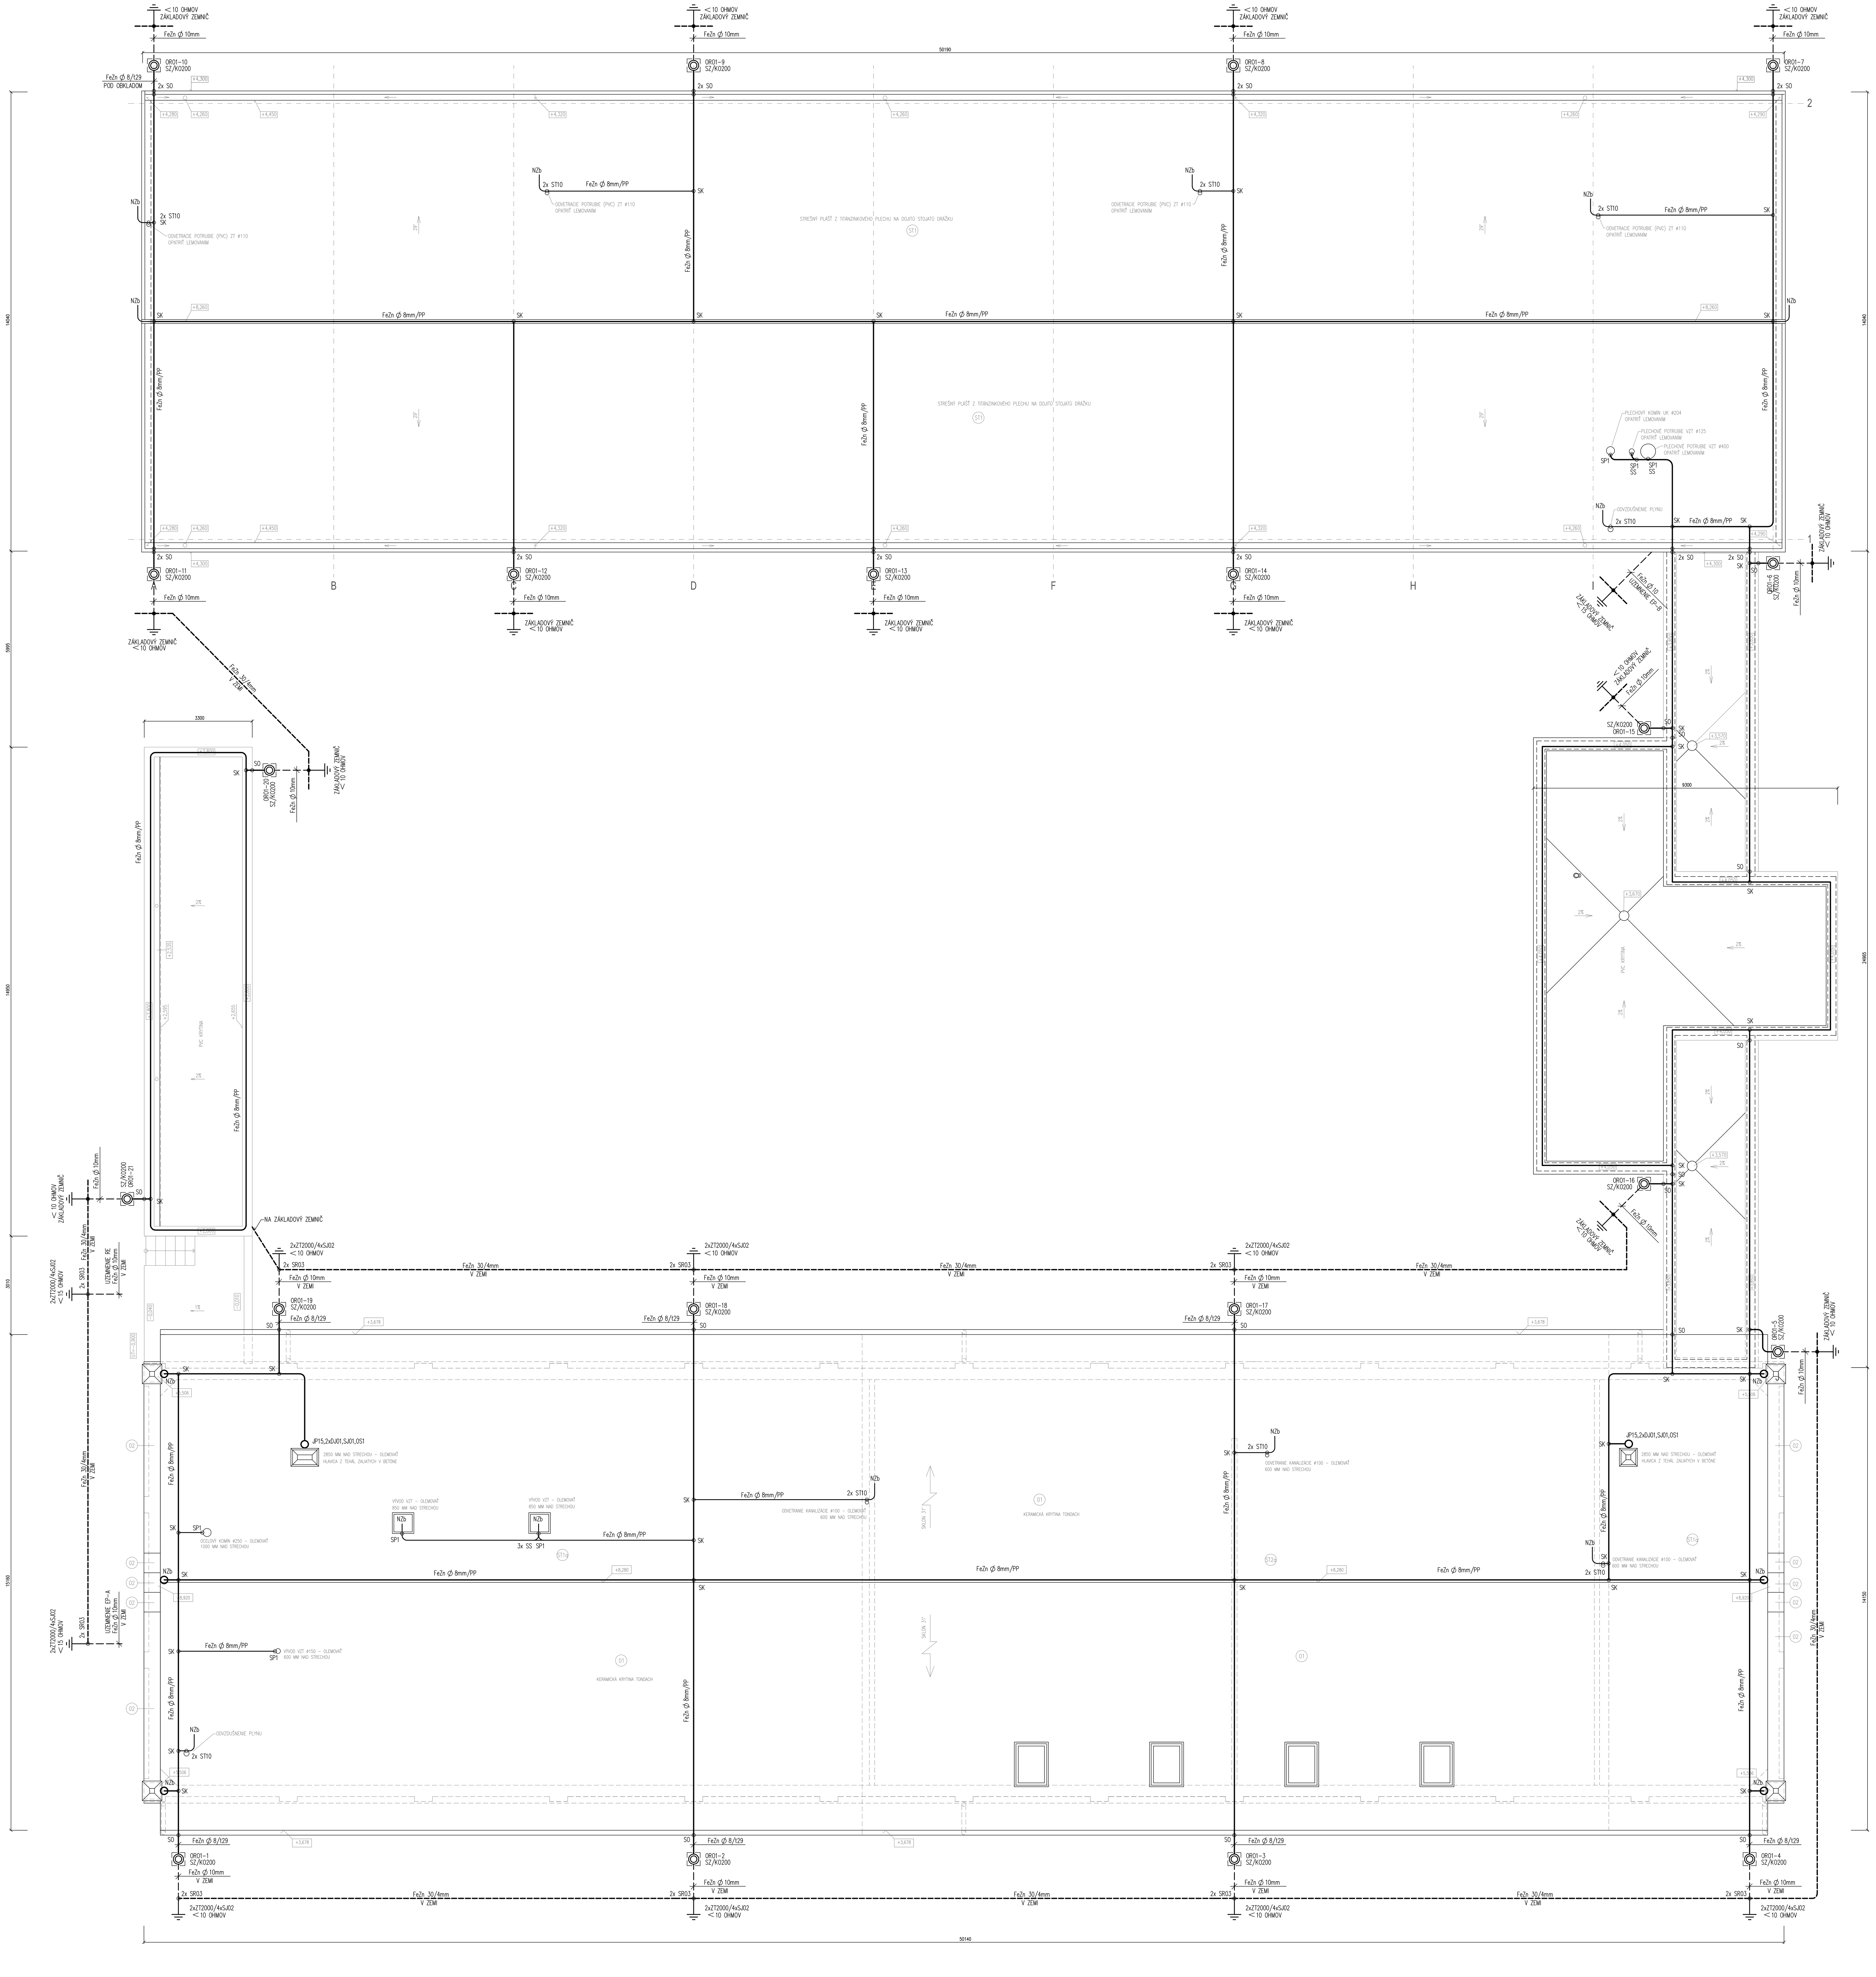



POZNÁMKY:

- LPS JE NAVRHNUTÁ V ZMYSLE SÚBORU NORIEM STN EN 62305 PRE TRIEDU III.
- ZBERNÁ SÚSTAVA LPS JE VYTVORENÁ AKO HREBEŇOVÁ.
- VŠETKY KOVOVÉ ČASTI NA STRECHE, KTORÉ SÚ VZDIALENÉ OD ZBERNÉHO VEDENIA MENEJ AKO "DOSTATOČNÁ VZDIALENOSŤ" JE POTREBNÉ PRIPOJIŤ NA ZBERNÚ SÚSTAVU AJ V OCHRANNOM PÁSME TEJTO SÚSTAVY.
- ZVODY SA VYBUDUJÚ AKO NEIZOLOVANÉ SKRYTÉ V NETRIEŠTIVEJ PVC RÚRKE Ø29mm VYHOTOVENIE VÝVODOV A SPOJOV MUSÍ VYHOVOVAŤ PODMIENKAM STN EN 62305-3.
- SKÚŠOBNÉ SVORKY BUDÚ OSADENÉ DO PRÍSTROJOVÝCH RESP. PODLAHOVÝCH KRABÍC.
- USPORIADANIE ZEMNIČOV STROJENEJ UZEMŇOVACEJ SÚSTAVY BUDE TYPU "B", VYBUDUJE SA AKO OBVODOVÝ Z VODIČA FeZn 30/4mm. VODIČ SA ULOŽÍ DO MIN. HĹBKY 0,5m POD POVRCHOM A VO VZDIALENOSTI ASI 1m OD OBVODOVEJ STENY. UZEMNENIE PRE ÚČELY LPS PAVILÓNOV B,C,D, BUDE ZÁKLADOVÉ. UZEMNENIE VŠETKÝCH PAVILÓNOV VRÁTANE UZEMNENIA HLAVNÝCH UZ. PRIPOJNÍC MUSÍ BYŤ V ZEMI NAVZÁJOM PREPOJENÉ.
- NZb –POMOCNÝ ZBERAČ Z VODIČA FeZn DN8mm VOĽNE 300mm NAD CHRÁNENÝM OBJEKTOM.
- PODLAHOVÁ KRABICA PRE "SZ" PLASTOVÁ TYPU DEHN 549 100 ALEBO POD.
- PODLAHOVÁ KRABICA PRE "SZ" PLASTOVÁ TYPU DEHN 549 100 ALEBO POD.
- POD OMIETKOVÁ PRÍSTROJOVÁ KRABICA PRE "SZ" TYPU DEHN 476 010 ALEBO POD.
- PODPERY VEDENIA A SPôSOB ICH UCHYTENIA STANOVÍ DODÁVATEĽ STREŠNEJ KRYTINY.
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC SA MUSIA VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ SIETE V MIESTACH NAVRHOVANÉHO ULOŽENIA UZEMŇOVACÍCH VODIČOV A ZVODOV.

SADA	
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	
±0,000 =	

AUTOR NÁVRHU DOSTAVBY	ING. L. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JARABICA
HLAV. RIEŠITEĽ ÚLOHY	ING. L. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JARABICA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Z. JANÍK
KRESLIL	K. JANÍKOVÁ
INVESTOR – OBSTARÁVATEĽ	MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA č. 60, 950 06 NITRA
NÁZOV	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE POD ZOBOROM NITRA PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU SO.01 – STAVEBNÁ ČASŤ "A,B,C,D"
OBSAH	PÔDORYS STRECHY – SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM

HUMA '90
ŽUPNÉ NÁMESTIE 9
949 01 NITRA

STUPEŇ	PROJEKT PRE SP A R
DÁTUM	06/2016
FORMÁT	15x A4
ČASŤ	E1.2.9
STAV. OBJEKT	SO.01
PROFESIA	ELEKTRO
Č.PRÍL.: EI–7	MIERKA 1:75