


VZOROVÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA

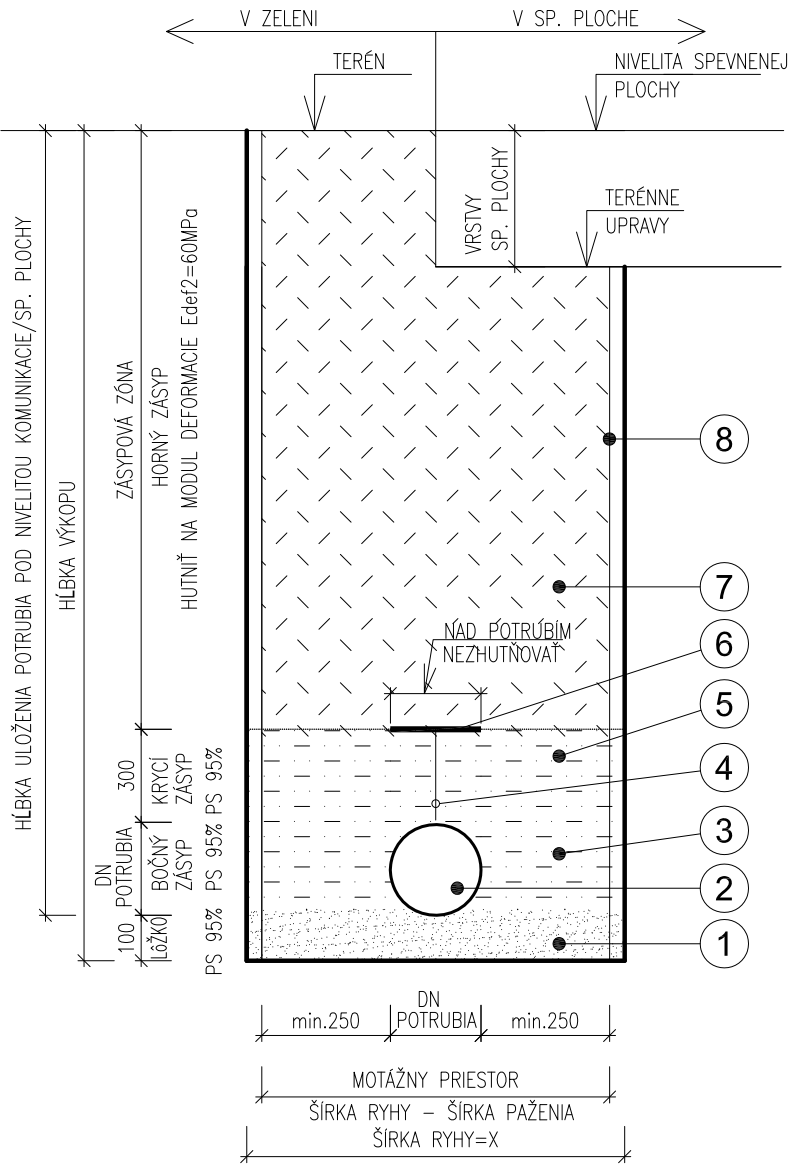


X – ŠÍRKA RYHY
D63 ŠÍRKA RYHY 600mm

LEGENDA

č.	POPIS
1	LŮŽKO POD POTRUBIE PIESOK fr.0–4mm hr.100mm HUTNENÝ PS95%
2	VODOVODNÁ RÚRA D63 HDPE100 DNO POTRUBIA VIĎ POZDLŽNÝ PROFIL VODOVODU
3	BOČNÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK fr.0–22mm HUTNENÝ PS95%
4	SIGNALIZAČNÝ VODIČ AY 6mm2
5	KRYCÍ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK fr.0–22mm HUTNENÝ PS95%
6	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA Z PE
7	HORNÝ ZÁSYP V ZELENÍ TRIEDENOU ZEMINOU Z VÝKOPU VODOVOD.POTRUBIA, HUTNENÝ PO VRSTVÁCH 200–300mm) HUTNENÝ Edef=60MPa HORNÝ ZÁSYP V KOMUNIKÁCII ŠTRKOM fr.8–32mm
8	PRÍLOŽNÉ PAŽENIE

SADA
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
±0,000=166,40

AUTOR NÁVRHU DOSTAVBY	ING. L. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JARABICA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. JÁN KANIANSKY	
VYPRACOVAL	ING. PATRIK DEÁK, MGR. MICHAL KOVÁČIK	
KRESLIL	ING. PATRIK DEÁK, MGR. MICHAL KOVÁČIK	
INVESTOR – OBSTARÁVATEL	MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA č. 60, 950 06 NITRA	
NÁZOV	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE	
OBSAH	VZOR ULOŽENIA POTRUBIA	

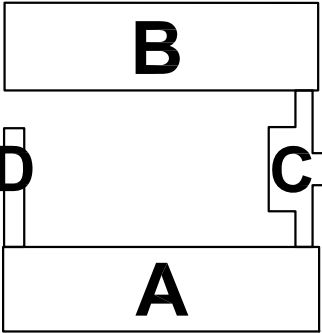

ŽUPNÉ NÁMESTIE 9 949 01 NITRA	
STUPEŇ JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	
DÁTUM 6/2016	
FORMÁT 2xA4	
ČASŤ E2.3	
STAV. OBJEKT	SO 05
PROFESIA	VODOVOD
Č.PRÍL.:	MIERKA
5	1:25