




SO-NN / SR8
Existujúca skriňa RIS5
ozn.R0220-389001 Petzvalova 1
dozbrojenie

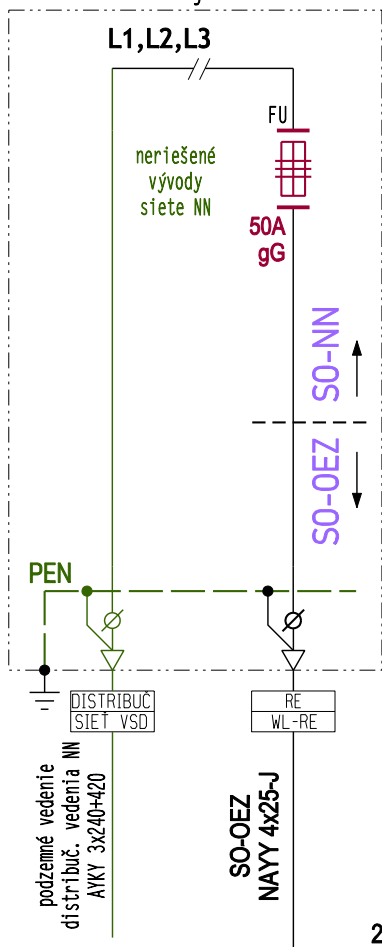


SO-OEZ / RE1
Elektromerová skriňa
pre OM: R-CSS1
R-CSS2

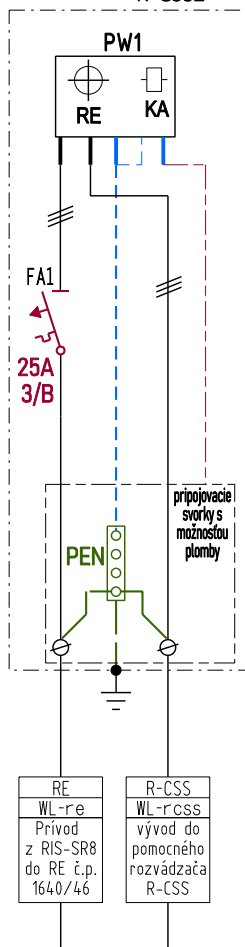

R-CSS1
Rozvádzač CSS1
križovatky
Popradská-Bardejovská

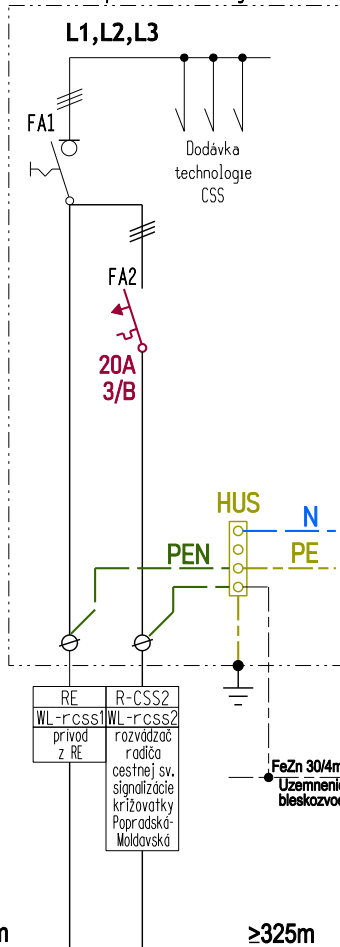

R-CSS2
Rozvádzač CSS2
križovatky
Popradská-Moldavská

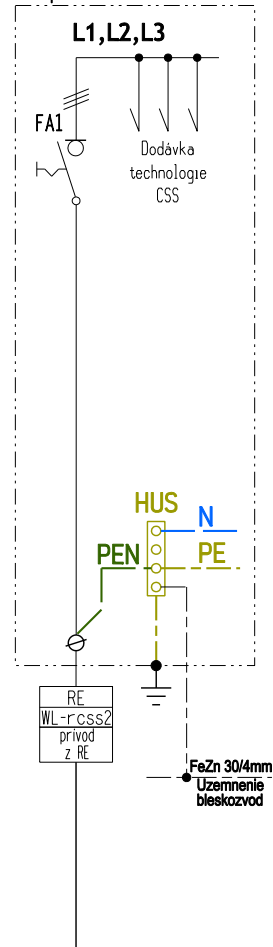

Navrhovaný kábel medzi RE a R-CSS2 AYKY 4x16 - 325m
v ochrannej trubke uložený v káblom výkope
-pre istenie 25A/3B-charakteristika istenia "B",
vypinaciu slučku RL spĺňa kábel Al25, resp. Cu16)
do maximálnej dĺžky kábla 490m

0944 421 930

**Vykonávanie odbornej
prehliadky-revizie §13
Vyhlášky 508/2009 Z.z.
elektrických zariadení**

**elektro
od
projektu
po
revíziu**
projekt
Ing. Róbert Papcun
0944 421 930
rpapcun@gmail.com

Stavba:	Výstavba novej NN prípojky pre CSS Popradská-Bardejovská a CSS Popradská-Moldavská
Miesto:	okres: Košice II obec: Košice-Západ, k.ú.: Terasa
Súbor:	SO-NN - prípojka NN SO-OEZ - odberné elektrické zariadenie

HIP:	-
Zodp. proj.:	-
Stavebník:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
změna:	-
Archív v. č.:	202206-NN.6-16
Obsah:	Jednopolová schéma prípojky

Vypracoval:	ing. Róbert PAPCUN
Zodp. proj.:	ing. Róbert PAPCUN
Mierka:	-
Stupeň:	PSPaR
Dátum:	06/2022
Výkres č.:	E-4

Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti, alebo celku, prípadné využitie riešenia tretími osobami, resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona.