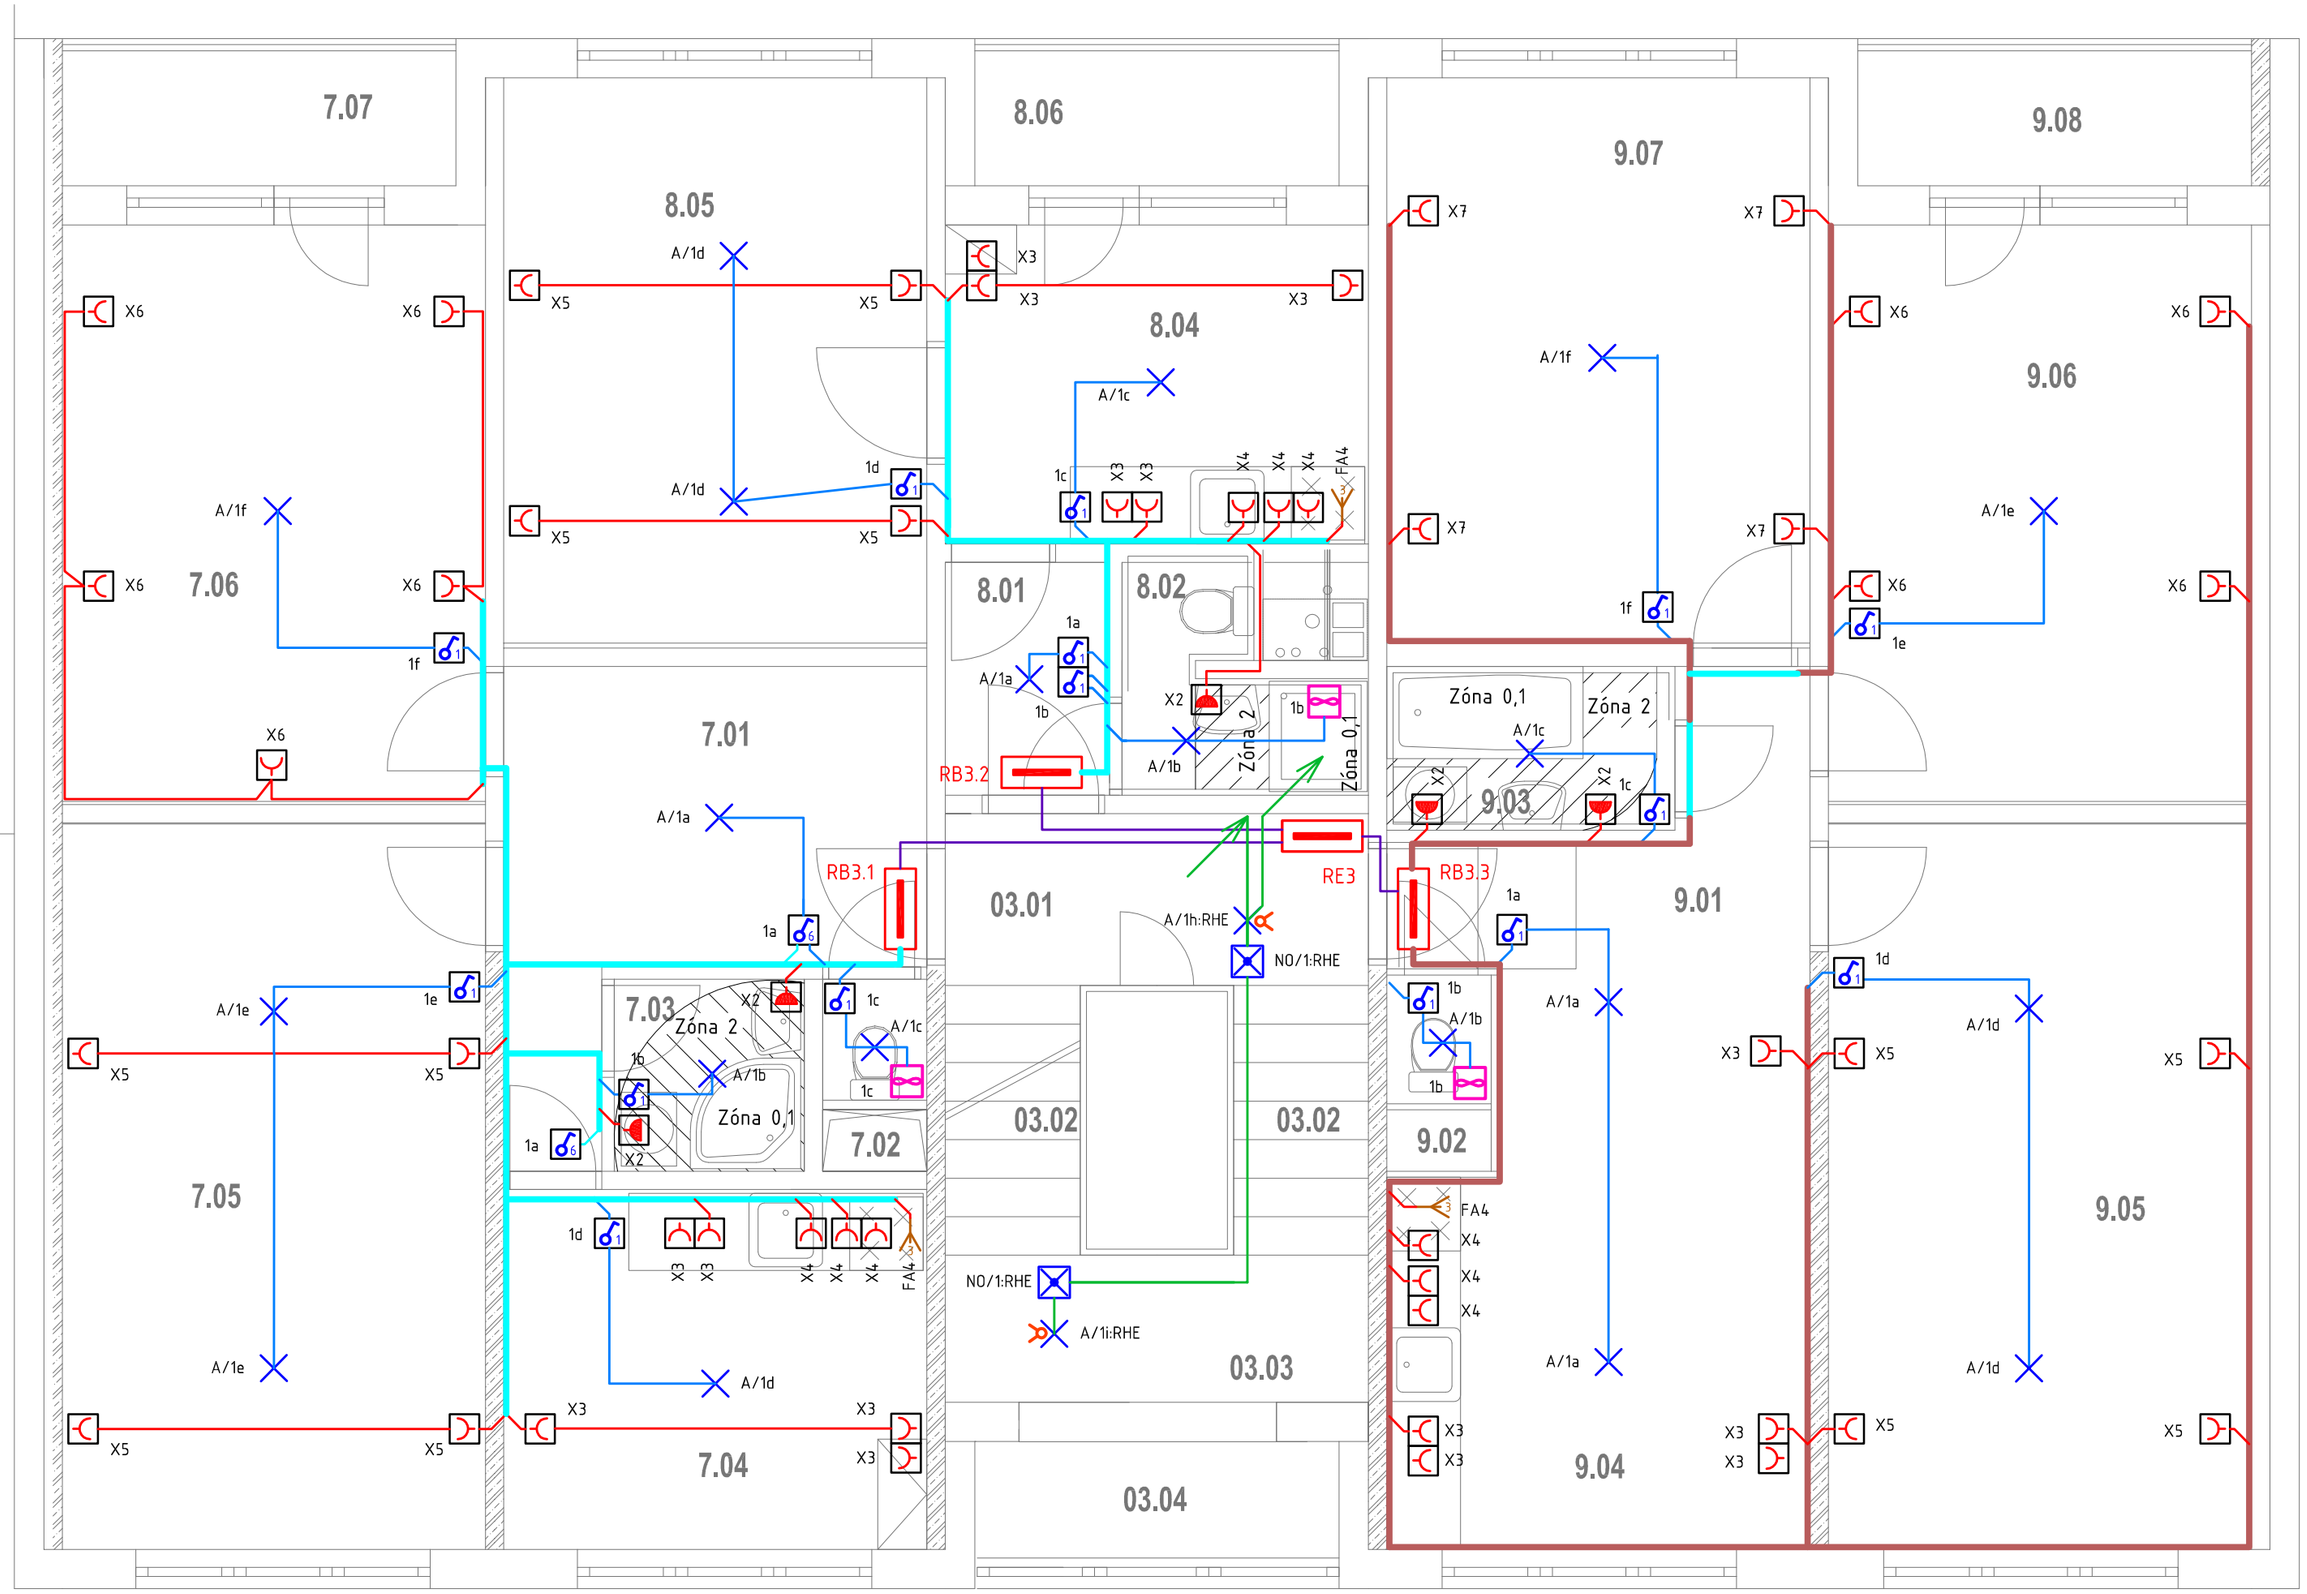

Legenda symbolov

- A... Svietidlo stropné, prisadené, kompakt. žiarivka, IP20
- B... Svietidlo stropné, prisadené, kompakt. žiarivka, IP20, vybavené pohybovým snímačom
- NO Svietidlo núdzového osvetlenia 1x11W so zabudovaným automómnym zdrojom
- Spínač jednopól. 250V/10A, r.1, polozapustený, IP20
- Spínač striedavý 250V/10A, r.6, polozapustený, IP20
- X... Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozapustená, IP20
- X... Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozapustená, IP44
- Ventilátor
- R... Rozvádzač
- Združené vedenie v plastovom žlabe soklovom
- Združené vedenie v káblovej trase
- Kábel CHKE-J-R 5x6mm²
- Kábel CYKY-J 3x2,5mm²
- Kábel CYKY-J 3x1,5mm²
- Kábel CYKY-O 3x1,5mm²
- Kábel CHKE-J-R 3x1,5mm²

Č.M.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51	Inten. osvetl. STN 360452 STN EN12464-1
03.01	PODESTA NA 3.NP	IV	150 lx
03.02	SCHODISKOVÉ RAMENÁ	IV	150 lx
03.03	MEDZIPODESTA 3.-4.NP	IV	150 lx
03.04	ROZŠÍRENIE MEDZIPODESTY	IV	150 lx
7.01	PREDSIEŇ	III	100 lx
7.02	WC	III	200 lx
7.03	KÚPELKA	III	200 lx
7.04	KUCHYŇA	III	200 lx
7.05	IZBA	III	200 lx
7.06	IZBA	III	200 lx
7.07	LOGGIA	V	~10 lx
8.01	PREDSIEŇ	III	100 lx
8.02	KÚPELKA S WC	III	200 lx
8.04	KUCHYŇA	III	200 lx
8.05	IZBA	III	200 lx
8.06	LOGGIA	V	~10 lx
9.01	PREDSIEŇ	III	100 lx
9.02	WC	III	200 lx
9.03	KÚPELKA	III	200 lx
9.04	KUCHYŇA	III	200 lx
9.05	IZBA	III	200 lx
9.06	IZBA	III	200 lx
9.07	IZBA	III	200 lx
9.08	LOGGIA	V	~10 lx

	byt č. 8	
byt č. 7	3.NP +5,600	obývaný byt č. 9

Napäťová sústava:

3PEN/NPE;AC;50Hz;400/230V;TN-C-S

1NPE;AC;50Hz;230V;TN-S

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007 kap. 411: Samočinné odpojenie napájania:

411.2: ZÁKLADNÁ OCHRANA:
- A.1. Základná izolácia živých častí.
- A.2. Zábrany alebo kryty.
- B.2. Prekážky
- B.3. Umiestnenie mimo dosah

411.3: OCHRANA PRI PORUCHE:
- 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie.
- 411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche.

415: DOPLNKOVÁ OCHRANA:
- 415.1: Prúdové chrániče
- 415.2: Doplnkové ochranné pospájanie

HL. ARCHITEKT:	Ing. Andrea Líšková
ZODP. PROJ.:	Ing. Milan Chorvatovič
PROJEKTANT:	Ing. Milan Chorvatovič
KRESLIL:	Ľuboš Jamrich
KONTROLOVAL:	
INVESTOR:	MESTO TRNAVA, HLAVNÁ 1, 917 71 TRNAVA
NÁZOV STAVBY:	KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO DOMU GOLIANOVA 3 V TRNAVE
MIESTO STAVBY:	TRNAVA, GOLIANOVA 6002/3, parcel. číslo: 8399/152
NÁZOV VÝKRESU:	ELEKTROINŠTALÁCIA 3.NP

Edecon, s.r.o.
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb • elektrické a elektronické systémy •
Francisciho 9/1543 • office@edecon.sk • 0908 582890

DRUH PROJEKTU:	ELEKTO - SILNOPRÚD		
STUPEŇ PD:	SP+RP	DÁTUM:	02/2017
MIERKA:	1:50	FORMÁT:	A2
ČÍS. ZAK.:	171152RML		
ARCHÍVNE ČÍSLO:	R1152-E05	INDEX	POR. Č. 1
POČET LISTOV:	1		