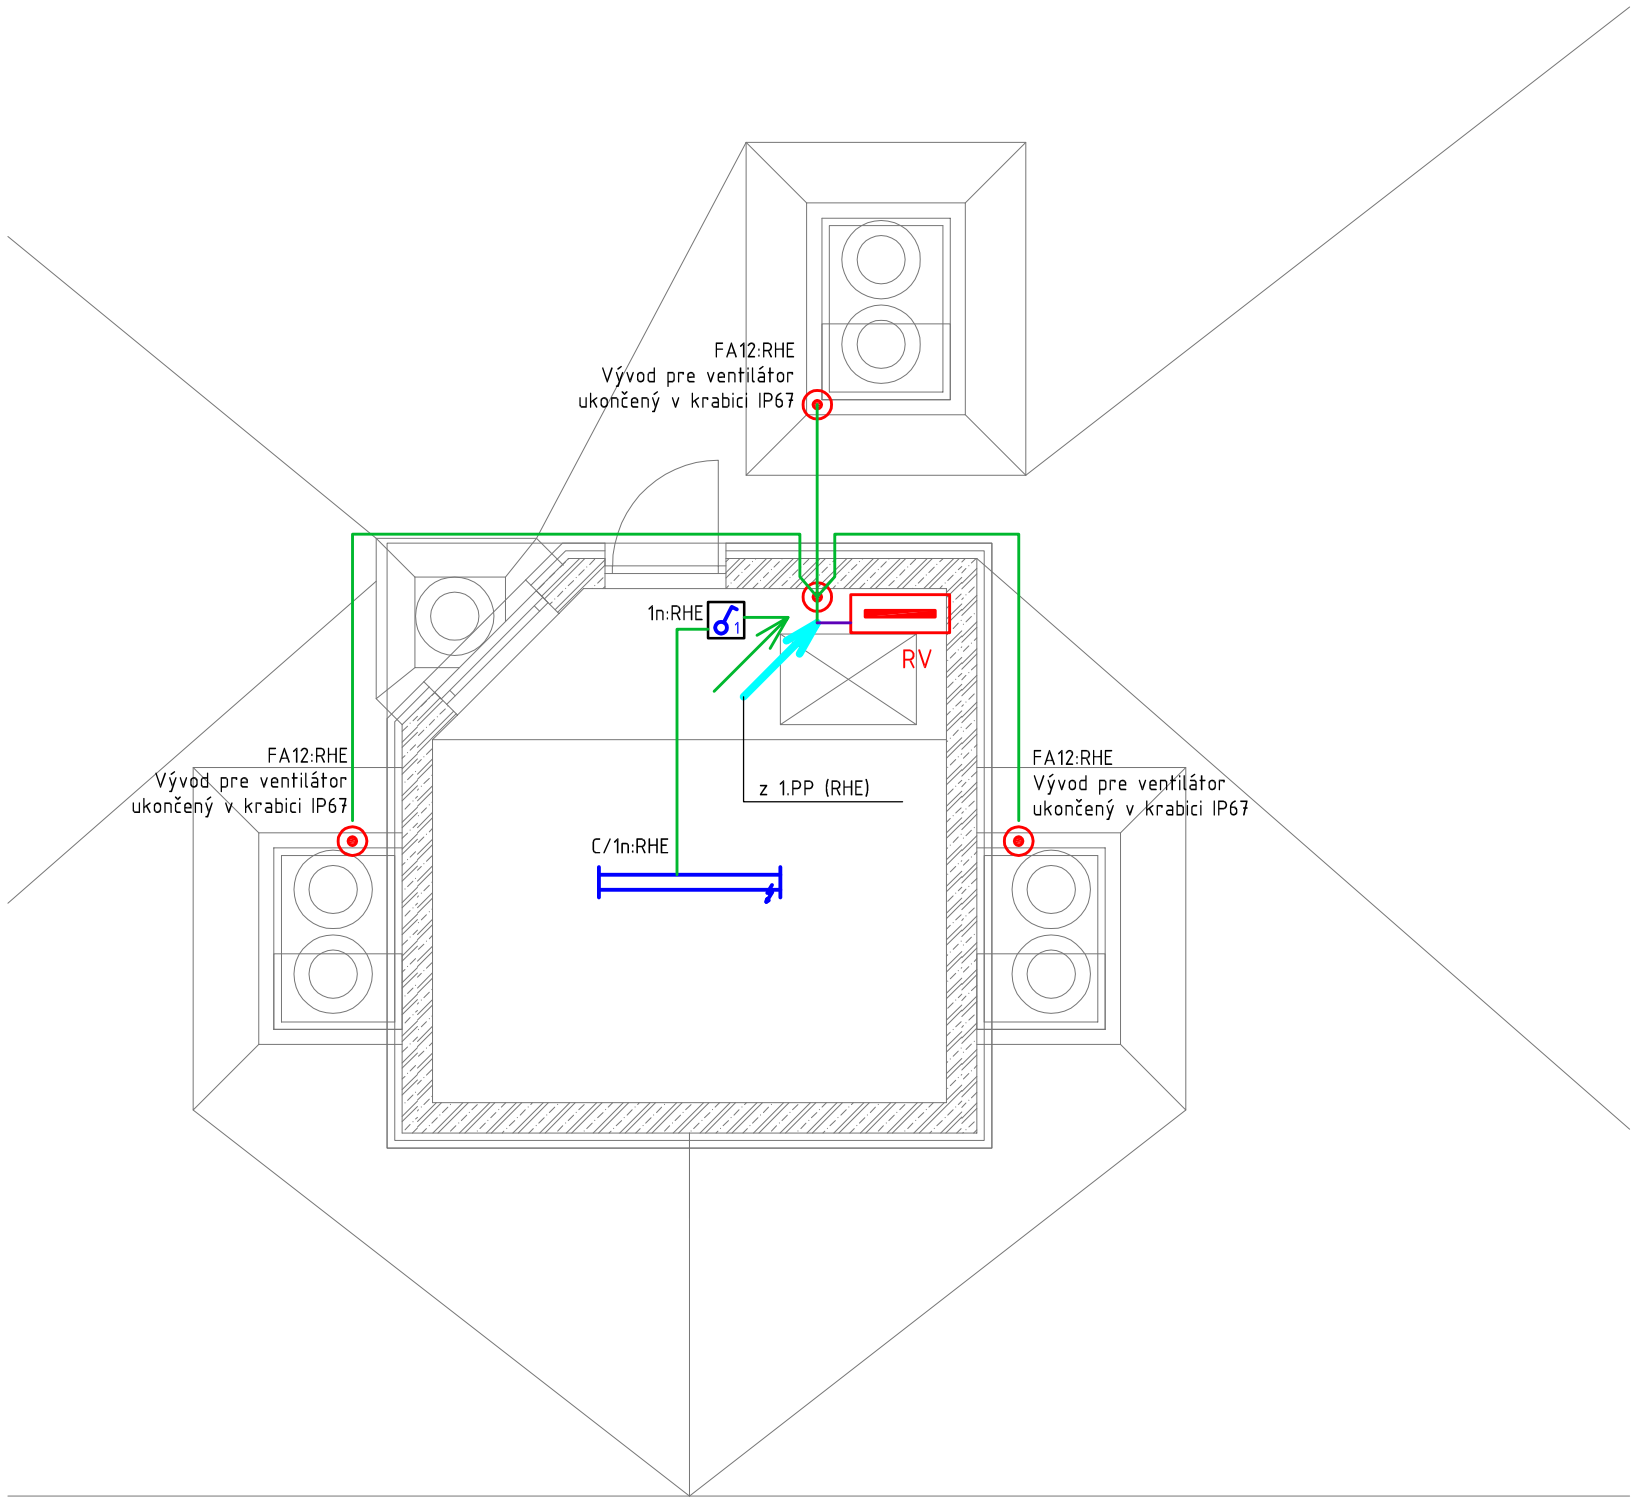


## Legenda symbolov

C...
Svietidlo stropné, žiarivkové, prisadené, 2x36W, IP20

Spínač jednopól. 250V/10A, r.1, polozapustený, IP20

R...
Rozvádzač

Elektroinštalačná krabica KU68

Združené vedenie v káblovej trase

Kábel CHKE-J-R 5x6mm$^2$

Kábel CHKE-J-R 3x1,5mm$^2$

Napäťová sústava:

3PEN/NPE;AC;50Hz;400/230V;TN-C-S

1NPE;AC;50Hz;230V;TN-S

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:
Ochranné opatrenie:
Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007
kap. 411: Samočinné odpojenie napájania:
411.2: ZÁKLADNÁ OCHRANA:
A.1. Základná izolácia živých častí.
A.2. Zábrany alebo kryty.
B.2. Prekážky
B.3. Umiestnenie mimo dosah
411.3: OCHRANA PRI PORUCHE:
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie.
411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche.
415: DOPLNKOVÁ OCHRANA:
415.1: Prúdové chrániče
415.2: Doplnkové ochranné pospájanie

| Č.M. | Názov miestnosti | Druh priestoru podľa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51 | Inten. osvetl. STN 360452 STN EN12464-1 |
|---|---|---|---|
| 09.01 | STROJOVŇA VÝŤAHU | IV | 200 lx |

| | |
|---|---|
| HL. ARCHITEKT: | Ing. Andrea Líšková |
| ZODP. PROJ.: | Ing. Milan Chorvatovič |
| PROJEKTANT: | Ing. Milan Chorvatovič |
| KRESLIL: | Ľuboš Jamrich |
| KONTROLOVAL: | |

INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ 1, 917 71 TRNAVA

NÁZOV STAVBY: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO DOMU GOLIANOVA 3 V TRNAVE

MIESTO STAVBY: TRNAVA, GOLIANOVA 6002/3, parcel. číslo: 8399/152

NÁZOV VÝKRESU:

ELEKTROINŠTALÁCIA
9.NP

Edecon, s.r.o.
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
+ elektrické a elektronické systémy +
Franciscího 9/1543 + office@edecon.sk + 0908 582890

| | | | |
|---|---|---|---|
| DRUH PROJEKTU: | ELEKTO - SILNOPRÚD | | |
| STUPEŇ PD: | SP+RP | DÁTUM: | 02/2017 |
| MIERKA: | 1:50 | FORMÁT: | A3 |

ČÍS. ZAK.: 171152RML

ARCHÍVNE ČÍSLO: R1152-E08 | INDEX | POR. Č. 1

POČET LISTOV: 1