


RK – jestv.

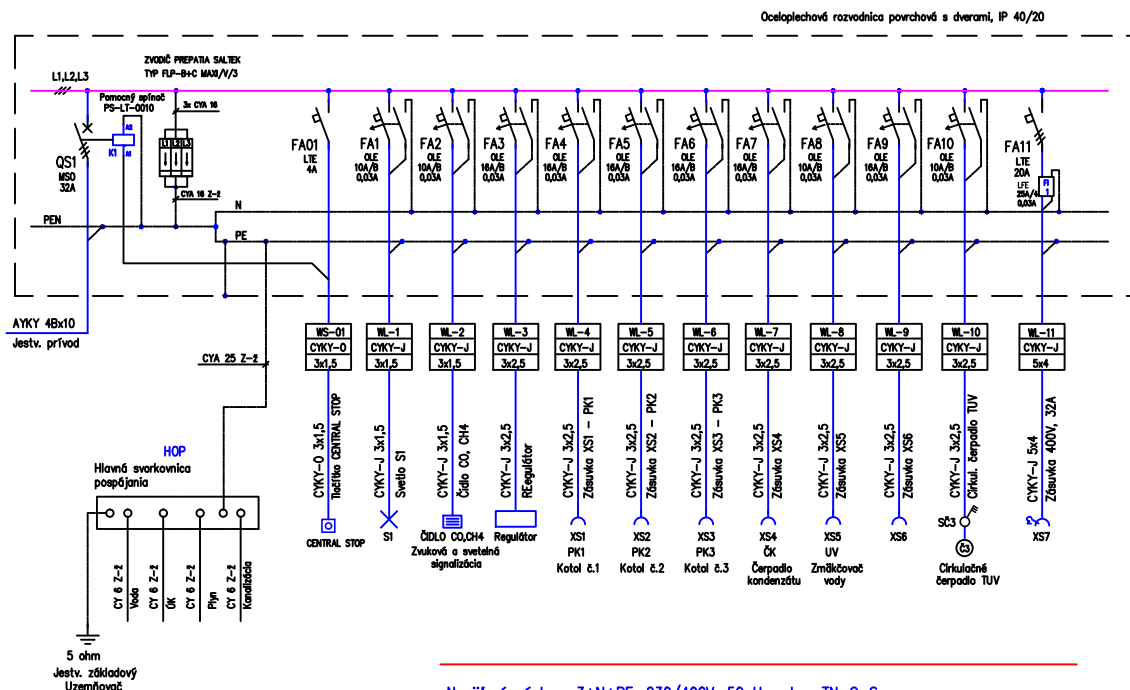

Napätová sústava 3+N+PE, 230/400V, 50 Hz, str. TN-C-S  
Ochrana pred zrážkom el. prúdom je podľa STN 33 2000-4-41, čl. 413.1:1 a príl. A.1  
ochranou izolovaním živých častí, čl. 411.3.2 – samočinným odpojením napájania  
Prostredie je určené podľa STN 33 2000-5-51 nasledovne:  
Štandardné vonkajšie vplyvy – všetky vnútorné priestory  
Technická správa je neoddeliteľnou súčasťou výkresovej dokumentácie

**POZNÁMKA**

Pripojovacie vodiče k zvodičom prepätia je potrebné zaistiť proti pohybu ak sú dlhšie ako 20 cm. / zväzkovanie, upevnenie ku konštrukcii /  
Zvodiče prepätia na voľných stranách zaistiť proti pohybu na lište DIN zádržkami

V prípade vynechania prepäťovej ochrany investor bude znášať hmotné škody, ktoré vzniknú vplyvom a následkami prepätia na svoje vlastné náklady

Zvodiče prepätia sú od frimy SALTEK, rozvádzač jestvujúci, ostatné prístroje sú od firmy OEZ LETOHRAD

Prístroje je možné zameniť za prístroje od iného výrobcu s totožnými parametrami.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom

DOKUMENTÁCIA JE MAJETKOM AUTORA A PODLIEHA OCHRANE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA.

## ELEKTROINŠTALÁCIA

## PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	<i>Elektro PASTOREK, s.r.o.</i> <i>projektka, montáž, revízie elektro</i> <i>požiarňa signalizácia, kamerové systémy</i> <i>A. Fesztyho 9, Hurbanovo</i> <i>tel. 0905 210 889</i>	
Pastorek Karol	Pastorek Ľuboš	Pastorek Ľuboš		
Investor	Mesto HURBANOVO, Komárňanská 91, Hurbanovo			
Miesto stavby	Hurbanovo, Sládkovičova 30			
<b>Názov:</b> <b>REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE</b> <b>Zariadenie pre seniorov SMARAGD</b>				
			Formát	2x A4
			Dátum	07/2022
			č. zšk.	58/2022
			Stupeň	P.S.
Obsah	ROZVÁDZAČ RK–úprava		Merítka	Č. výkr. -- E 4

# REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE