


ŠTÍTKOVÉ ÚDAJE ROZVÁDZAČA

Inštalovaný výkon	Pi = 15,00 kW
Koef.súčastnosti	$\beta = 0,7$
Max.súčasný výkon	Ps = 10,50 kW
Men.prúd	In = 32,0 A
Men.napätie rozvádzača	Un = 400/230V
Frekvencia	50 Hz
Sústava	TN-C-S

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ROZVÁDZAČA

Rozvádzač:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha:	POD omietkou (3-dielny systém)
Stupeň krytia:	IP30
Požiarňa klasifikácia:	Žiadna
Dvere:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkom, jednokrídlové
Vonkajšie rozmery	635 x 1260 x 187 (Šírka x Výška x Hĺbka)
Vnútorné rozmery:	520 x 1150 (Šírka x Výška)
Výklenok:	610 x 1235 x 180 (Šírka x Výška x Hĺbka)
Podstavec:	Žiadny
Vnútorné členenie:	Jeden rám šírky 520mm.
Konštrukcia:	Uchytenie DIN lišt a montážnych plechov na bočnice BPZ-MSW.
Konštrukcia:	Max. počet radov DIN lišt (bez montáže elektromerových vaní) 7 (modul 168).

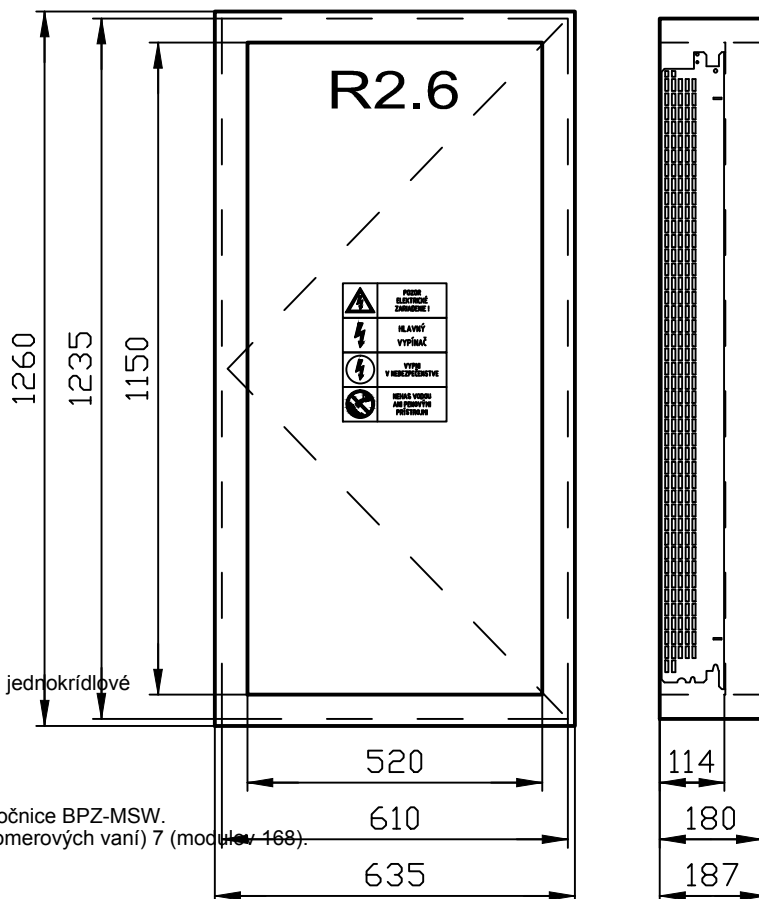

Napäťová sústava:

3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41

- 411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
- 411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
- Príloha A: kapitola A.1-základná izolácia živých častí
kapitola A.2-zábrany alebo kryty
- 411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
- 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- 411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
- 415 Ochranné opatrenie: doplnková ochrana
- 415.1 Prúdové chrániče (RCD)
- 415.2 Doplnkové ochranné pospájanie

Prostredie a vonkajšie vplyvy:

Definované v technickej správe ako príloha č.1 - Protokol o určení vonkajších vplyvov č. R17-03-16/2017

±0,000

JE STANOVENÁ AKO ÚROVEŇ PODLAHY PRÍZEMIA (1.N.P.) MATERSKEJ ŠKOLY

INVESTOR – STAVEBNÍK : Mesto NITRA, Štefánikova trieda 60, 949 01 NITRA		STUPEŇ PD : PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA pre REALIZÁCIU STAVBY	
ZHOTOVITEL PD : Ing.arch. IGOR FENÍK AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA, registračné číslo SKA 0360 AA			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. RÓBERT VARGA Na Dolinu 318/23, 949 01 NITRA – KYNEK			
VYPRACOVAL : Ing. RÓBERT VARGA			
STAVBA :	Materská škola Na Hôrke 30, Nitra		MIESTO STAVBY: Na Hôrke 30, NITRA
KÓD VÝZVY :	Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl č. IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1		KAT. ÚZEMIE: MLYNÁRCE PARCELA č.: 462/61, 62
OBJEKT :	SO 100 – vytvorenie 2 tried materskej školy pre 24+21 detí SP 102 – rekonštrukcia inštalčných rozvodov		
ČASŤ PD : C.6.	ELEKTROINŠTALÁCIA		
OBSAH VÝKRESU :	ROZVÁDZAČ R2.6	MIERKA : m –:–	ČÍSLO V. : C.6.04