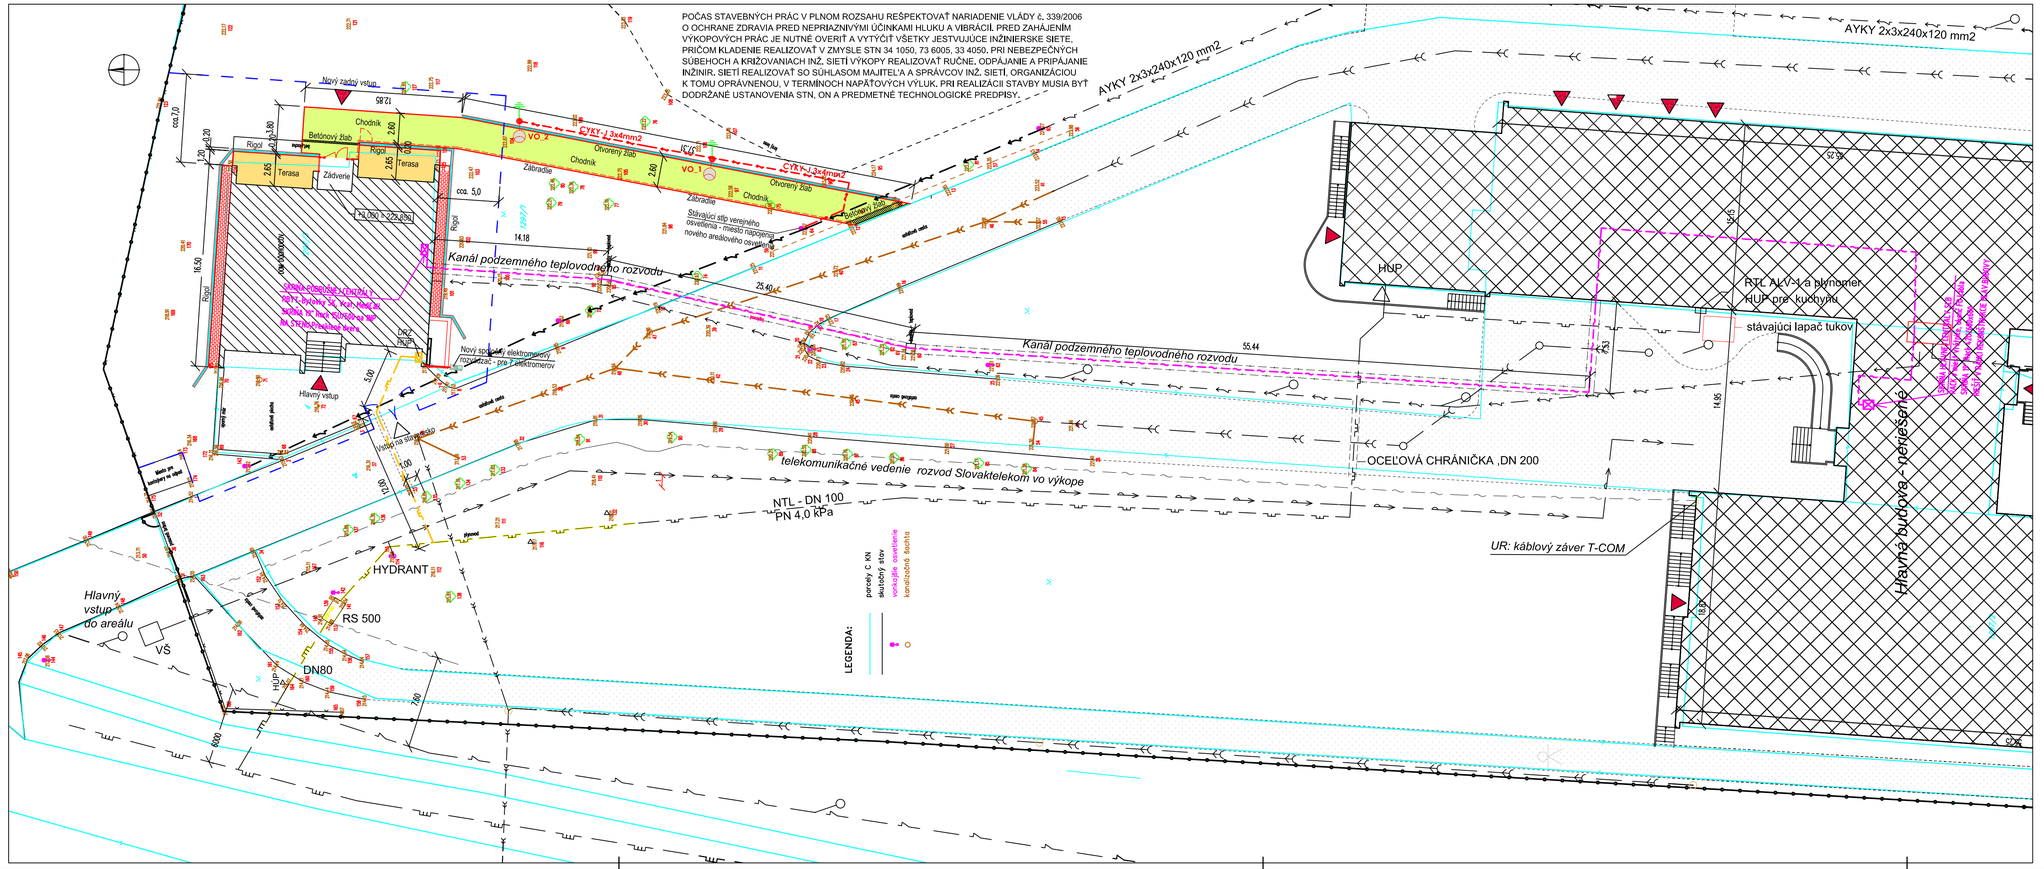

LEGENDA:

STÁVAJÚCE SIETE:

- *stávajúci verejný vodovod DN 225 - neoverený*
- *stávajúca verejná kanalizácia - neoverená*
- *stávajúca verejná kanalizácia - overená (trasa podľa geod. zamerania poklopov)*
- *vnútroareálové elektrické rozvody - neoverené*
- *vnútroareálové elektrické rozvody - overené (zameranie stĺpov osvetlenia)*
- *telekomunikačné vedenie - neoverené*
- *jestvujúca STL plynová prípojka PN 100kPa - neoverená*
- *jestvujúca STL plynová prípojka PN 100kPa - overená, (zameranie medzi HUP a RS-500)*
- *jestvujúca regulačná stanica RS-500*
- *jestvujúci NTL plynovod DN 100, PN 4,0 kPa do kotolne a kuchyne - neoverený*
- *jestvujúca NTL plynovod DN 100, PN 4,0 kPa do kotolne a kuchyne - overená časť (geodetické zameranie - plynové tyčky)*
- *kanál podzemného teplovodného rozvodu - neoverená*
- *kanál podzemného teplovodného rozvodu - overená časť (geodetické zameranie poklopov)*
- *Hranica pozemku, jestvujúce oplotenie*
- *vnútroareálová obs. komunikácia stávajúca*
- *Hlavná budova - neriešené*
- *Bytovka - riešený objekt*
- *Hranica staveniska - dočasné oplotenie, výška 2,0 m*
- *Nový chodník zo zámkovej dlažby- viď. časť XI. Spevnené plochy - chodníky*
- *Navrhovaná plynová prípojka D32 x 3,0 PE PN-4,0 kPa (pod komunikáciou v ochrannej rúre D63 PE - viď. časť. IX. Plynová prípojka a vnútorný plynovod*
- *DRZ - Domová regulačná zostava, HUP - Hlavný uzáver plynu*
- - SLB prepojenie hlavnej budovy a bytovky v teplovodnom podzemnom kanály - Optický kábel 12x FO SM9/125, 1x COAX 75-7,25, 1xSYKFY 25x2x0,5 viď. časť - Vnútorné slaboprúdové rozvody
- - Rozvody verejného osvetlenia napájanie svetiel - kábel CYKY-J 3x4mm² v zemi (v ochrannej rúrke + v pieskovom lôžku) - viď. časť - Elektroinštalácie
- - Nový stlp VO typ SAL-5 dz, do výšky 5m,osadený svietidlom Philips UniStreet gen2 BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6.Odpor uzemnenia do 10 ohm! - viď. časť - Elektroinštalácie
- - Uzemnenie verejného osvetlenia - pásovina FeZn 4x30mm v celej dĺžke výkopu. Pripájanie jednotlivých stožiarov odbočkou FeZn d=10mm na svorku SP1 umiestenú na stožiary. - viď. časť - Elektroinštalácie

Realizačný projekt

Projektant "Ing. Attila Farkaš – Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt. Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. FARKAŠ ATTILA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. TÖMÖL JURAJ
VYPRACOVAL	ING. FARKAŠ ATTILA

Ing. Attila Farkaš
- PROJEKTOVANIE STAVIEB
Plickná 119, 984 01
mobil: 0911 613 743
email: ing.farkasattila@gmail.com
IČO: 47 909 374, DIČ: 1075746418

INVESTOR: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb A.H.Škultétyho 329/102, 990 01 Veľký Krtíš

STAVBA: Rekonštrukcia bytovky DDaDSS Veľký Krtíš A.H. Škultétyho 327/98,Veľký Krtíš

Č.ZÁKAZKY: 03/2021 | Č. SADY:

DÁTUM: 08/2021

ČASŤ: –

FORMÁT: 4 x A4

OBSAH: Situácia

MIERKA: 1:250

Č.VÝKR.: II..

840x297 mm