

LEGENDA VETRACIÍCH ZARIADENÍ

OZN	POPIS ZARIADENIA	POČET
V.1	KOPEŤOVÝ NÁSTENNÝ VENTILÁTOR : DALAP 100 LVZW (EAN 4250622614079) 1x230V, 18W, max 128m3/h. OVLÁDANIE : SPOLU S OSVETLENÍM MIESTNOSTI	1
DIG	VÝSUVNÝ DIGESTOR : ELICA ELITE 14 LUX GRX/4/4/60 G= 336 m3/h, dP= 157 Pa, HLÚČNOSŤ: 65 dB(A), 230V-50Hz	6
PPK	PROTIPOŽIARNA KLAPKA F-CZ d175, S AKTIVÁCIOU POMOCOU PRUŽINY	6
SH.1	SAVOŤAHOVÁ HLAVICA TURBÍNOVÁ, DALAP DORN d175	2
SH.2	SAVOŤAHOVÁ HLAVICA TURBÍNOVÁ, DALAP DORN d160	2
SM	DVOJRADÁ STENOVÁ HLINÍKOVÁ MREŽKA: NOVA-A-2-3- 300x100 -R1-H-AN PARAPET OTVORU : +0.20 (200mm NAD PODLAHOU 2.NP)	1
DM	HLINÍKOVÁ DVEROVÁ MREŽKA NEPREZORNÁ : NOVA -D-2- 300x100-UR1 PARAPET OTVORU : +0.20 (200mm NAD PODLAHOU 2.NP)	1
PZ.1	PROTIĎAŽDOVÉ ŽALÚZIE PZ ZN 450x400 S PARAPET OTVORU : -2,60 (200mm NAD PODLAHOU 1.NP)	1
PZ.2	PROTIĎAŽDOVÉ ŽALÚZIE PZ ZN 400x355 S PARAPET OTVORU : -0,60 (2200mm NAD PODLAHOU 1.NP)	1
REK	REKUPERAČNÁ JEDNOTKA VAILANT recovar 360 l/s, Gmax= 360 m3/h 230V / 50 Hz	1
TLH	TLMIČ HLUKU, d180, L= 500mm	2
PK	PRETLAKOVÁ KOMORA, 220x250x530 - d180	2
DV	DVOJRADÁ VÝUSTKA: NOVA-A-2-3-4-00x150-V	2
Zdr.V	ZDRUŽENÁ VÝUSTKA PRÍVODU/ODVODU VETRACIEHO VZDUCHU 2x d180	1

LEGENDA OZNAČENÍ ROZVODOV

- Vz1,3,4

VZ1 - stúpačka pevné potrubie SPIRO s hlukovou izoláciou, začína sa 550mm pod stropom 2.NP, ukončené nad strečnou turbínovou vetracou hlavcou. Pod najnižším bodom stúpačkej je inštalovaný suchý zápchový uzáver, ktorý je napojený na najbližšiu kanalizačnú stúpačku.


VZ1 - stúpačka pevné potrubie SPIRO s hlukovou izoláciou, začína sa pod stropom výťahovej šachty, ukončené nad strečnou turbínovou vetracou hlavcou.
- Vz2

VZ1 -POTRUBIE PEVNÉ (KRUHOVÉ a/it. 4-TRHANÉ)

VZ1 -POTRUBIE AL-FLEXIBILNÉ POTRUBIE

PROTIPOŽIARNE OPATRENIA !

PRESTUPY POTRUBÍ V MESTE POŽIARNÝCH STROPOV BUDŮ UTESENÉ MANŽETAMI, POŽIARNYMI UPČIACÍMI VYKAMI S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU A5P0N 4,5 min.

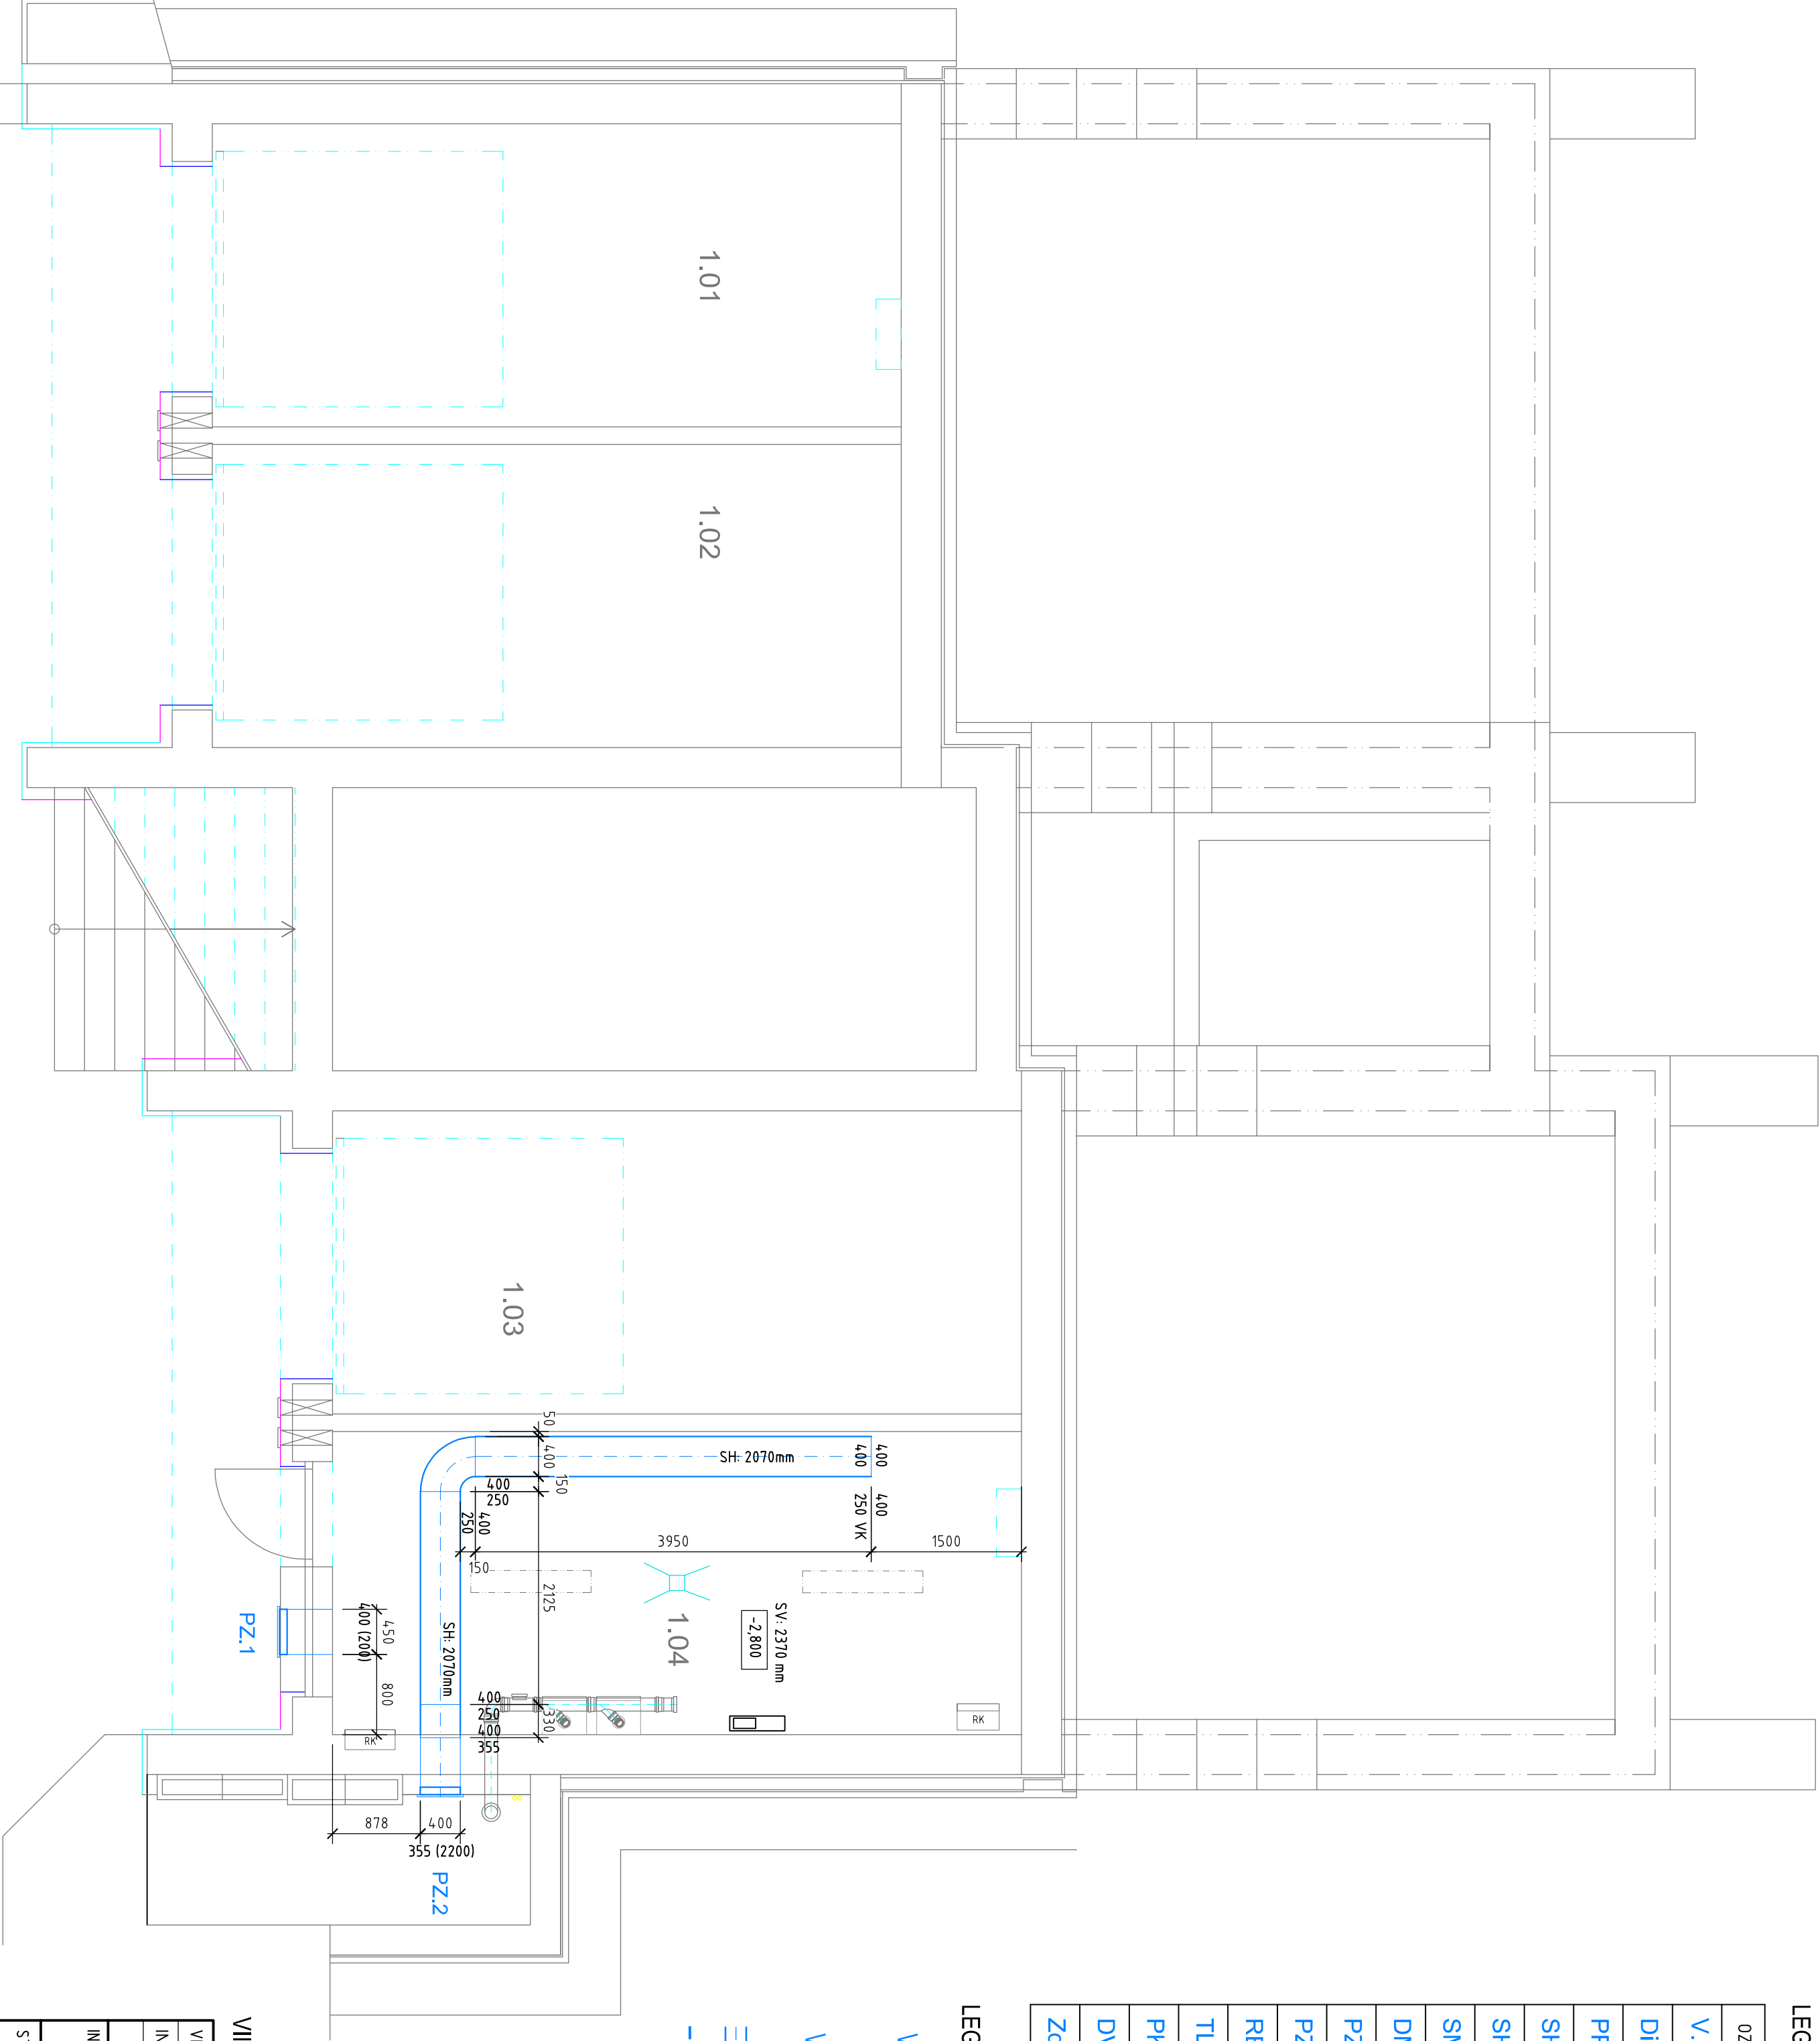

VIII. VZDUCHOTECHNIKA

VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Robert MAGY Projektovanie TZB 985 41 Šávoľ 53		
ING. A. FARKAŠ	ING. R. NAGY	ING. R. NAGY	0905 852 879		
INVESTOR	Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb A.H. Škultétného 329/102, 990 01 Veľký Krtíš		FORMÁT	6 x A4	
STAVBA	Rekonštrukcia bytovky DD a DSS Veľký Krtíš A.H. Škultétného 327/98, Veľký Krtíš		DÁTUM	jún-august 2021	
			STUPEŇ	PD	
			MIERKA	Č. VÝKR.	
OBSAH	PODORYS 1.NP		1 : 50	1	