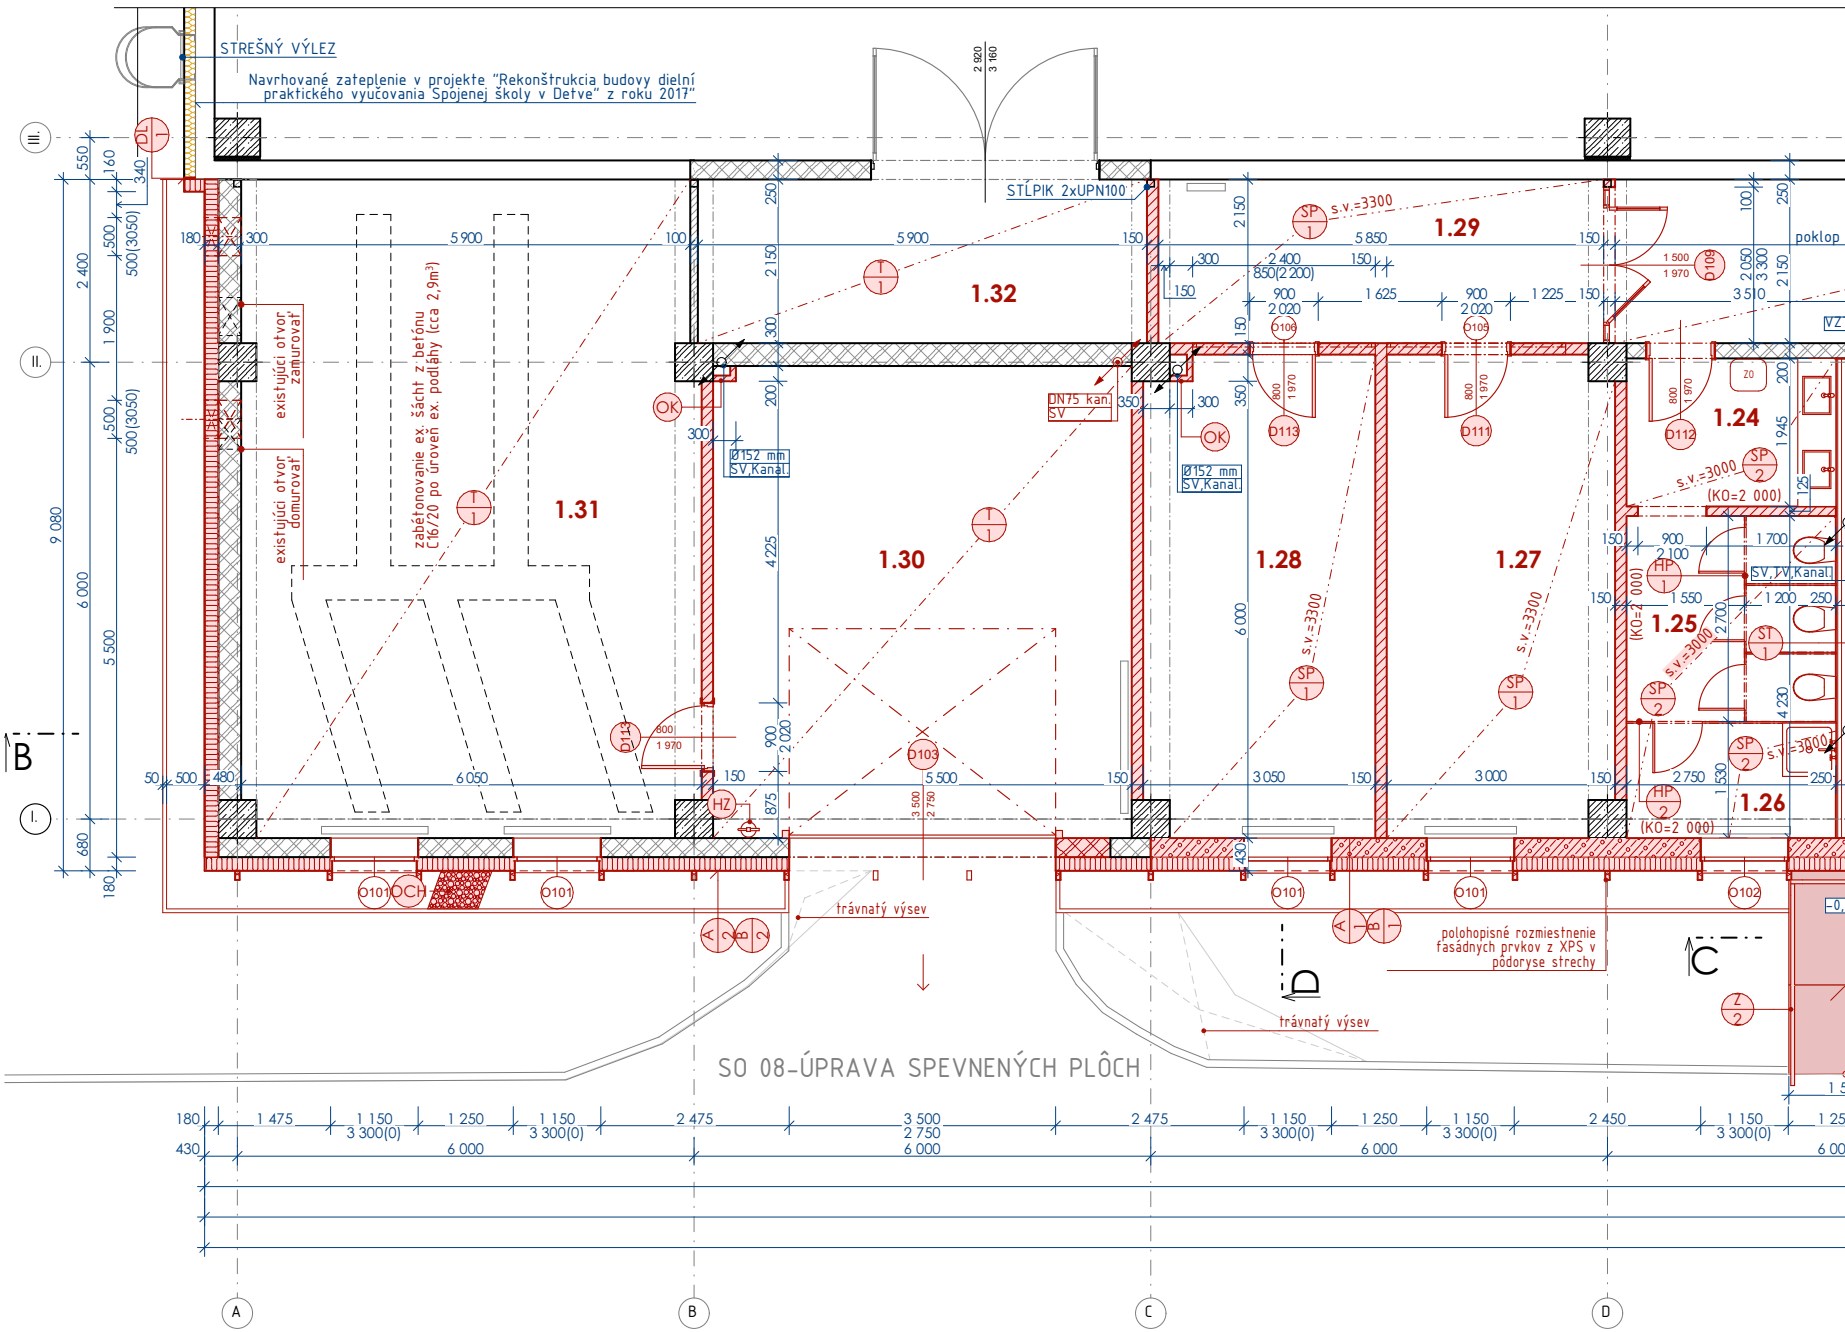
STREŠNÝ VÝLEZ
Navrhované zateplenie v projekte "Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve" z roku 2017"
STĹPIK 2xUPN100
1.32
1.31
1.30
1.29
1.28
1.27
1.24
1.25
1.26
existujúci otvor zamurovať
existujúci otvor domurovať
zabetónovanie ex. šácht z betónu C16/20 po úroveň ex. podlahy (cca 2,9m³)
DN75 kan. SV
Ø152 mm SV,Kanal.
Ø152 mm SV,Kanal.
SV,TV,Kanal.
OK
HZ
DL 1
T 1
SP 1
SP 2
HP 2
ST 1
s.v.=3300
s.v.=3000
(KO=2 000)
D101
D102
D103
D105
D106
D109
D111
D112
D113
OCH
ZO
VZ
poklop
trávnatý výsev
polohopisné rozmiestnenie fasádnych prvkov z XPS v pôdoryse strechy
SO 08-ÚPRAVA SPEVNENÝCH PLÔCH
A 2
B 2
A 1
B 1
Z 2
B
C
D
I.
II.
III.
A
B
C
D
9 080
6 000
5 500
2 400
1 900
500(3050)
550
680
180
5 900
5 850
5 500
6 050
3 050
3 000
1 475
1 150
1 250
3 300(0)
2 475
3 500
2 750
2 450
6 000
430
-0,

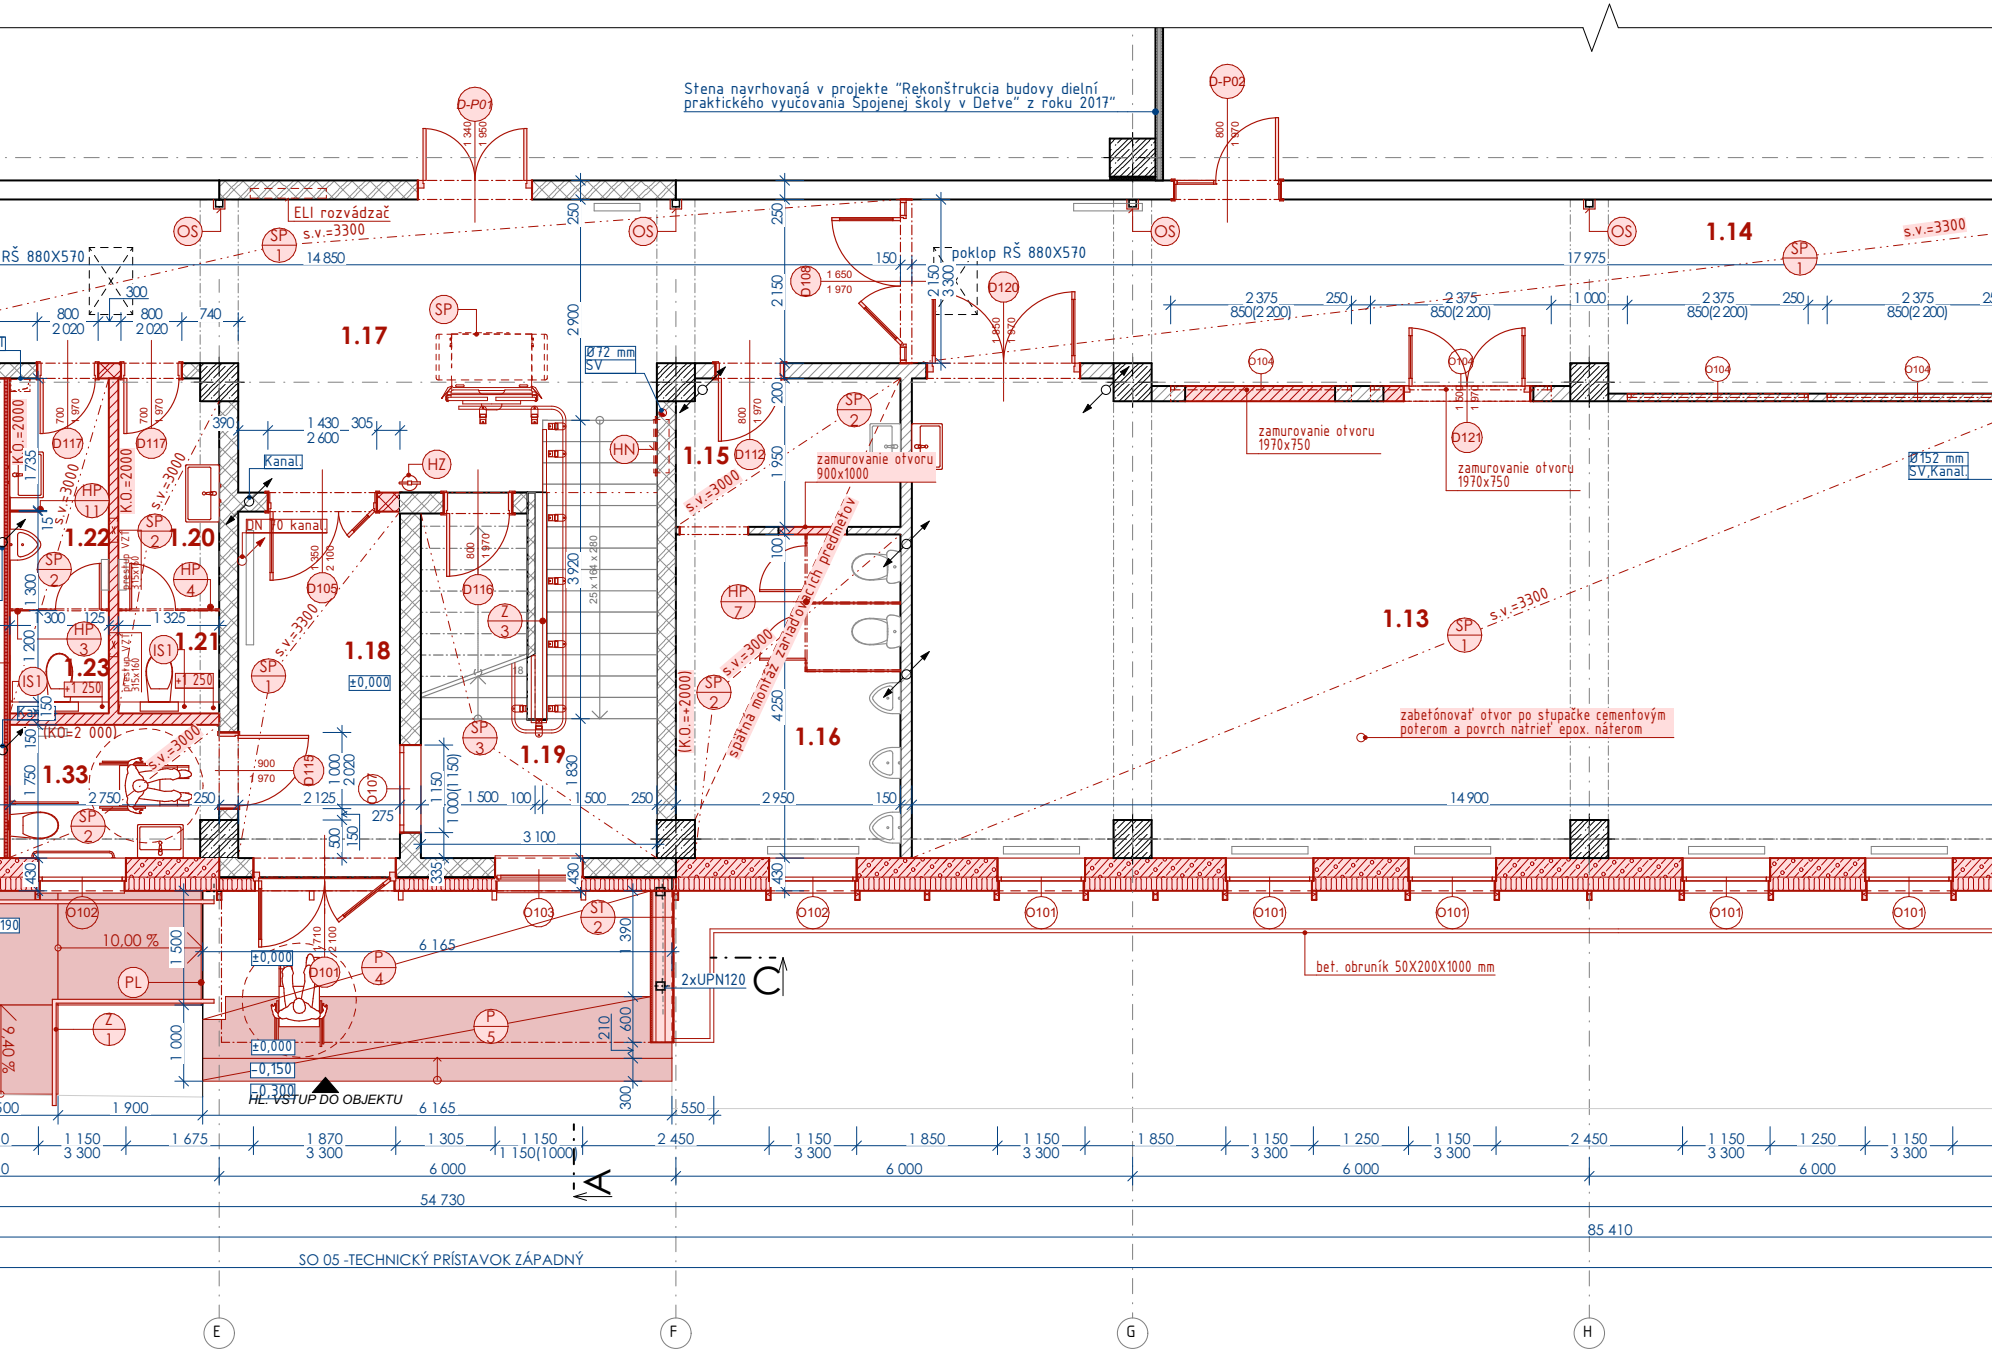
Stena navrhovaná v projekte "Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve" z roku 2017"
D-P01
D-P02
ELI rozvádzač
OS
SP 1
s.v.=3300
RŠ 880X570
14 850
poklop RŠ 880X570
17 975
1.14
1.17
1.15
1.18
±0,000
1.19
1.16
1.13
1.20
1.21
1.22
1.23
1.33
Kanal
DN 70 kanal
HZ
HN
Ø72 mm SV
Ø152 mm SV,Kanal
zamurovanie otvoru 900x1000
zamurovanie otvoru 1970x750
spárna montáž zariaďovacích predmetov
zabetónovať otvor po stupačke cementovým poterom a povrch natrieť epox. náterom
bet. obrubník 50X200X1000 mm
2xUPN120
10,00 %
9,40 %
±0,000
-0,150
-0,300
HL. VSTUP DO OBJEKTU
D101
D102
D103
D104
D105
D107
D108
D112
D115
D116
D117
D119
D120
D121
K.O.=2000
K.O.=+2000
KO=2 000
IS1
HP
Z
ST 2
PL
P 4
P 5
25 x 164 x 280
3 920
2 900
6 165
3 100
2 950
14 900
6 000
54 730
85 410
SO 05 -TECHNICKÝ PRÍSTAVOK ZÁPADNÝ
A
C
E
F
G
H

LEGENDA ZNAČENIA

🟥		NOVÉ KONŠTRUKCIE
▨	430	OBVODOVÁ MUROVANÁ STENA Z PÓBETÓNOVÝCH TVÁRNIC (NAPR. YTONG. KLASIK 599X249X250) HR. 250MM + KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 180 MM, PRESNÁ ŠPECIFIKACIA VO SKLADBY VO VÝKRESE D.1.4-011
▨	430	ZATEPLENIE EX. OBVODOVEJ MUROVANEJ STENY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC + KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 160 MM, PRESNÁ ŠPECIFIKACIA VO SKLADBY VO VÝKRESE D.1.4-011
▨	125	VNÚTORNÁ MUROVANÁ STENA Z PÓBETÓNOVÝCH TVÁRNIC (NAPR. YTONG. KLASIK 599X249X125) HR. 125MM, Z OBOCH STRÁN ARMOVACIA VRSTVA HR. 3 MM+ŠTUKOVÁ OMIETKA HR.3 MM POZNÁMKA: V miestach kde bude stena obložená keramickým obkladom sa stena neomieta ani sa na ňu nenanáša armovacia vrstva!
▨	150	VNÚTORNÁ MUROVANÁ STENA Z PÓBETÓNOVÝCH TVÁRNIC (NAPR. YTONG. KLASIK 599X249X150) HR. 150MM, Z OBOCH STRÁN ARMOVACIA VRSTVA HR. 3 MM+ŠTUKOVÁ OMIETKA HR.3 MM POZNÁMKA: V miestach kde bude stena obložená keramickým obkladom sa stena neomieta ani sa na ňu nenanáša armovacia vrstva!
▨	250	VNÚTORNÁ MUROVANÁ STENA Z PÓBETÓNOVÝCH TVÁRNIC (NAPR. YTONG. KLASIK 599X249X250) HR. 250MM, Z OBOCH STRÁN ARMOVACIA VRSTVA HR. 3 MM+ŠTUKOVÁ OMIETKA HR.3 MM POZNÁMKA: V miestach kde bude stena obložená keramickým obkladom sa stena neomieta ani sa na ňu nenanáša armovacia vrstva!
▨		VÝPLŇOVÉ MURIVO Z CDm TEHÁL HR. 250 MM
▭		KERAMICKE PANELY
■		ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFABRIKOVANÝ STĹP 500x500mm
▭		DUPRONITOVÉ PRIEČKY, OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA 60X40+ DUPRONITOVÝMI DOSKA HR. 15 MM
—		ĽAHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ-HLINÍKOVÝ
—		COPILIT-PROFILOVANÉ SKLO
▨		PLNÁ PÁLENÁ TEHLA, OPLÁŠTENIE Z VONKA PLECHOM
▨		BETÓN PROSTÝ

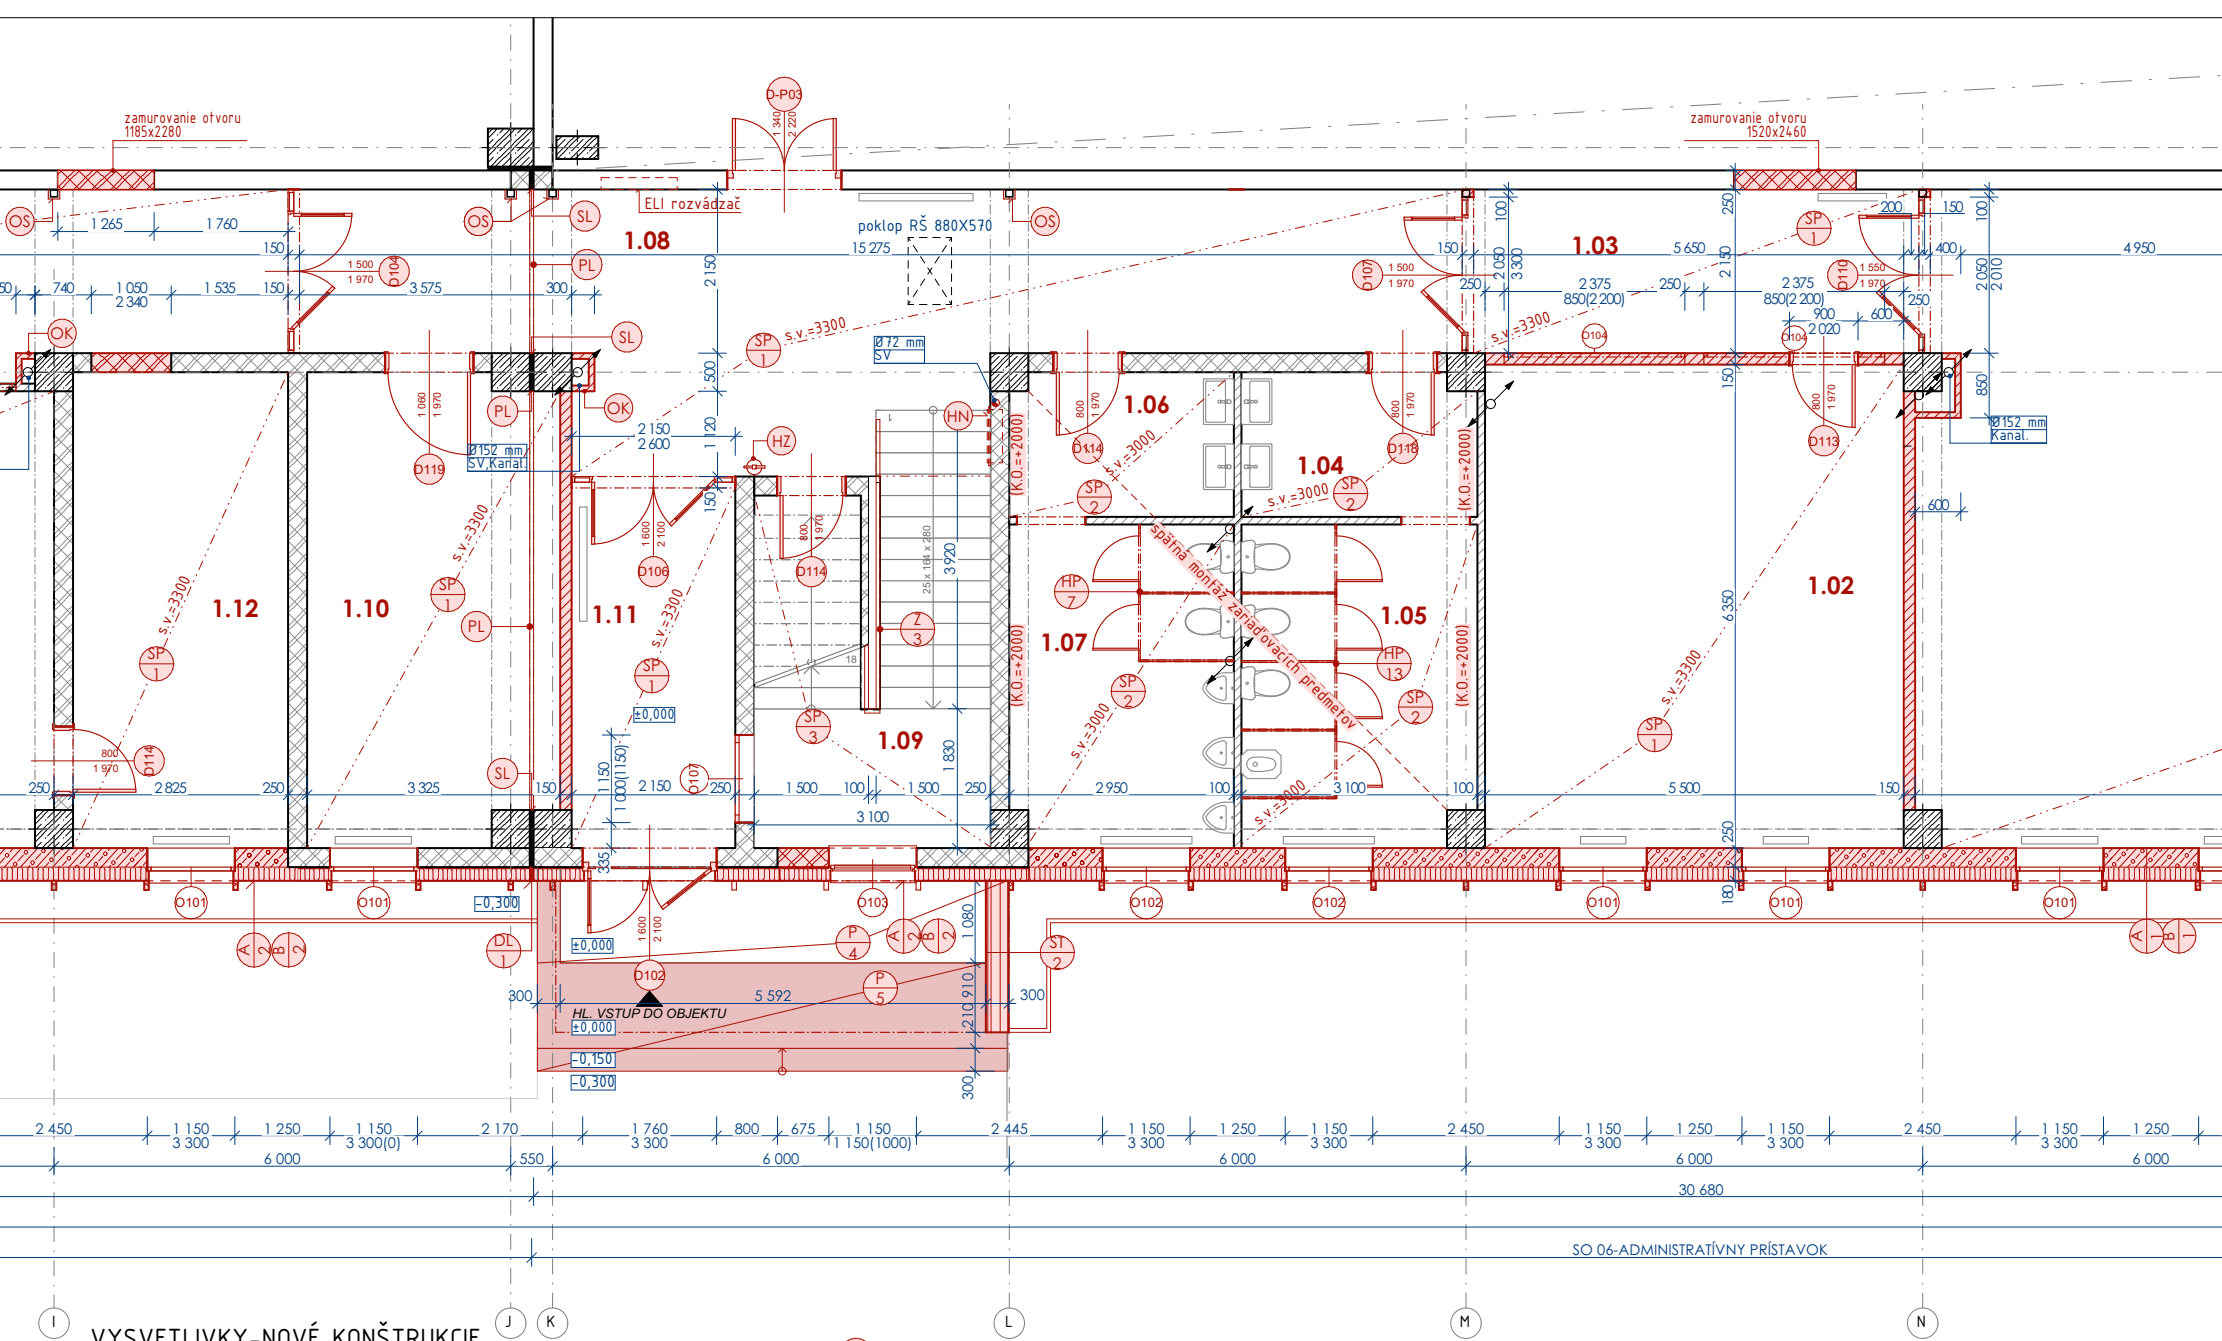
zamurovanie otvoru 1185x2280
zamurovanie otvoru 1520x2460
D-P03
ELI rozvádzač
poklop RŠ 880X570
Ø72 mm SV
Ø152 mm SV,Kanal.
Ø152 mm Kanal.
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
s.v.=3300
s.v.=3000
(K.O.=+2000)
spätná montáž zariaďovacích predmetov
HL. VSTUP DO OBJEKTU
±0,000
-0,150
-0,300
5 592
6 000
30 680
SO 06-ADMINISTRATÍVNY PRÍSTAVOK
I
J
K
L
M
N

VYSVETLIVKY-NOVÉ KONŠTRUKCIE

A/x	-CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM OBV. STENY, x-PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE
B/x	-CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM SOKLA, x-PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE
S/x	-ZATEPLENIE STRECHY, x-PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE
P/x	-ÚPRAVA NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY, x-PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE
Ox	-VÝMENA OKENNEJ KONŠTRUKCIE, x-PORADOVÉ ČÍSLO (VIĎ. VÝKAZ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ)
Dx	-VÝMENA DVERNEJ KONŠTRUKCIE, x-PORADOVÉ ČÍSLO (VIĎ. VÝKAZ DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ)
K/x	-KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE, x-PORADOVÉ ČÍSLO (VIĎ. VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV)
Z/x	-ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE, x-PORADOVÉ ČÍSLO (VIĎ. VÝPIS ZÁMOČNICKÝCH VÝROBKOV)
SP/x	-PODHĽAD,VÝŠKA PODVESENIA V PÔDORYSE, x-PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE
T/x	-ZATEPLENIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE, x-PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE
HP/x	-PRIEČKA HYGIENICKEJ KABÍNKY, x-PORADOVÉ ČISLO VO VÝPISE DELIACICH PRIEČOK
ZS/x	-INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, x-PORADOVÉ ČISLO VO VÝPISE
OCH	-NOVÝ ODKVAPOVÝ CHODNÍK, VYROVNANIE TERÉNU; OSADENIE PARKOVÉHO OBRUBNÍKA 50X200X1000 DO POLOSUCHÉHO BETÓNU, ROZPOSTRENIE GEOTEXTÍLIE 200g/m²; NÁSYP ZO ŠTRKODRVINY FR. 8-16 mm
OK	-OBLOŽENIE KANALIZAČNEJ STUPAČKY VÝMUROVKOU Z PORÓBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HR. 75 MM, NAPR. YTONG YTONG 599X249X75 MM NA TENKOVRSTVÚ OMIETKU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA UVEDENÁ V LEGENDE MIESTNOSTÍ
DL/1	-PRIEBEŽNÁ STENOVÁ DILATÁCIA POMOCOU DILATAČNÉHO PROFILU NAPR. BAUMIT E V KONTAKTNOM ZATEPĽOVACOM PROFILE
DL/2	-ROHOVÁ STENOVÁ DILATÁCIA POMOCOU DILATAČNÉHO PROFILU NAPR. BAUMIT V V KONTAKTNOM ZATEPĽOVACOM PROFILE
PL	-PODLAHOVÁ DILTAČNÁ PRECHODOVÁ LIŠTA -AL PROFIL VÝŠKA 10 MM, ŠÍRKA 10 MM
SL	-STENOVÁ DILATAČNÁ PRECHODOVÁ LIŠTA -AL PROFIL
IS1	-INŠTALAČNÁ PREDSTENA, HĹBKA PREDSADENIA PODĽA PÔDORYSU, OPLÁŠTENIE 2xSADROKARTÓNOVOU DOSKOU HR. 12,5 MM DO VLHKÝCH PODMIENOK NAPR. RIGIPS RBI(H2), NOSNÝ ROŠT CW PROFIL 50X50 KAŽDÝCH 625 MM

OPLÁŠTE

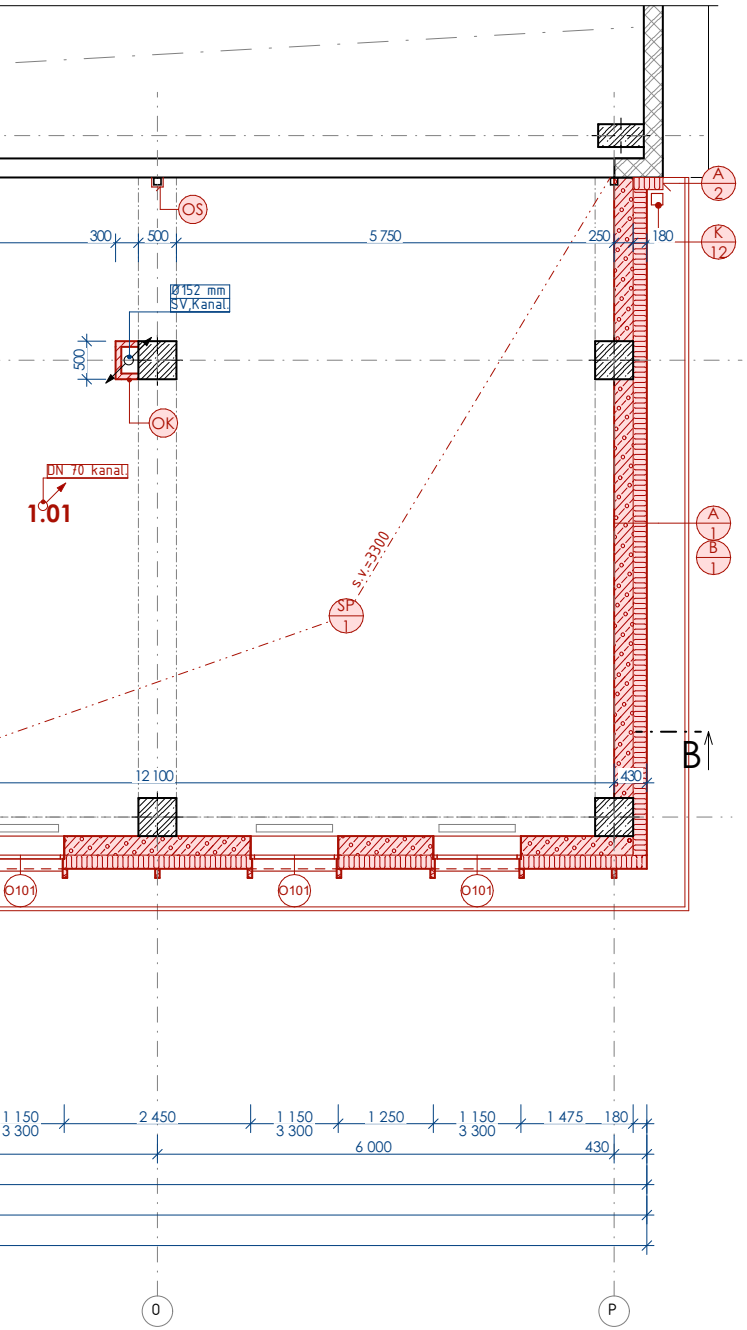
A
2
K
12
OS
300
500
5 750
250
180
Ø152 mm
SV,Kanal.
500
OK
DN 70 kanal.
1.01
A
1
B
1
s.v.=3300
SP
1
12 100
430
B
O101
O101
O101
1 150
3 300
2 450
1 150
3 300
1 250
1 150
3 300
1 475
180
6 000
430
0
P

IS2 -INŠTALAČNÁ PREDSTENA DO VÝŠKY 1250 MM HĹBKA PREDSADENIA PODĽA PÔDORYSU, OPLÁŠTENIE 2x SADROKARTÓNOVOU DOSKOU HR. 12,5 MM DO VLHKÝCH PODMIENOK NAPR. RIGIPS RBI(H2), NOSNÝ ROŠT CW PROFIL 50X50 KAŽDÝCH 625 MM

OS -OBLOŽENIE OCEĽOVÉHO STĹPA SADROKARTÓNOVOU DOSKOU NAPR. RIGIPS RB(A) HR. 12,5 MM, LEPENIE NA LEPIDLO PRE SADROKARTÓN NAPR. LEPIACI TMEL RIFIX, PRED LEPENÍM STĹP OPATRIŤ ADHÉZNYM MOSTÍKOM

SP -ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA SO ZÁKRUTAMI VYROBENÁ V ZMYSLE STN EN 81-40:2011-04 S PARKOVACÍMI STANICAMI, ELEKTROMECHANICKY´POHON, NOSNOSŤ 300kg

VT -VENTILAČNÁ TURBÍNA, HLINÍKOVÁ S PRIEMEROM 200 MM, ROTAČNÁ HLAVICA S TVAROVANÝMI LAMELAMI NAPR. LOMANCO

NŠ -NADMUROVANIE VENTILAČNEJ ŠACHTY 2xRÁD PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC HR. 100 MM NAPR. YTONG +ZAKLOPENIE OSB 4 DOSKOU HR. 22 MM, KOTVENIE CEZ ROZPÍNACIU KOTVU DO PÓROBETÓNU NAPR. FPX M6-I

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1.NP

Č.M	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m2)	OZN PODLAHY	PODLAHA	STENA	STROP	SVETLÁ VÝŠKA
1.01	Sklad materiálu	102,81	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEM. OMIETKA-	SDK+MAĽBA	3 300
1.02	Sklad učebných pomôcok	35,20	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	SDK+MAĽBA	3 300
1.03	Chodba	12,58	P2	METYLMETAKRYLATOVA STIERKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	SDK+MAĽBA	3 300
1.04	Predsieň WC ženy	5,79	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC. OMIETKA-ŠTUKOVÁ+KER. OBKLAD DO 2,0M	SDK+MAĽBA	3 000
1.05	WC ženy	12,97	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC. OMIETKA-ŠTUKOVÁ+KER. OBKLAD DO 2,0M	SDK+MAĽBA	3 000
1.06	Predsieň WC mužov	5,54	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC. OMIETKA-ŠTUKOVÁ+KER. OBKLAD DO 2,0M	SDK+MAĽBA	3 000
1.07	WC muži	12,41	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC. OMIETKA-ŠTUKOVÁ+KER. OBKLAD DO 2,0M	SDK+MAĽBA	3 000
1.08	Chodba+schodisko	46,48	P2+P6	METYLMETAKRYLATOVA STIERKA+KER. DLAŽBA(SCHODIS.)	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	SDK+MAĽBA	3 300
1.09	Vrátnica	9,42	P2	METYLMETAKRYLATOVA STIERKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	SDK+MAĽBA	2 270
1.10	Archív dokumentácie	20,14	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	SDK+MAĽBA	3 300
1.11	Zádverie	10,17	P2	METYLMETAKRYLATOVA STIERKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	SDK+MAĽBA	3 300
1.12	Kabinet-CNC	17,66	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	SDK+MAĽBA	3 300
1.13	Učebňa CNC	90,20	P2	METYLMETAKRYLATOVA STIERKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	SDK+MAĽBA	3 300
1.14	Chodba	43,25	P2	METYLMETAKRYLATOVA STIERKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	SDK+MAĽBA	3 300
1.15	Predsieň WC muži	5,68	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC. OMIETKA-ŠTUKOVÁ+KER. OBKLAD DO 2,0M	SDK+MAĽBA	3 000
1.16	WC muži	12,54	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC. OMIETKA-ŠTUKOVÁ+KER. OBKLAD DO 2,0M	SDK+MAĽBA	3 000
1.17	Chodba	46,36	P2	METYLMETAKRYLATOVA STIERKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	SDK+MAĽBA	3 300
1.18	Zádverie-vstup	9,67	P2	METYLMETAKRYLATOVA STIERKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	SDK+MAĽBA	3 300
1.19	Vrátnica	9,42	P2	METYLMETAKRYLATOVA STIERKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	SDK+MAĽBA	2 270
1.20	Predsieň WC Ženy-pedagógovia	3,94	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC. OMIETKA-ŠTUKOVÁ+KER. OBKLAD DO 2,0M	SDK+MAĽBA	3 000
1.21	WC Ženy-pedagógovia	1,60	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC. OMIETKA-ŠTUKOVÁ+KER. OBKLAD DO 2,0M	SDK+MAĽBA	3 000
1.22	Predsieň WC Muži-pedagógovia	3,94	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC. OMIETKA-ŠTUKOVÁ+KER. OBKLAD DO 2,0M	SDK+MAĽBA	3 000
1.23	WC Muži-pedagógovia	1,56	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC. OMIETKA-ŠTUKOVÁ+KER. OBKLAD DO 2,0M	SDK+MAĽBA	3 000
1.24	Predsieň WC-ženy	5,35	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC. OMIETKA-ŠTUKOVÁ+KER. OBKLAD DO 2,0M	SDK+MAĽBA	3 000
1.25	WC-ženy	7,43	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC. OMIETKA-ŠTUKOVÁ+KER. OBKLAD DO 2,0M	SDK+MAĽBA	3 000
1.26	Ekonomat	4,15	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC. OMIETKA-ŠTUKOVÁ+KER. OBKLAD DO 2,0M	SDK+MAĽBA	3 000
1.27	Kabinet sústruženia	18,65	P2	METYLMETAKRYLATOVA STIERKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	SDK+MAĽBA	3 300
1.28	Kabinet frézovania	19,14	P2	METYLMETAKRYLATOVA STIERKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	SDK+MAĽBA	3 300
1.29	Chodba	12,58	P2	METYLMETAKRYLATOVA STIERKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	SDK+MAĽBA	3 300
1.30	Garáž	34,04	P3	EPOXIDOVO ŽIVIČNÝ NÁTER	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	IZOL. DOSKY SO SILIKÁT. NÁSTREKOM	3 660
1.31	Sklad+kompresorovňa	51,56	P3	EPOXIDOVO ŽIVIČNÝ NÁTER	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	IZOL. DOSKY SO SILIKÁT. NÁSTREKOM	3 660
1.32	Sklad	12,69	P3	EPOXIDOVO ŽIVIČNÝ NÁTER	VÁPENNOCEM. OMIETKA-ŠTUKOVÁ	IZOL. DOSKY SO SILIKÁT. NÁSTREKOM	3 660
1.33	WC imobilní	4,69	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC. OMIETKA-ŠTUKOVÁ+KER. OBKLAD DO 2,0M	SDK+MAĽBA	3 000
		689,59 m²					

NA VNÚTORNÉ STENY V STYKU S OBJEKTOM SO 01-STROJÁRENSKÁ HALA A 30 M HALA POUŽIŤ VÁPENNOCEMENTOVÚ OMIETKU S MIN. PEVNOSŤOU V TLAKU 2,5 MPa ! (APLIKOVAŤ IBA NA STENY Z KERAMICKÝCH PANELOV)

POZNÁMKA

-NOVÉ KONŠTRUKCIE KÓTOVANE BEZ OMIETOK A OBKLADOV
-VŠETKY PRESTUPY INŠTATÁLACIE CEZ NOSNÉ KONŠTRUKCIE KOORDINOVAŤ S PROFESIAMI ELI,VZT,ÚK,ELI SO STATIKOU
-MURIVO A PRECHODY INÝCH MATERIÁLOV V STENE V OMIETKE VYSTUŽIŤ SKLOTEXTÍLNOU MRIEŽKOU!
-V MIESTNOSTIACH BEZ VYZNAČENIA POZÍCIE KERAMICKÉHO OBKLADU, KTORÉ MAJÚ V LEGENDE POVRCHOVÝCH ÚPRAV UVEDENÝ OBKLAD PLATÍ OBLOŽENIE PRE CELÚ MIESTNOSŤ
-NOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE, KTORÉ NIE SÚ ZAKÓTOVANÉ BUDÚ NAHRADENÉ DO OSI EXISTUJÚCEHO DVERNÉHO OTVORU!

HN -HADICOVÝ NAVIJÁK S TVAROVO STÁLOU HADICOU DLŽKY 30M DN25, ZABUDOVANÝ DO STENY POŽ. PRIETOK Q = 59 l.min-1, S POŽADOVANÝM PRETLAKOM 0,2 MPa A PRIEMEROM HUBICE 10 mm

PV -PODLAHOVÁ VPUST DN50 S NEREZOVOU MRIEŽKOU, PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA V PROJEKTE ZTI

HZ -PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6KG S ÚCHYTOM NA STENU

SCHÉMA RIEŠENEJ ČASTI BUDOVY


TECHNICKÝ PRÍSTAVOK VÝCHODNÝ
S TRANSFORMOVŇOU
SOCIÁLNY PRÍSTAVOK
ŠPORTOVÁ HALA
SO 01
STROJÁRENSKÁ HALA
HALA 30M
SO 05
TECHNICKÝ PRÍSTAVOK ZÁPADNÝ
ADMINISTRATÍVNY
SO 06 PRÍSTAVOK

S

±0,000=372,500 m n.m. Bpv

AKÉKOĽVEK NEJASNOSTI ALEBO ZISTENÉ ODCHYLKY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!!!
VÝŠKOVÉ ÚROVNE SA VZŤAHUJÚ K ±0,000 = ČISTÁ PODLAHA. VŠETKÝ PRÁCE MUSIA PREBIEHAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMY A NORMAMI.DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU POSLAŤ KU SCHVÁLENIU ZODPOVEDNÉMU ARCHITEKTOVI. TÁTO DOKUMENÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

názov stavby / project: **SPOJENÁ ŠKOLA DETVA-MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA-STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY DIELNÍ**
objekt / object: **SO 05 - TECHNICKÝ PRÍSTAVOK ZÁPADNÝ**
SO 06 - ADMINISTRATÍVNY PRÍSTAVOK
adresa / address: Štúrová 848, 962 12 Detva
p.č. 5079, k.ú. Detva
investor/stavebník / client: Spojená škola Detva
Štúrová 848, 962 12 Detva
generálny projektant/autor / autor: REGEC ARCHITEKTI s.r.o.
kontakt / contact: Stakčínska 2920, 069 01 Snina
www.regecvrbova.com
zodpovedný projektant / responsible: Ing.arch. Mário Regec
vypracoval / drawn by: Ing.arch. Mário Regec
Ing. Michal Avuk

č. paré
print-out number

časť / part: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Stupeň PD: / DEGREE: SPaRS
MIERKA: / SCALE: M 1:75
Dátum / DATE: 03/2022
OBSAH / DRAWING NAME: NS-Pôdorys 1.NP
ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA / DRAWING NUMBER/REVISION: **D.1.4-01**