



1.NP

Typ. RP1, 1+PE+N 230V/25A,  
IP 30/20,TNS, Skrat.odolnosť: 6kA  
Zápustná rozvodnica IP40 1-radová,  
8M, 232x211x99 (vxšxh)

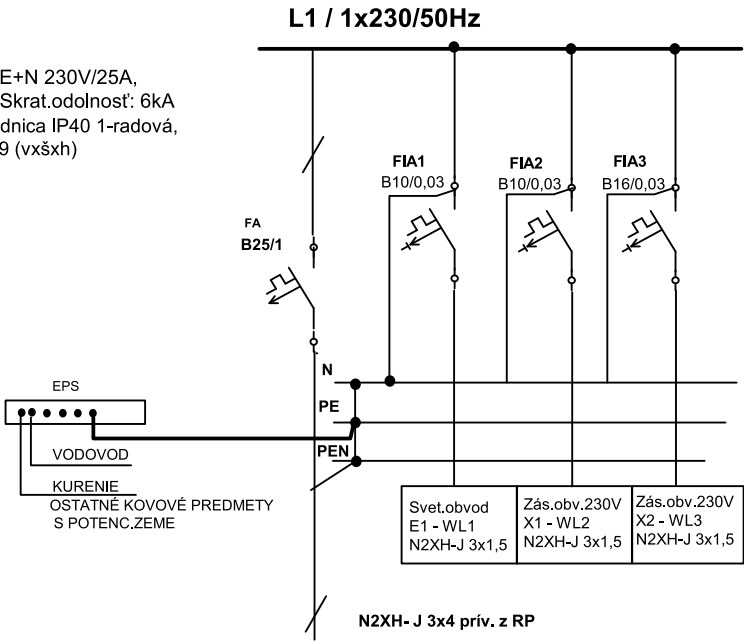


2.NP

Typ. RP2, 1+PE+N 230V/25A,  
IP 30/20,TNS, Skrat.odolnosť: 6kA  
Zápustná rozvodnica IP40 1-radová,  
8M, 232x211x99 (vxšxh)

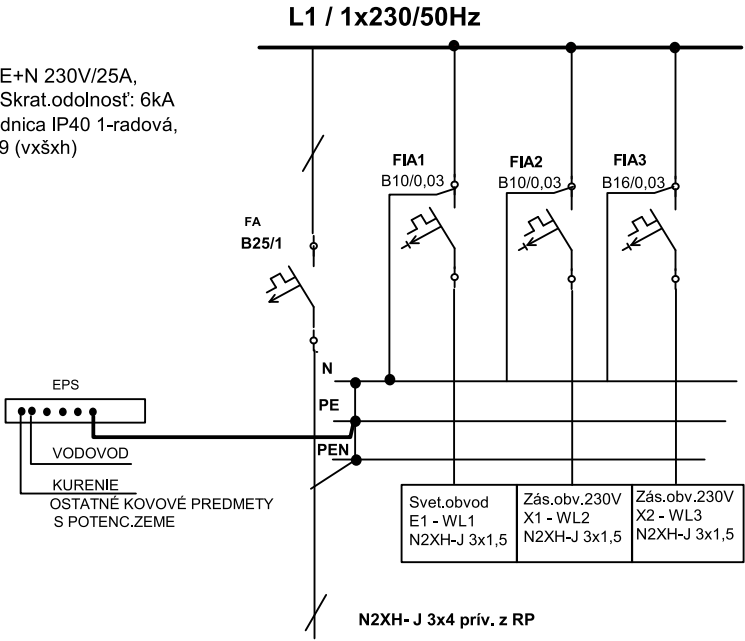

3.NP

Typ. RP3, 1+PE+N 230V/25A,  
IP 30/20,TNS, Skrat.odolnosť: 6kA  
Zápustná rozvodnica IP40 1-radová,  
8M, 232x211x99 (vxšxh)

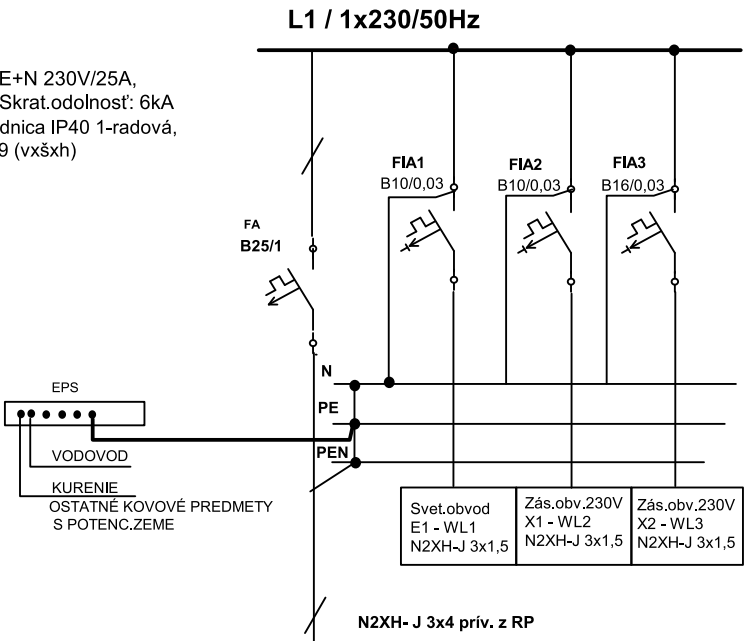

Autor projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing.Vámos Rudolf - REVAN Sklená 440/66,Modrý Kameň č.osv.010- IBB/2003 EZ P A E2	
Ing. Rudolf Vámos	Ing. Pavel Ruman	Ing. Rudolf Vámos		
Stavebník :			Domov dôchodcov a sociálnych služieb	
Miesto stavby :			Škultétyho 329, Veľký Krtíš	
Stavba :			Formát	A4
<b>Debarierizácia hygienických zariadení oddelení A,B a C hlavnej budovy DD a DSS Veľký Krtíš</b>			Dátum	jul 2021
			Štupeň	Pp0SÚ
			Číslo zákazky	4/7/21
Druh projektu:			Elektroinštalácia	
Výkres :			<b>Rozvádzače RP1,RP2,RP3</b>	
			mierka	č.v. <b>4</b>