REZ A–A

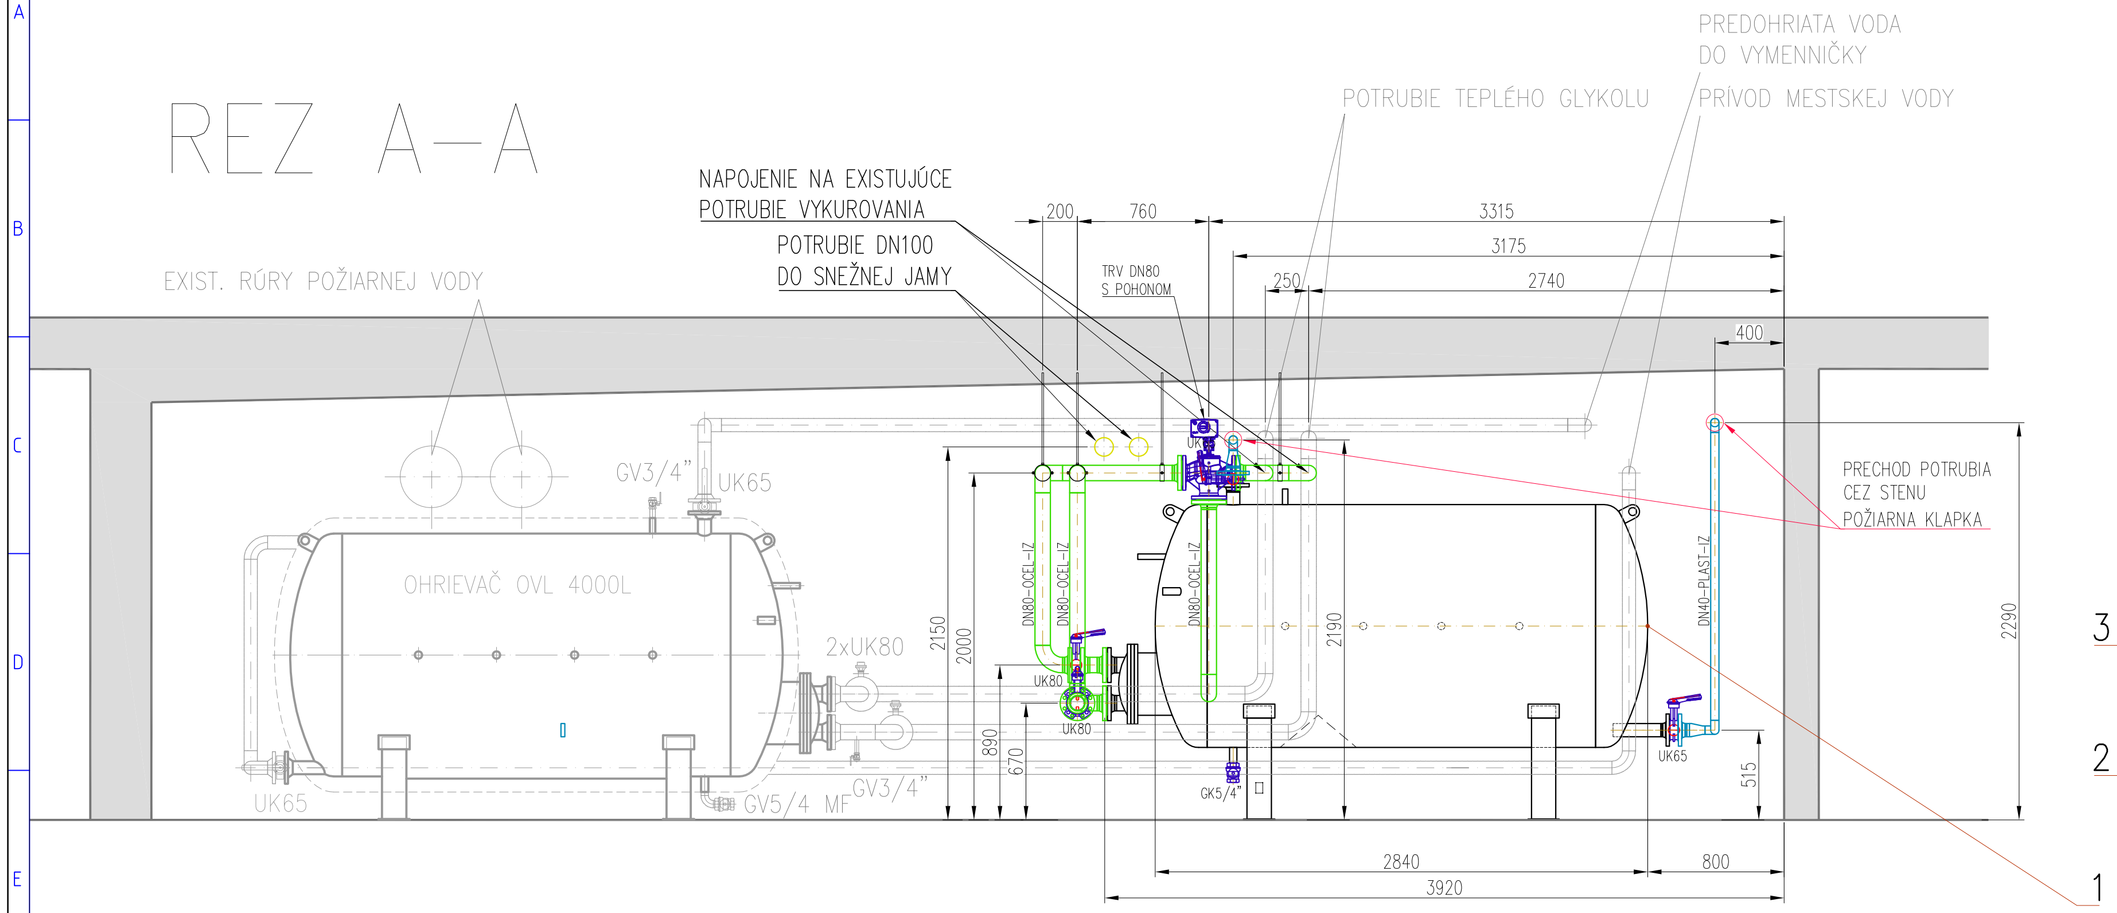

REZ B–B

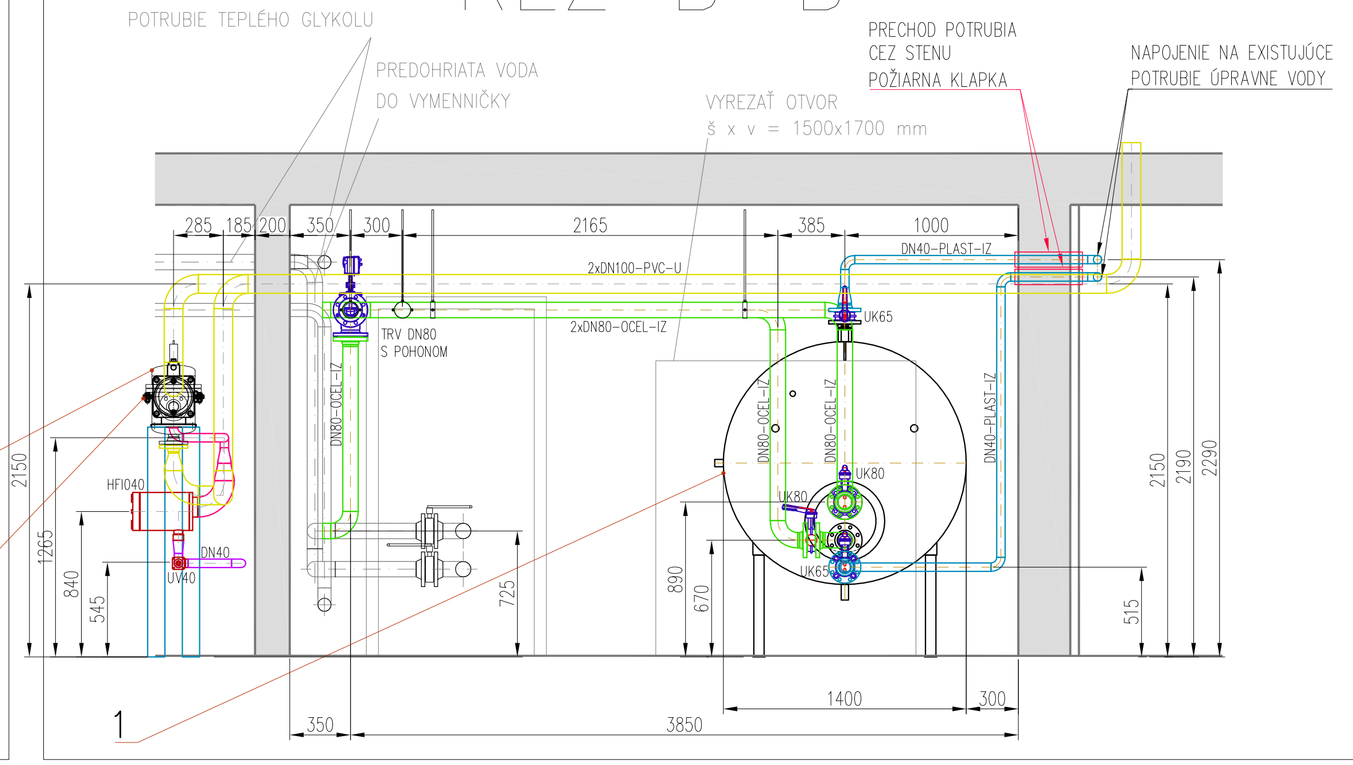

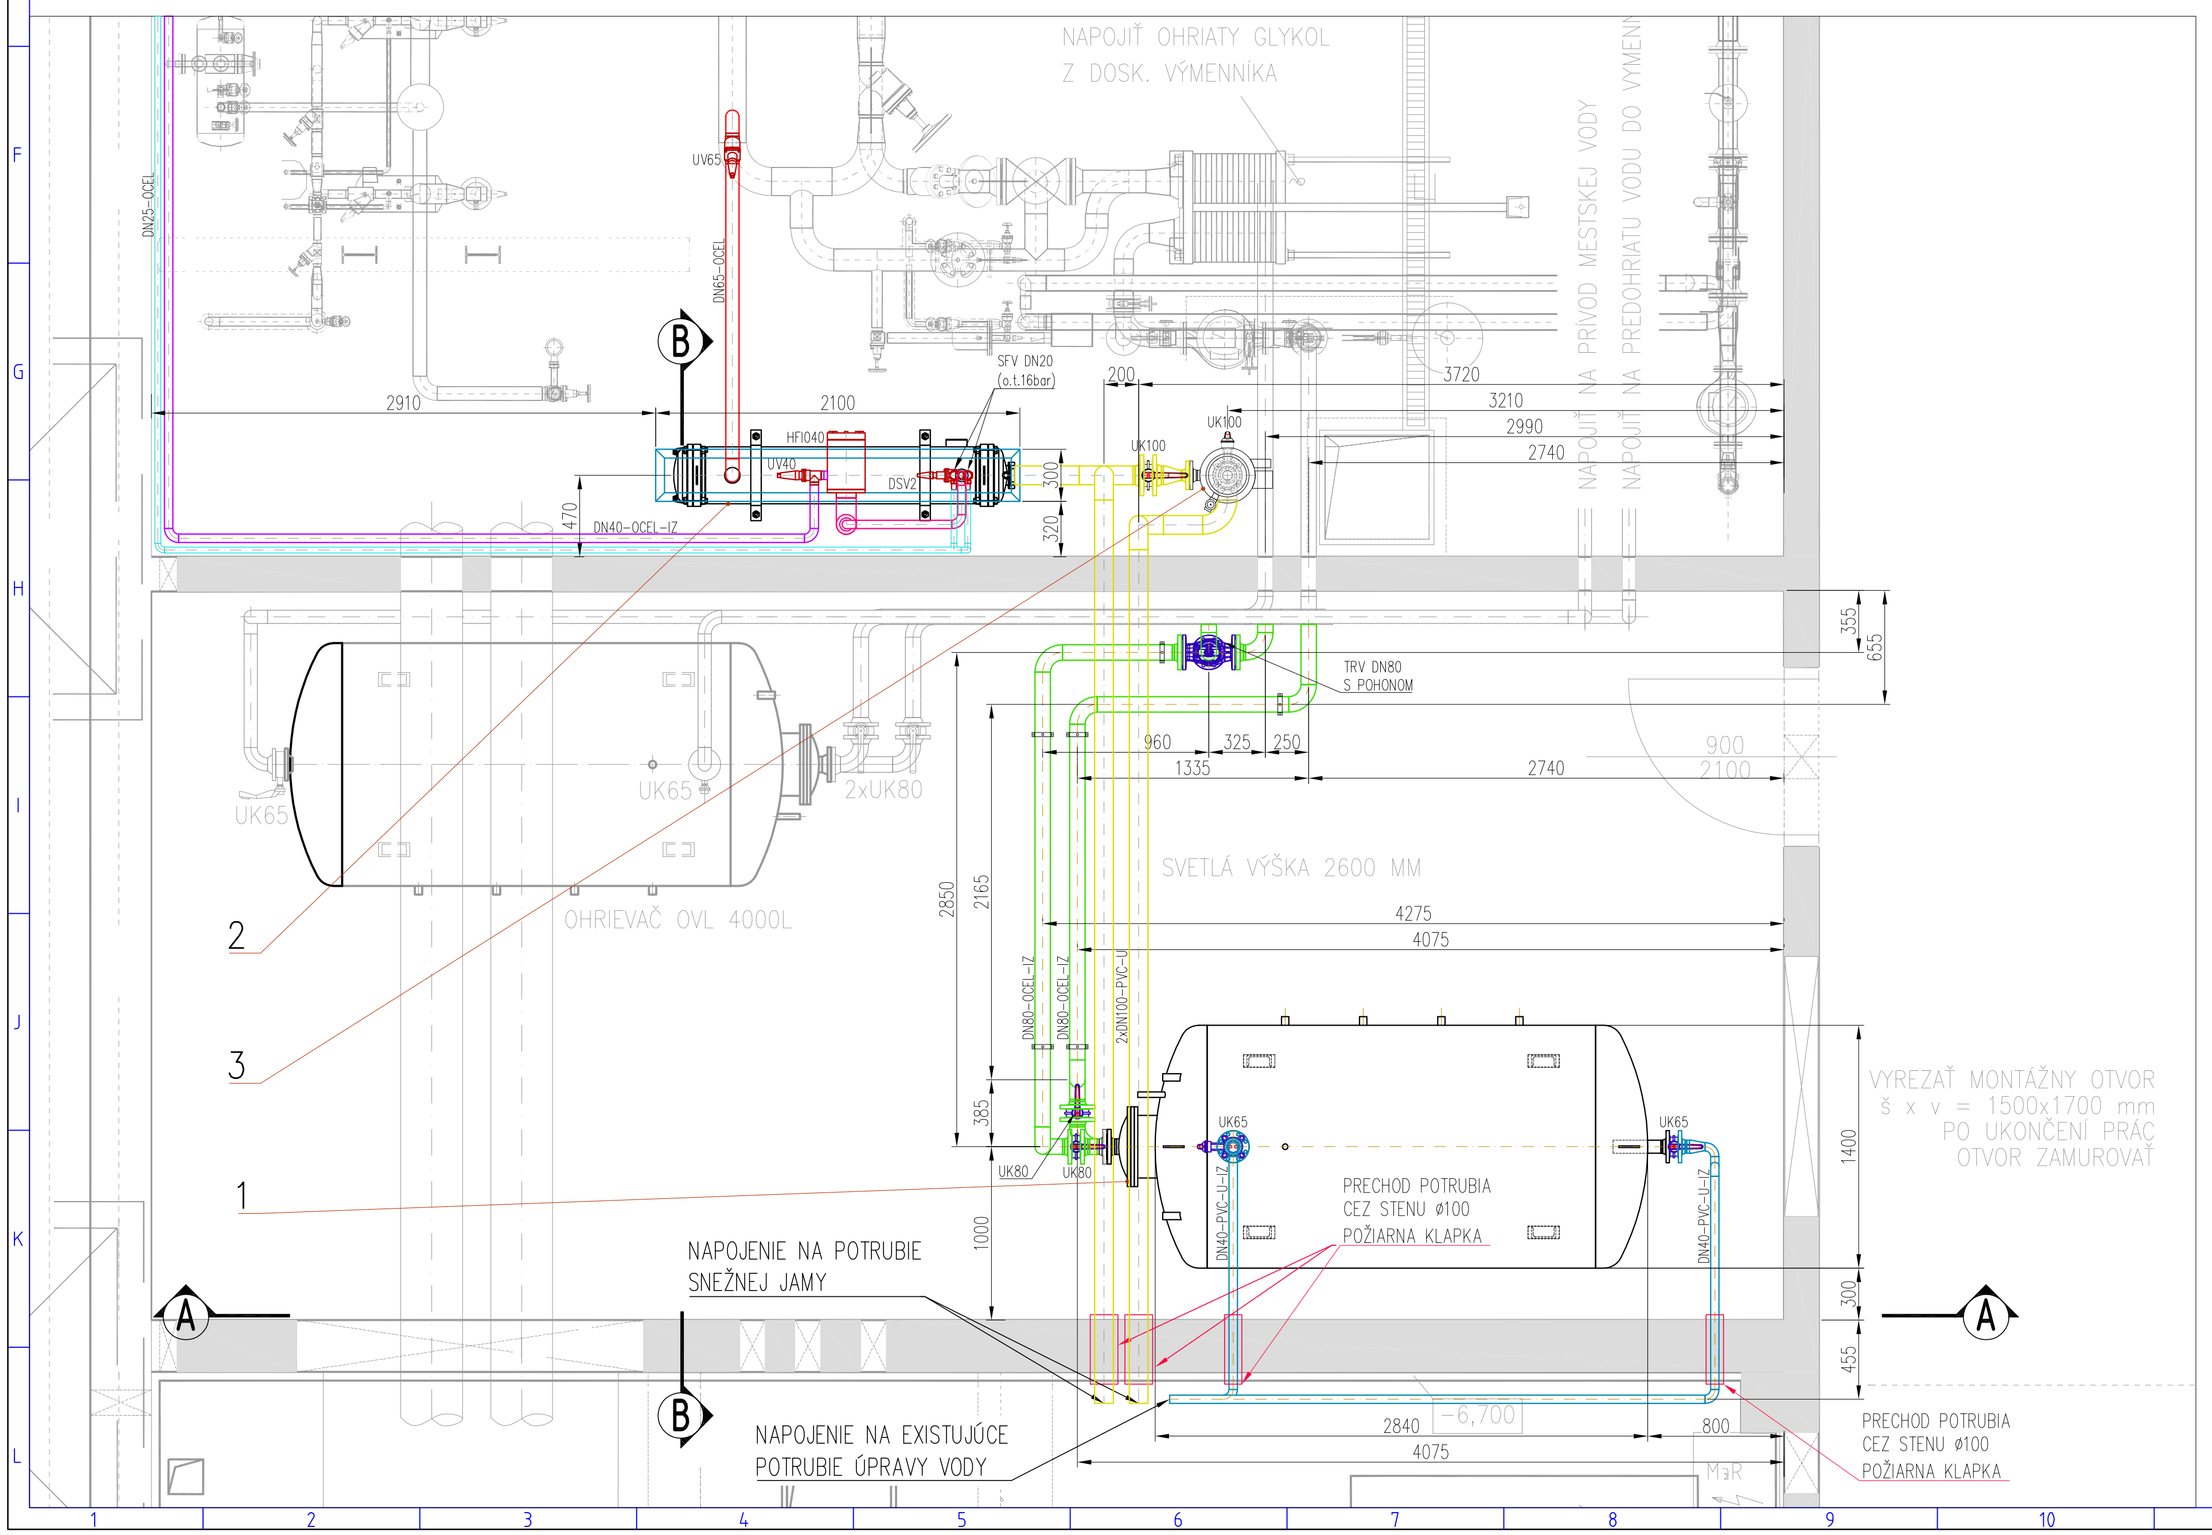

LEGENDA ZARADENÍ :

POZÍCIA :	NÁZOV ZARIADENIA :
1	ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY, 4000 lit., CELONEREZOVÝ
2	KOTLOVÝ KONDENZÁTOR, Q=300kW
3	FILTER S AUTOMAT. PREPLACHOM, Qmax=50m3/h, 230V/50Hz
4	PONORNÉ ČERPADLO, Q=35m3/h, H=35m, Pe=8,5kW

POZNÁMKY:

1) TLAKOVÁ TRIEDA POTRUBNÉHO ROZVODU A ARMATÚR PRE AMONIAK JE PN40, PRE VODU JE PN10
2) PRACOVNÉ LÁTKY : CHLADIVO R717 BEZVODNÝ AMONIAK (NH3), CHLADIACA VODA (H2O)
3) VŠETKY NEIZOLIVANÉ ČIERNE POTRUBIA OŠETRIŤ ANTIKOROZNÝM POVRCHOM–2x ZÁKLADNÝM a 1x VRCHNÝM NÁTEROM
4) PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
5) PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ ZABEZPEČUJE DODÁVATEĽ TECHNOLÓGIE CHLADENIA
6) PRIPOJENIE SNÍMAČOV TEPLOTY V POTRUBÍ ZABEZPEČUJE DODÁVATEĽ TECHNOLÓGIE CHLADENIA
7) NAPOJENIE ODTOKU Z AUTOMATICKÉHO FILTRA ZABEZPEČUJE DODÁVATEĽ TECHNOLÓGIE CHLADENIA

Vypracoval:	Ing. M. OSIF	Zodp. projektant:	Ing. S. KARNIŠ	PRIMACHLAD a.s.
Kraj:	BRATISLAVSKÝ	Mesto:	BRATISLAVA	Kúpeľná 3, 080 01 Prešov Mobil: 0917 311 235 Mail: karnis@primachlad.sk Web: www.primachlad.sk
Investor:	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Junácka 4, 831 04 Bratislava 3			
Stavba:	VYUŽITIE ODPADOVÉHO TEPLA Z CHLADIACEHO ZARIADENIA ZIMNÝ ŠTADIÓN ONDREJA NEPELU BRATISLAVA			Stupeň: PD REALIZAČNÝ
				Zák. číslo: 15-12-2021
Číslo SO/PS:	PS.01 Technológia chladenia			Dátum: 12.2021 Paré:
				Formát: 08 x A4
Profesia: CHLADENIE	Výkres: DISPOZÍCIA			Mierka: 1:25 Č. výkr.: 02